


盛岡市クリーンセンター 焼却施設フロー図

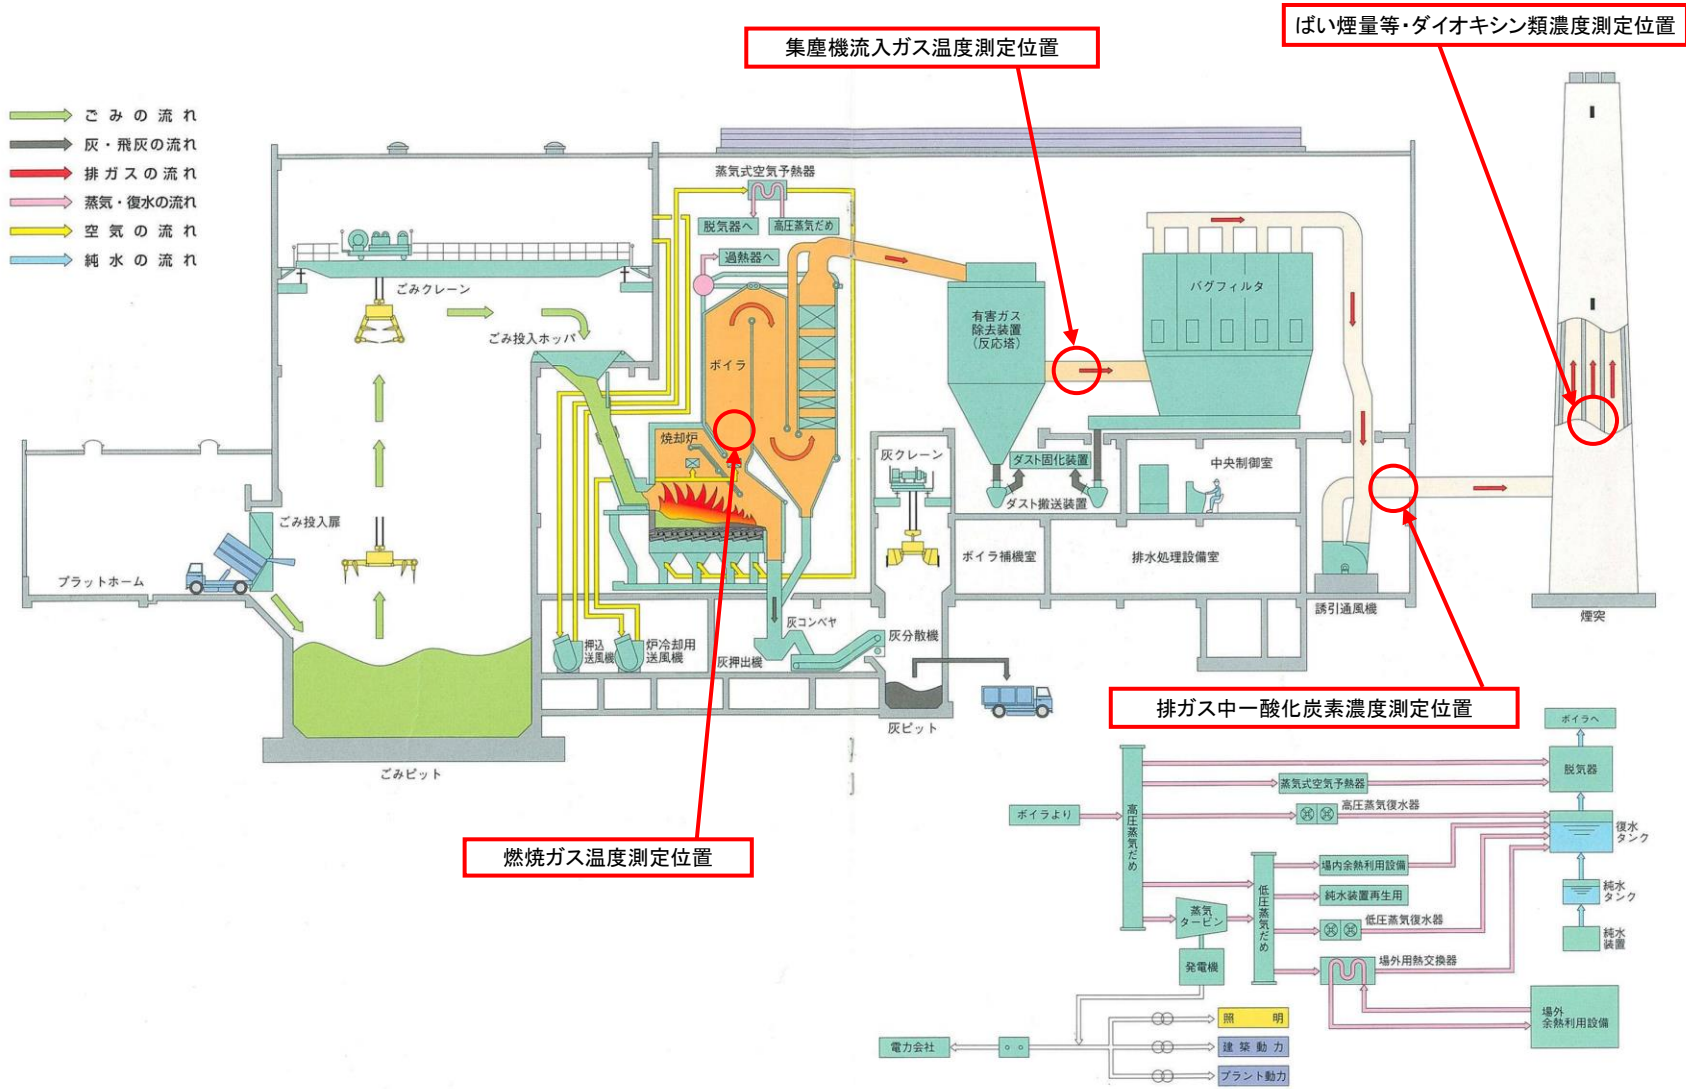

別紙-2

令和2年度 ばい煙量等測定結果

項目	単位	計量証明の結果												排出基準値 ※1
		5月25日	5月21日	7月22日	9月10日	9月9日	10月16日	11月17日	11月16日	1月6日	1月6日	3月3日	3月2日	
採取月日		5月25日	5月21日	7月22日	9月10日	9月9日	10月16日	11月17日	11月16日	1月6日	1月6日	3月3日	3月2日	
測定結果が 得られた日		6月9日	6月9日	8月18日	9月29日	10月5日	10月30日	12月9日	12月9日	2月1日	2月1日	3月18日	3月18日	
号 炉		1号炉	2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	3号炉	2号炉	3号炉	
ばいじん濃度	g/m ³ _N	0.0006	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0006	0.0003未満	0.0004未満	0.0003未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.08
硫黄酸化物排出量	m ³ _N /h	0.06未満 (145)		0.07未満 (150)	0.06未満 (140)			0.06未満 (150)			0.06未満 (150)	0.05未満 (140)		各()内の値
窒素酸化物濃度	v/v ppm	40		41	40			35			39	41		250
塩化水素濃度	mg/m ³ _N	10未満		10未満	10未満			10未満			10未満	10未満		700

※1 排出基準値は大気汚染防止法に定める基準値