



R階平面図 S=1:200

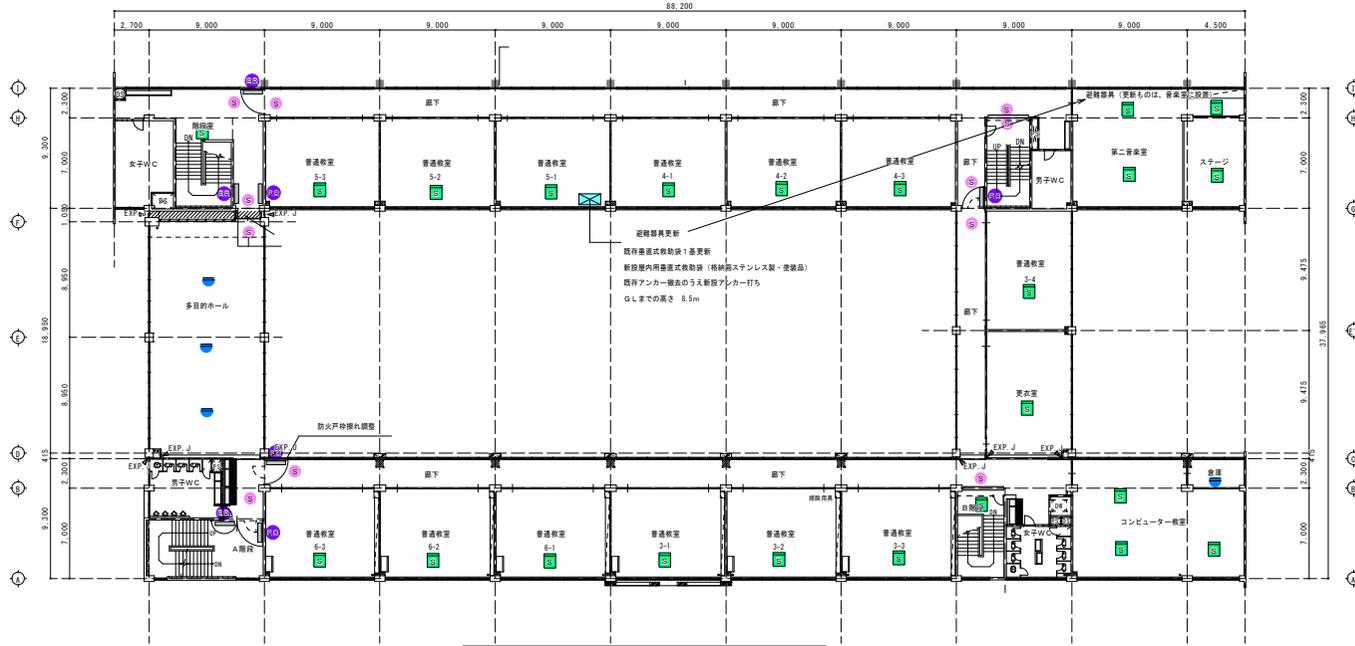


3階平面図 S=1:200

年度 令和5年度 2023	施設番号 62	修繕名称 盛岡市立緑が丘小学校校舎安全対策消防設備(防災壁等)修繕	設計図	盛岡市教育委員会 盛岡市津田田14-37-2 電話 (019)651-4111	設計担当 令和5年 5月 日 概算	特記	図面内容 3・R階平面図(各校舎棟)	縮尺 A1:1/200 A3:1/400	図面番号 03	校ノ内 区分 消防設備
---------------------	------------	--------------------------------------	-----	---	-------------------------	----	-----------------------	----------------------------	------------	-------------------

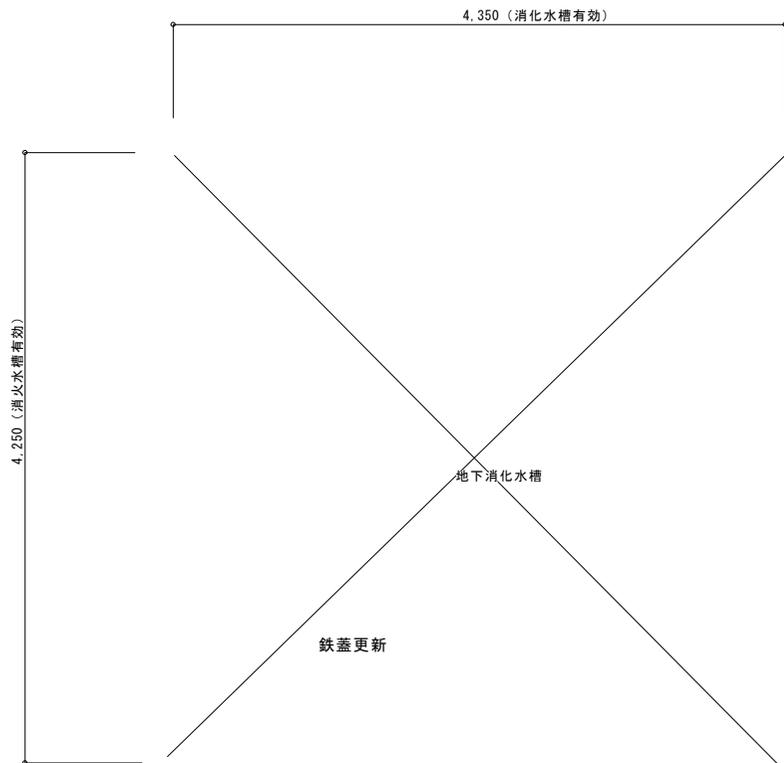

20 50

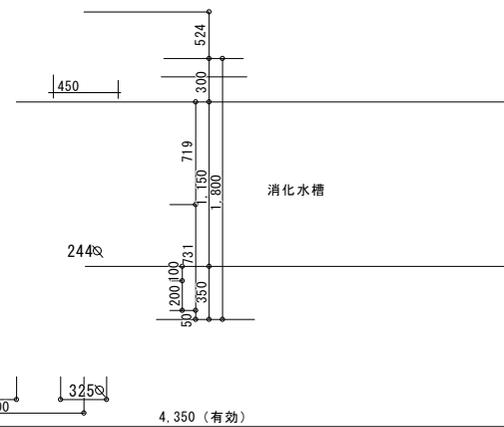

×-×断面図

ポンプ室詳細図

屋内消火栓改修内容

1. 水中ポンプ更新
2. 制御盤更新 (※電源切り直し共)
3. 吐出しユニット 可とう管更新
(1次側配管更新 2次側配管既存のまま)
4. 既存機材撤去
5. ポンプ上部鉄蓋 (撤去・新設)

(※同等品での更新) 設置年 1991年
 既存仕様 株式会社川本製作所 型式SCKB-5.5-01

加圧送水装置制御盤仕様	
定格電圧	200V
定格周波数	50/60Hz
定格容量	5.5KW
定格電流	18~26A
始動方式	直入れ始動
製造番号	133377

既存消火栓ポンプ仕様 (KTU-505X3S-5.5) WST-CD01
径50×300 L/min ×61m×5.5Kw
水中ポンプ型 起動リレースペース付 (ポンプ吊吐出セットなし)
コンクリート基礎 150N
消火水槽容量 = (4.35 × 4.25 × 1.15) - (0.81 × 1.1 × 1.15)
= 21.26 - 1.02
= 20.24m ³
ポンプ性能試験装置 FLT-R-32A
主止水弁 10K-50
主逆止弁 10K-50