


盛岡市立厨川小学校校舎改修及び厨川児童センター複合化（電気設備）工事


電 気 設 備 図								
	共通			Ⅱ 期 工 事			Ⅳ 期 工 事	
E - 01	図面リスト	N S	E2 - 01	Ⅱ 期 工 事 構内配電線路図・付近見取図・配置図	1/400	E4 - 01	Ⅳ 期 工 事 1階校舎①-1 動力設備 撤去・更新図	1/100
E - 02	電気設備特記仕様書(1)	N S	E2 - 02	Ⅱ 期 工 事 屋外受水槽電気設備	1/30			
E - 03	電気設備特記仕様書(2)	N S	E2 - 03	Ⅱ 期 工 事 空調動力分電盤	N S			
E - 04	工事区分表	N S	E2 - 04	Ⅱ 期 工 事 1階校舎⑦-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E - 05	工事段階概要図	1/800	E2 - 05	Ⅱ 期 工 事 2階校舎⑦-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E - 06	付近見取・現況配置・受変電設備位置現況図	1/400	E2 - 06	Ⅱ 期 工 事 3階校舎⑦-1～2 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E - 07	付近見取・現況配置・受変電設備位置計画図	1/400	E2 - 07	Ⅱ 期 工 事 3階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E - 08	既存校舎1階 関係法令検討図	N S	E2 - 08	Ⅱ 期 工 事 2階校舎⑦-1 コンセント設備 撤去・更新図	1/150			
E - 09	既存校舎2・3階 関係法令検討図	N S	E2 - 09	Ⅱ 期 工 事 3階校舎⑦-1～2 コンセント設備 撤去・更新図	1/150			
E - 10	既存校舎 防火区画図	N S	E2 - 10	Ⅱ 期 工 事 3階校舎③-1 コンセント設備 撤去・更新図	1/150			
E - 11	第Ⅰ期工事(令和7年度)教室移動計画図	1/375	E2 - 11	Ⅱ 期 工 事 3階校舎⑦-1～2 電熱設備 撤去・更新図	1/150			
E - 12	第Ⅱ期工事(令和8年度)教室移動計画図	1/375	E2 - 12	Ⅱ 期 工 事 R階校舎③-1～2 電熱設備 撤去・更新図	1/150			
E - 13	第Ⅲ期工事(令和9年度)教室移動計画図	1/375	E2 - 13	Ⅱ 期 工 事 1階校舎⑦-1 エレベータ電源・弱電設備 更新図	1/150			
E - 14	第Ⅳ期工事(令和10年度)教室移動計画図	1/375	E2 - 14	Ⅱ 期 工 事 1・2階校舎⑦-1 空調電源・制御設備 更新図	1/150			
E - 15	受変電設備 既設撤去参考図	N S	E2 - 15	Ⅱ 期 工 事 3・R階校舎⑦-1～2 空調幹線・分岐電源・制御設備 更新図	1/150			
E - 16	受変電設備 改修更新参考図	N S	E2 - 16	Ⅱ 期 工 事 ITV機器参考姿図	N S			
E - 17	H 7 既存照明器具参考姿図	N S	E2 - 17	Ⅱ 期 工 事 1・2階校舎⑦-1 情報通信網・交換・入退室管理・ITV設備 更新図	1/150			
E - 18	H 8 既存照明器具参考姿図	N S	E2 - 18	Ⅱ 期 工 事 2階校舎⑦-1 弱電設備 撤去・更新図	1/150			
E - 19	H 9 既存照明器具参考姿図	N S	E2 - 19	Ⅱ 期 工 事 3階校舎⑦-1～2 弱電設備 撤去・更新図	1/150			
E - 20	校舎改修 照明器具機器仕様参考姿図	N S	E2 - 20	Ⅱ 期 工 事 3階校舎③-1 弱電設備 撤去・更新図	1/150			
E - 21	既設 拡声設備 参考系統図	N S						
E - 22	既設 自動火災報知・防火戸自動閉鎖設備 参考系統図	N S		Ⅲ 期 工 事				
			E3 - 01	Ⅲ 期 工 事 電灯分電盤	N S			
	Ⅰ 期 工 事		E3 - 02	Ⅲ 期 工 事 空調動力分電盤	N S			
E1 - 01	Ⅰ 期 工 事 構内配電線路図・付近見取図・配置図	1/400	E3 - 03	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 幹線設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 02	Ⅰ 期 工 事 電灯分電盤	N S	E3 - 04	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 03	Ⅰ 期 工 事 1階校舎①-1～3 電灯設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 05	Ⅲ 期 工 事 2階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 04	Ⅰ 期 工 事 1階校舎⑨ 電灯設備 撤去・更新図	1/150	E3 - 06	Ⅲ 期 工 事 3階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 05	Ⅰ 期 工 事 2階校舎①-1～3 電灯設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 07	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 電灯設備 更新図	1/30			
E1 - 06	Ⅰ 期 工 事 3階校舎①-1～3 電灯設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 08	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 コンセント設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 07	Ⅰ 期 工 事 1階校舎①-1～3 コンセント設備 撤去図	1/200	E3 - 09	Ⅲ 期 工 事 3階校舎③-1 コンセント・電熱設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 08	Ⅰ 期 工 事 1階校舎⑨ コンセント設備 撤去・更新図	1/150	E3 - 10	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 コンセント・電熱・トイレ呼出設備 更新図	1/30			
E1 - 09	Ⅰ 期 工 事 R階校舎①-1～3 電灯・電熱設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 11	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 電動水抜電源設備 更新図	1/100			
E1 - 10	Ⅰ 期 工 事 1階校舎①-1～3 弱電設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 12	Ⅲ 期 工 事 R階校舎③-1 電熱設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 11	Ⅰ 期 工 事 1階校舎①-1～3 自動火災報知設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 13	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 エレベータ電源・弱電・入退室管理設備 更新図	1/150			
E1 - 12	Ⅰ 期 工 事 1階校舎⑨ 拡声・自動火災報知設備 撤去・更新図	1/150	E3 - 14	Ⅲ 期 工 事 1・2階校舎③-1 空調動力幹線分岐・電源・制御 更新図	1/150			
E1 - 13	Ⅰ 期 工 事 2階校舎①-1～3 自動火災報知設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 15	Ⅲ 期 工 事 3・R階校舎③-1 空調動力幹線・分岐電源・制御 更新図	1/150			
E1 - 14	Ⅰ 期 工 事 3階校舎①-1～3 自動火災報知設備 撤去・更新図	1/200	E3 - 16	Ⅲ 期 工 事 トイレ呼出設備機器参考姿図	N S			
E1 - 15	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 幹線設備	1/50	E3 - 17	Ⅲ 期 工 事 ITV設備機器参考姿図	N S			
E1 - 16	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築他 電灯動力分電盤	N S	E3 - 18	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 弱電設備(1) 撤去・更新図	1/150			
E1 - 17	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築他 照明器具機器仕様参考姿図	N S	E3 - 19	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 弱電設備(2) 撤去・更新図	1/150			
E1 - 18	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 電灯設備	1/50	E3 - 20	Ⅲ 期 工 事 1階校舎③-1 自動火災報知設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 19	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 電灯設備	1/50	E3 - 21	Ⅲ 期 工 事 3階校舎③-1 弱電設備 撤去・更新図	1/150			
E1 - 20	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 非常照明設備	1/50						
E1 - 21	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 非常照明設備	1/50						
E1 - 22	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 コンセント設備	N S						
E1 - 23	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 コンセント設備	1/50						
E1 - 24	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 電熱設備	1/50						
E1 - 25	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 電熱設備	1/50						
E1 - 26	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 空調・換気・電動水抜設備	1/50						
E1 - 27	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 空調・換気・電動水抜設備	1/50						
E1 - 28	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築他 電気時計・拡声設備 機器参考姿図	N S						
E1 - 29	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 遊戯室 音響設備 機器参考姿図	N S						
E1 - 30	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築他 トイレ呼出・インターホ設備 機器参考姿図	N S						
E1 - 31	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築他 監視カメラ設備 機器参考姿図	N S						
E1 - 32	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 構内交換・情報通信網・TV設備	1/50						
E1 - 33	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 弱電設備	1/50						
E1 - 34	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 弱電設備	1/50						
E1 - 35	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 非常警報・防火戸・誘導標識設備	1/50						
E1 - 36	Ⅰ 期 工 事 校舎①-1 児童センター増築 非常警報・防火戸・誘導標識設備	1/50						

[illegible]

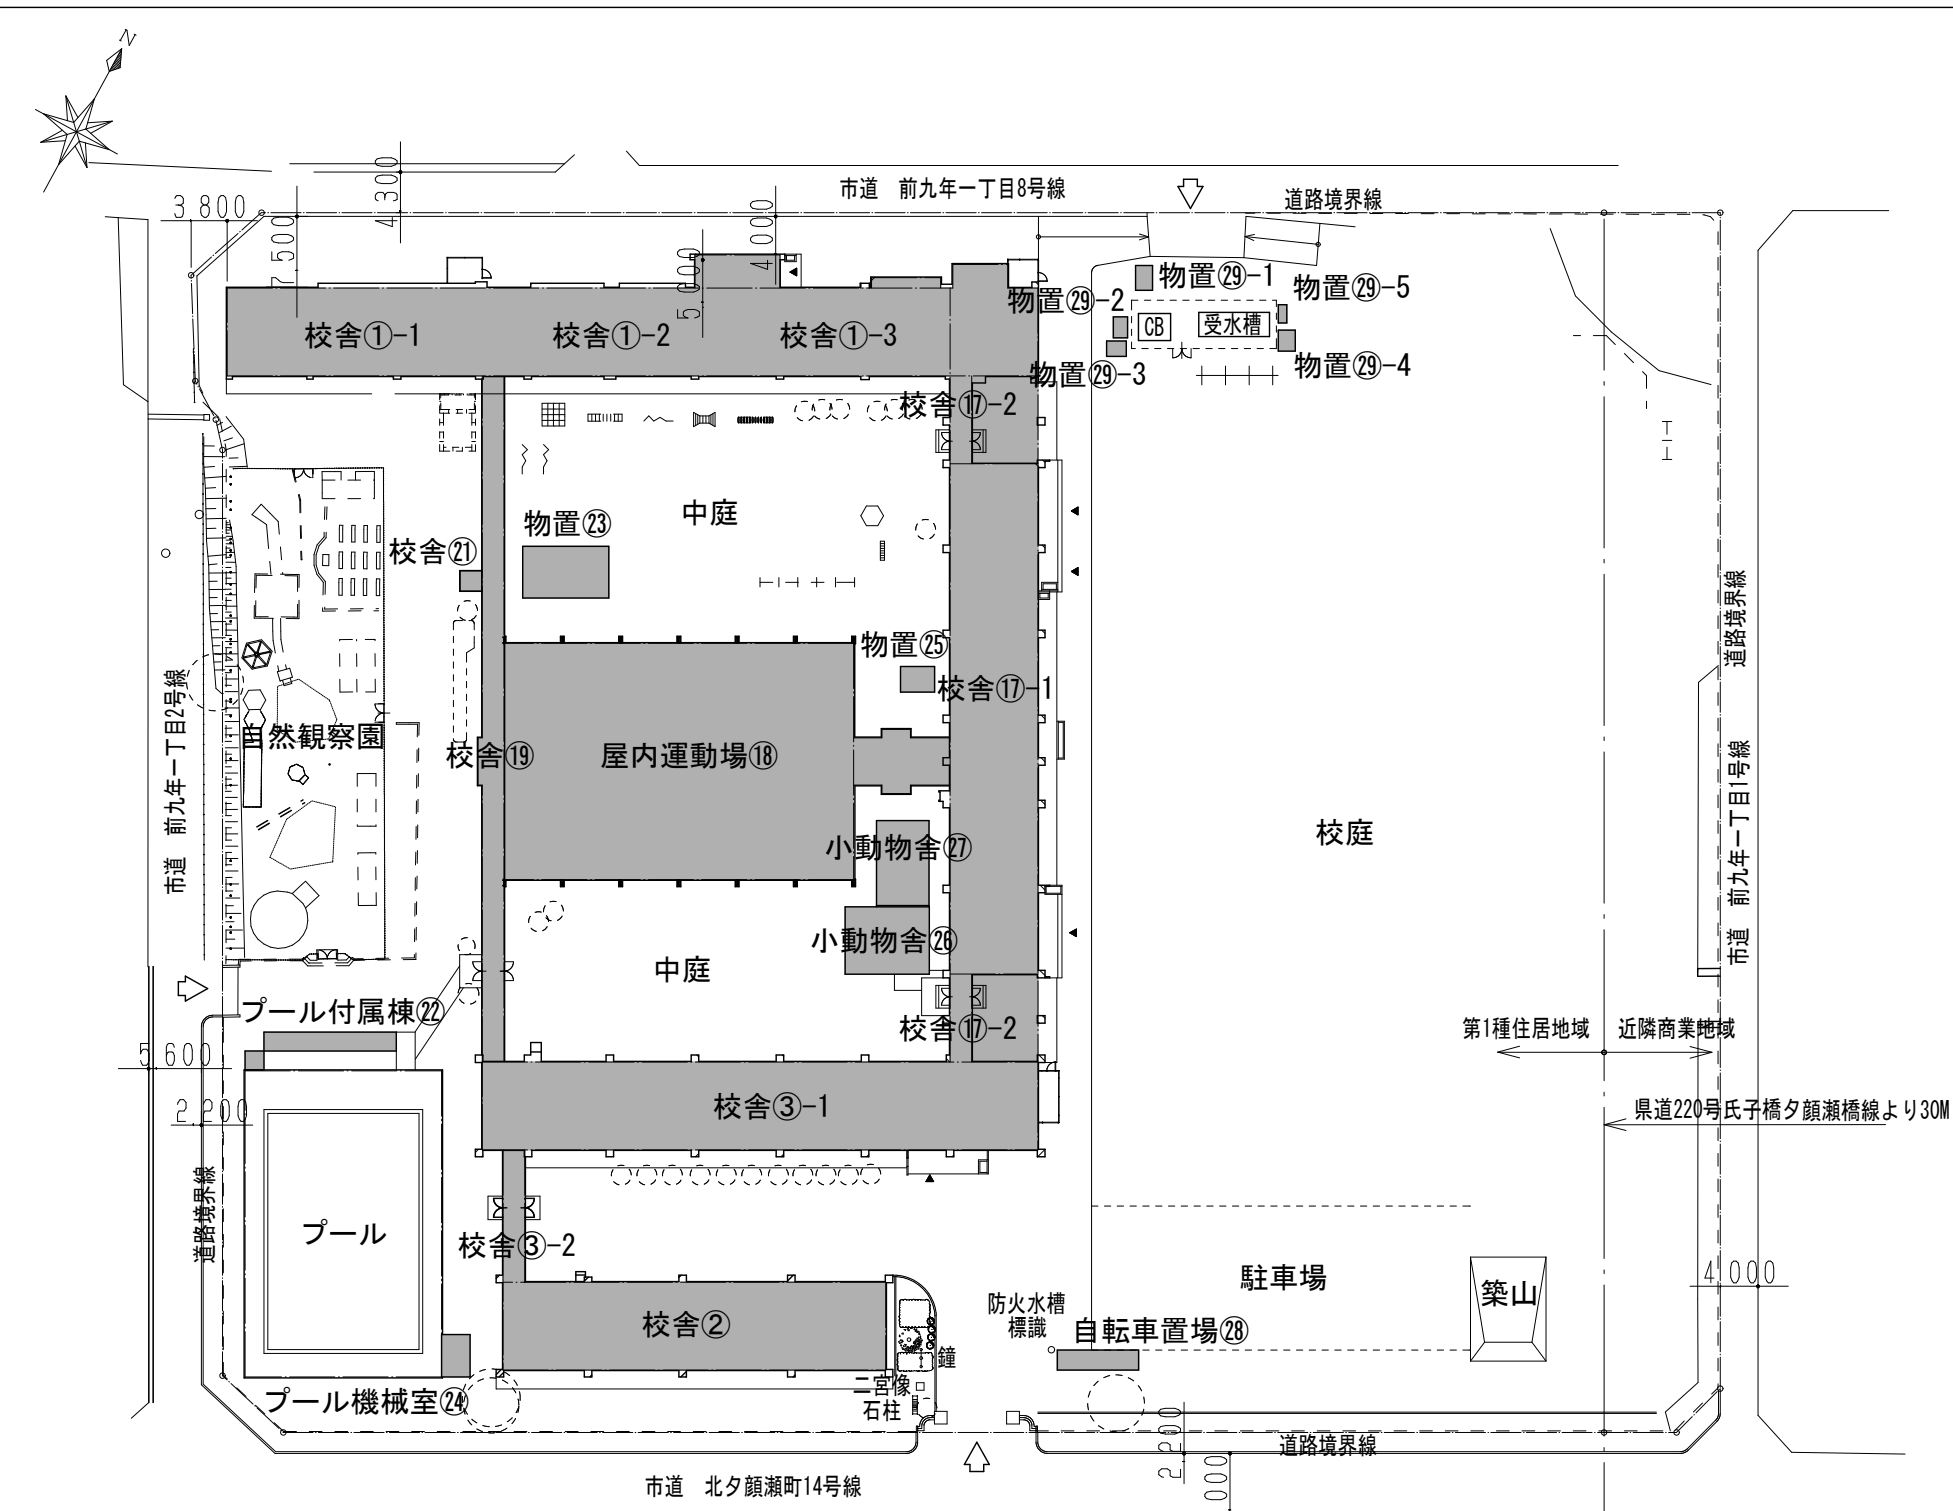

I 期工事 (R7年度)

I 期児童センター増築・用途変更部分 ※指定部分(工事完成時(令和7年度3月中))

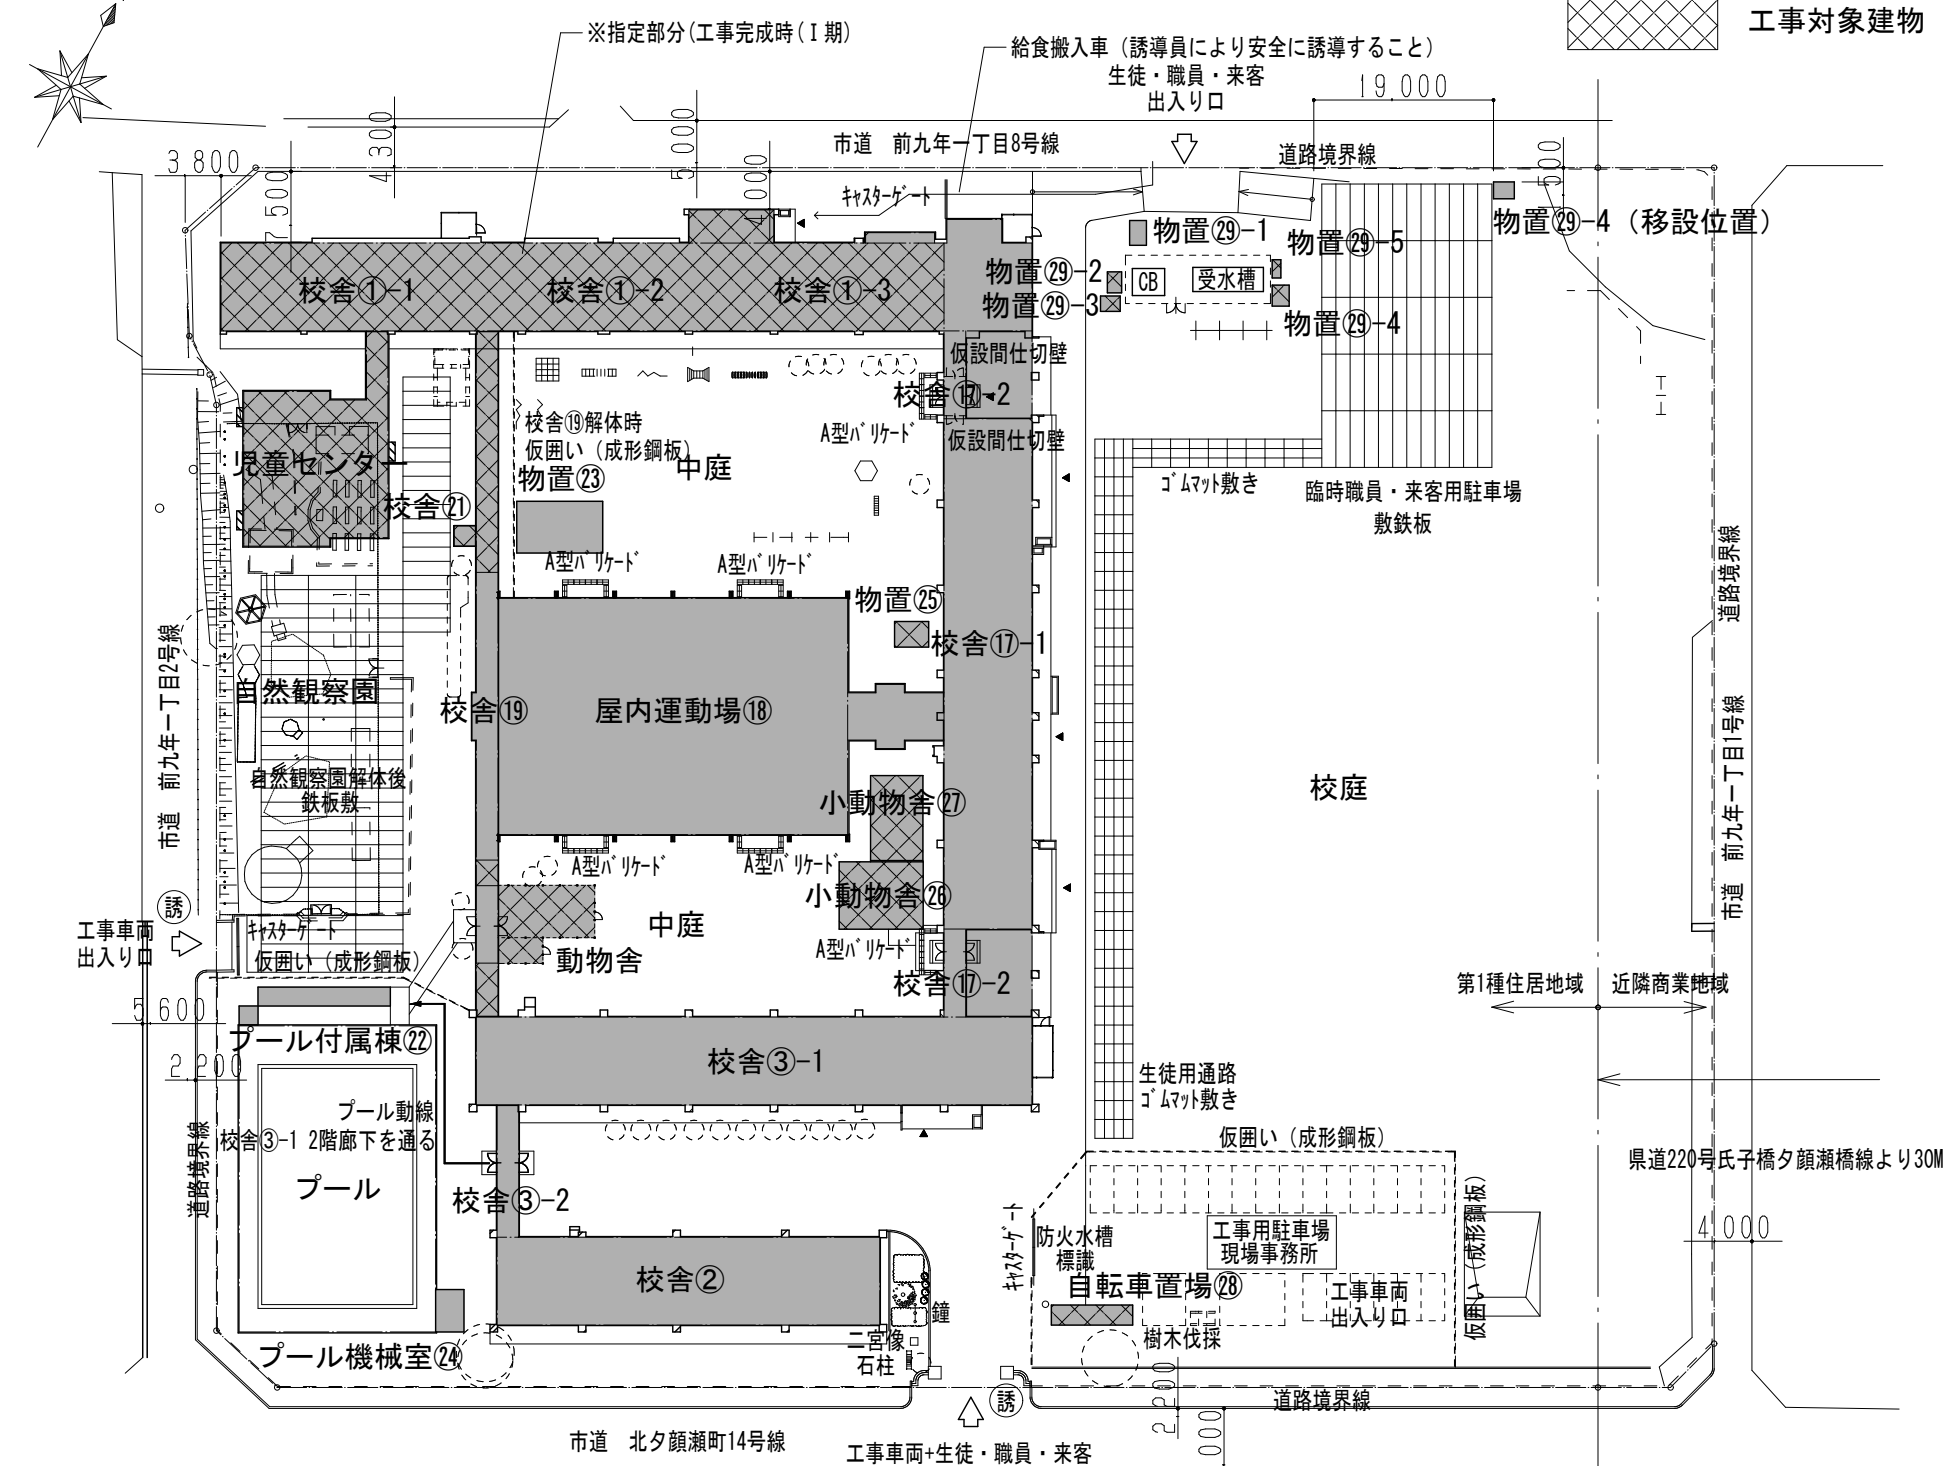

- 工事内容 -

建築工事

- ・自然観察園解体
- ・児童センター 増築
- ・児童センター 外構整備
- ・校舎①-1 1階用途変更
- ・校舎①-1～3 改修
- ・校舎⑭ 部分解体
- ・校舎⑭ 部分改修
- ・動物舎 新設
- ・校舎②① 解体
- ・物置②⑤ 解体
- ・小動物舎②⑥⑦ 解体
- ・自転車置場②⑧ 解体
- ・物置②⑨-2・3 解体
- ・防火水槽槽機 移設

電気設備工事

- ・児童センター 増築
- ・校舎①-1 1階用途変更
- ・校舎①-1～3 改修
- ・校舎⑱ 部分解体


機械設備工事

- ・児童センター 増築
- ・校舎①-1 1階用途変更
- ・校舎①-1～3 改修
- ・校舎⑱ 部分解体

別途工事（スポ少対応）

- ・物置②9-4 移設
- ・物置②9-5 解体

Ⅱ期工事 (R8年度)

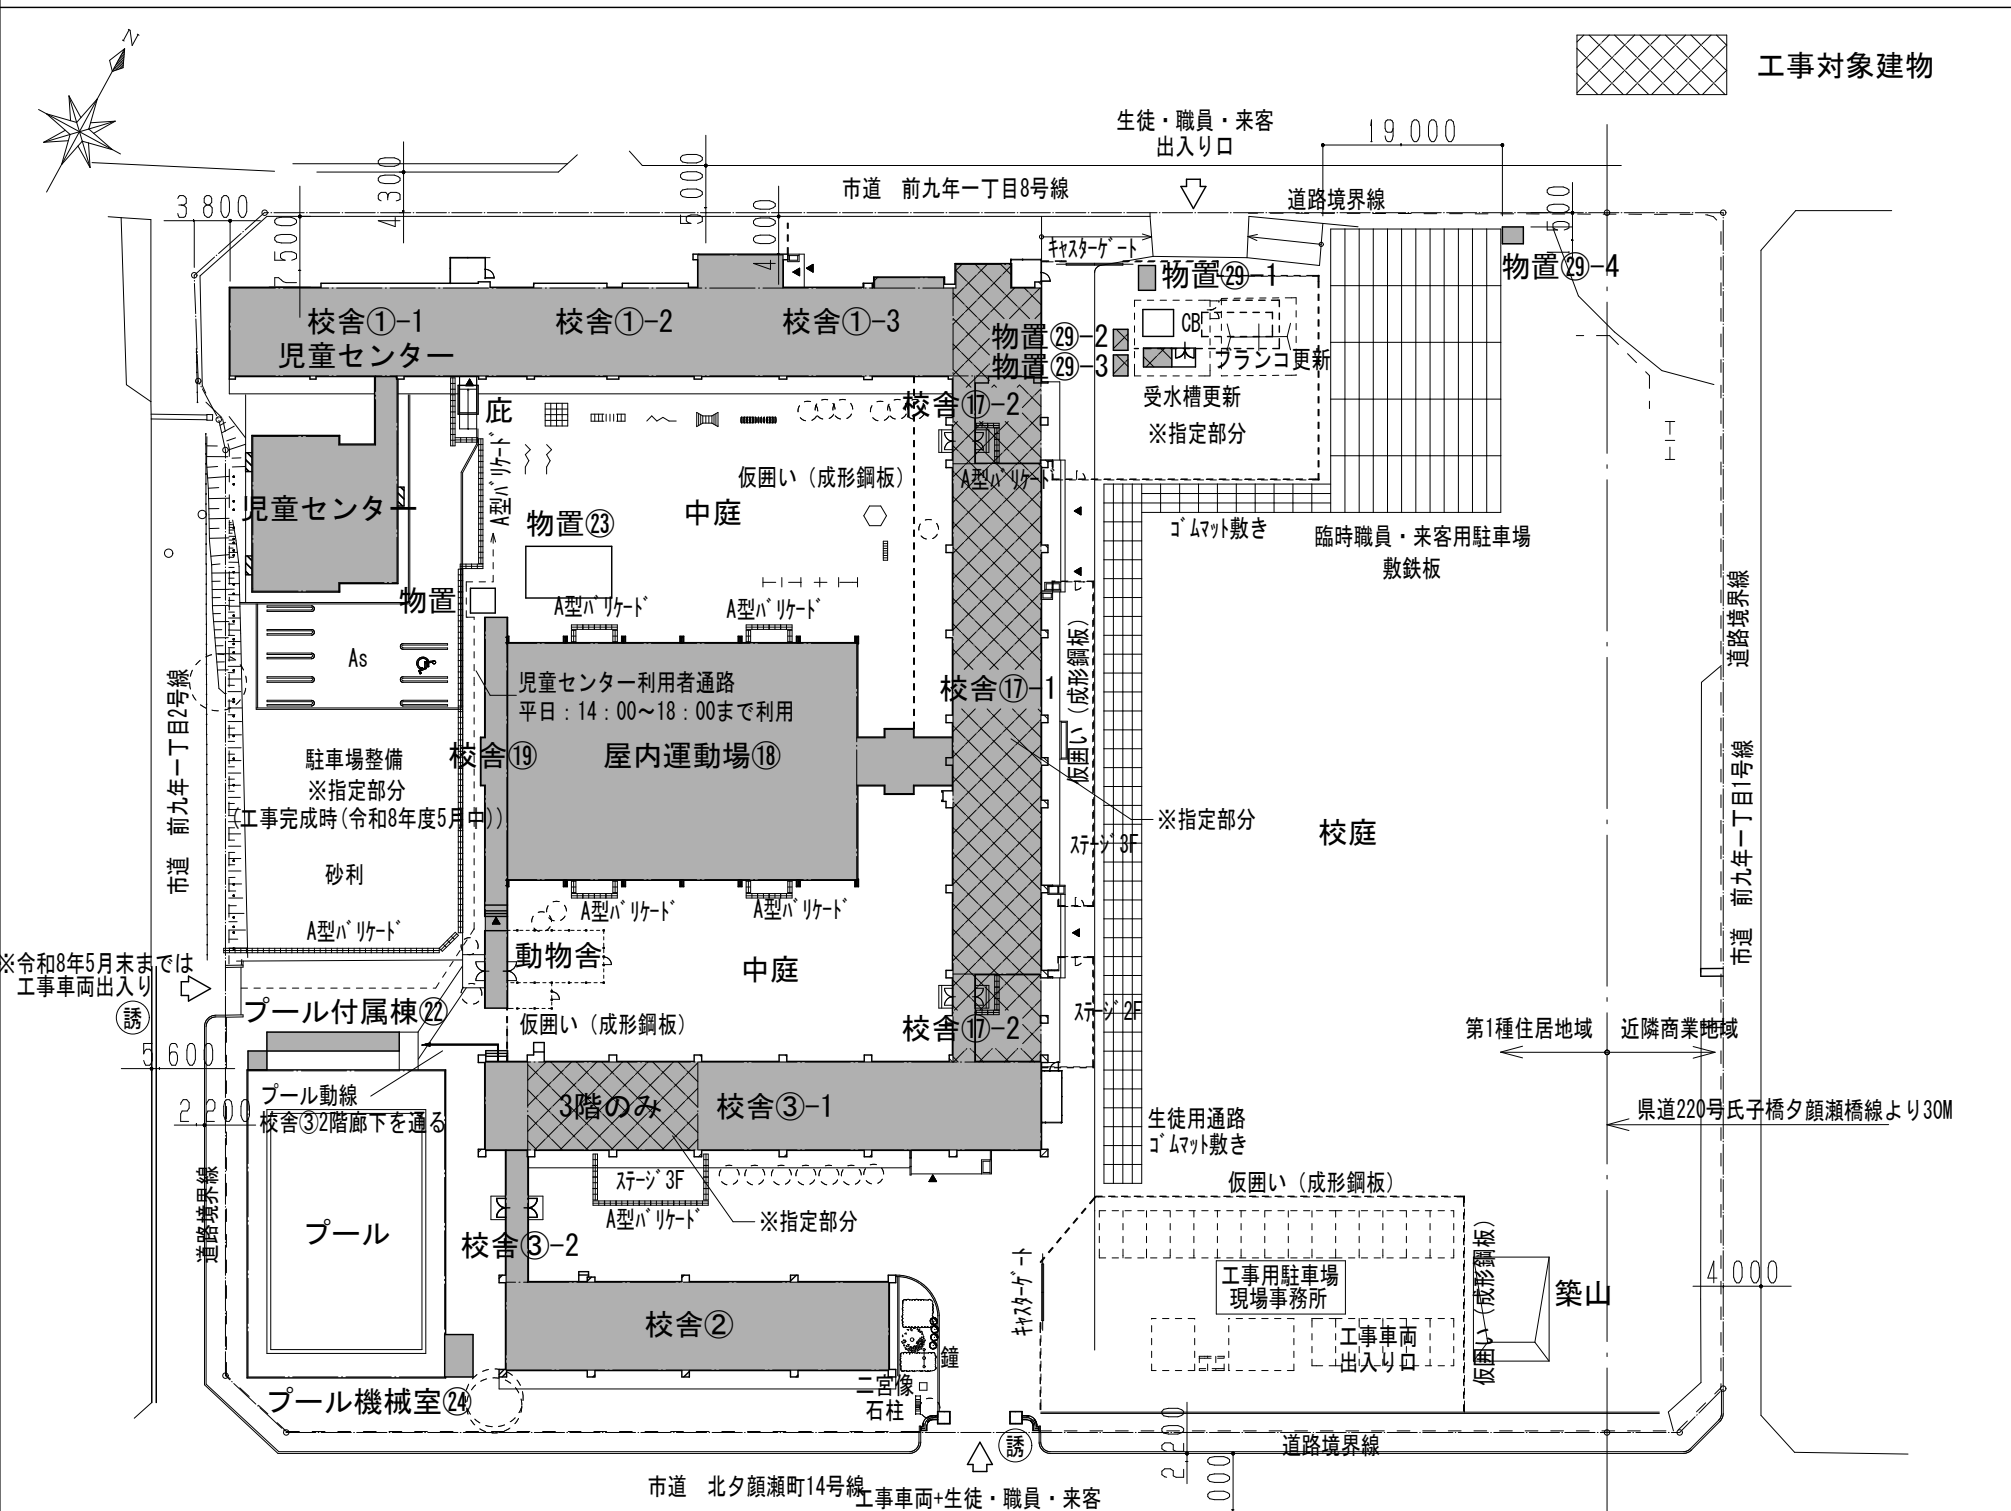

- 工事内容 -

建築工事

- ・校舎①-3 改修
- ・校舎⑪-1 改修
- ・校舎⑪-2 改修
- ・校舎③-1 3階一部改修
- ・物置②-2・3 新設
- ・ブランコ撤去・新設
- ・CB・受水槽廻り改修
- ・児童センター外構整備


電気設備工事

- ・校舎①-3 改修
- ・校舎⑪-1 改修
- ・校舎⑪-2 改修
- ・校舎③3階一部 改修
- ・受変電設備 更新

機械設備工事

- ・校舎①-3 改修
- ・校舎①⑦-1 改修
- ・校舎①⑦-2 改修
- ・校舎③③階一部 改修
- ・受水槽 更新

Ⅲ期工事 (R9年度)

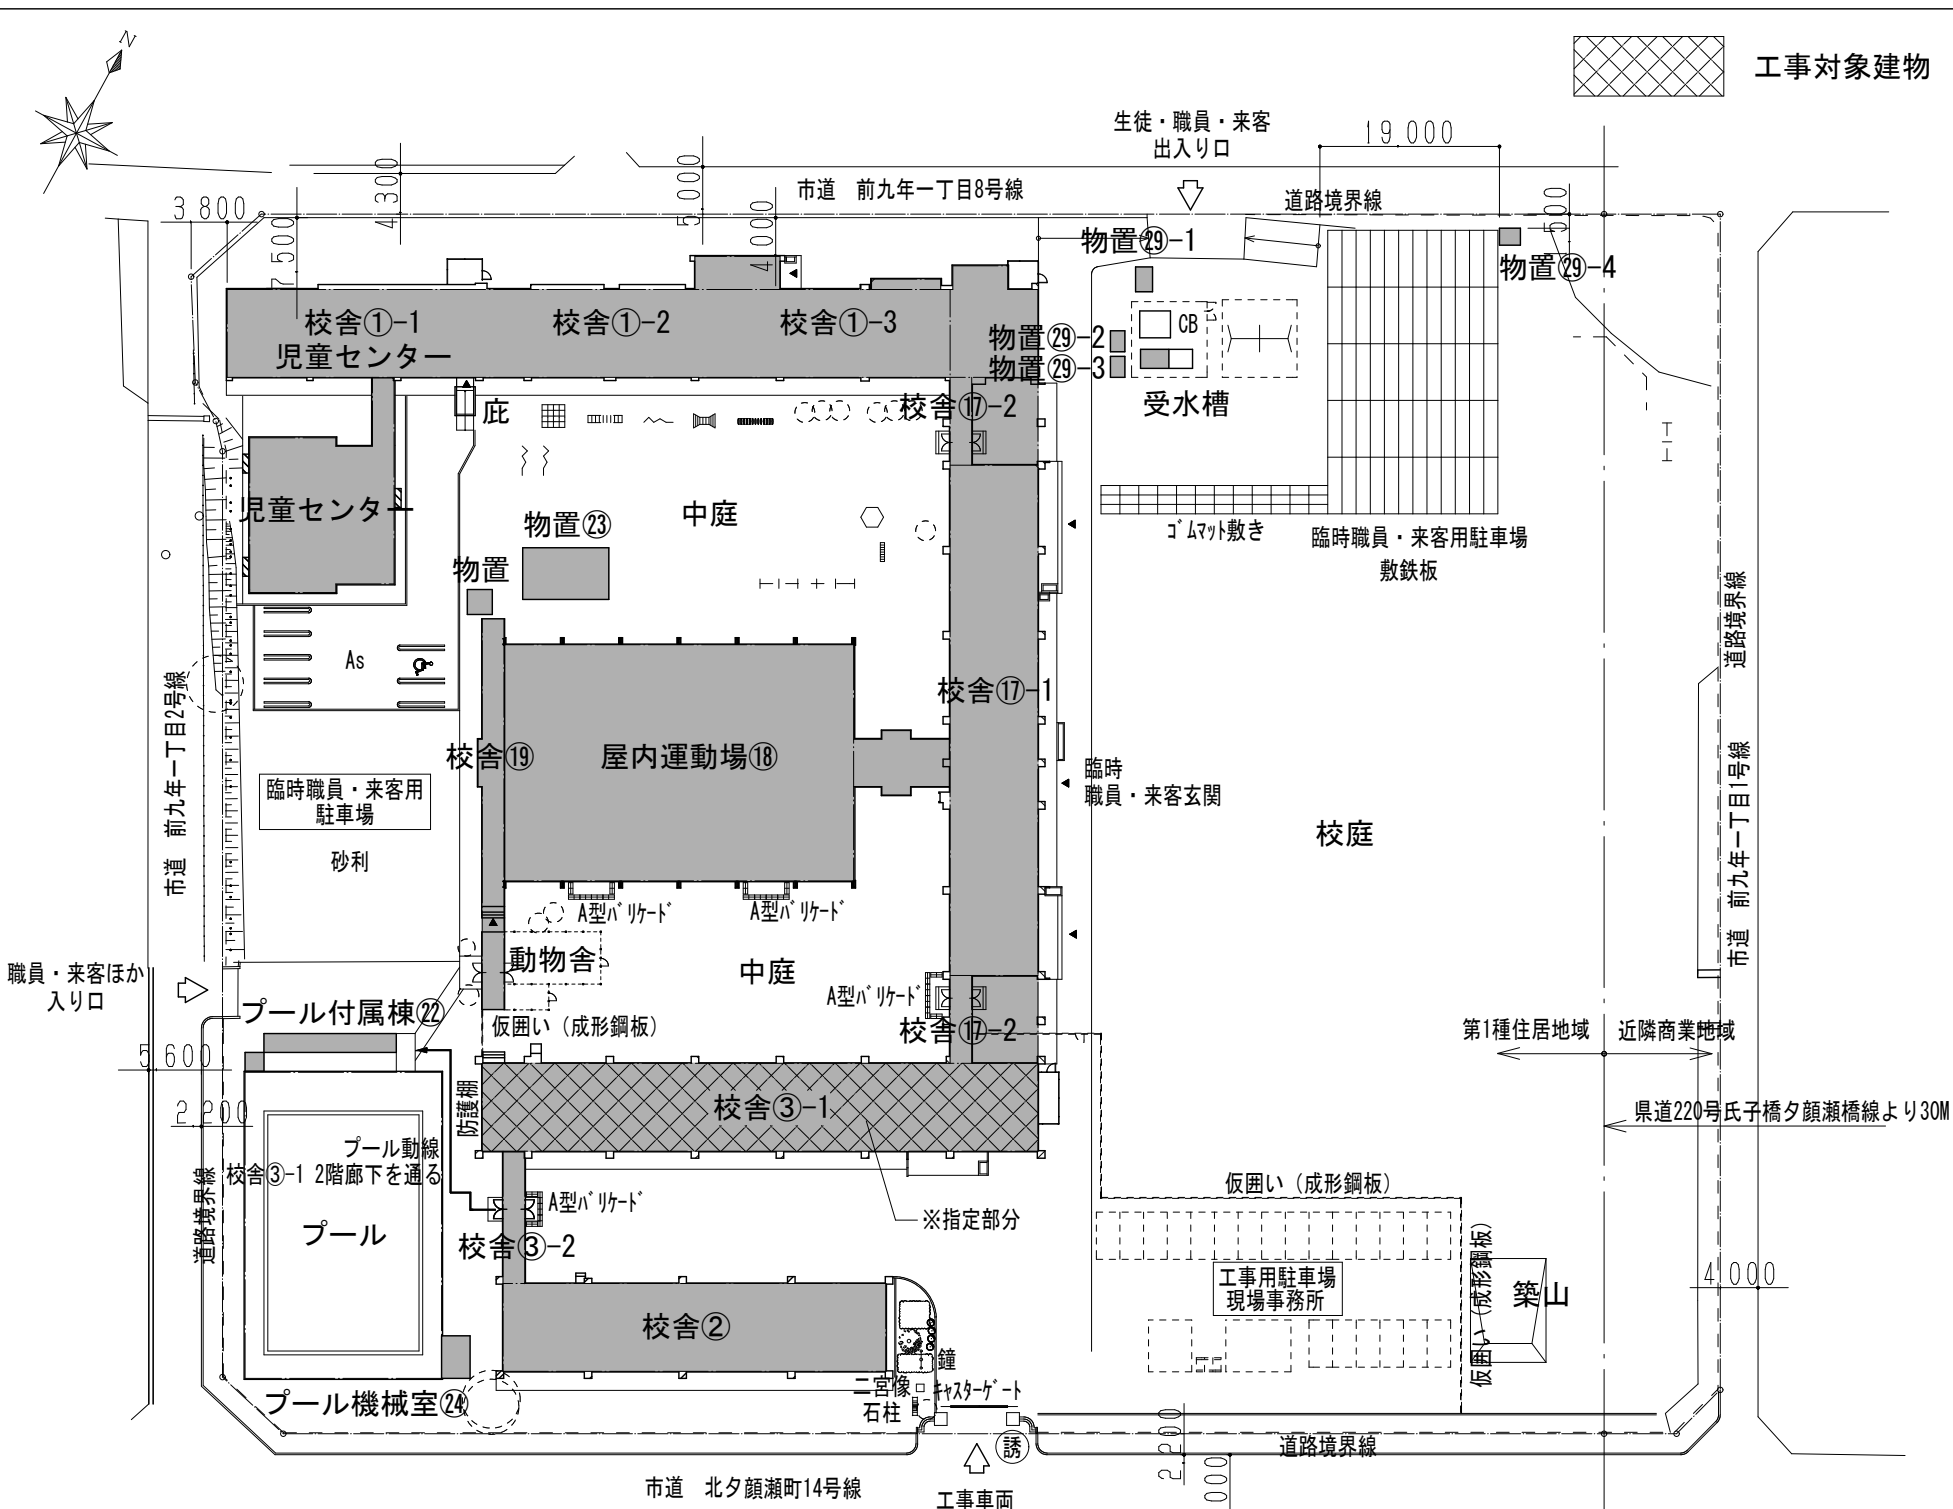

- 工事内容 -

建築工事

- 校舍③-1 改修


電氣設備工事

- ・校舎③-1 改修

機械設備工事

- ・校舎③-1 改修

IV期工事 (R10年度)

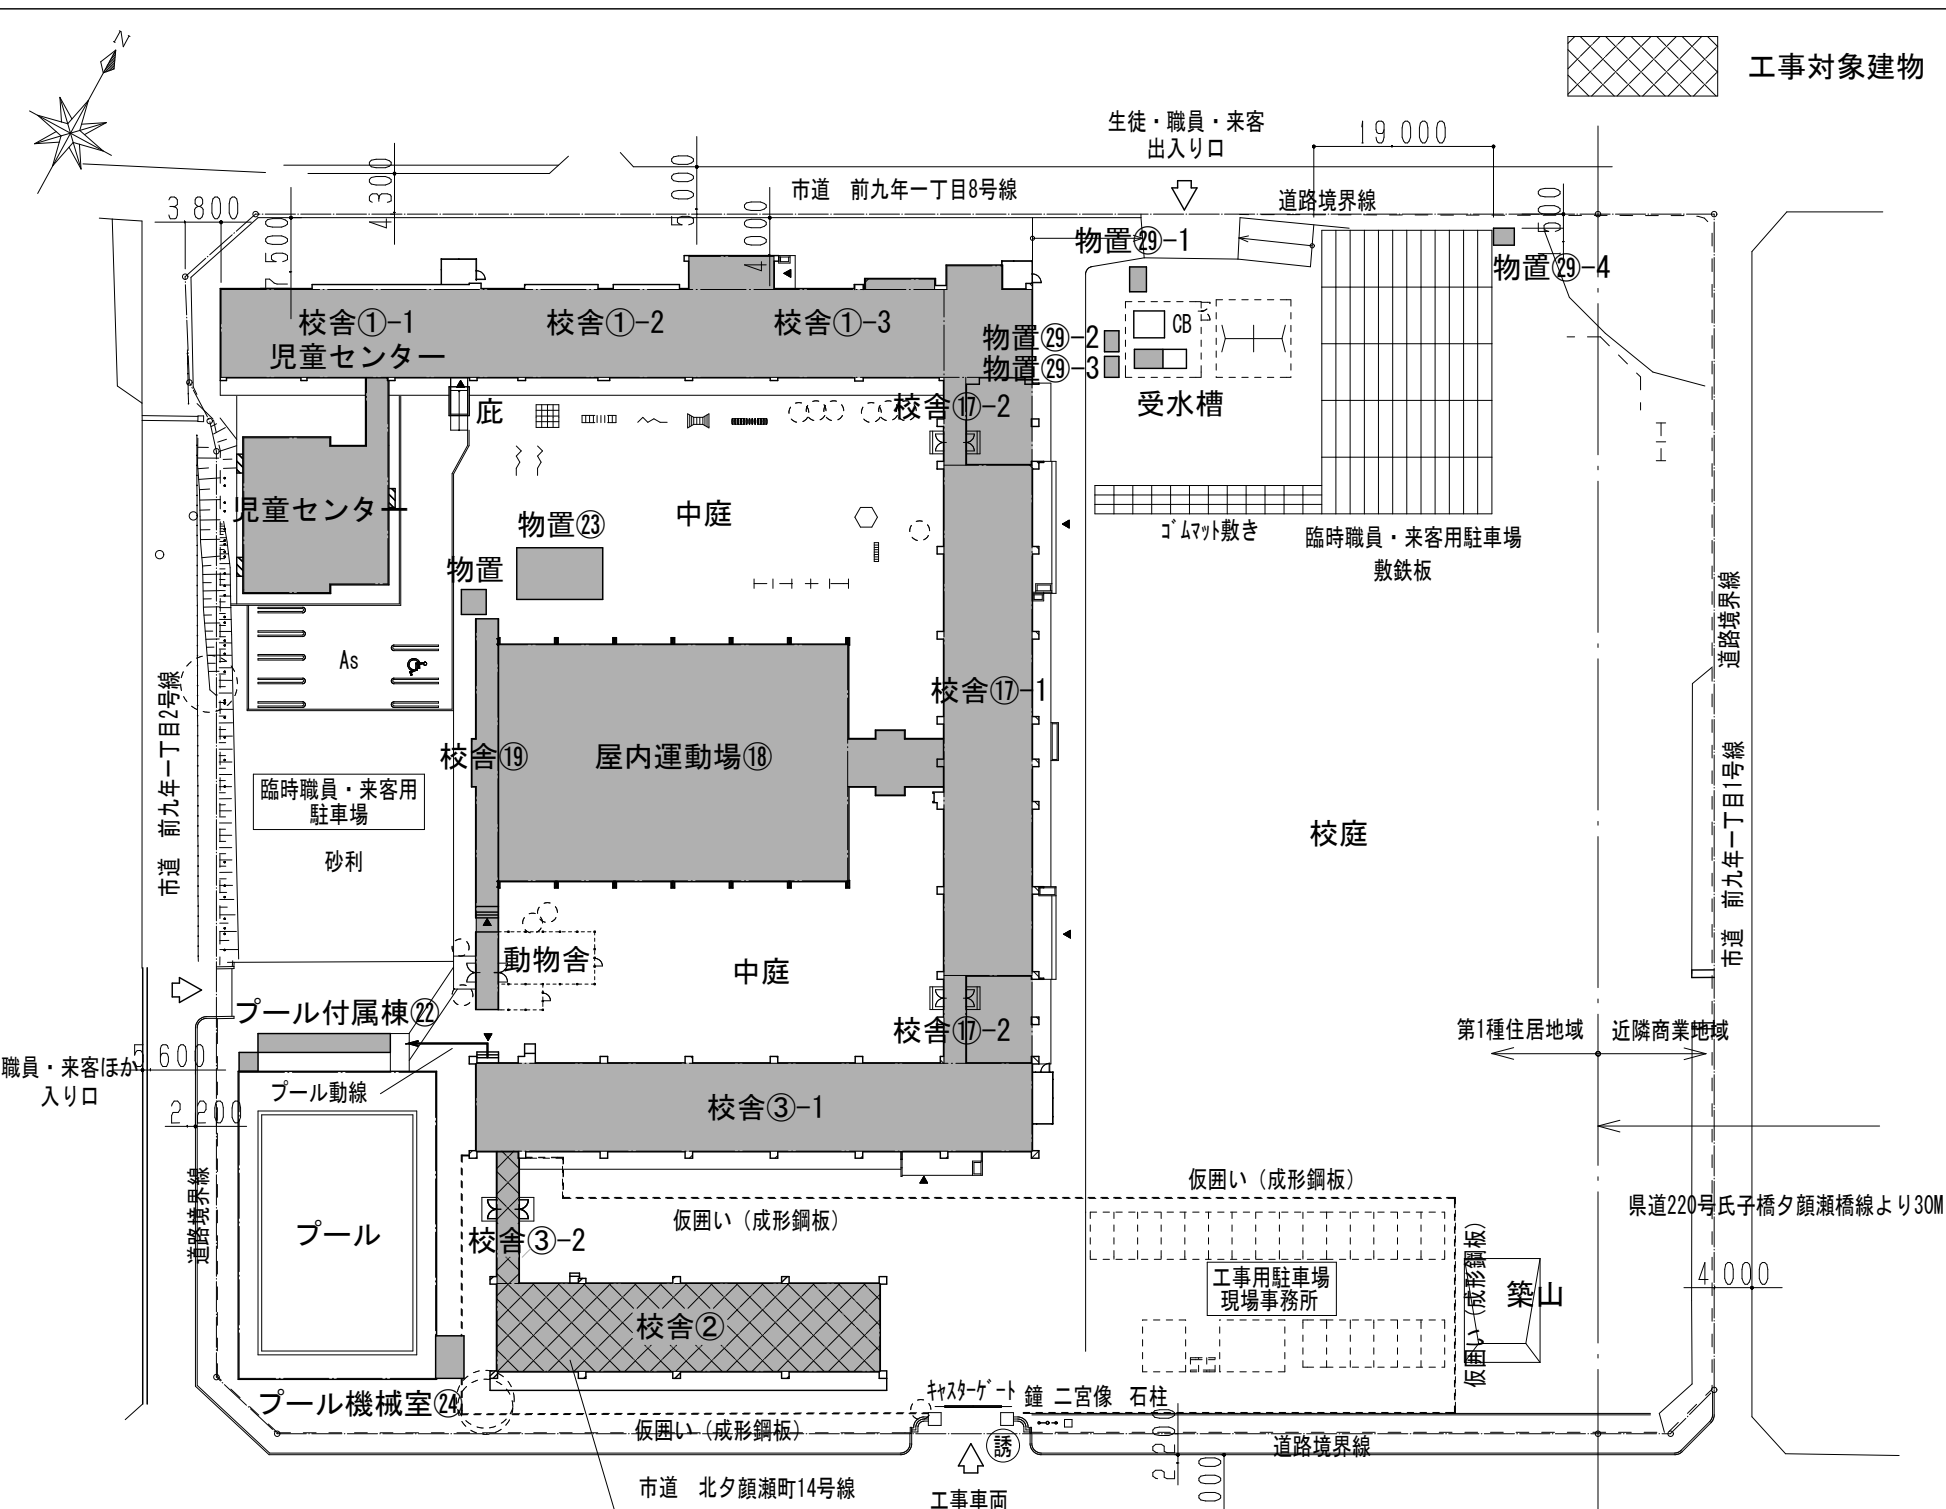

- 工事内容 -

建築工事

- ・校舎② 解体
- ・校舎③-2 解体
- ・二宮像・鐘・石柱 移設
- ・外構整備


電氣設備工事

- ・校舎② 解体
- ・校舎③-2 解体
- ・校舎②、③-2 動力設備改修


機械設備工事

- ・校舎② 解体
- ・校舎③-2 解体
- ・校舎③-1 消火配管改修

完成後

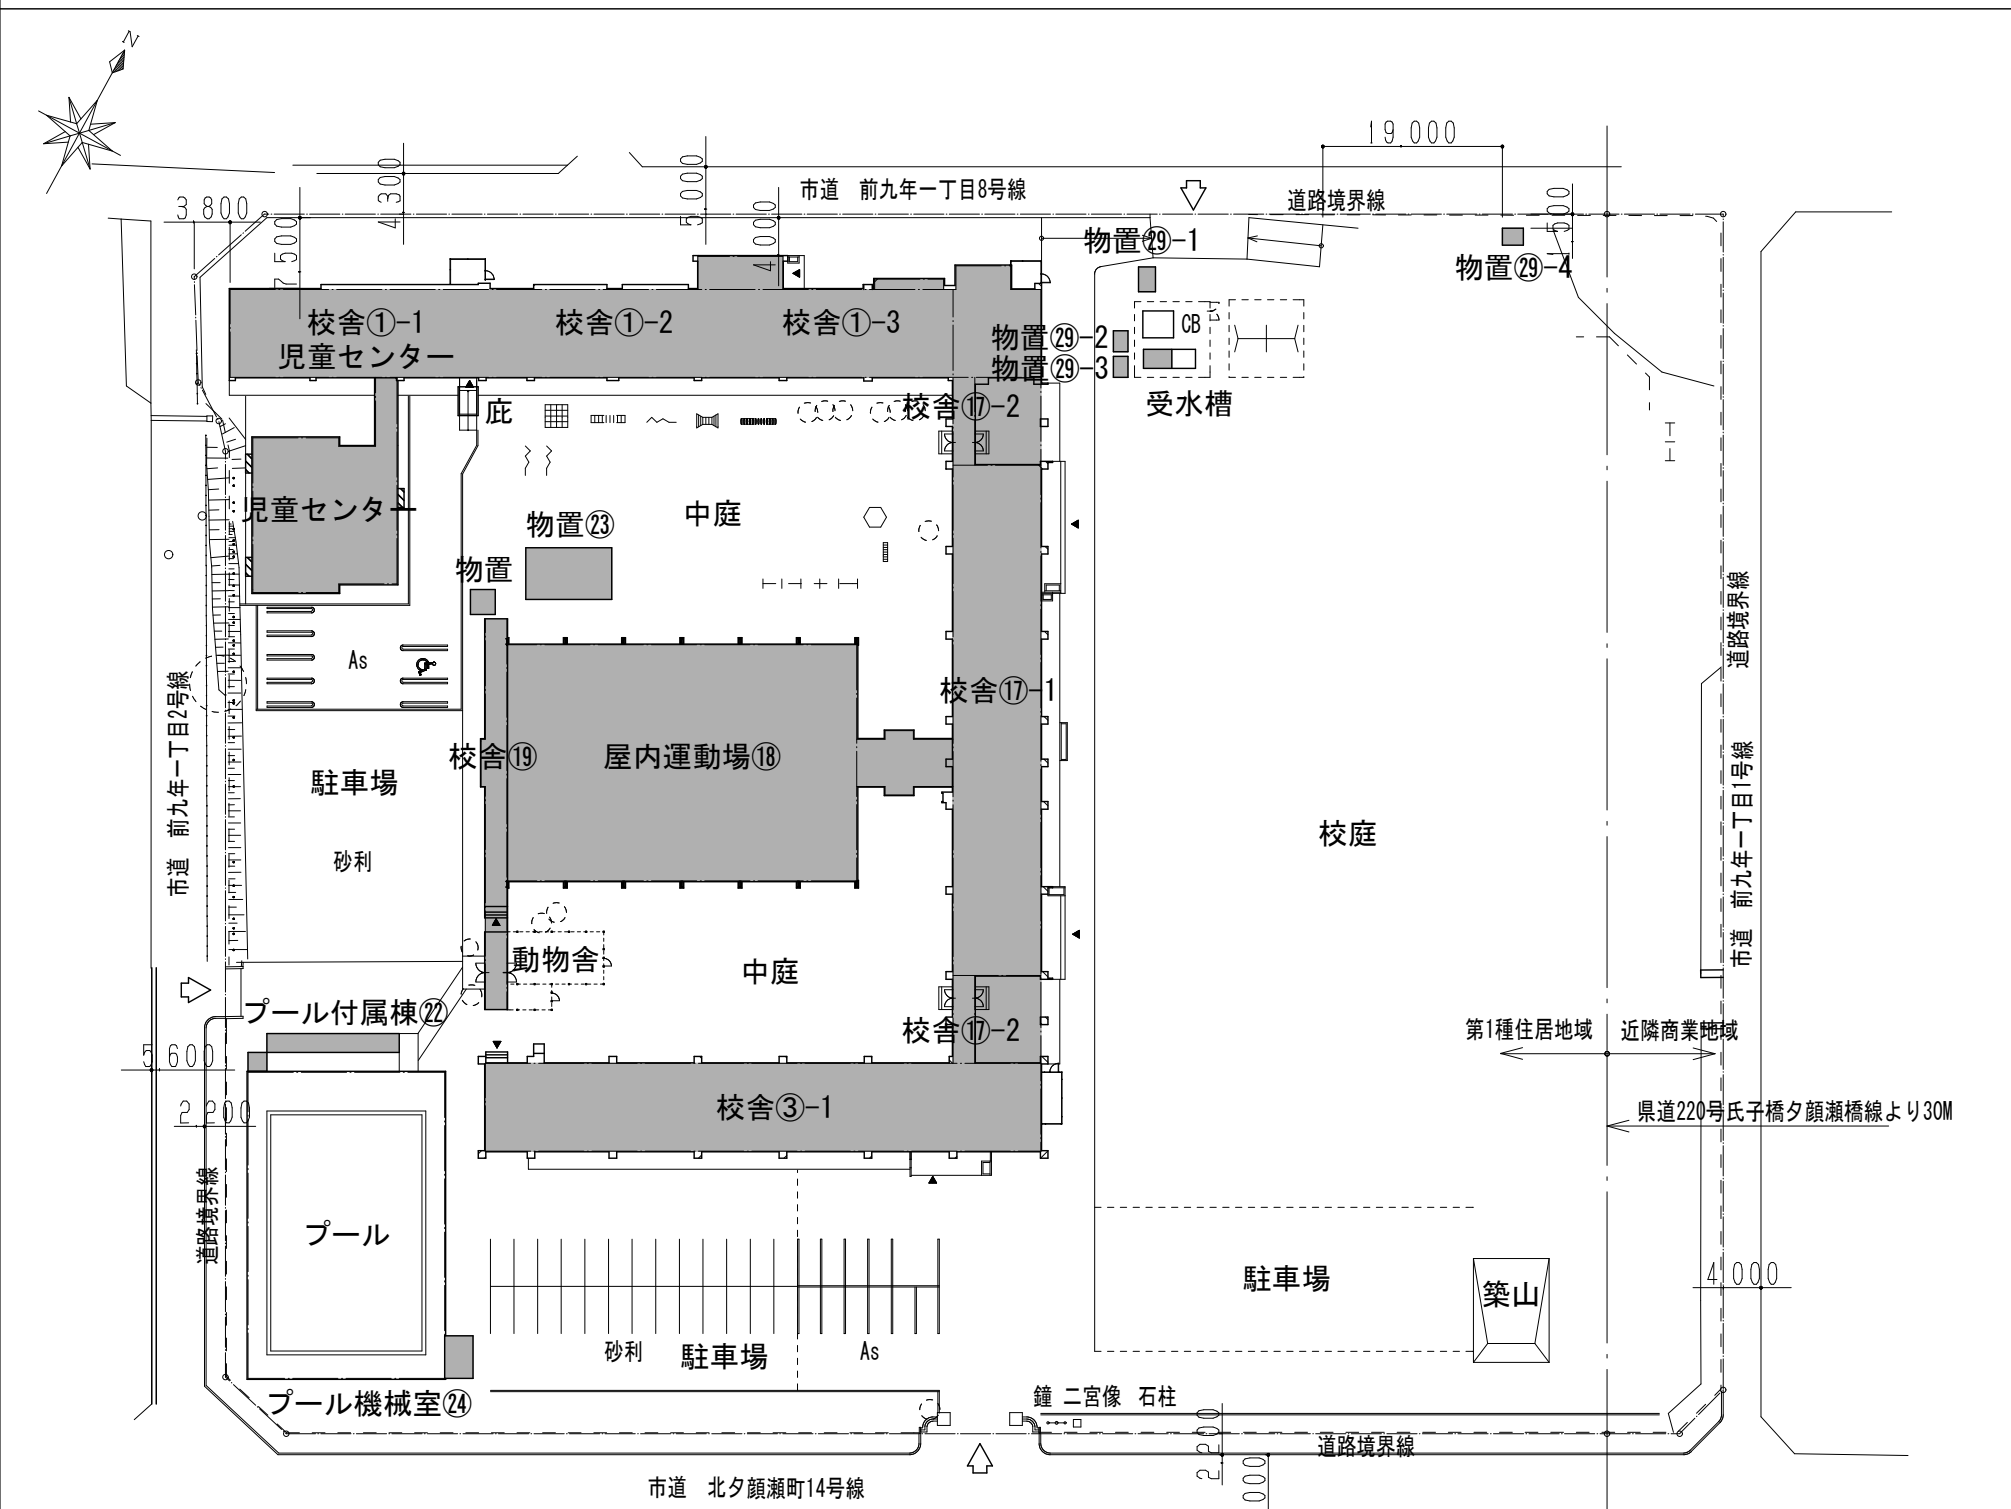


 KUJI ARCHITECTS STUDIO 株式会社 久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3番11号 TEL019-624-2020	一級建築士事務所 岩手県す(2707)5号		承 認	審 査	検 図	製 図	特 記	改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 23128	工事名称 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び 厨川児童センター複合化（電気設備）工事	図面内容	工事段階概要図	縮尺 A1 1: 800 A3 1:1600	図面 区分 電気 図面 番号 E-05
	一級建築士登録 第311898号 高橋 重人	一級建築士登録 第359839号 福 山 登 洋														

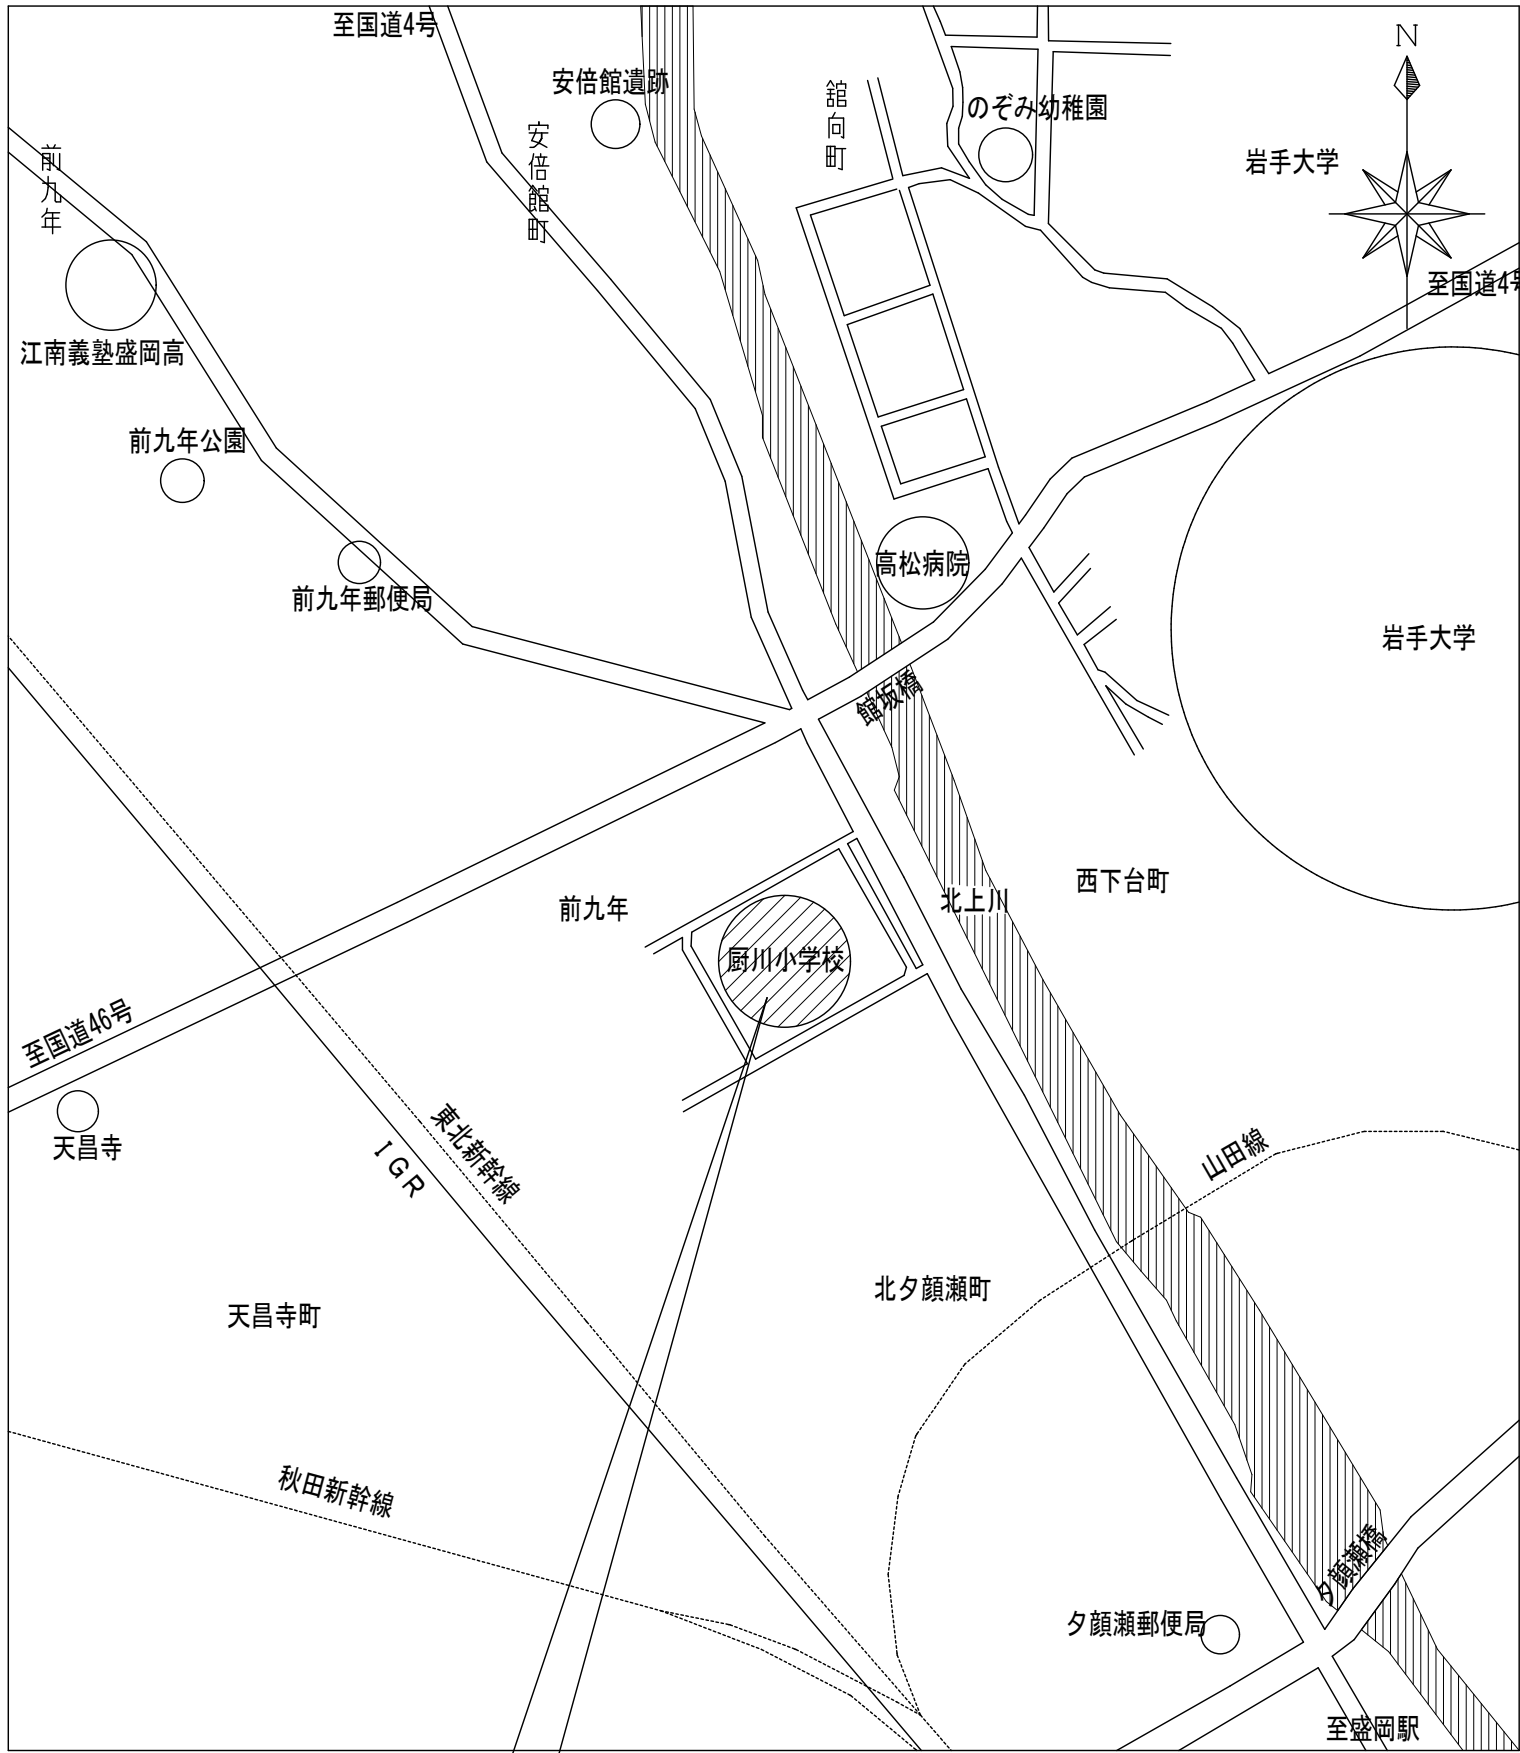

計画場所：岩手県盛岡市前九年一丁目45番1、49番3、49番12、157番3、166番1、164番

建築物及びその敷地に関する事項等				
地名地番	計画場所：岩手県盛岡市前九年一丁目45番1、49番3、49番12、157番3、166番1、164番			
住居表示	岩手県盛岡市前九年一丁目2番1号			
都市計画区域	都市計画区域内 市街化区域			
防火地域	指定なし（法22条地域）			
道路	北側 市道 前九年一丁目8号線	幅員 5.00 m	(42条1項1号)	接道 154.350 m
	南側 市道 北夕顔瀬町14号線	幅員 10.20 m	(42条1項1号)	接道 147.448 m
	東側 市道 前九年一丁目1号線	幅員 4.00 m	(42条1項1号)	接道 124.433 m
	西側 市道 前九年一丁目2号線	幅員 7.80 m	(42条1項1号)	接道 117.072 m
用途地域	第一種住居地域	近隣商業地域	全体	
敷地面積	18,891.96㎡	1,575.61㎡	20,467.57㎡	
指定容積率	200%	200%	200.00%	
指定建蔽率	60%	80%	61.53%	

計画通知履歴	確認済証	S41.10.7 481	検査済証		A～C 校舎①-1～①-2、校舎②、校舎③-2
		S47.9.25 10-126		S48.2.6 11-152	D 屋内運動場⑬・校舎⑬
		S51.10.23 2-95			E プール付属棟・便所（便所解体済）
		S63.10.28 2-218		S63.12.5 43	F 物置②③
		H 3.2.26 2-170		H 3.3.25 215	G プール機械室⑭
	※以降の増改築はない				

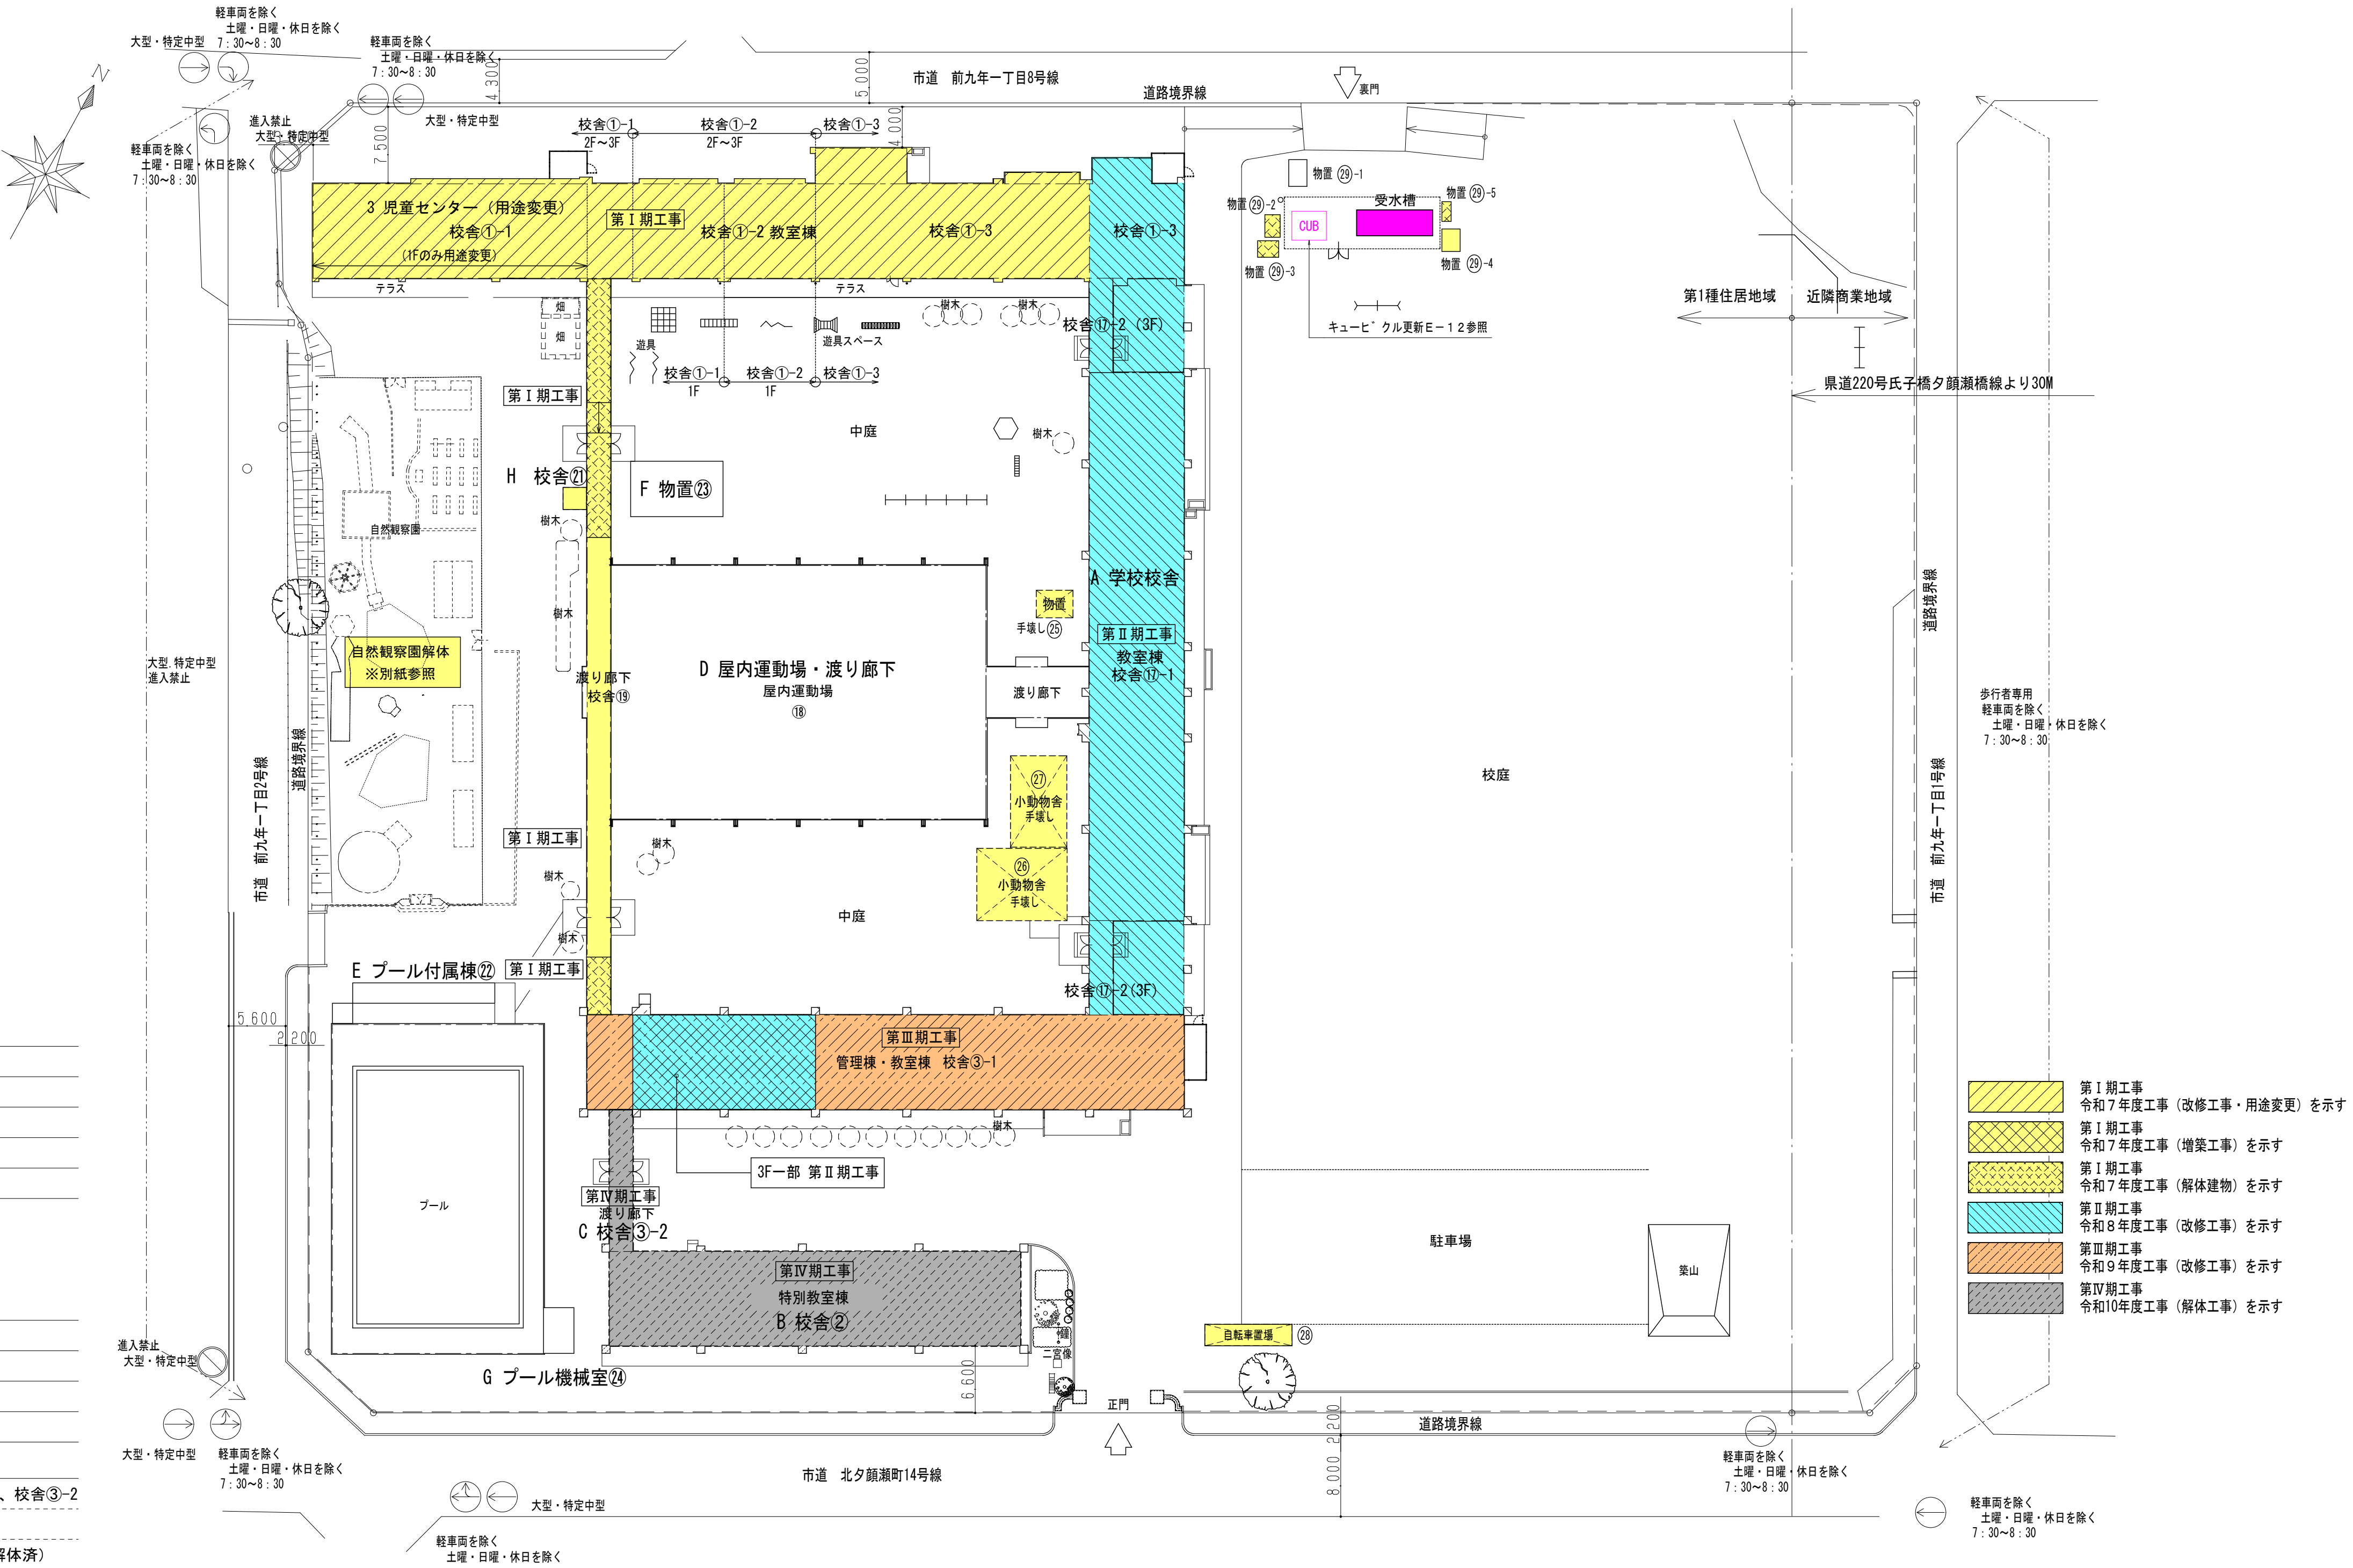

既存建物						
番号	建物名称	構造	階	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	備考
A	学校校舎①-1～①-2	RC、一部S	3		6,195.71	改修・用途変更
B	校舎②	RC	2	392.31	792.16	解体
C	校舎③-2	S	1	32.20	32.20	解体
D	屋内運動場⑬・校舎⑬	S	2	1,155.78	1,300.20	部分解体
E	プール付属棟⑭	W	1	32.00	32.00	
F	物置②③	W	1	49.68	49.68	
G	プール機械室⑭	W	1	13.50	13.50	
H	校舎⑭	W	1	4.60	4.60	解体

建物名称	構造	階	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	備考
物置⑤	鉄骨造	1	9.81	9.81	解体
小動物小屋⑥	鉄骨造	1	63.45	63.45	解体
小動物小屋⑦	鉄骨造	1	49.95	49.95	解体
自転車置場⑧	鉄骨造	1	16.96	16.96	解体
物置⑨-1	鉄骨造	1	4.70	4.70	そのまま
物置⑨-2	鉄骨造	1	3.35	3.35	解体更新
物置⑨-3	鉄骨造	1	3.39	3.39	解体更新
物置⑨-4	鉄骨造	1	3.96	3.96	移設
物置⑨-5	鉄骨造	1	1.76	1.76	解体
受水槽ポンプ室	FRP製	1	6.00	6.00	解体更新
自然観察園					解体

KUJI ARCHITECTS STUDIO 株式会社 久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3番11号 TEL019-624-2020	一級建築士事務所 岩手県す(2707)5号		承認	審査	検図	製図	特記	改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 23128	工事名称 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び 厨川児童センター複合化（電気設備）工事			
	一級建築士登録 第311898号 高橋 重人	一級建築士登録 第359839号 福山 登洋										図面内容 付近見取・現況配置・受変電設備位置現況図	縮尺 A1 1:400 A3 1:800	図面区分 図面番号 電気 E-06	

基本事項	
地名地番	岩手県盛岡市前九年一丁目45番1、49番3、49番12、157番3、166番1、164番
住所表示	盛岡市前九年一丁目2番1号
標高	129.20 m
緯度・経度	北緯 39° 42分48秒 東経 141° 7分44秒
都市計画区域	都市計画区域 市街化区域
防火地域	指定なし（法22条地域）
道路	北側 市道 前九年一丁目8号線 幅員 5.00 m（42条1項1号） 接道 154.350 m 南側 市道 北夕館瀬町14号線 幅員 10.20 m（42条1項1号） 接道 147.448 m 東側 市道 前九年一丁目1号線 幅員 4.00 m（42条1項1号） 接道 124.433 m 西側 市道 前九年一丁目2号線 幅員 7.80 m（42条1項1号） 接道 117.072 m
用途地域	第一種住居地域、近隣商業地域
敷地面積	第一種住居地域 近隣商業地域 全体 18,891.96 m ² 1,575.61 m ² 20,467.57 m ²
容積率	200％（第一種住居地域、近隣商業地域）
建蔽率	60％（第一種住居地域）、80％（近隣商業地域）、61.53％（全体）
建物用途	08080 小学校 別表区分（3）

高さ制限	道路斜線 1.25・20m 隣地斜線 1.25+20m
日影規制	別表四 高さ10m超 4m～5時間・3時間

景観	（景観形成地域）市街地景観地域、（景観形成重点地域）眺望景観保全地域 緑地 敷地内空地面積×10％ ※不適合（
地区計画	---
立地適正化計画	居住誘導地域 公共交通沿線居住区域
中低層建築物	10m超
屋外広告物規制	第2種市街地景観区域 河川・眺望景観保全地域
風致地区	---
区画整理	---
建築協定	---
上水道	水道事業計画給水区域
埋蔵文化財	遺跡 敷地内一部該当
ハザードマップ	浸水区域 0.5～3m未満の区域

建築基準法令チェックリスト	（特筆すべき部分のみ抜粋） ○：適合・該当、△：不適合・確認・対応必要、－：該当なし
---------------	--

集団規定	
敷地と道路	法43条 ○ 接道あり
道路内の建築制限	法44条 － 該当なし
用途地域	法48条 ○ 第一種住居地域、近隣商業地域
容積率	法52条 ○ 200％
建蔽率	法53条 ○ 60％・80％
高さの限度	法55条 － 該当なし
道路斜線制限	法56条1項1号 ○ 1.25・20m
隣地斜線制限	法56条1項2号 ○ 1.25+20m
北側斜線制限	法56条1項3号 －
日影規制	法56条の2 ○ 別表四 高さ10m超 4m～5時間・3時間
高度地区	法58条 － 該当なし
高度利用地区	法59条 － 該当なし
防火・準防火地域	法61条 － 該当なし 法62条 ○ 屋根 法22条 法63条 － 該当なし 法64条 － 該当なし 法65条 － 該当なし
地区計画	法68条の2 － 該当なし


防火規定	
用途地域	法48条 ○ 用途：小学校
特殊建築物	法2条1項2号 ○ 該当：小学校
耐火・準耐火要求	法27条1項1号・2項1号 ○ 耐火：3階以上 法61条 － 防火地域指定なし
屋根・外壁	法22条・23条 ○ 屋根：耐火 令109条の8、9 ○ 外壁（延焼）：耐火
防火区画	令112条1項 ○ 面積区画 耐火・準耐火 1500㎡以内、1時間準耐火、特定防火設備 令112条11項 ○ 壁穴区画 耐火 3階以上に居室 ※今回工事にて改善 令112条18項 ○ 異種用途区画（小学校－児童センター部分） RC壁にて区画
防火設備	令112条19項 ○ 面積区画・壁穴区画 特定防火設備
界壁・圍仕切壁	令114条 ○ 教室間、教室と避難経路を区画する壁 耐火構造
内装制限	令128条の3の2 ○ 無窓居室 令128条の5、5項 － 上記当該居室及び、これから地上に通ずる廊下、階段その他通路の壁・天井を準不燃材料 令128条の4 － 学校を除く
延焼の恐れのある部分	法2条1項6号 ○ 1階：3m 2階以上：5m

避難規定	
避難及び消火	法35条・令117条 ○ 小学校 特殊建築物
階段幅員等	令23～25条 ○ 幅：140cm以上、蹴上：160cm以下、路面：260cm以上
廊下幅員	令119条 ○ 片側居室 1.8m、両側居室なし
直通階段に至る歩行距離	令120条 ○ 居室 主要構造部が準耐火構造または不燃材料 50m以下 採光無窓居室 主要構造部を問わず 30m以下 14階以下で居室・避難経路の内装を準不燃 +10m
2以上の直通階段	令121条1項・2項 ○ 避難廊の直上階 400m ² 以上（主要構造部耐火）
重複距離	令121条3項 ○ 歩行距離の1/2 30m
避難階段・特別避難階段	令122条 － 5階以上、15階以上、地下2階以下、地下3階以下
屋外への出入口等	令125条 ○ 避難廊の階段から屋外の出口までの歩行距離：令120条に同じ ○ 避難廊の居室から屋外の出口までの歩行距離：令120条の2倍以下
排煙設備	令126条の2 － 小学校 設置義務なし 令116条の2 ○ 排煙無窓の居室（居室の床面積の1/5以上の開口面積）
非常用照明	令126条の4・5 － 小学校 設置義務なし 令116条の2 ○ 採光無窓の居室（居室の床面積の1/20以上の採光）
非常用出入口	令126条の6・7 △ 校舎の1～3 3階北面 高さにより不適合
敷地内通路	令128条 ○ 特殊建築物・無窓居室を有する建築物 避難廊の出口から道路まで、通路幅1.5m以上


一般規定	
採光	法28条1項・令19条 ○ 教室 1/5 法35条の3・令111条 ○ 居室 1/20
換気	法28条2項 ○ 居室 1/20
天井高さ	令21条 ○ 一般居室天井2.1m以上

消路法	
防火対象物	（7）項 小学校
収容人員	職員：34 生徒：342（R6年度）
延床面積	5,936.72m ² （用途変更部分を除いた校舎面積）
開口部算定	有窓
単体用途・複合用途の判定	増築部分を遡り廊下で別棟に、別用途部分は耐火構造の壁で区画（令8区画） 増築部分：別棟 別用途部分：300m ² 未満 90％：（6195.71－258.99）＝5936.72/6195.71＝95.81％ →既存部分が延べ床面積の90％以上なので単体用途
防火管理者	令1の2 収容人員50人以上、延床面積500m ² 以上
消火器	令10 延床面積300m ² 以上
屋内消火栓	令11 延床面積700・（1400）・（2100）m ² 以上
自動火災報知設備	令21 延床面積500m ² 以上
通報火災報知設備	令23 延床面積1000m ² 以上 一般加入電話
非常警報設備	令24 収容人員50人以上 非常ベル
避難器具	令25 収容人員50人以上
誘導標識	令26 全部

記号	凡例	法令
	防火区画	令112条
	防火上主要箇仕切	令114条
	特定防火設備	法2563 法2564
	特定防火設備（通煙性能を有する）	
	防火設備	
	歩行距離 <60m 主要区画 <30m（無窓居室：20m）	令120条
	救助袋	
	屋内消火栓（包含25m）	
	模様替えや劣化部分の改修を除く 部屋の用途が変わる改修部分を示す。	

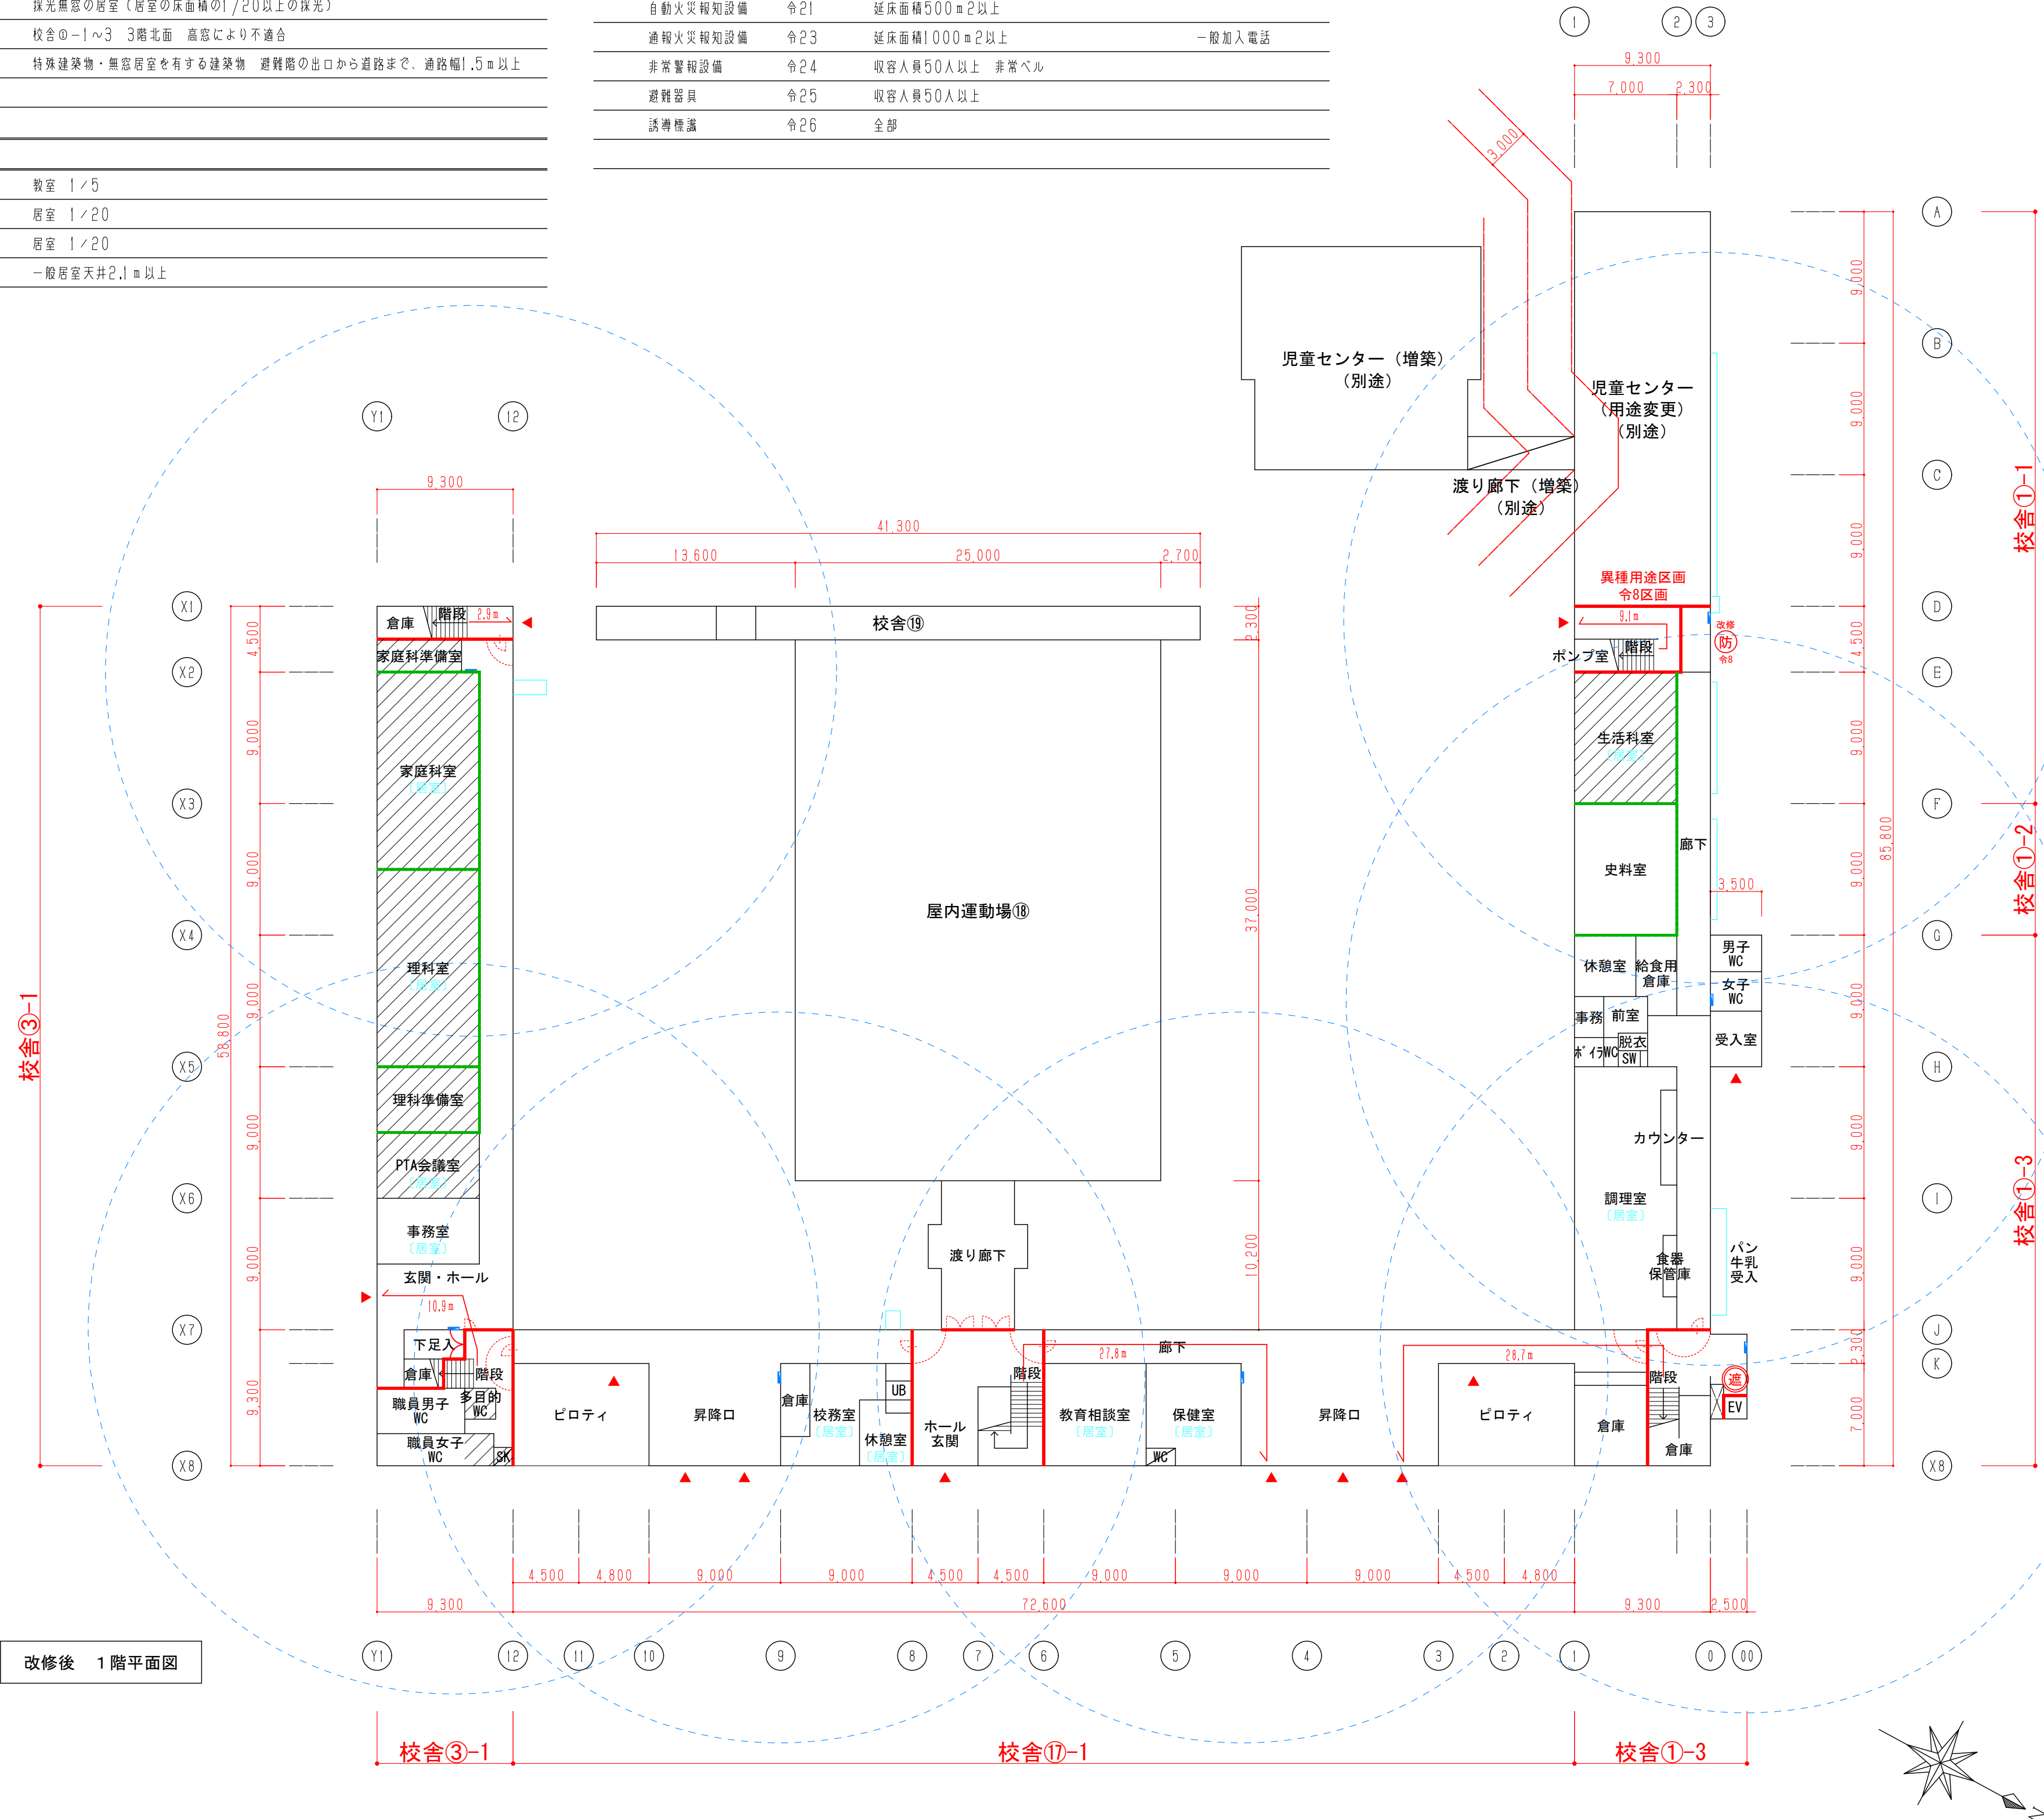

 KUJI ARCHITECTS STUDIO 株式会社 久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3番11号 TEL019-624-2020	一級建築士事務所 岩手県す (2707)5号		承認	審査	検図	製図	特記	改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号	工事名称
	一級建築士登録 第311898号 高橋 重人	一級建築士登録 第359839号 福山 登洋									23128	盛岡市立厨川小学校校舎改修及び 厨川児童センター複合化（電気設備）工事
												図面内容
												既存校舎1階 関係法令検討図
											縮尺 A1 NO SCALE A3 NO SCALE	図面区分 電気 図面番号 E-08

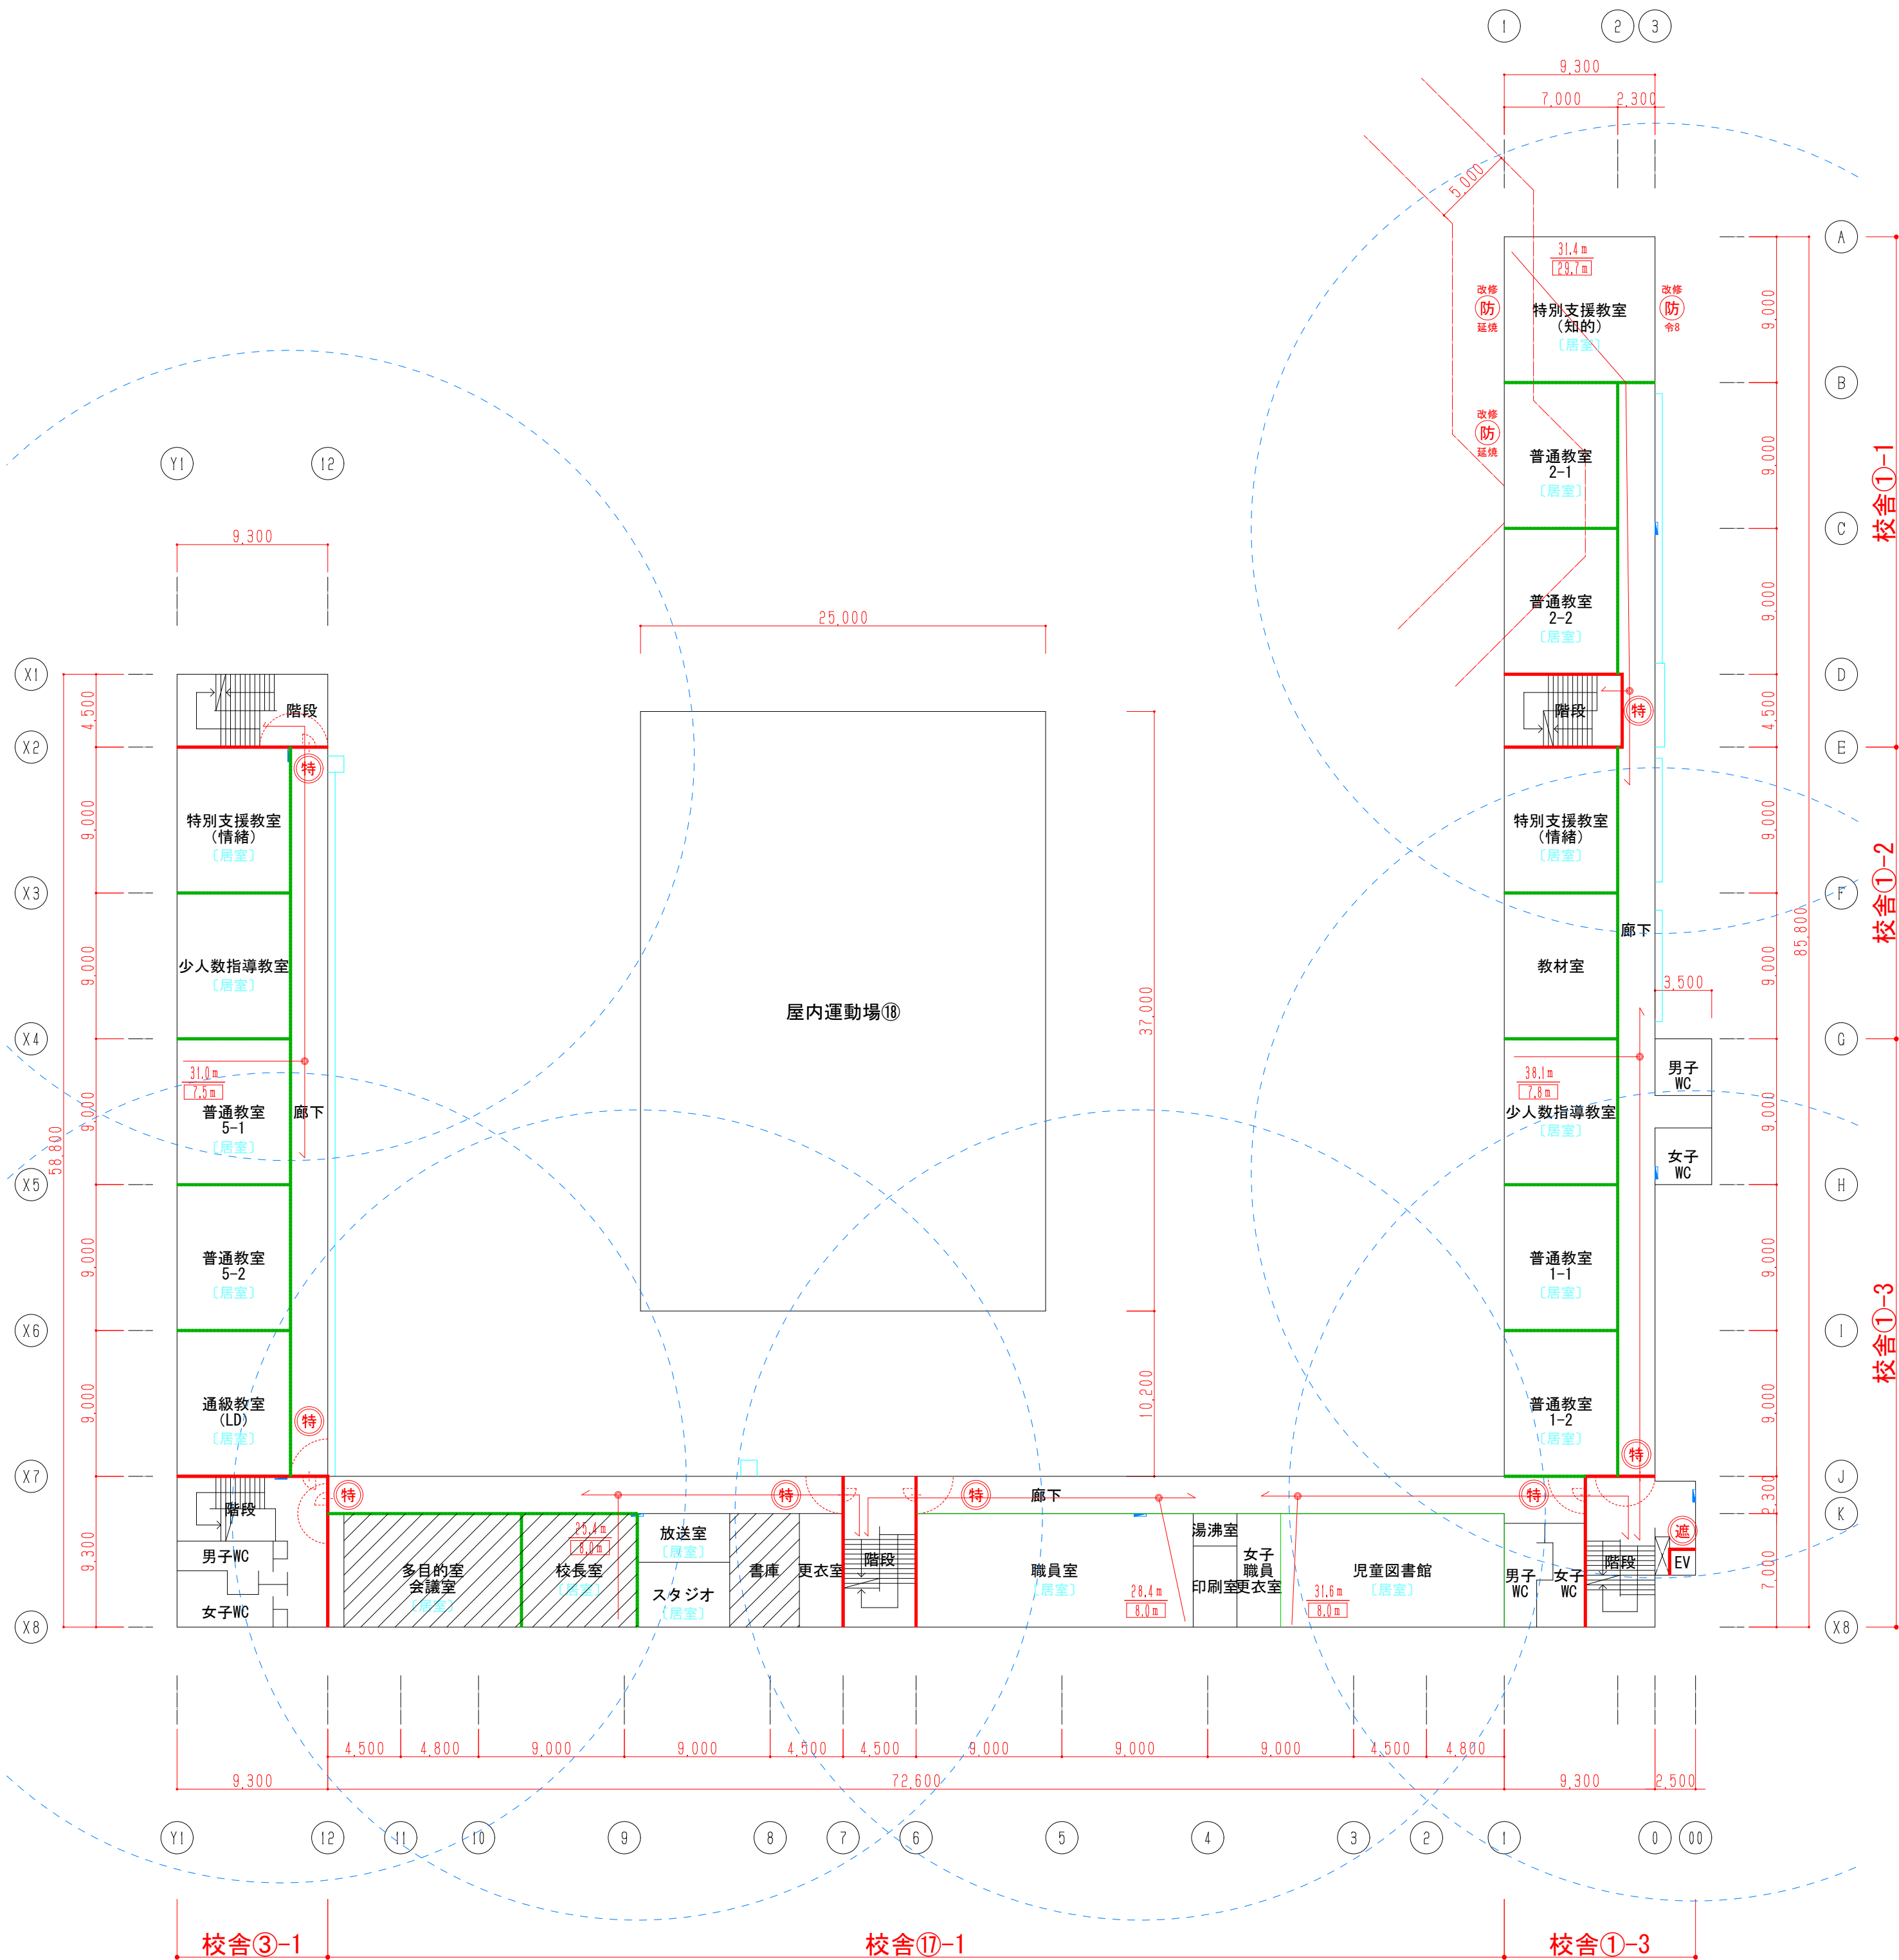

Architectural floor plan of the first floor of a school building. The plan shows various rooms and their dimensions. The legend indicates:





- ① 多目的室 (原室) - Multi-purpose room (original room)
- ② 廊下 - Corridor
- ③ 建具 (鍵なし常時開放) - Building (keyless, always open)

The plan includes the following rooms and dimensions:

- 多目的室 (原室) - 31.4m x 23.7m
- 普通教室 4-1 (原室) - 9.00m x 9.00m
- 普通教室 4-2 (原室) - 9.00m x 9.00m
- 特別支援教室 (知的) (原室) - 9.00m x 9.00m
- 教材室 - 3.50m x 3.50m
- 男子 WC - 3.1m x 1.4m
- 女子 WC - 3.1m x 1.4m
- 普通教室 3-1 (原室) - 9.00m x 9.00m
- 普通教室 3-2 (原室) - 9.00m x 9.00m
- 普通教室 6-1 (原室) - 28.7m x 11.5m
- 普通教室 6-2 (原室) - 9.00m x 9.00m
- 男子 WC - 3.1m x 1.4m
- 女子 WC - 3.1m x 1.4m
- 音楽室 (原室) - 24.5m x 8.1m
- 図工室 (原室) - 24.5m x 8.1m
- 廊下 - 72.60m x 9.00m
- 階段 - 4.50m x 4.50m
- 男子 WC - 3.1m x 1.4m
- 女子 WC - 3.1m x 1.4m

The plan also shows the building's footprint, dimensions, and a legend.

記号	凡例	法令
	防火区画	令112条
	防火上主要箇仕切	令114条
	特定防火設備	省256.3 省256.4
	特定防火設備（通煙性能を有する）	
	防火設備	
	避難距離	
	救急隊	
	屋内消火栓（包含25m）	
	模様替又は劣化部分の改修を除く 部屋の用途が変わる改修部分を示す。	

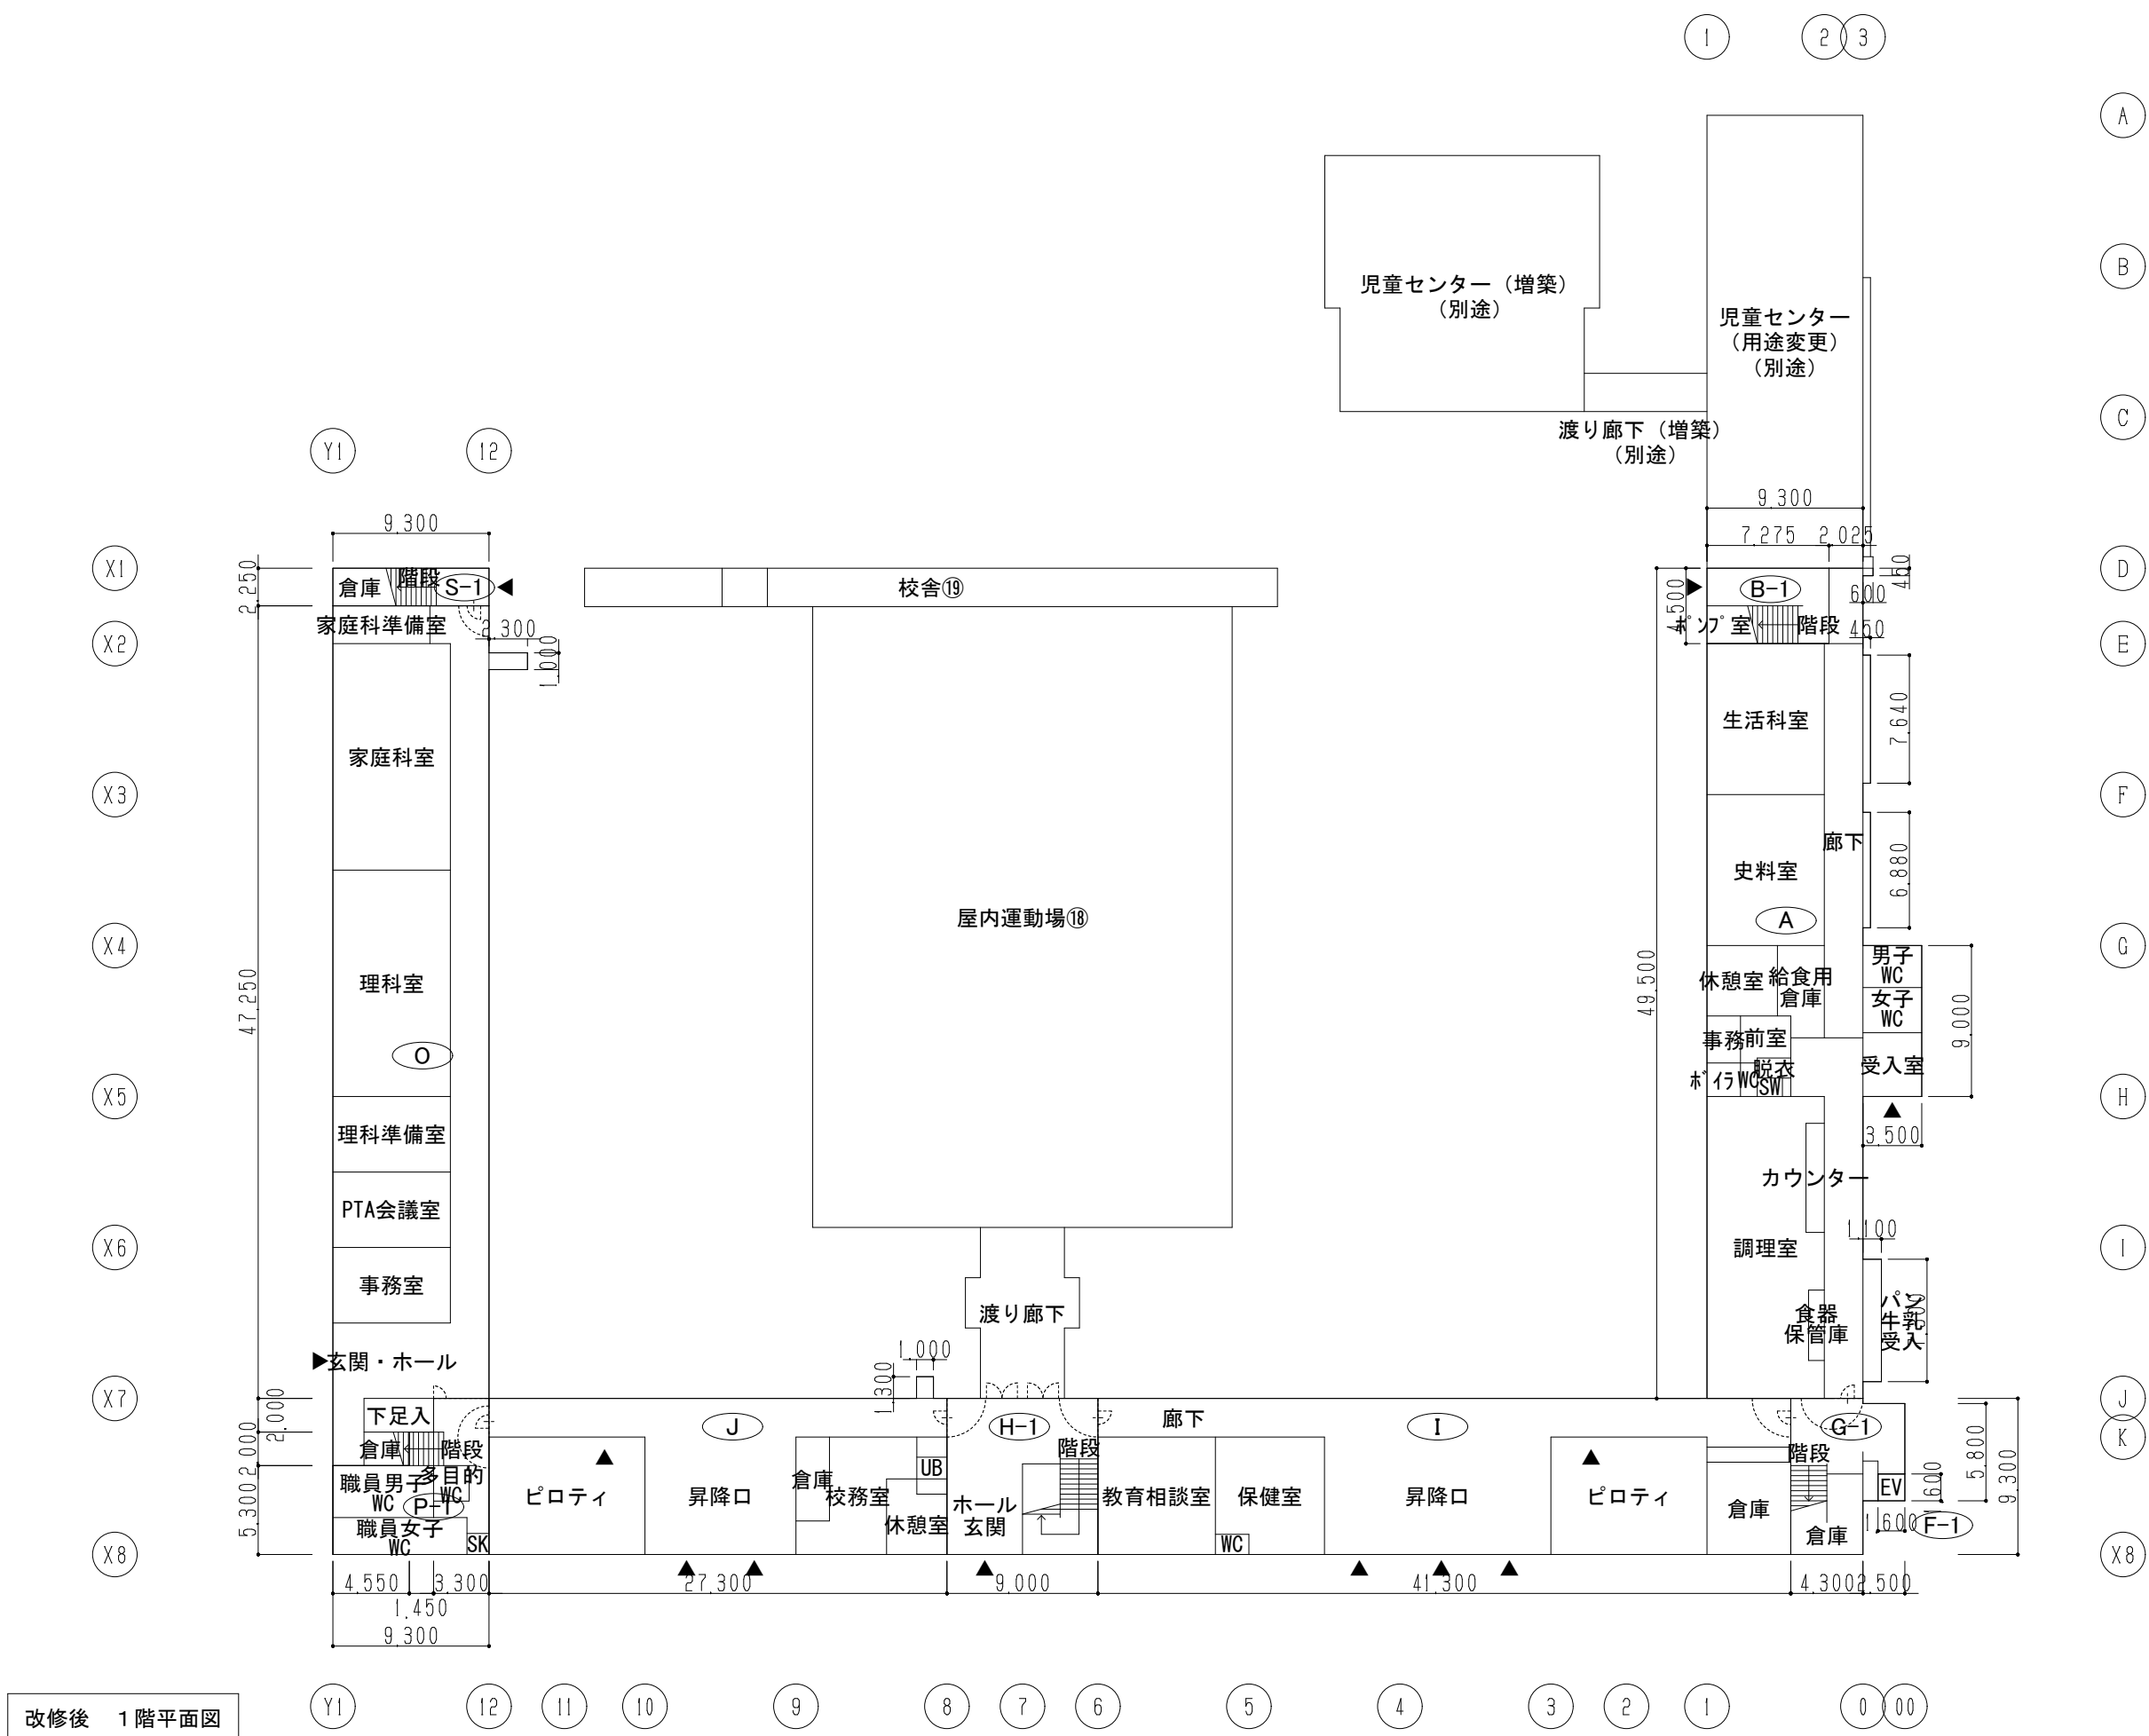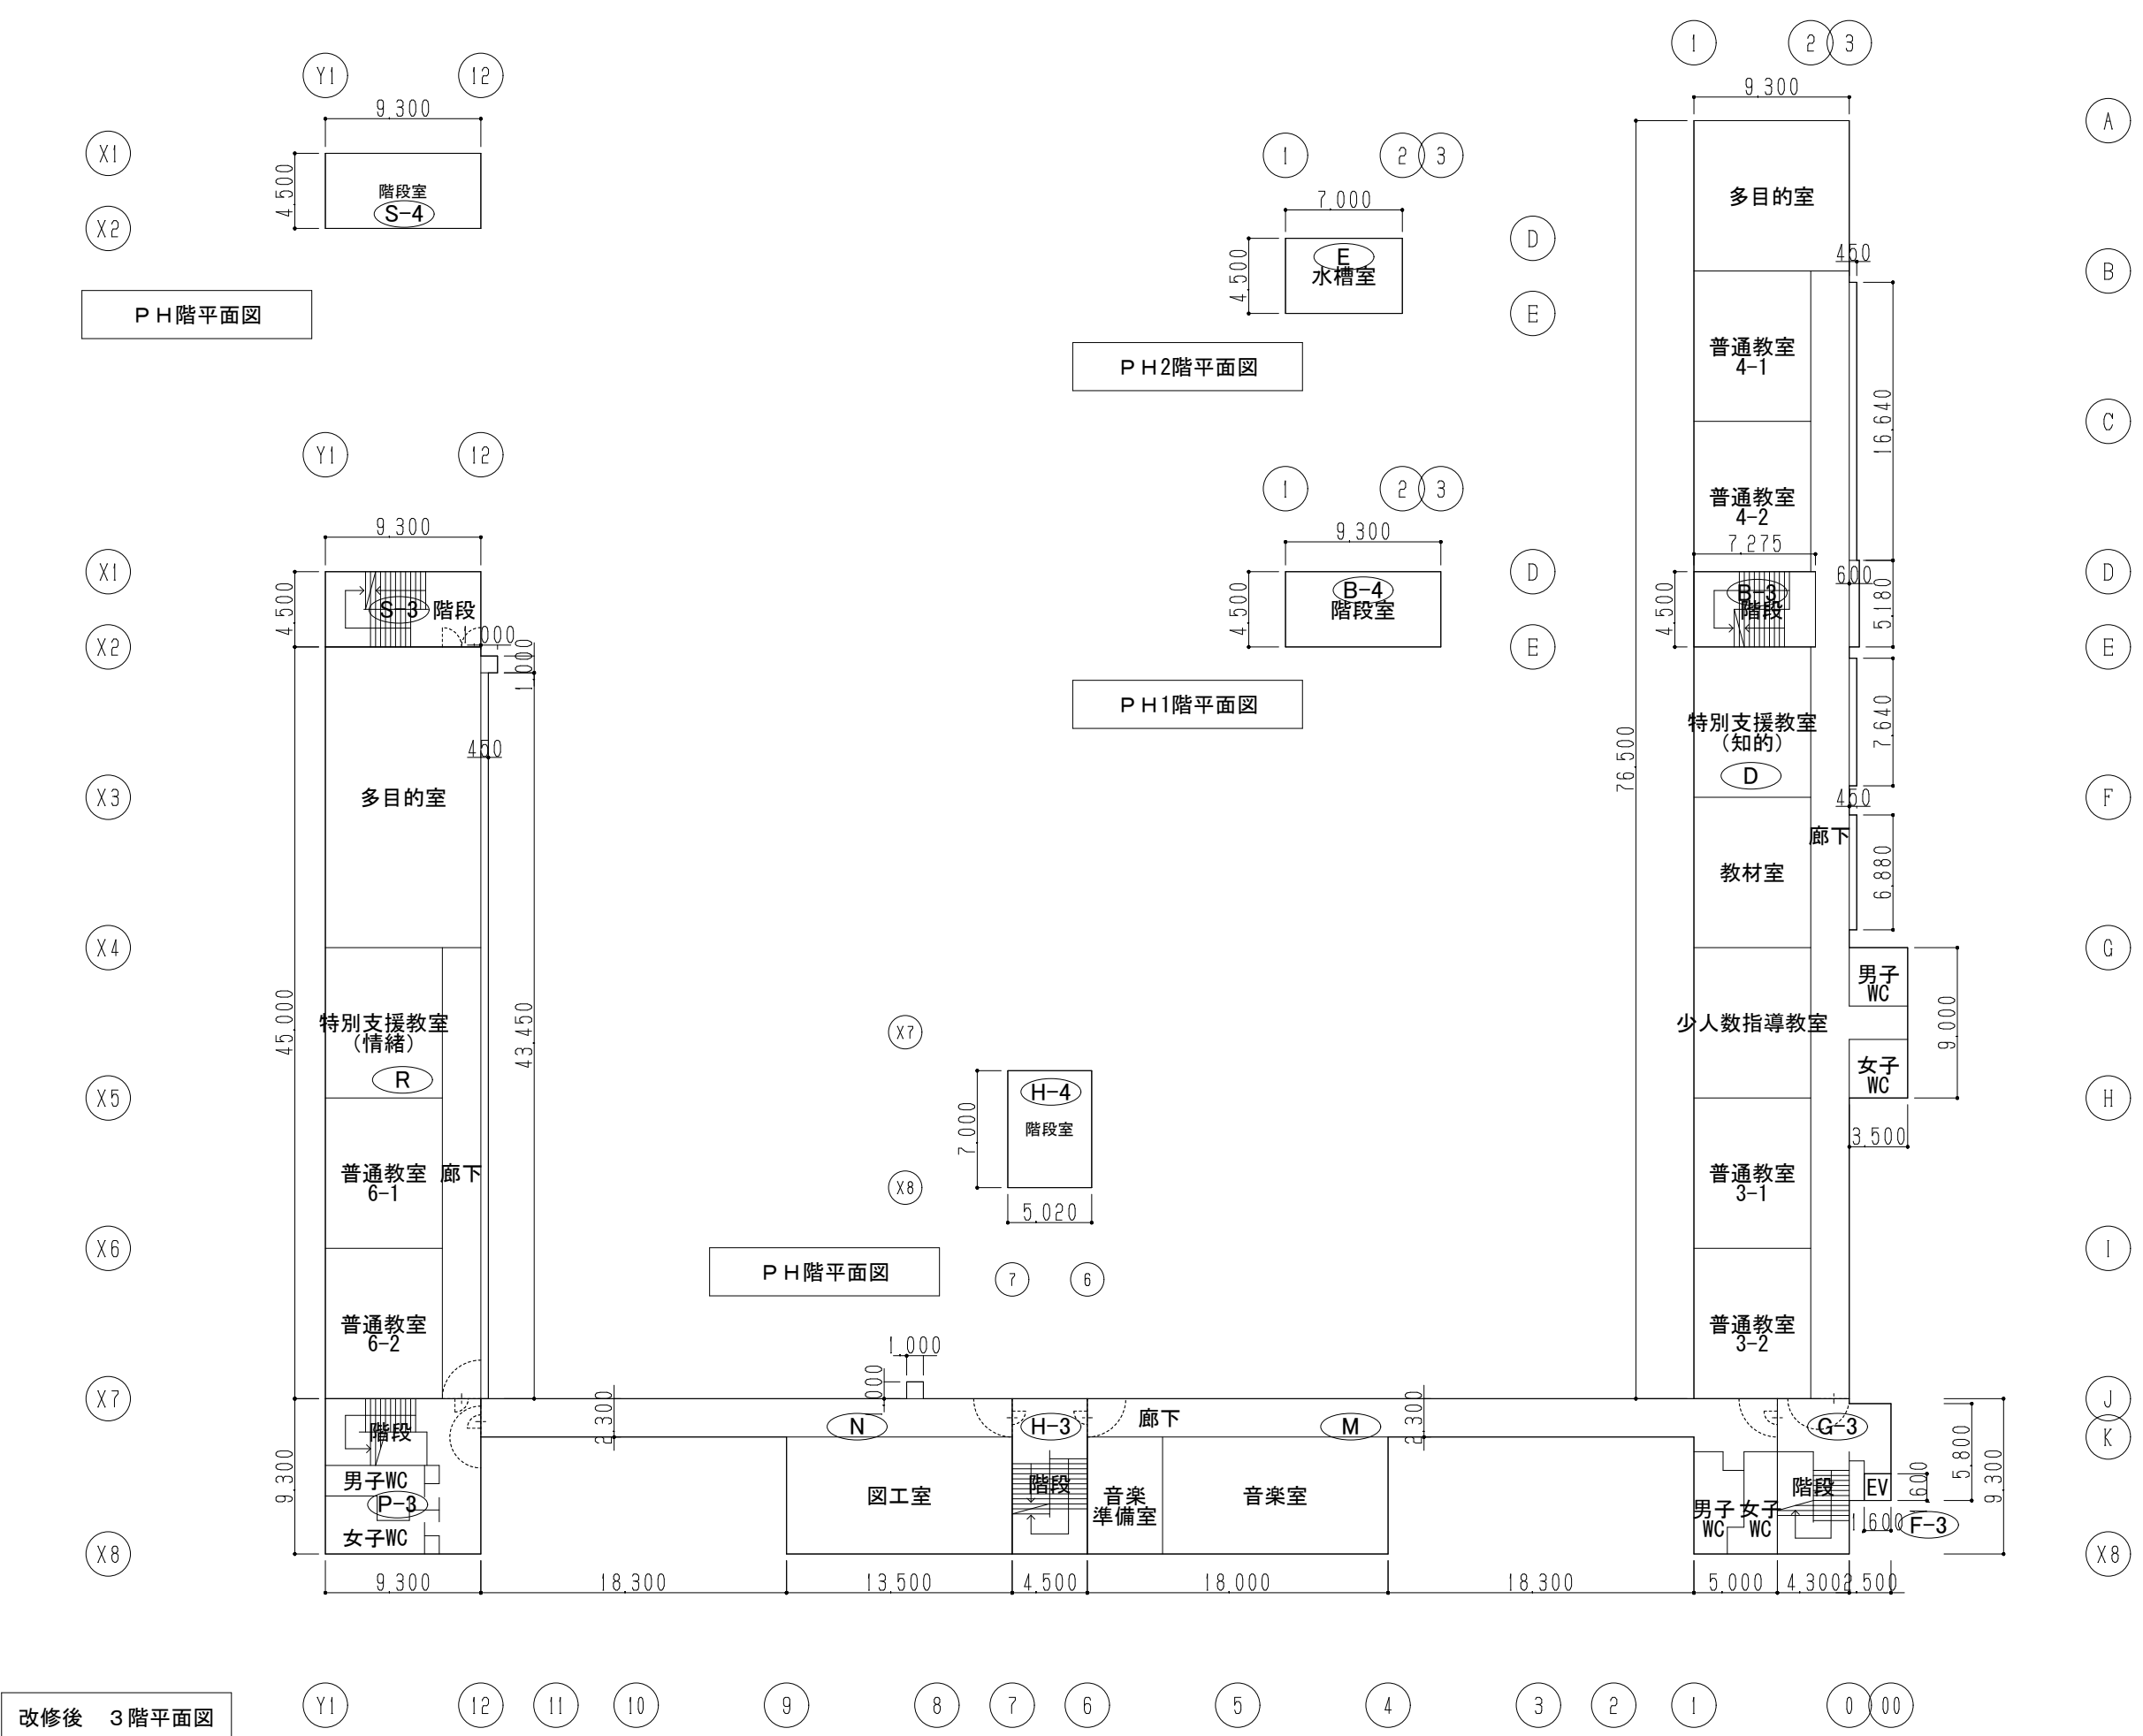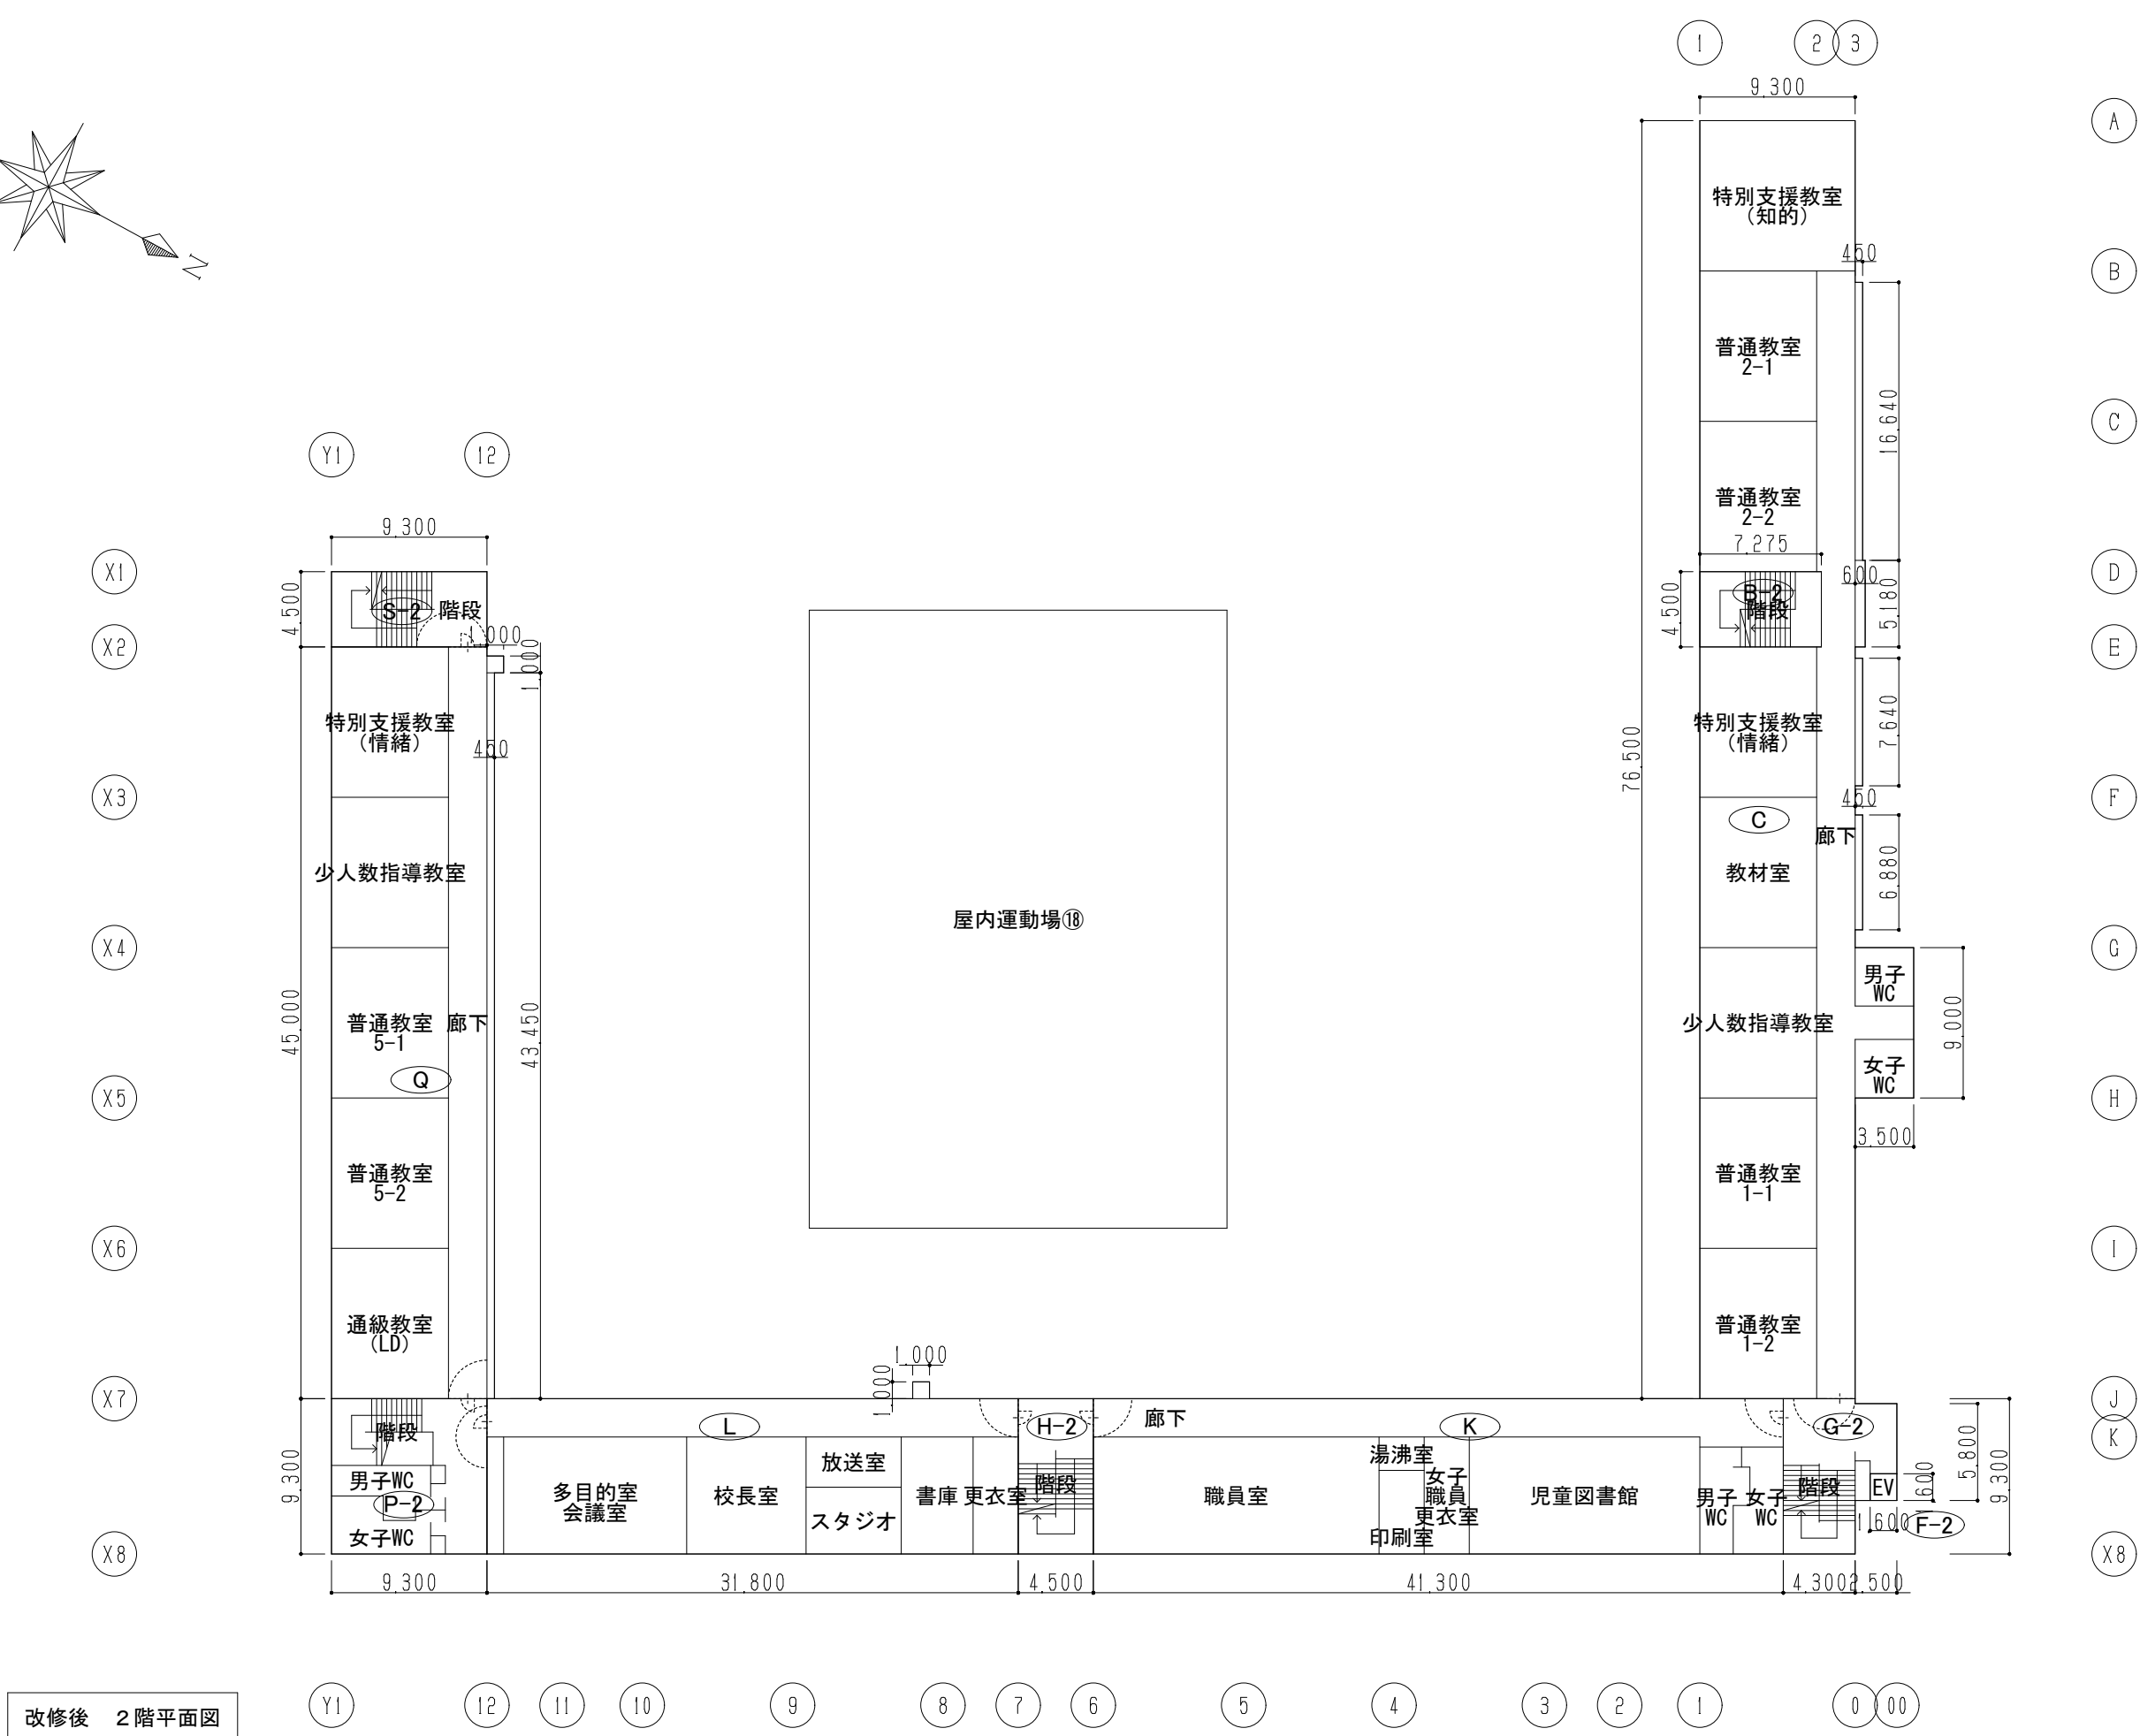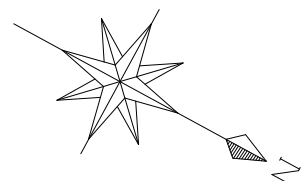

A 区画求積表 (校舎①-1～3 1階)			
計算式			計
A	9,300	49,500	460,350,000
	3,500	9,000	31,500,000
	0,450	7,640	3,438,000
	0,450	6,880	3,096,000
	1,100	7,300	8,030,000
	0,600	0,450	0,270,000
▲B-1	7,275	4,500	▲32,737,500
		合計	473,946,500

F 区画求積表 (校舎③-3 EV)			
計算式			計
F-1	1,600	1,600	2,560,000
F-2	1,600	1,600	2,560,000
F-3	1,600	1,600	2,560,000
		合計	7,680,000

L 区画求積表 (校舎①-1 2階南)			
計算式			計
L	31,800	9,300	295,740,000
	1,000	1,000	1,000,000
		合計	296,740,000

R 区画求積表 (校舎③-1 3階)			
計算式			計
R	9,300	45,000	418,500,000
	1,000	1,000	1,000,000
	0,450	43,450	19,552,500
		合計	439,052,500

B 区画求積表 (校舎①-1 1階)			
計算式			計
B-1	7,275	4,500	32,737,500
B-2	7,275	4,500	32,737,500
B-3	7,275	4,500	32,737,500
B-4	9,300	4,500	41,850,000
		合計	140,062,500

G 区画求積表 (校舎①-3 階段)			
計算式			計
G-1	4,300	9,300	39,990,000
	2,500	5,800	14,500,000
▲F-1	1,600	1,600	▲2,560,000
G-2	4,300	9,300	39,990,000
	2,500	5,800	14,500,000
▲F-2	1,600	1,600	▲2,560,000
G-3	4,300	9,300	39,990,000
	2,500	5,800	14,500,000
▲F-3	1,600	1,600	▲2,560,000
		合計	155,790,000

M 区画求積表 (校舎①-1 2 3階北)			
計算式			計
M	18,000	9,300	167,400,000
	18,300	2,300	42,090,000
	5,000	9,300	46,500,000
		合計	255,990,000

S 区画求積表 (校舎③-1 西階段)			
計算式			計
S-1	9,300	2,250	20,925,000
S-2	9,300	4,500	41,850,000
S-3	9,300	4,500	41,850,000
S-4	9,300	4,500	41,850,000
		合計	146,475,000

C 区画求積表 (校舎①-1～3 2階)			
計算式			計
C	9,300	76,500	711,450,000
	3,500	9,000	31,500,000
	0,450	16,640	7,488,000
	0,600	5,180	3,108,000
	0,450	7,640	3,438,000
	0,450	6,880	3,096,000
▲B-2	7,275	4,500	▲32,737,500
		合計	727,342,500

H 区画求積表 (校舎①-1 階段)			
計算式			計
H-1	9,000	9,300	83,700,000
H-2	4,500	9,300	41,850,000
H-3	4,500	9,300	41,850,000
H-4	5,020	7,000	35,140,000
		合計	202,540,000

N 区画求積表 (校舎①-1 2 3階南)			
計算式			計
N	13,500	9,300	125,550,000
	18,300	2,300	42,090,000
	1,000	1,000	1,000,000
		合計	168,640,000

区画面積集計表		
A 区画床面積		473,946,500
B 区画床面積		140,062,500
C 区画床面積		727,342,500
D 区画床面積		727,342,500
E 区画床面積		31,500,000
F 区画床面積		7,680,000
G 区画床面積		155,790,000
H 区画床面積		202,540,000
I 区画床面積		384,090,000
J 区画床面積		255,100,000
K 区画床面積		384,090,000
L 区画床面積		296,740,000
M 区画床面積		255,990,000
N 区画床面積		168,640,000
O 区画床面積		462,825,000
P 区画床面積		238,370,000
Q 区画床面積		439,052,500
R 区画床面積		439,052,500
S 区画床面積		146,475,000
	合計	5,936,719,000

D 区画求積表 (校舎①-1～3 3階)			
計算式			計
D	9,300	76,500	711,450,000
	3,500	9,000	31,500,000
	0,450	16,640	7,488,000
	0,600	5,180	3,108,000
	0,450	7,640	3,438,000
	0,450	6,880	3,096,000
▲B-3	7,275	4,500	▲32,737,500
		合計	727,342,500

I 区画求積表 (校舎①-1 1階北)			
計算式			計
I	41,300	9,300	384,090,000
		合計	384,090,000

O 区画求積表 (校舎③-1 1階)			
計算式			計
O	9,300	47,250	439,425,000
	4,550	2,000	9,100,000
	6,000	2,000	12,000,000
	2,300	1,000	2,300,000
		合計	462,825,000

E 区画求積表 (校舎①-1 PH2階)			
計算式			計
E	7,000	4,500	31,500,000
		合計	31,500,000

J 区画求積表 (校舎①-1 2階南)			
計算式			計
J	27,300	9,300	253,890,000
	1,000	1,000	1,000,000
		合計	255,100,000






P 区画求積表 (校舎③-1 東階段)			
計算式			計
P-1	3,300	2,000	6,600,000
	4,750	2,000	9,500,000
	9,300	5,300	49,290,000
P-2	9,300	9,300	86,490,000
P-3	9,300	9,300	86,490,000
		合計	238,370,000

K 区画求積表 (校舎①-1 2階北)			
計算式			計
K	41,300	9,300	384,090,000
		合計	384,090,000

Q 区画求積表 (校舎③-1 2階)			
計算式			計
Q	9,300	45,000	418,500,000
	1,000	1,000	1,000,000
	0,450	43,450	19,552,500
		合計	439,052,500

改訂番号	改訂月日	改訂内容



業務番号	工事名称	図面内容	縮尺	図面区分	電気
23128	盛岡市立厨川小学校校舎改修及び厨川児童センター複合化（電気設備）工事	既存校舎 防火区画図	A1 1:400 A3 1:800	図面番号	E-10

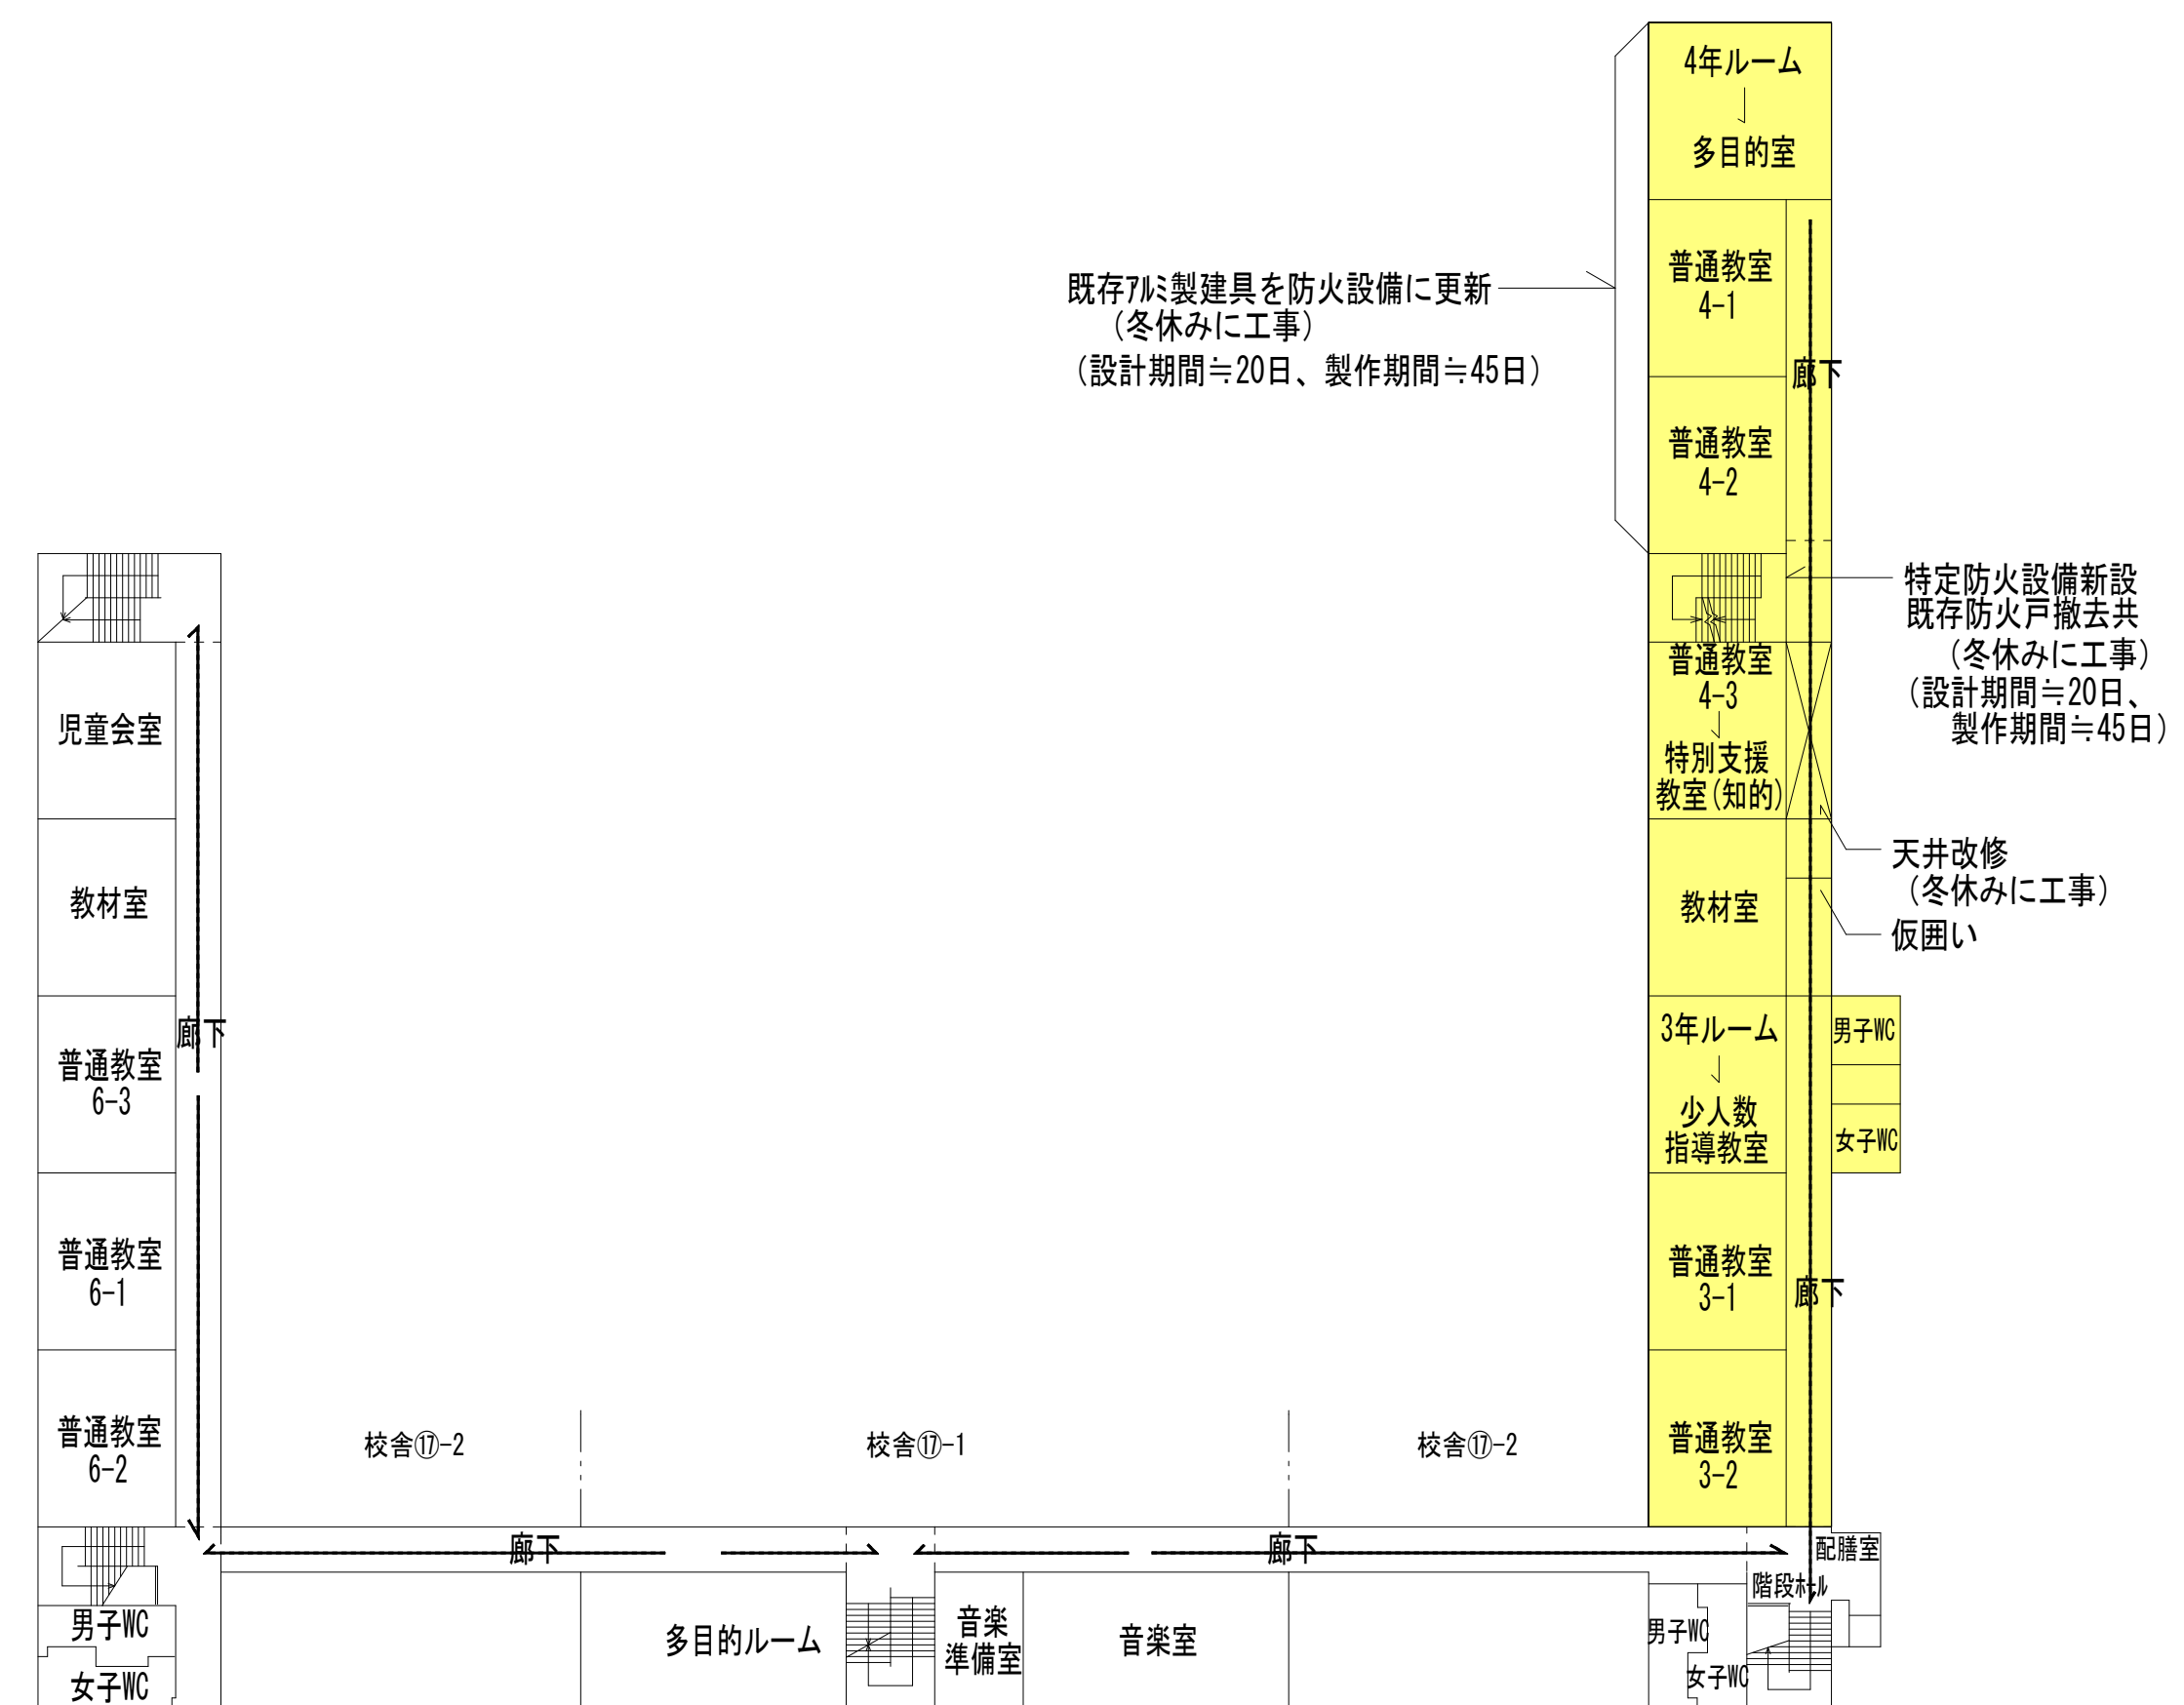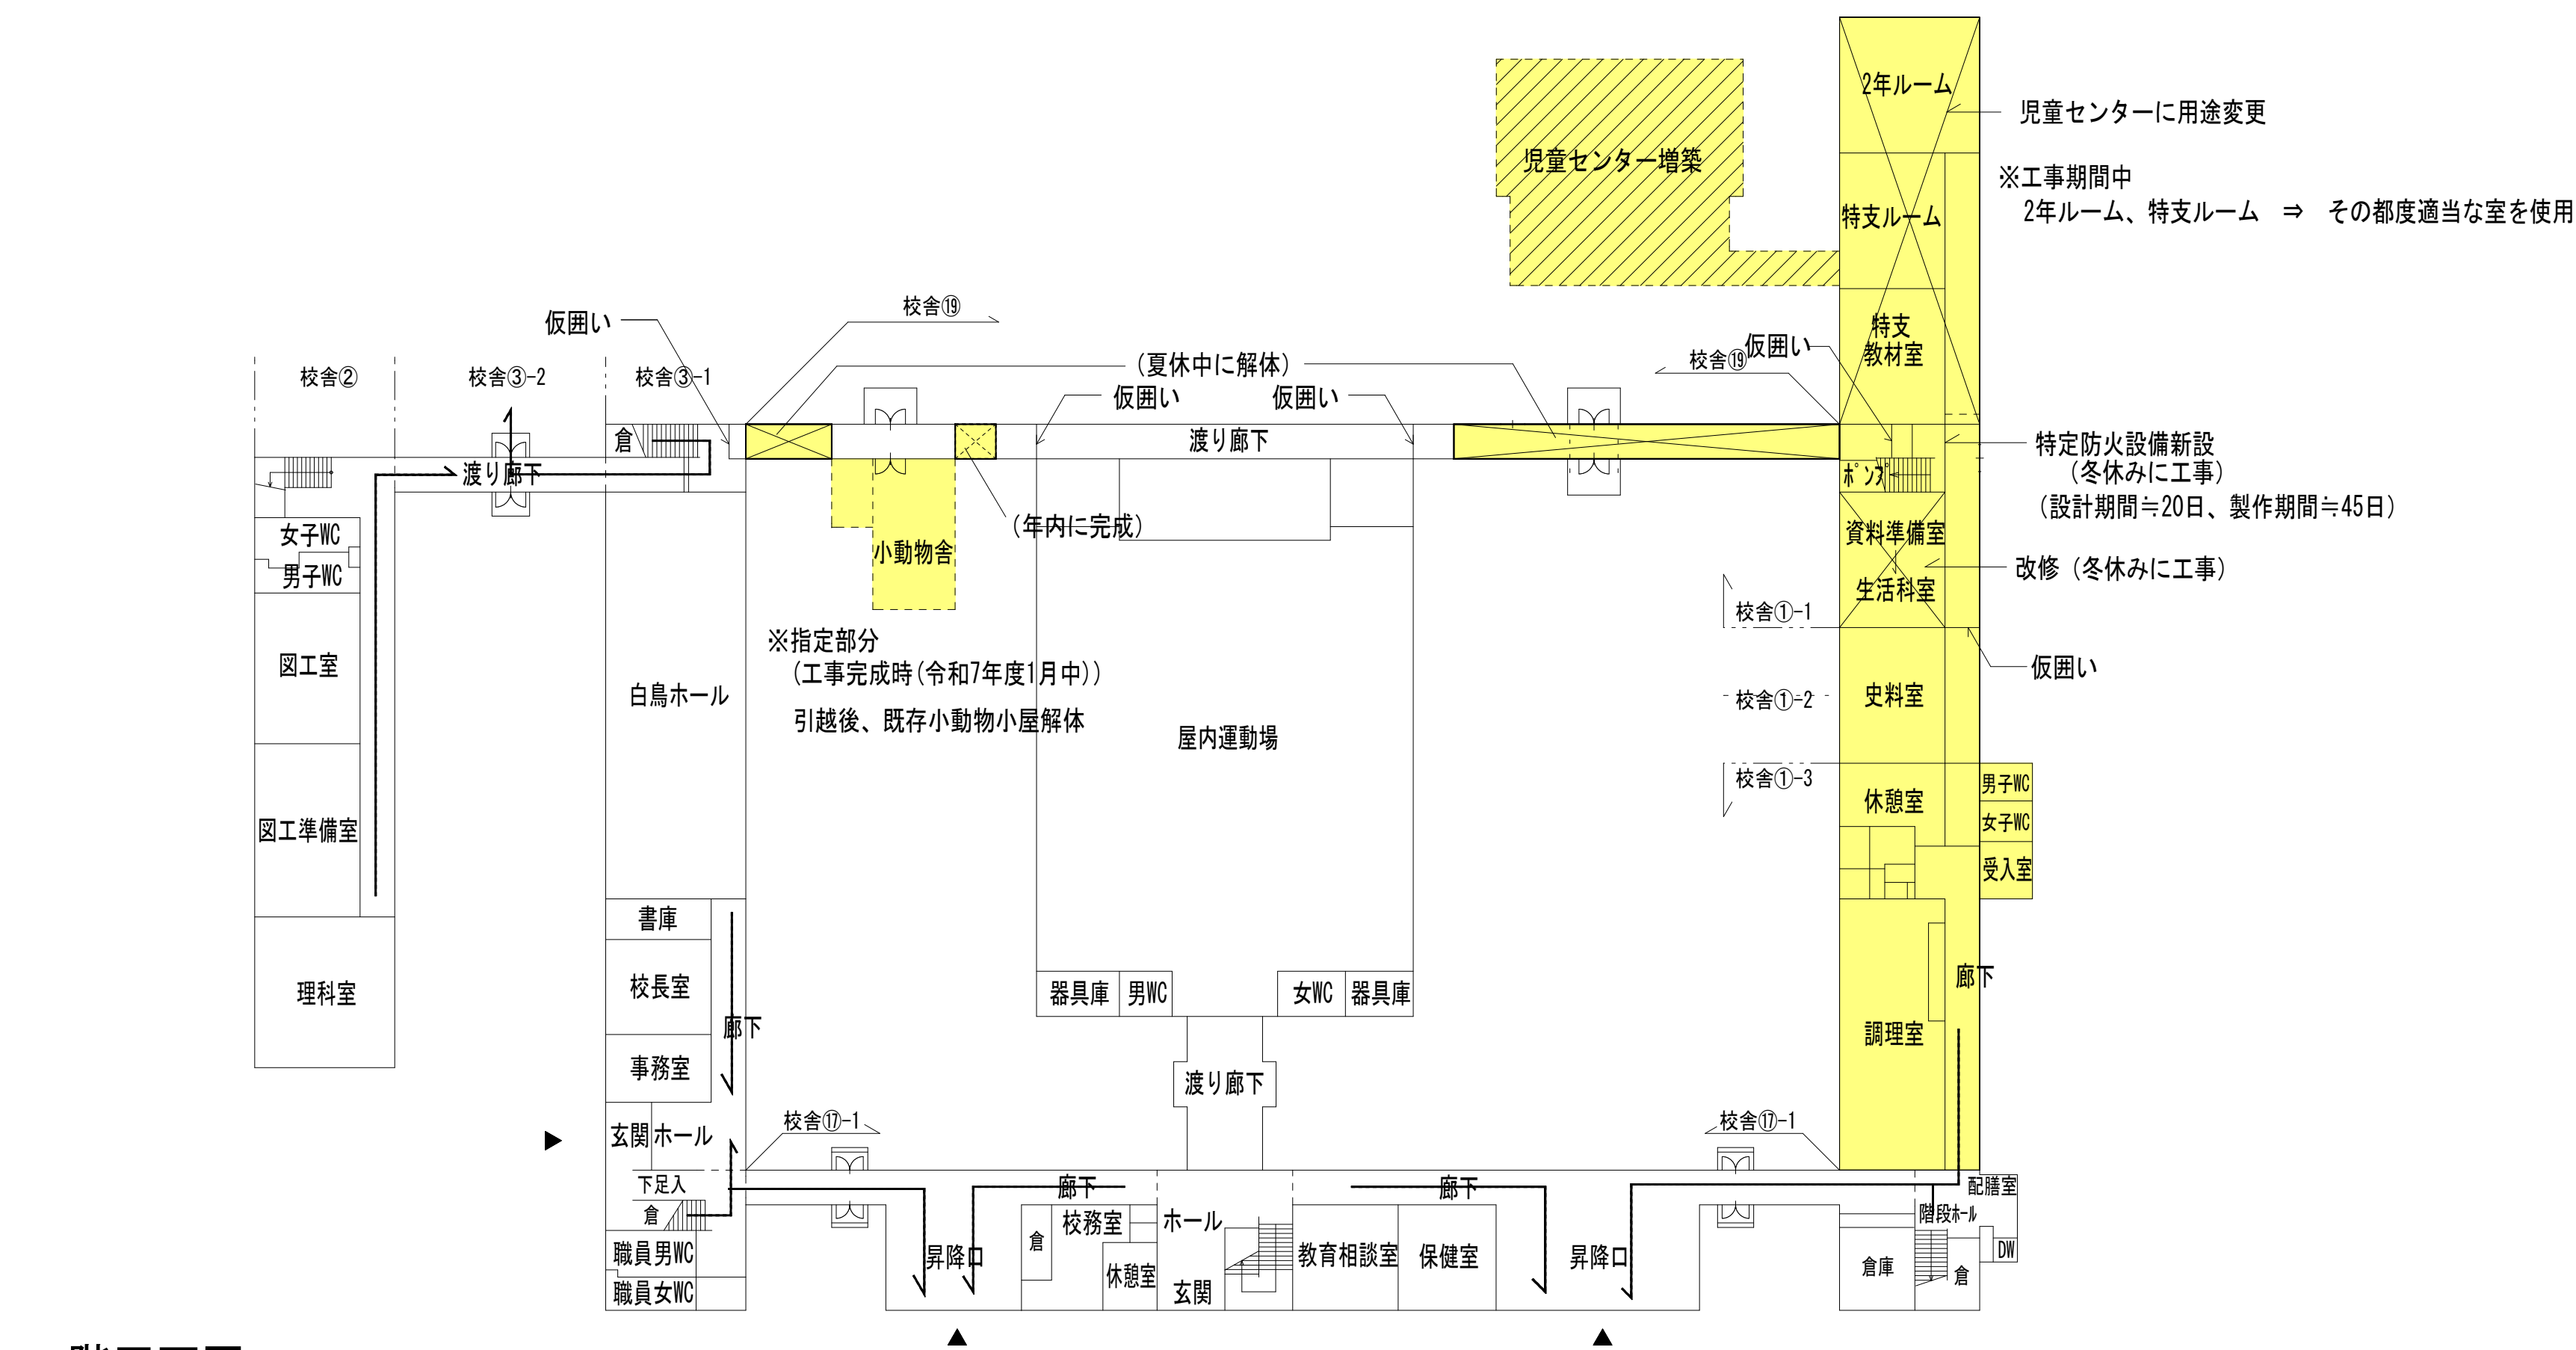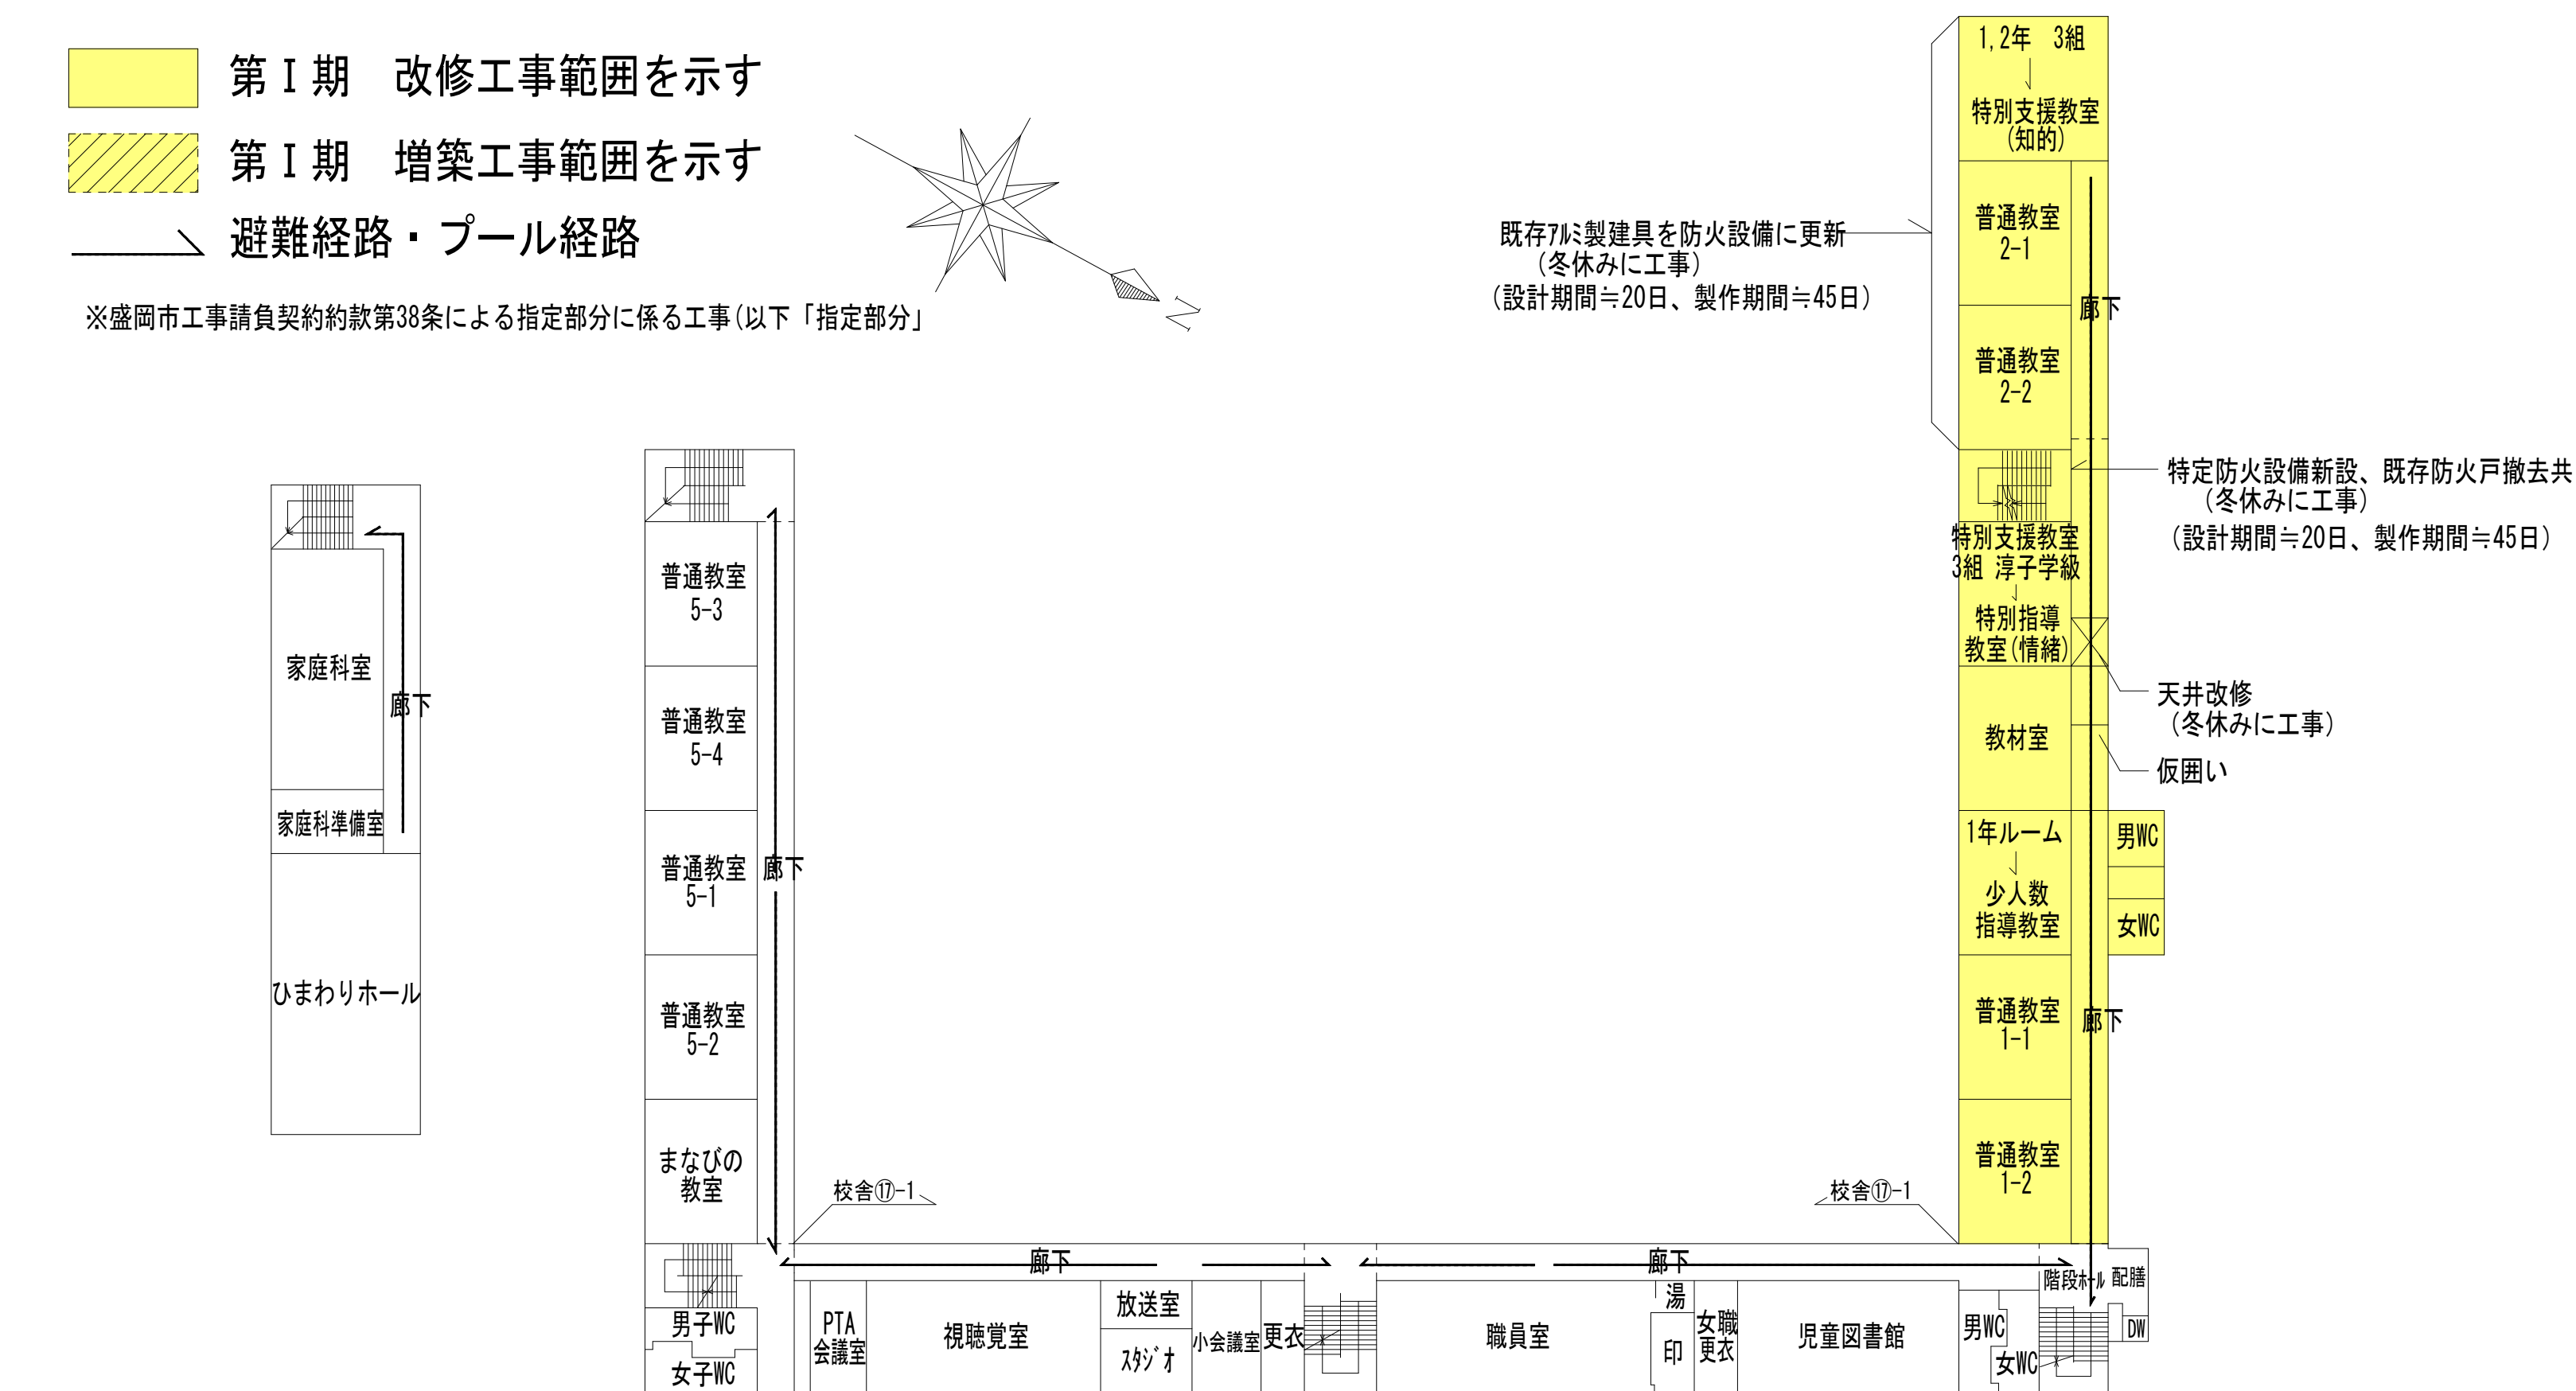

第Ⅱ期 改修工事範囲を示す

避難経路・プール経路

※ ※盛岡市工事請負契約約款第38条による指定部分に係る工事(以下「指定部分」)

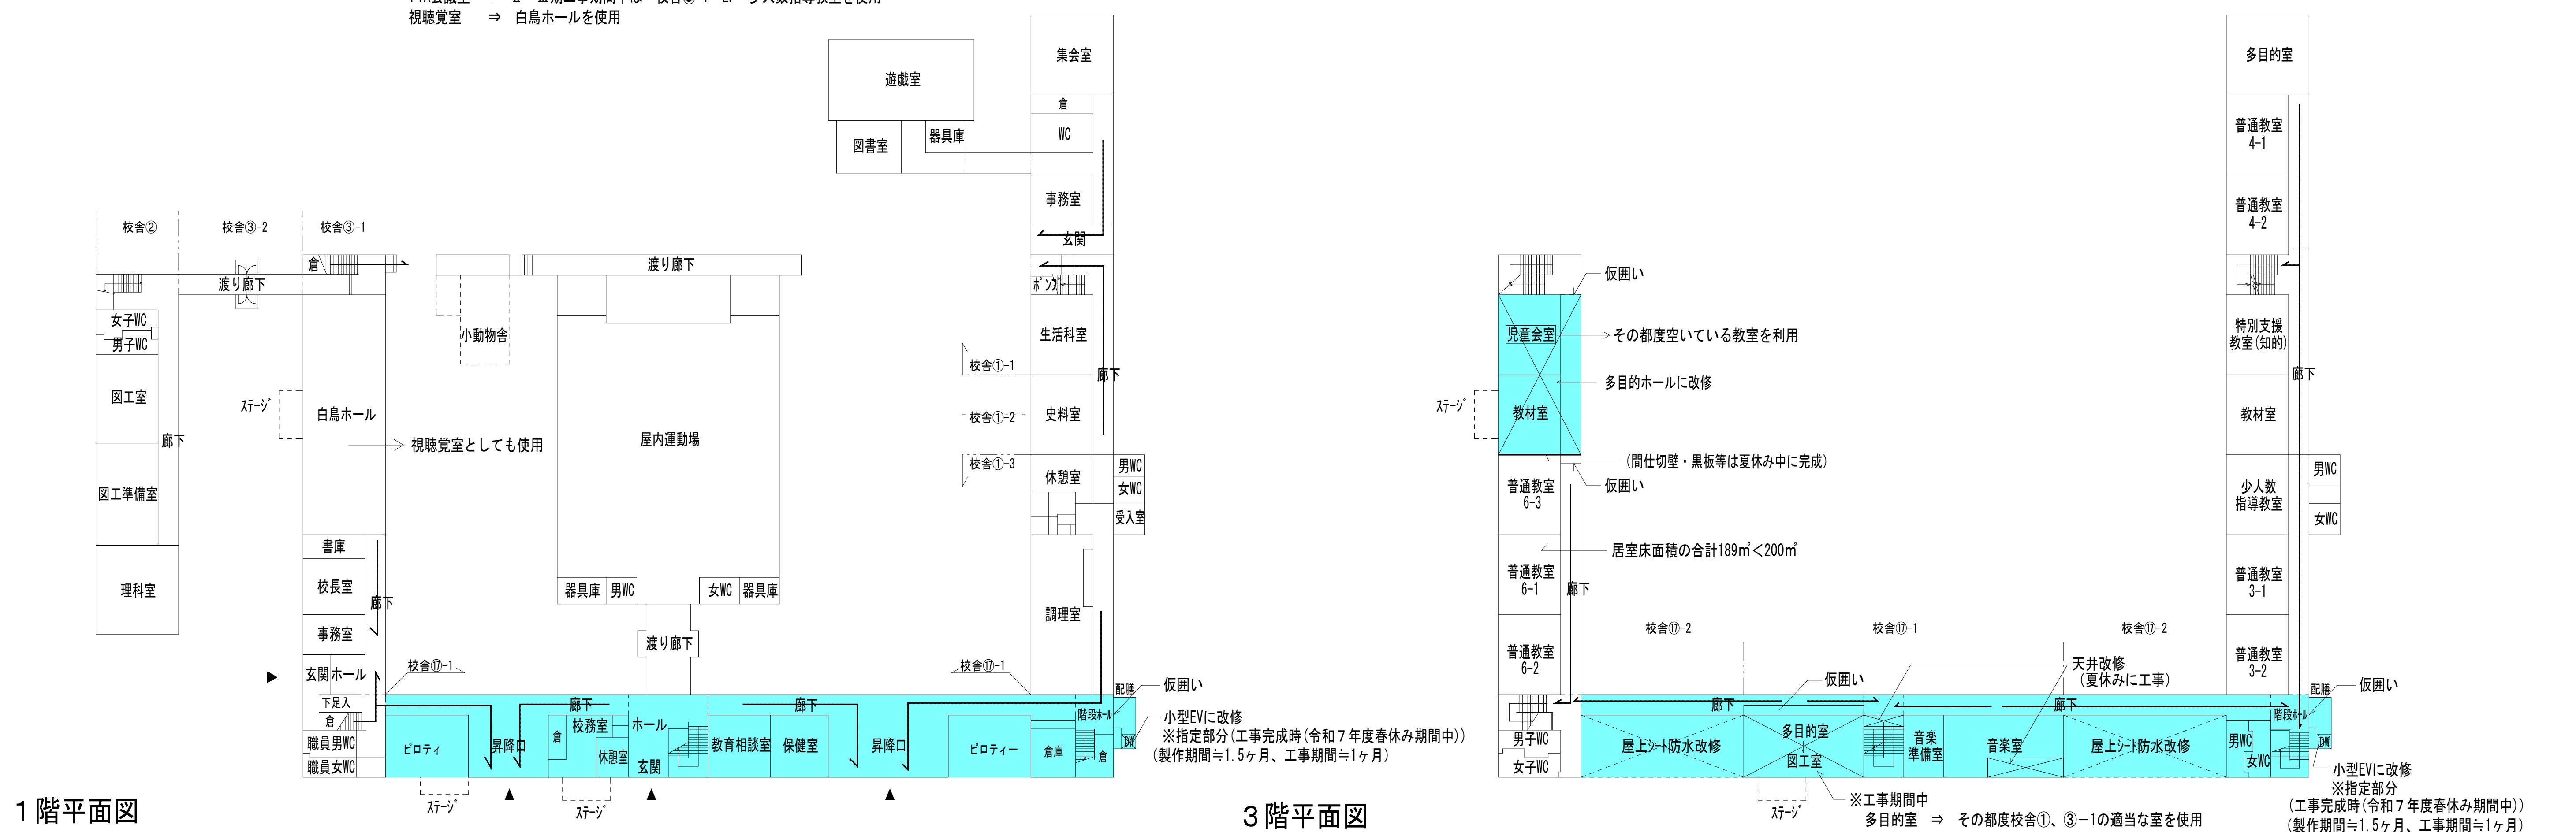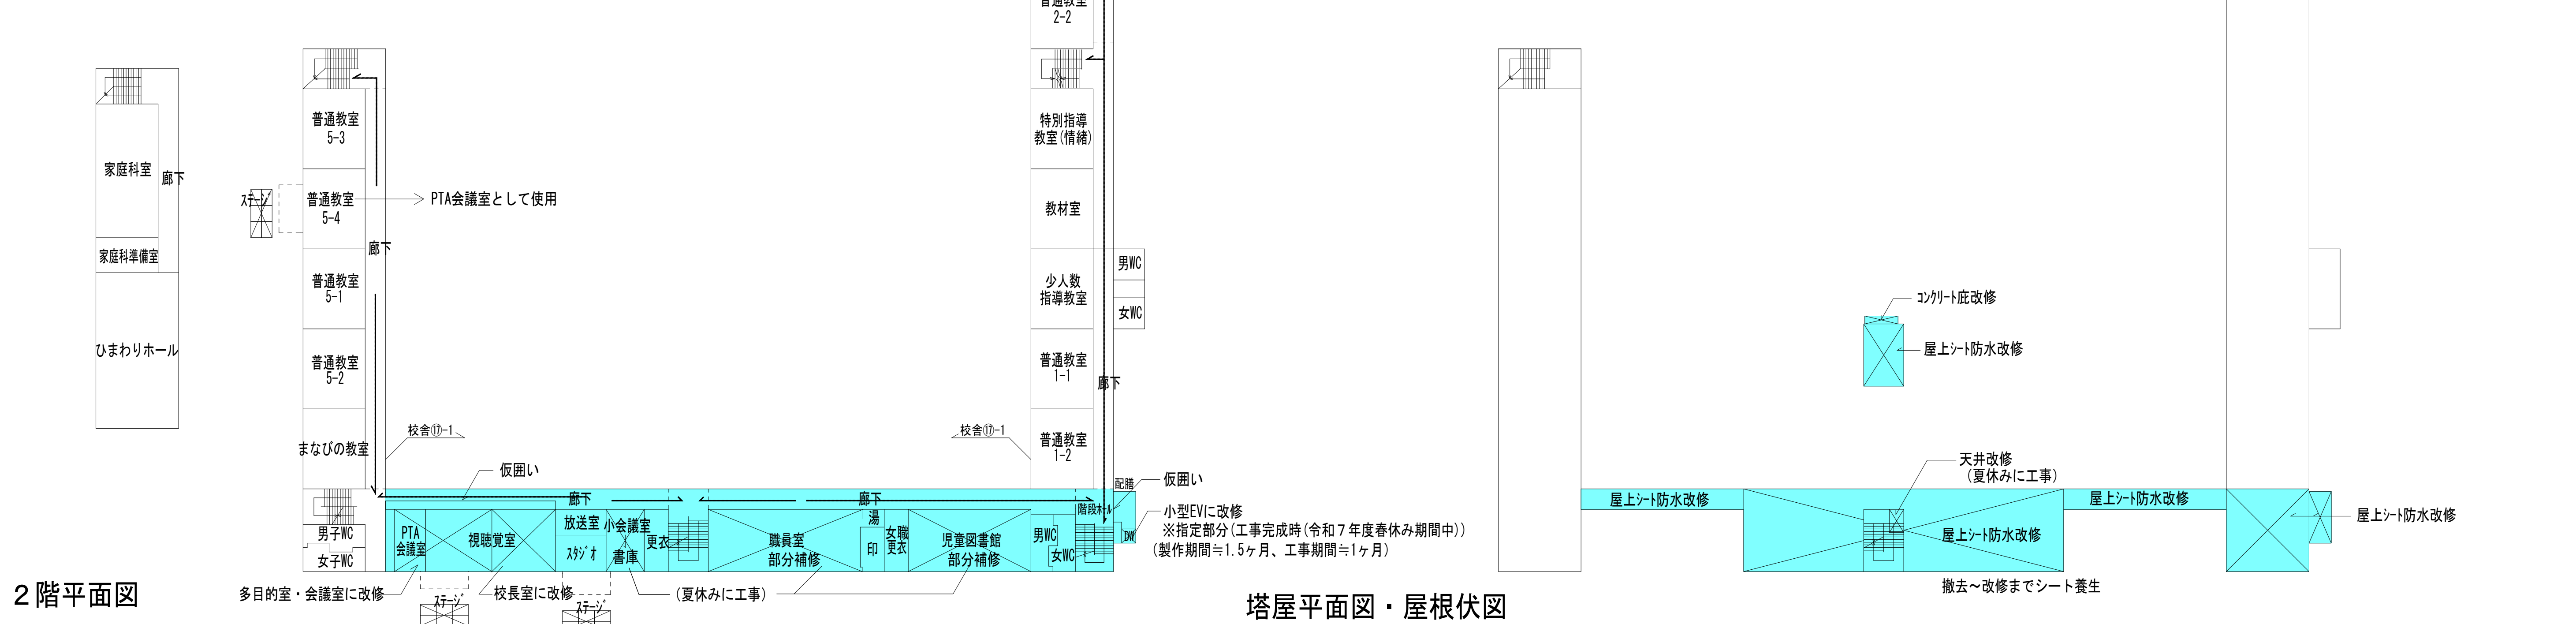


 KUJI ARCHITECTS STUDIO 株式会社 久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3番11号 TEL019-624-2020	一級建築士事務所 岩手県す(2707)5号		承認	審査	検図	製図	特記	改訂番号改訂月日改訂内容			業務番号 23128	工事名称 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び 厨川児童センター複合化（電気設備）工事					
	一級建築士登録 第311898号 高橋 重人	一級建築士登録 第359839号 福山 登洋											図面内容 第Ⅱ期工事(令和8年度)教室移動計画図		縮尺 A1 1:375 A3 1:750	図面 区分 図面 番号	電気 E-12


第Ⅲ期 改修工事範囲を示す

_____\ 避難経路・プール経路

※ ※盛岡市工事請負契約約款第38条による指定部分に係る工事(以下「指定部分」

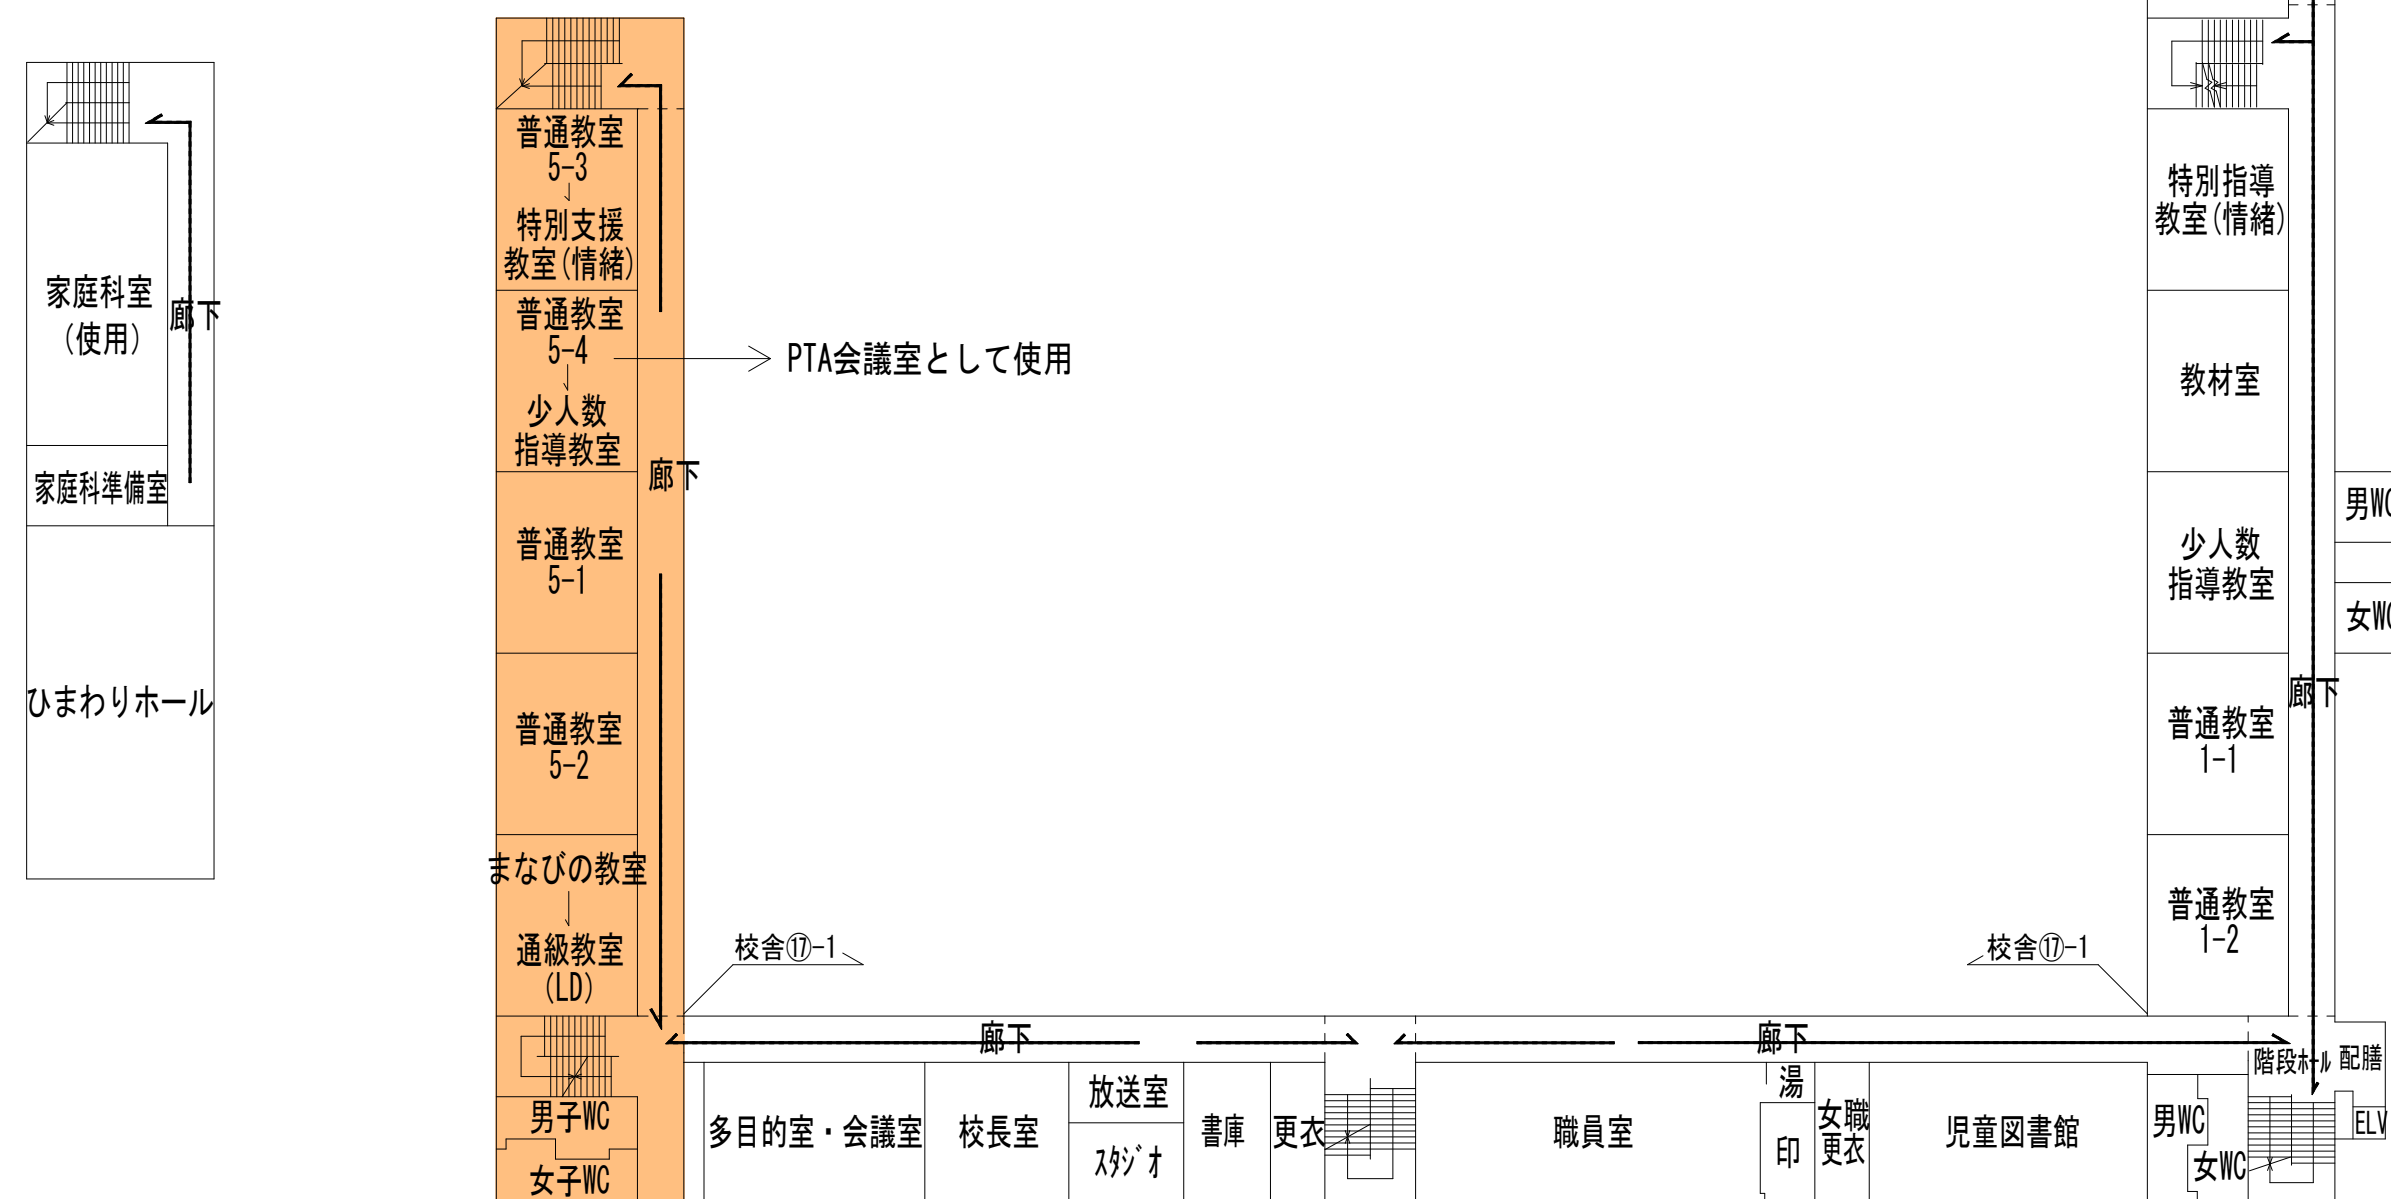


2階平面図

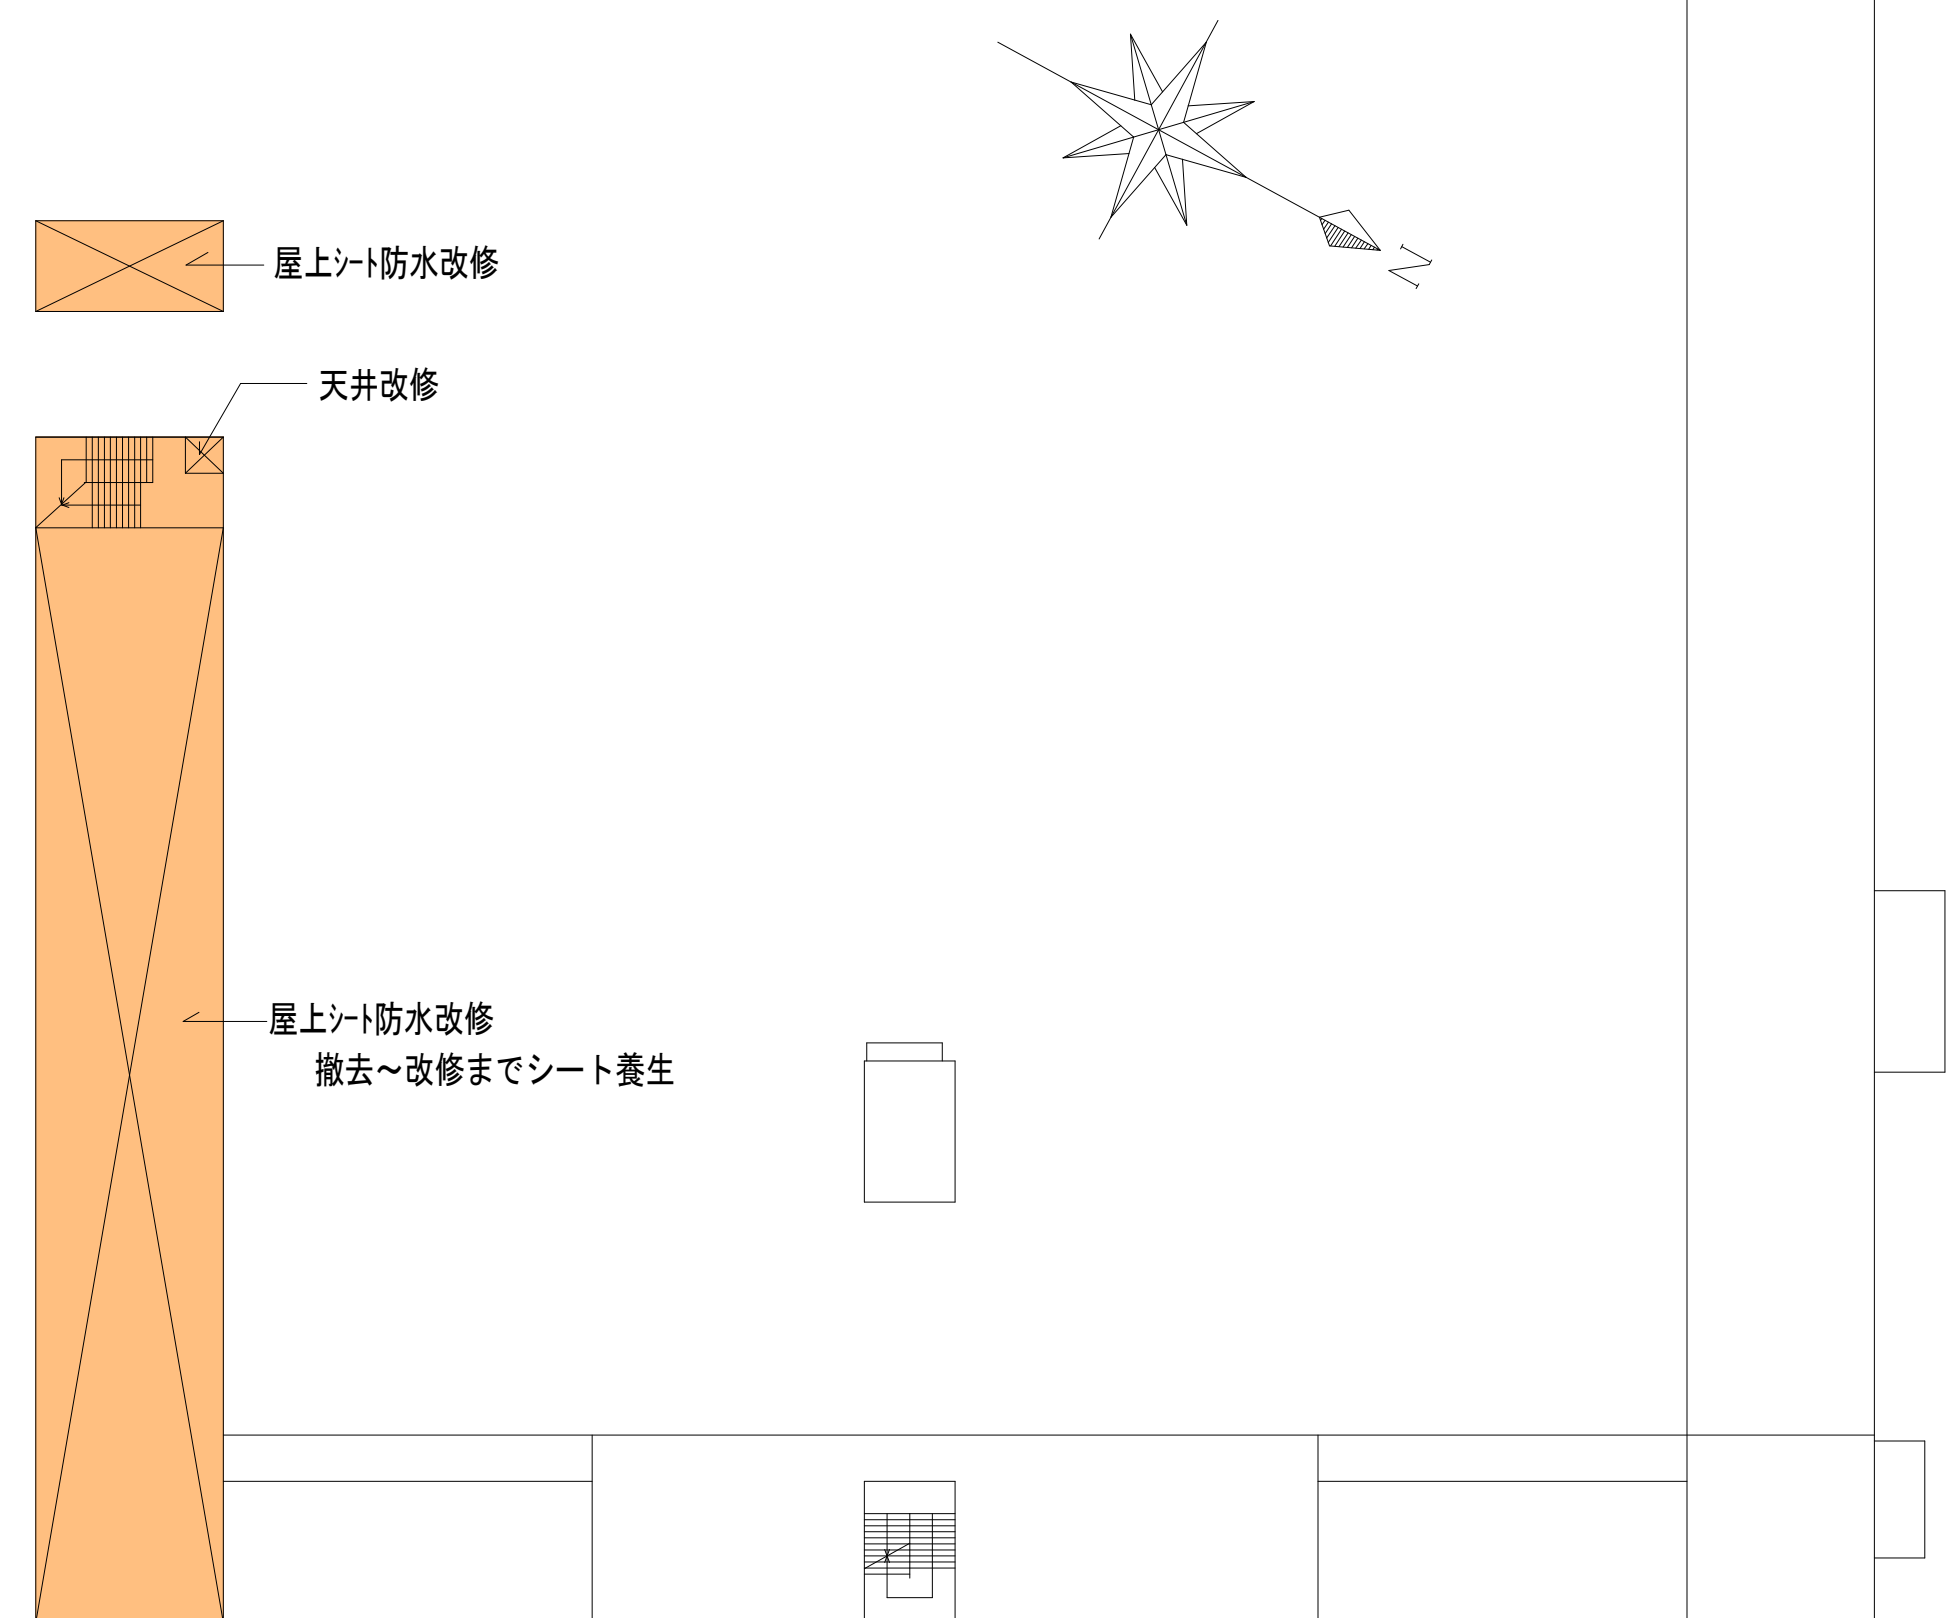


塔屋平面図・屋根伏図

※家庭科準備室への改修工事は、校舎③-1の家庭科室、理科室への改修工事が終了し、使用を開始し、校舎②への階段通路の通行が不要になった時点で着手可能。
※PTA会議室～家庭科準備室 指定部分(工事完成時(令和9年度冬休み中))

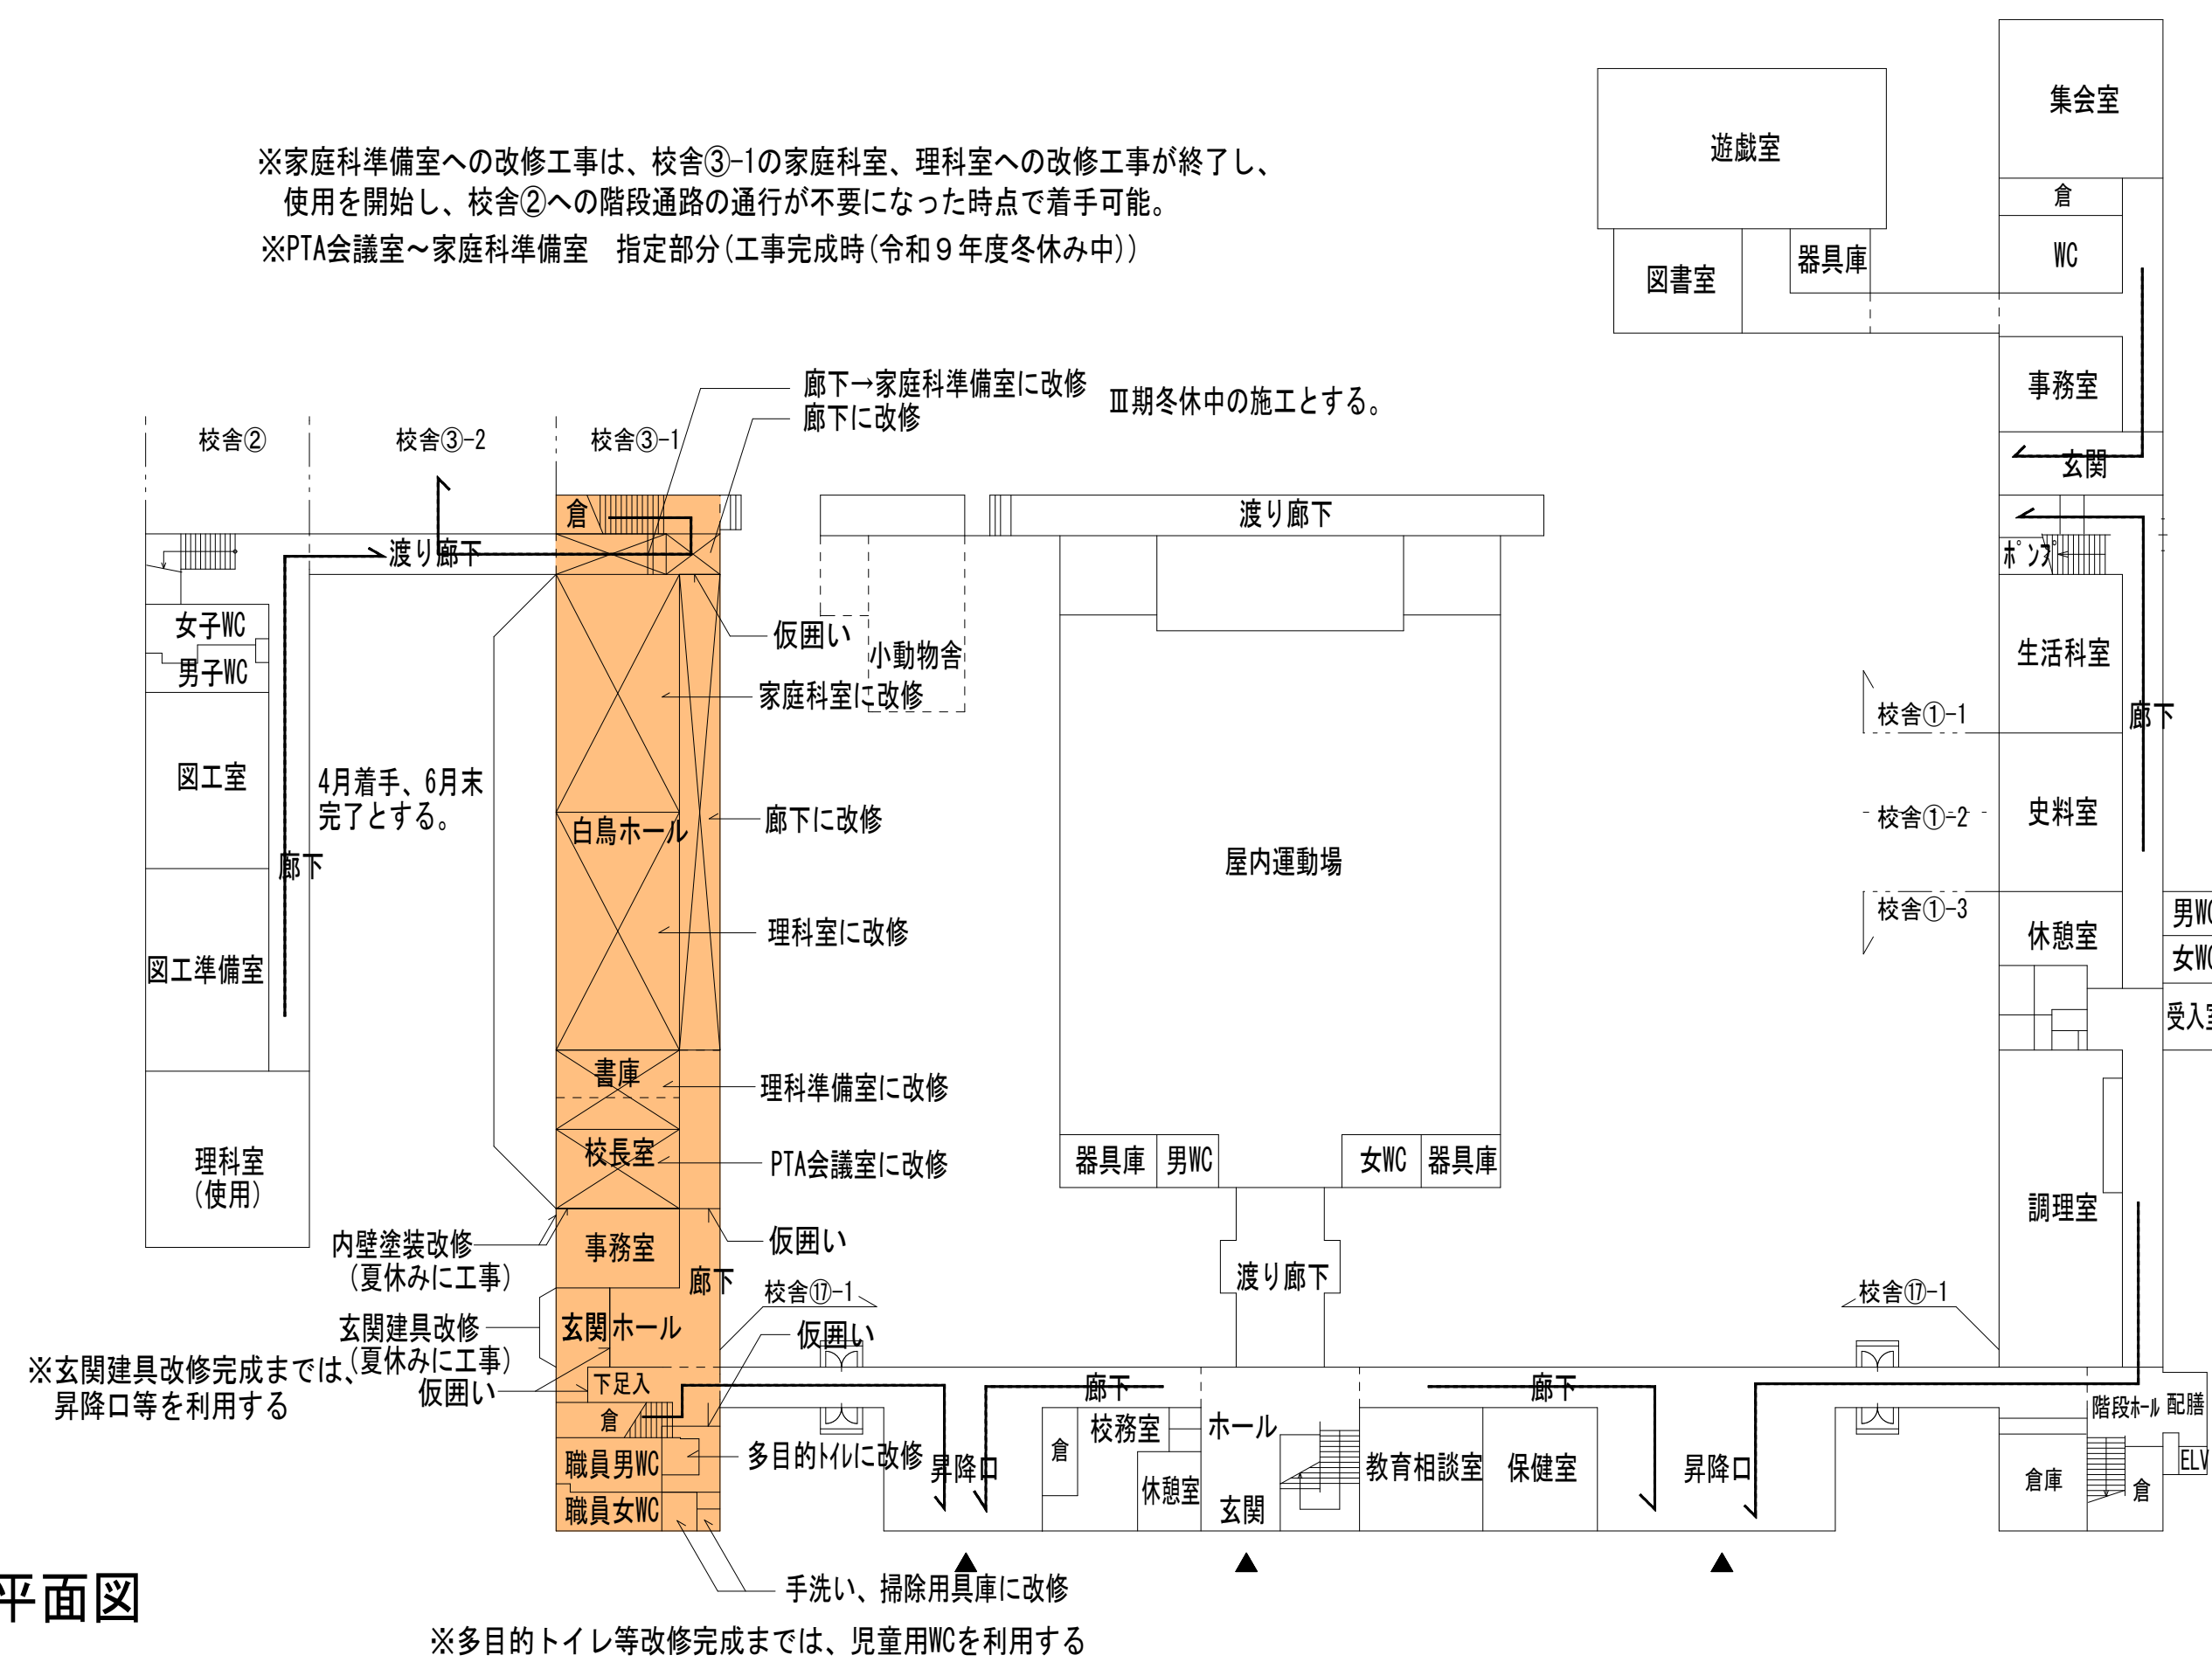

1 階平面図

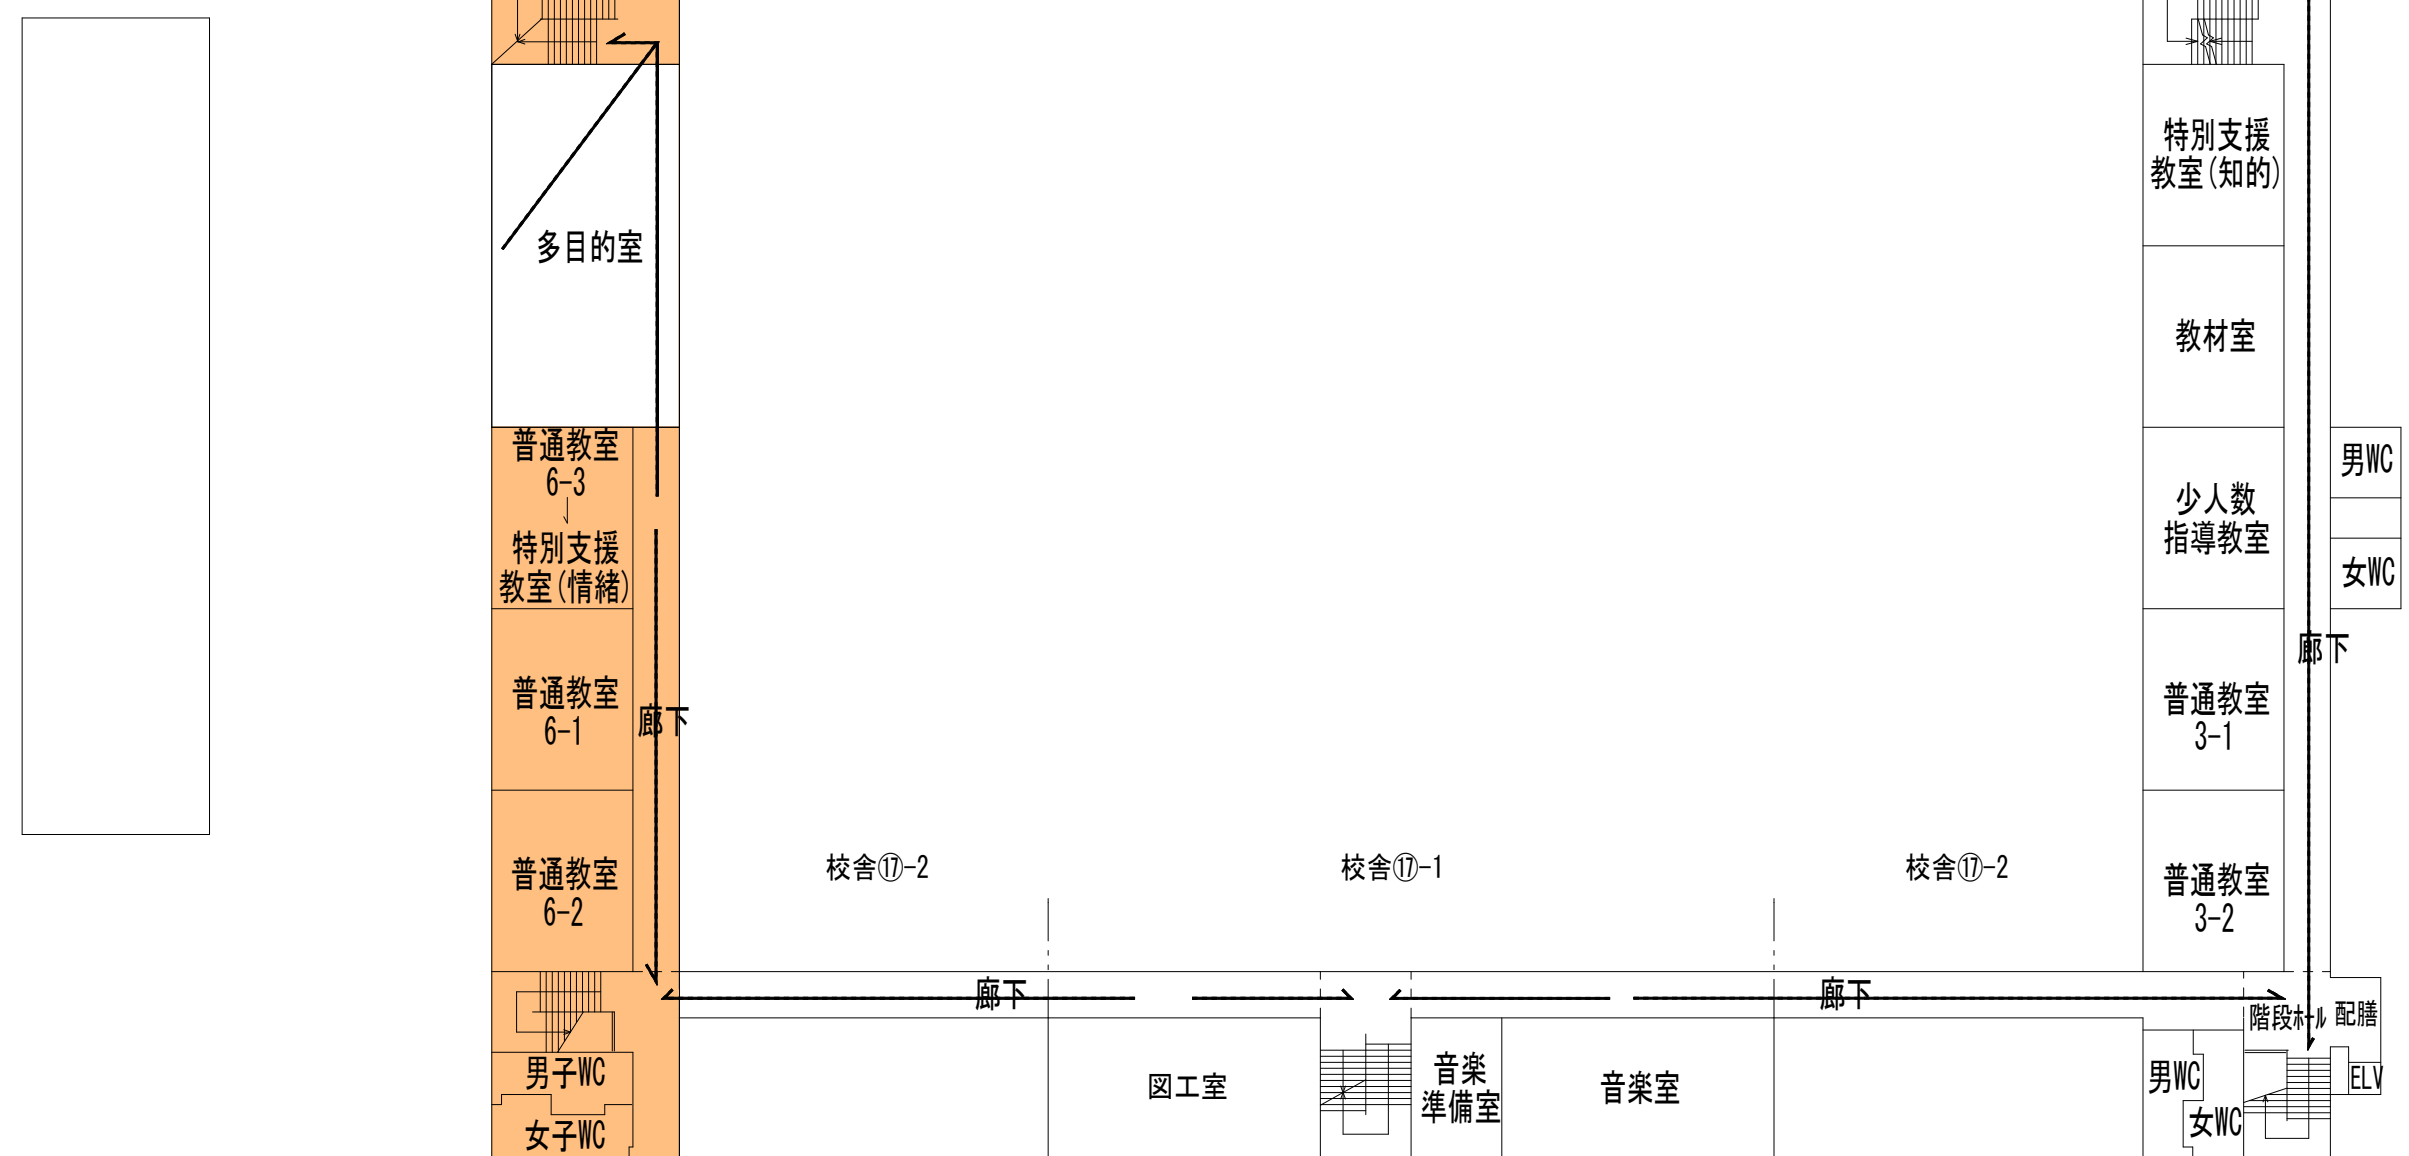


3 階平面図

 KUJI ARCHITECTS STUDIO 株式会社 久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3番11号 TEL019-624-2020	一級建築士事務所 岩手県す (2707) 5号		承認	審査	検図	製図	特記			改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号	23128	工事名称 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び 厨川児童センター複合化（電気設備）工事	図面内容 第Ⅲ期工事（令和9年度）教室移動計画図	縮尺 A1 1:375 A3 1:750	図面区分 電気 E-13



第Ⅳ期 解体工事範囲を示す

避難経路・プール経路

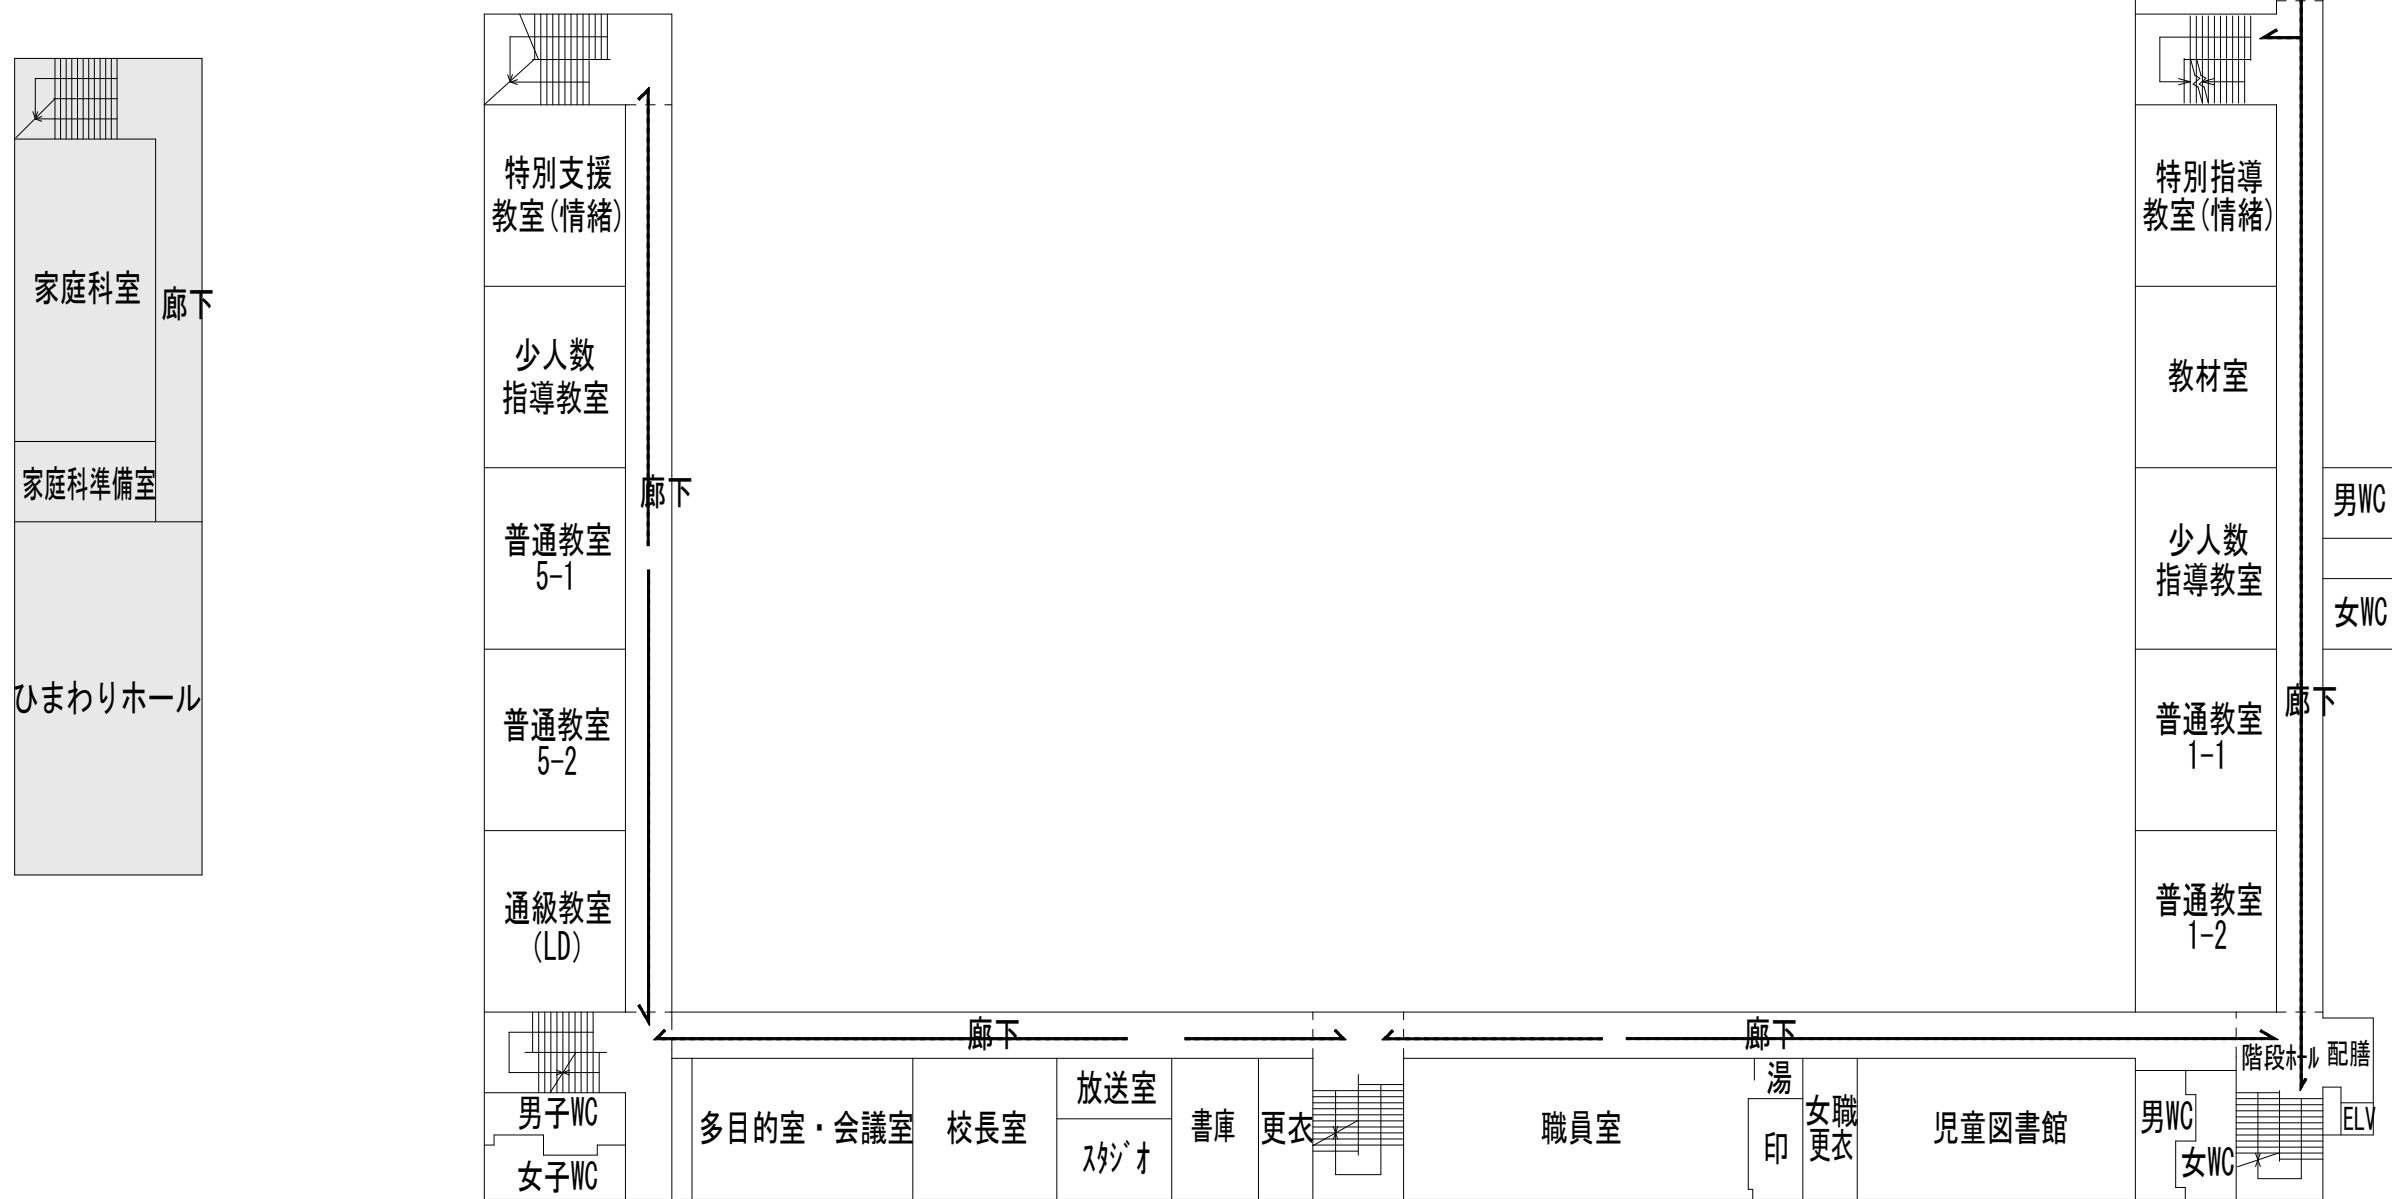


2階平面図 1 : 375

塔屋平面図・屋根伏図 1 : 375

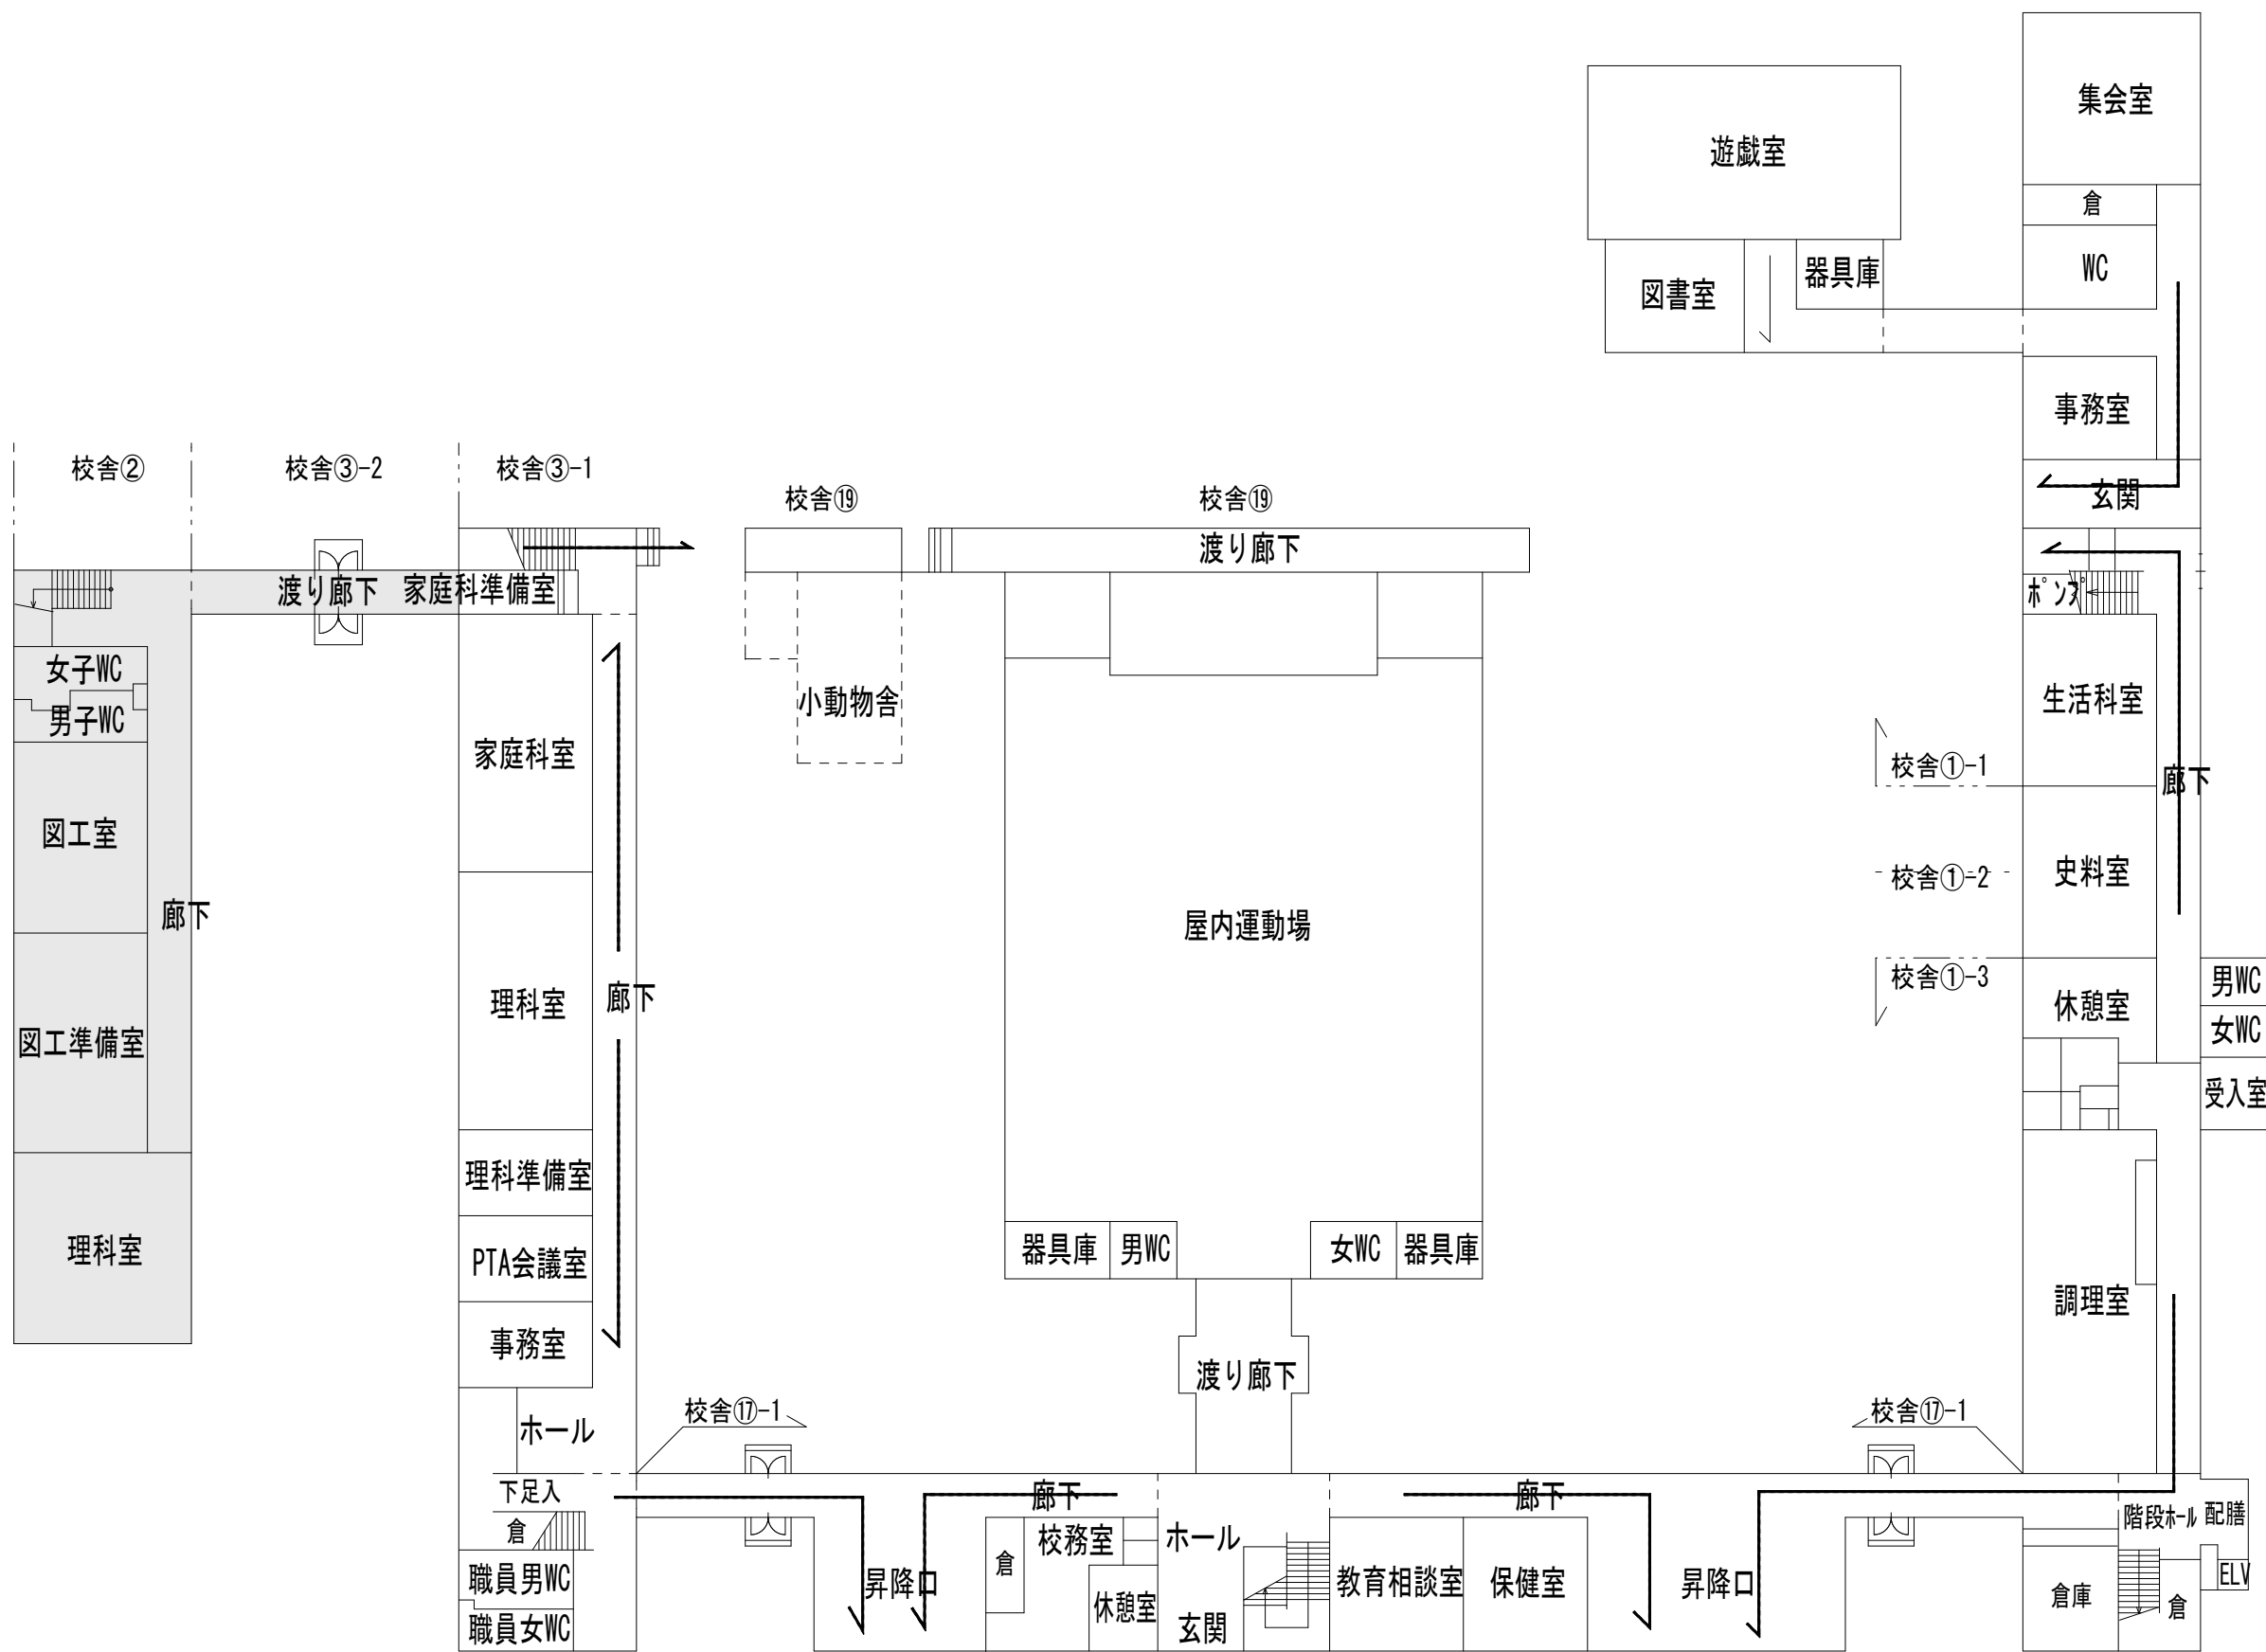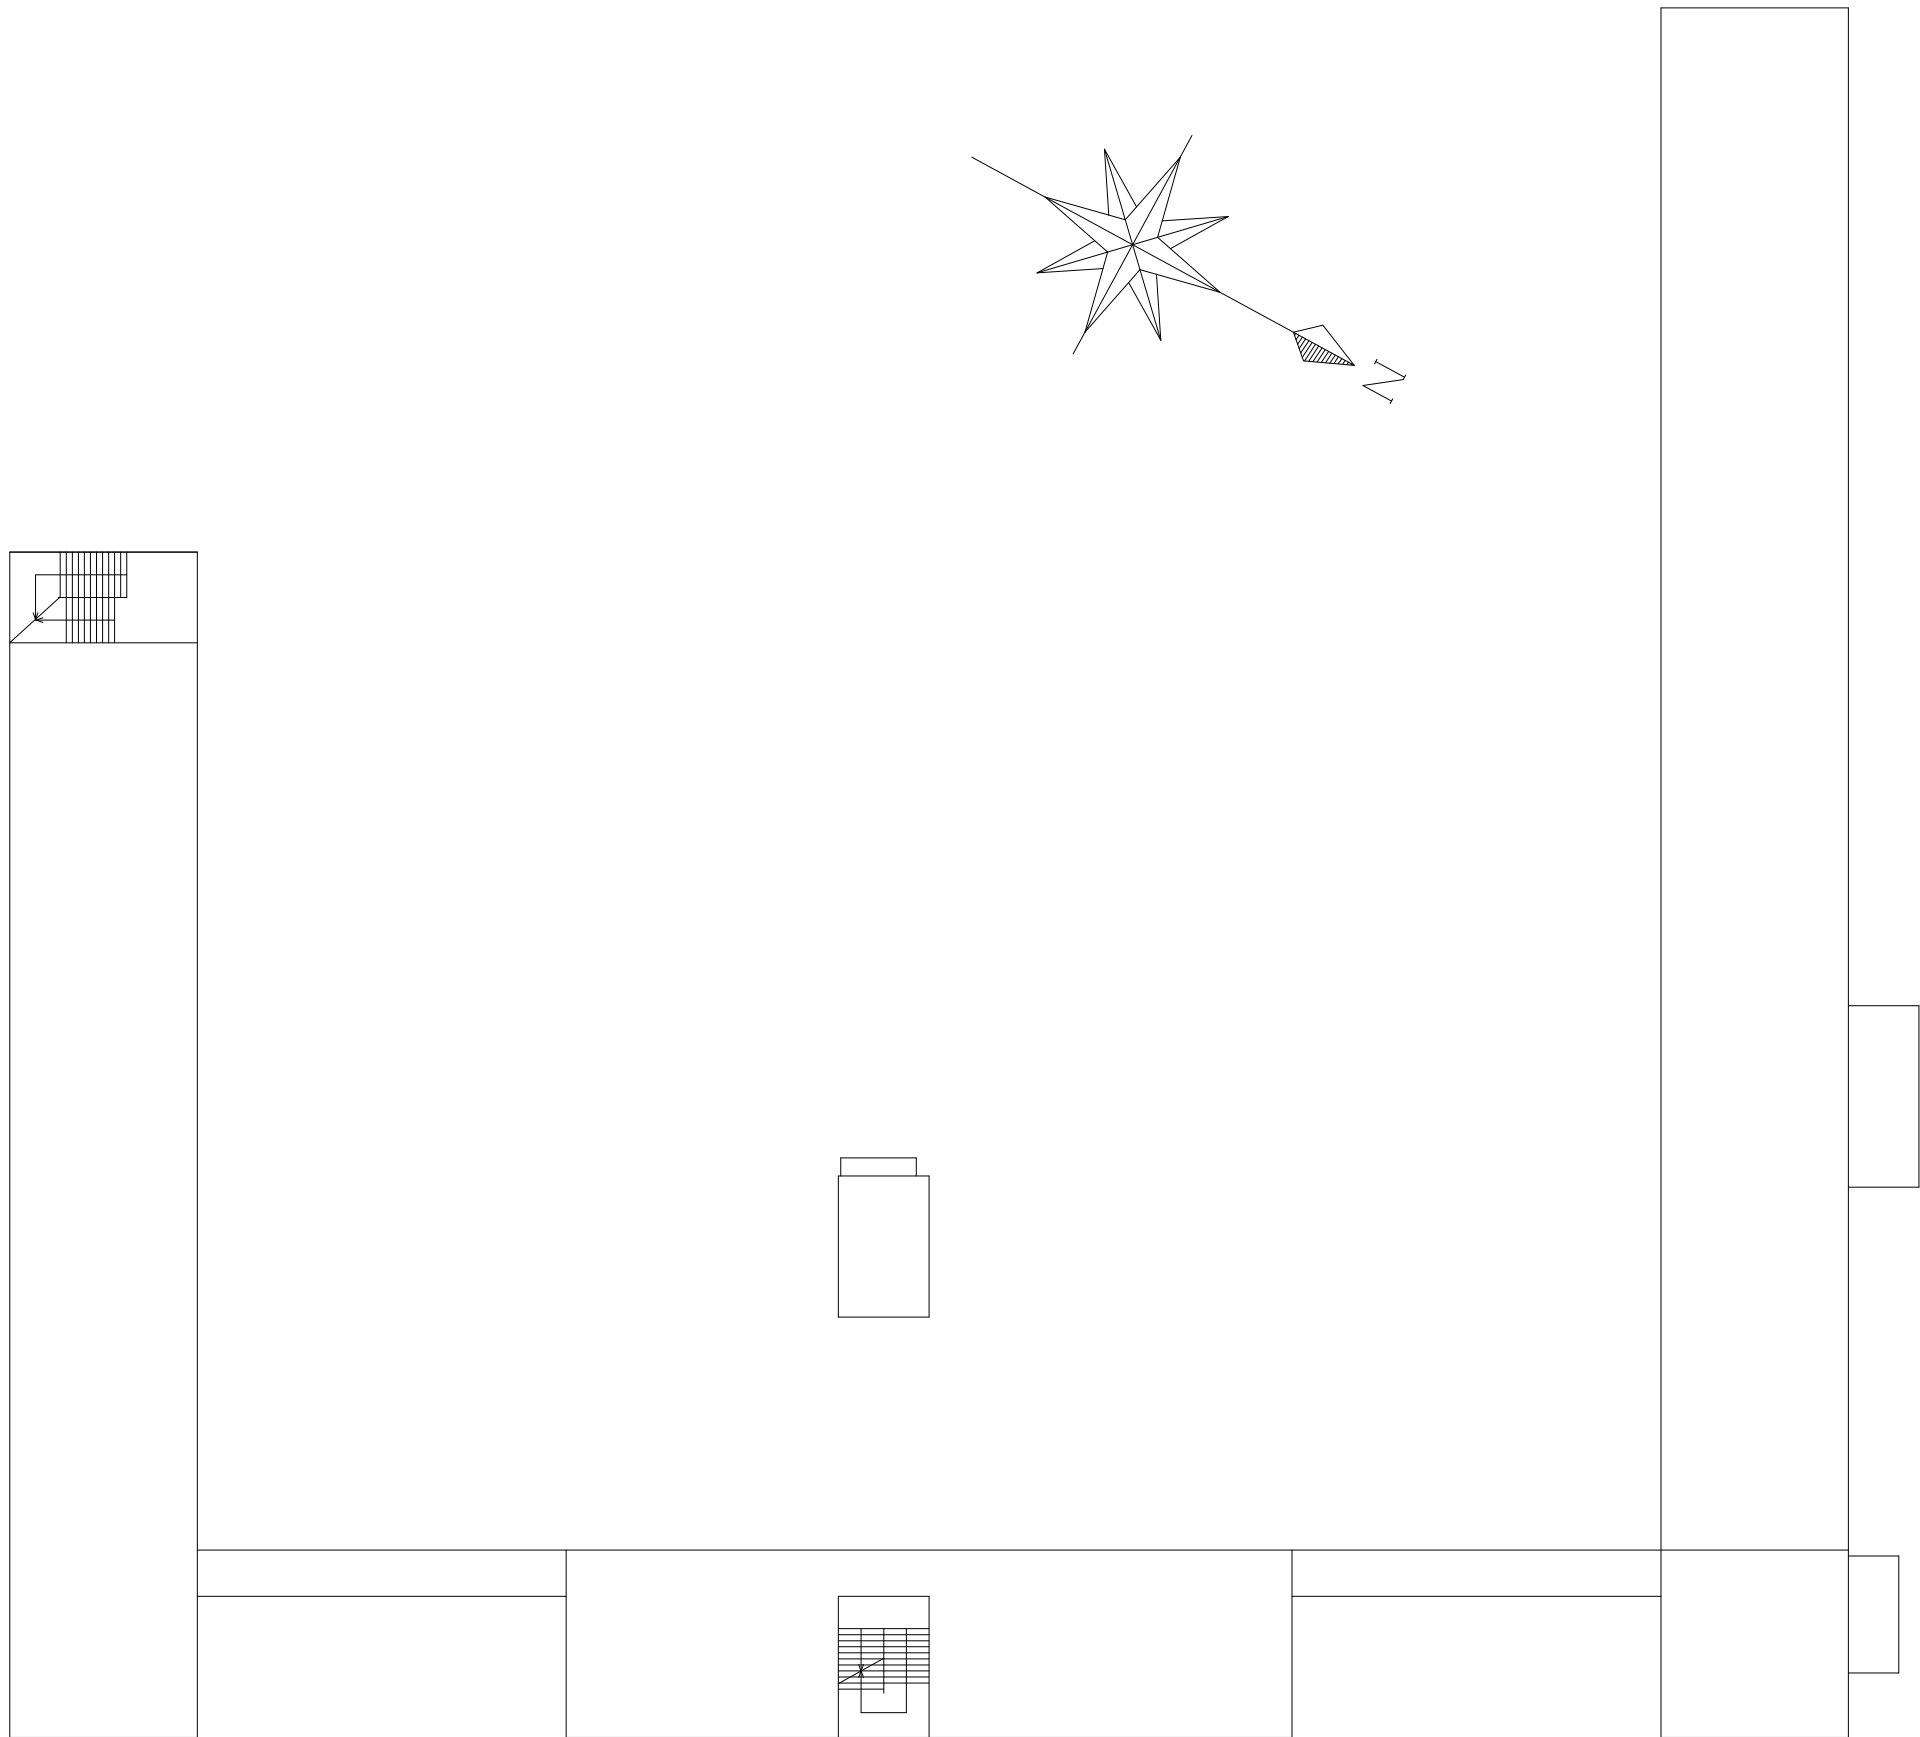


1階平面図 1 : 375

3階平面図 1 : 375

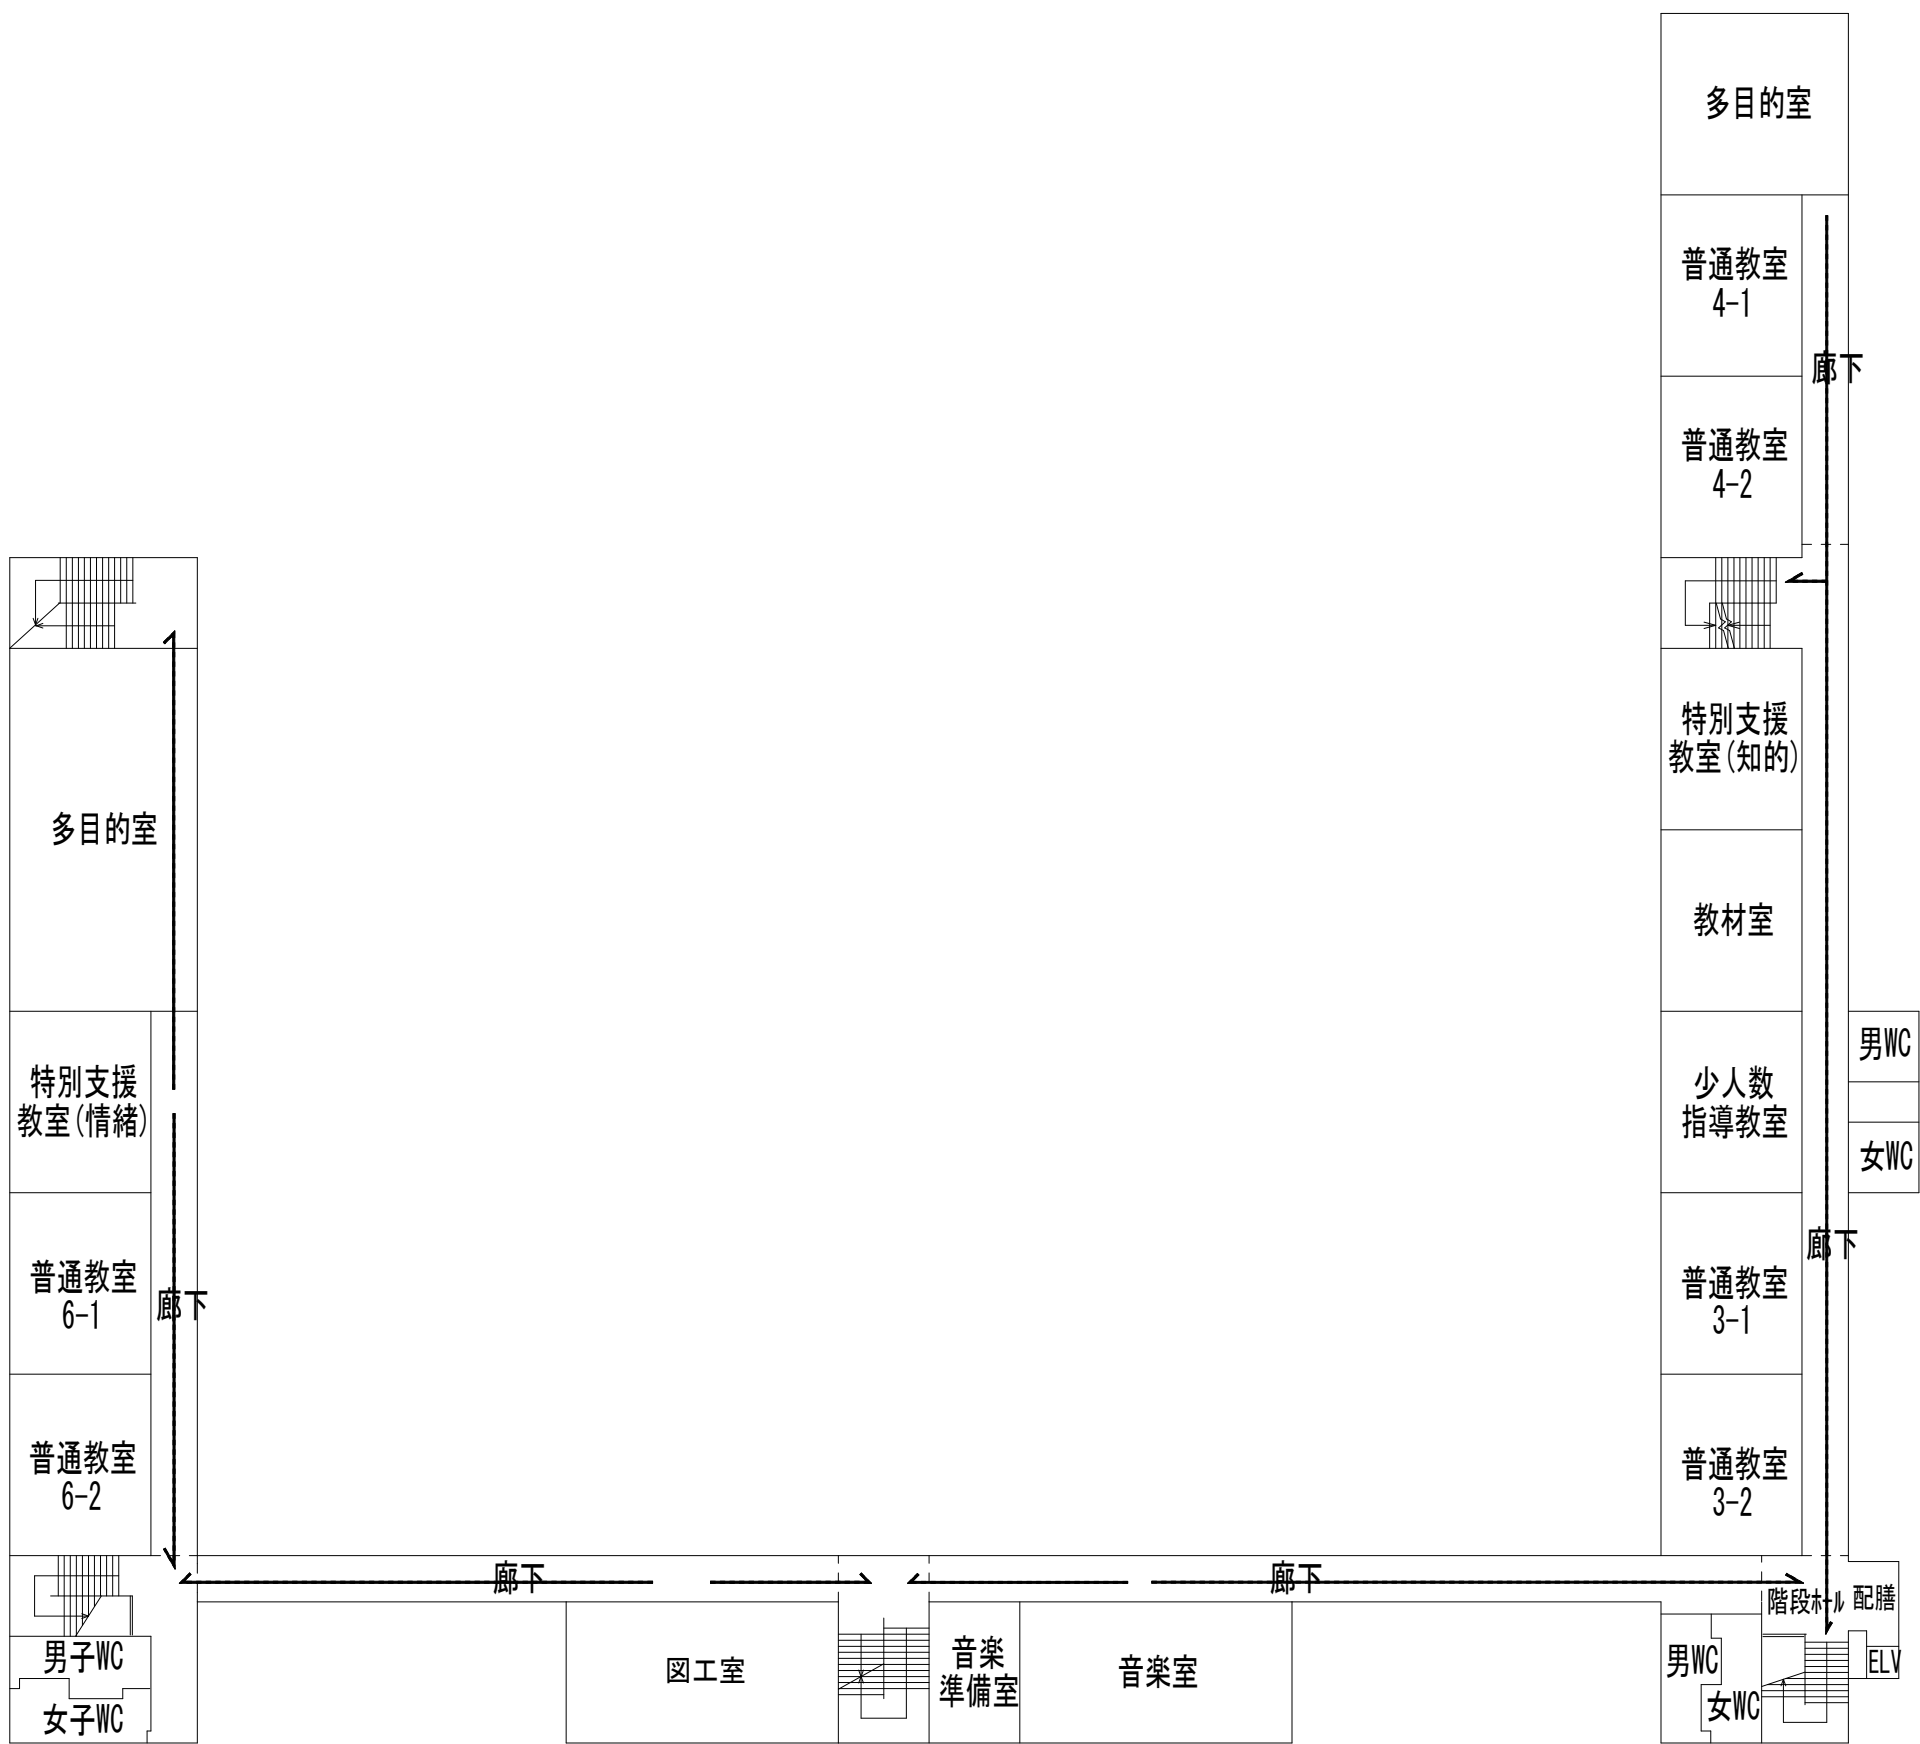


一式撤去


※既設基礎再使用

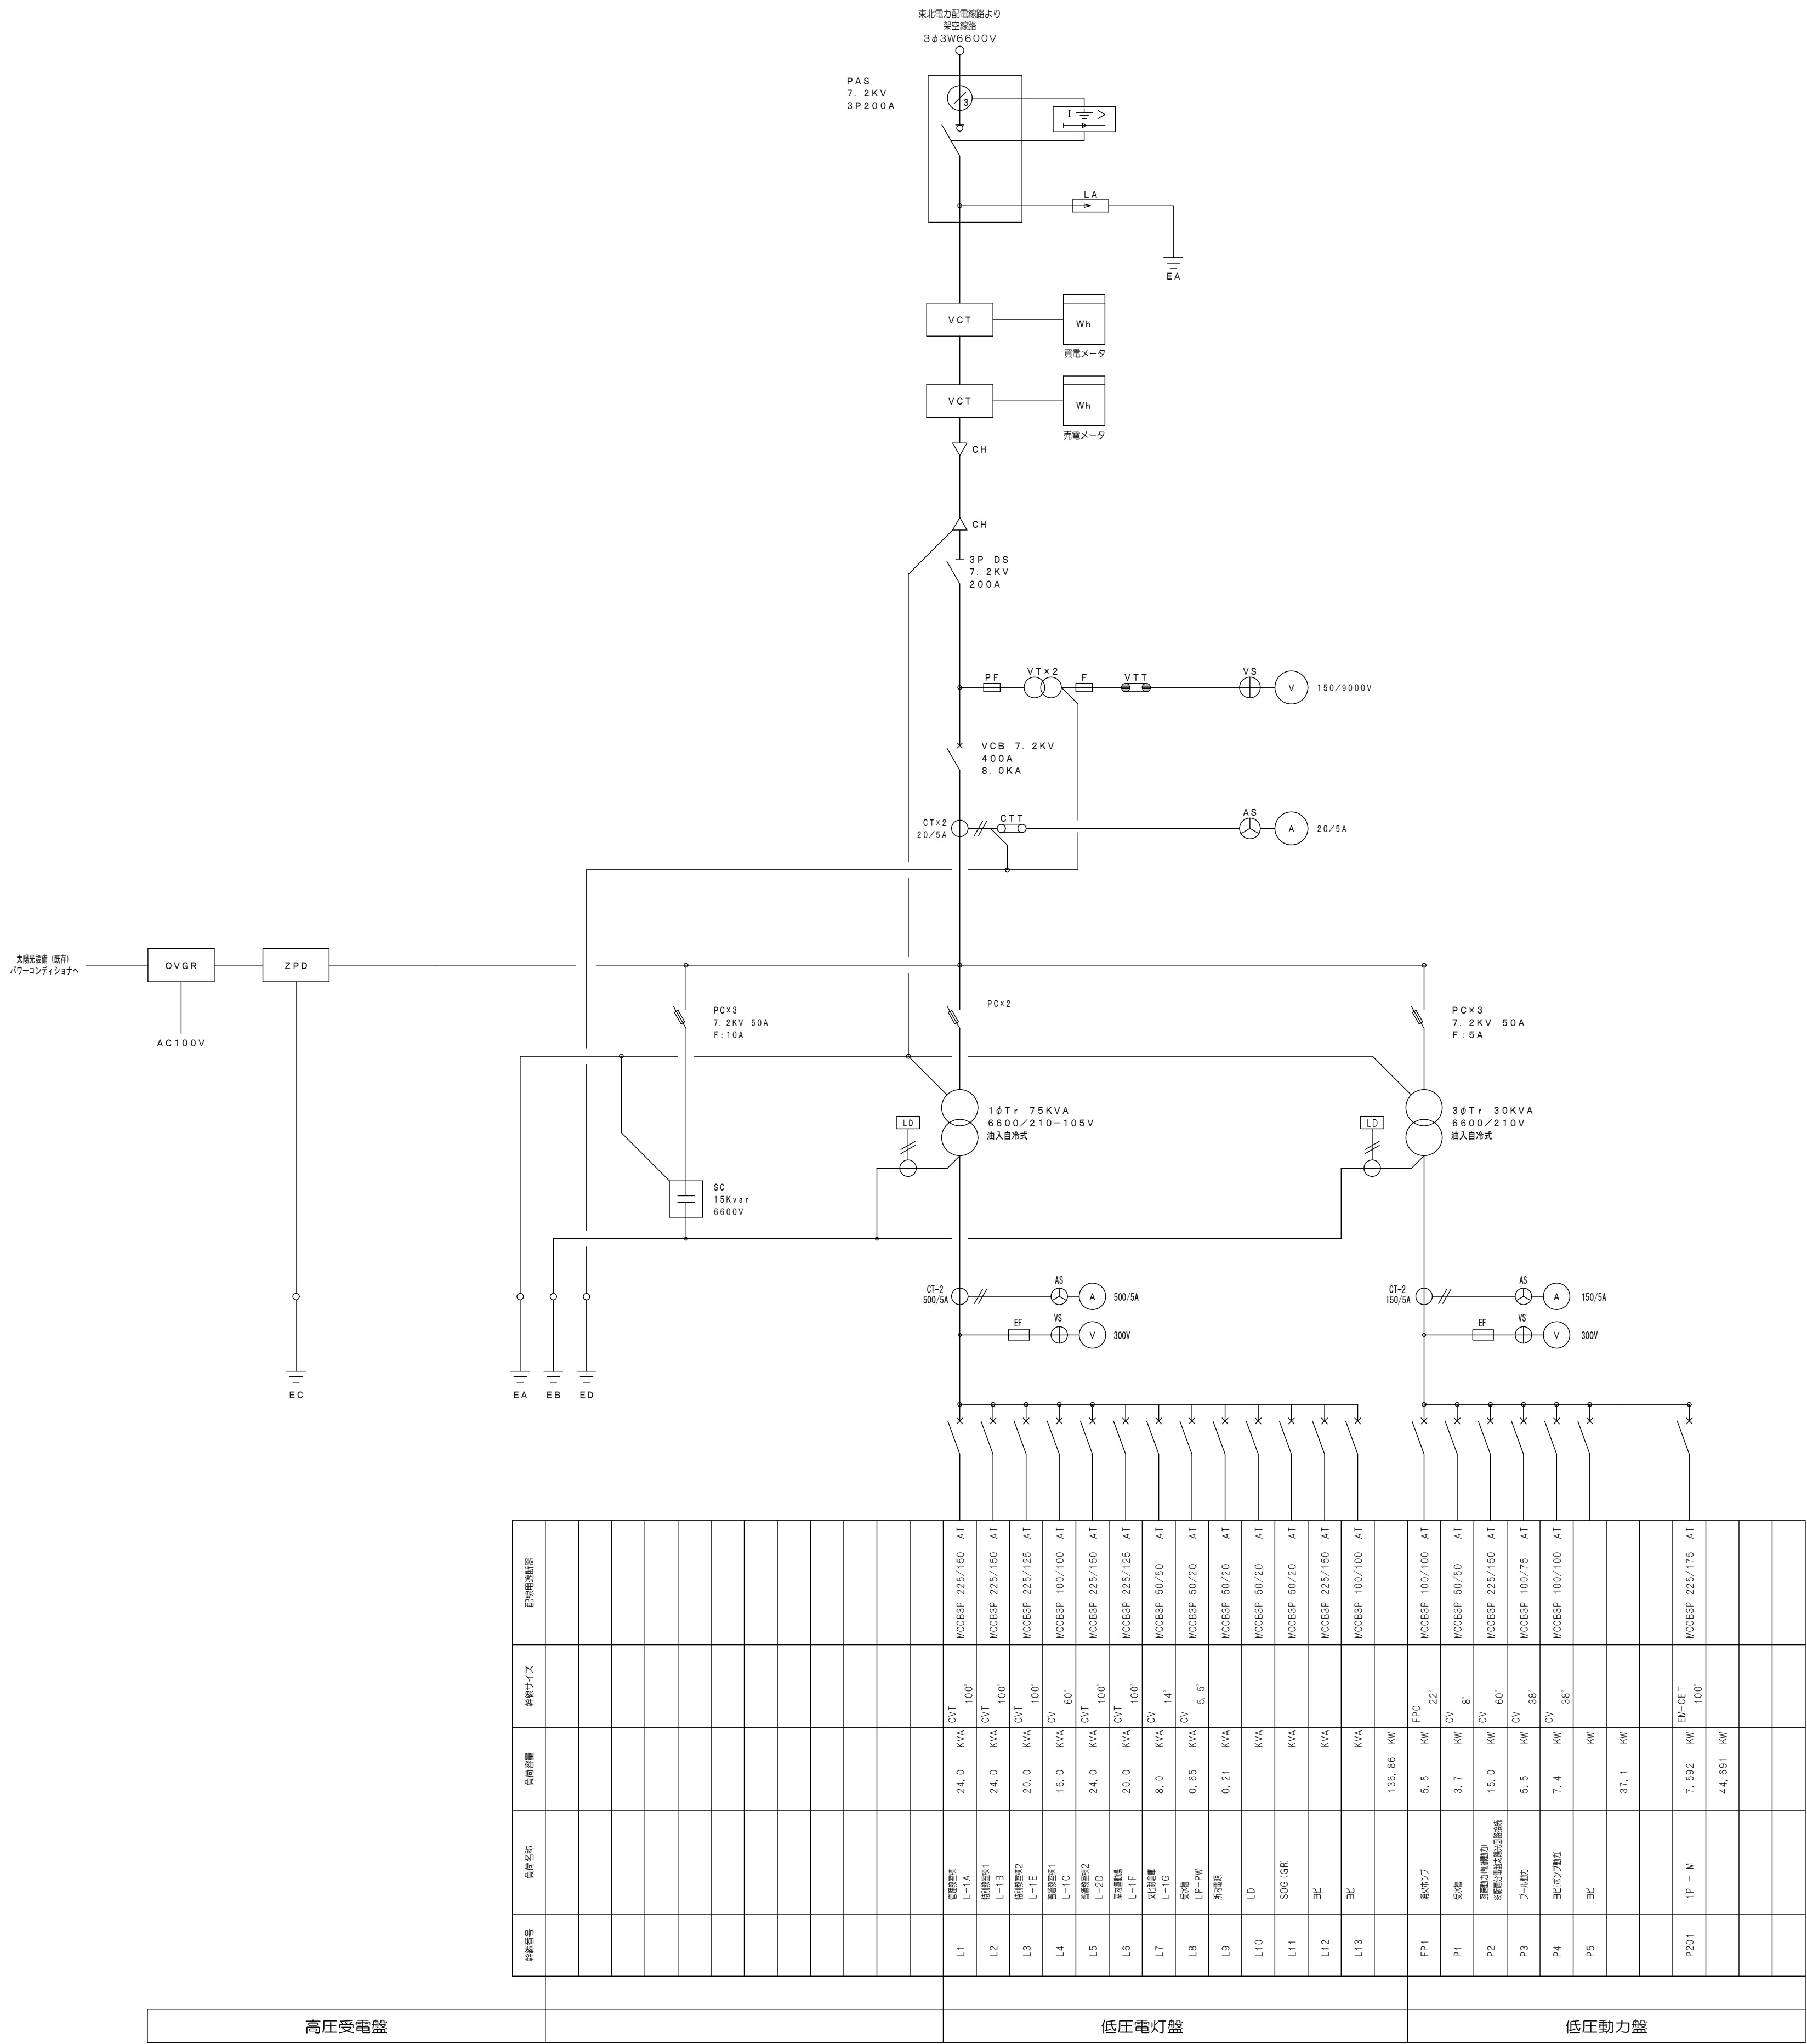

項目	1	2	3
盤名称	高圧受電盤	低圧電灯盤	低圧動力盤
盤重量	800 kg	1400 kg	1200 kg

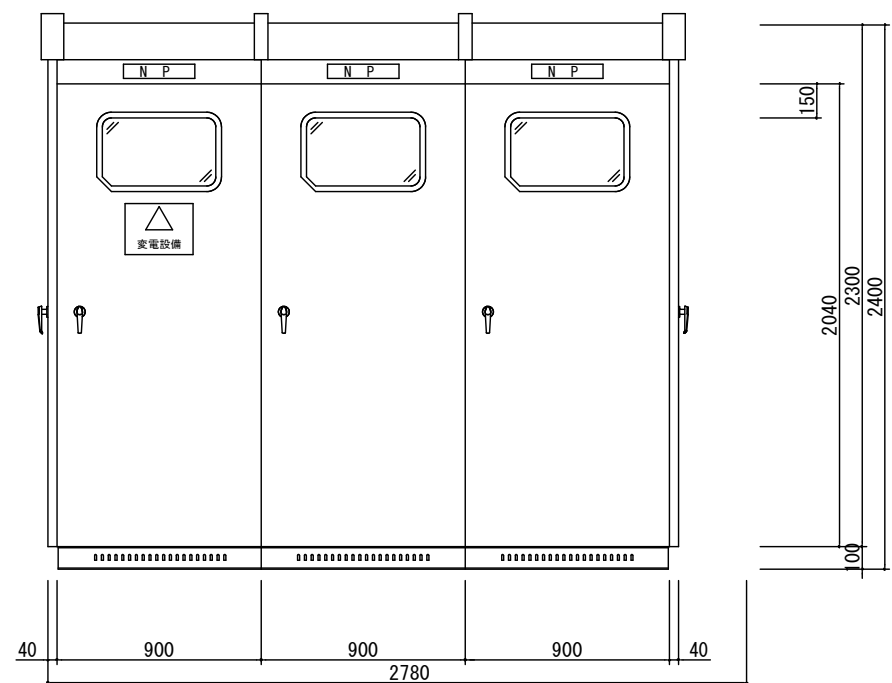

正面図

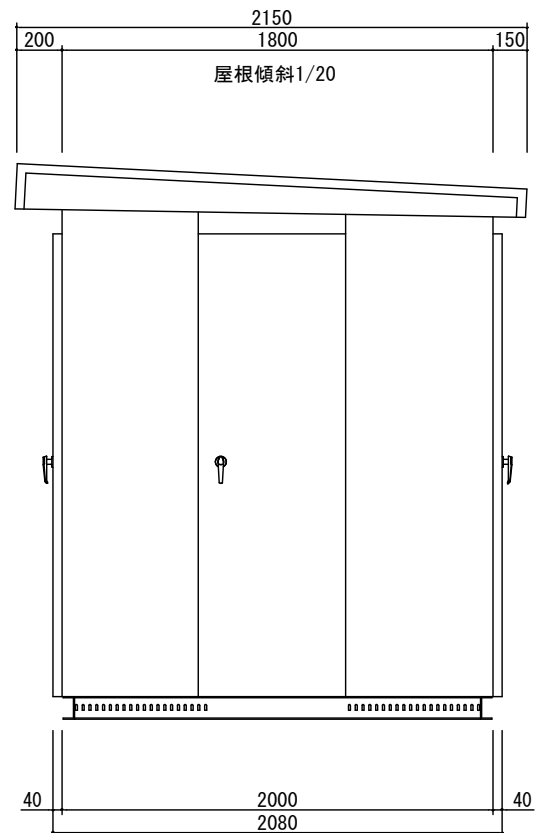

右側面図

【受電設備（キュービクル）参考外形図】

大電力設備（高圧）
パワーコンディショナへ

OVGR

AC100V

ZPD

EC

LBS 7.2KV 50A
F:15A

SR 50kvar用
6%

SC 50Kvar
6600V

16T $\times$ 100KVA
6600/210-105V
トップランナー

36T $\times$ 150KVA
6600/210V
トップランナー

耐火区画

回路番号	回路名称	回路容量	回路サイズ	配線電圧降下率
L1	照明回路 L-1B	24.0 KVA	CVT 100	MOCESP 225/150 AT
L2	照明回路 L-1B	24.0 KVA	CVT 100	MOCESP 225/150 AT
L3	1F照明回路 L-1A(1)	17.3 KVA	CVT 60	MOCESP 225/125 AT
L4	照明回路 L-1C	16.0 KVA	CV 60	MOCESP 100/100 AT
L5	照明回路 L-2B	24.0 KVA	CVT 100	MOCESP 225/150 AT
L6	照明回路 L-1F	20.0 KVA	CVT 100	MOCESP 225/125 AT
L7	照明回路 L-1B	8.0 KVA	CV 14	MOCESP 50/50 AT
L8	照明回路 L-2A	0.65 KVA	CV 5, 5	MOCESP 50/50 AT
L9	照明回路 L-2A	21.2 KVA	EM-CET 100	MOCESP 150/125 AT
L10	照明回路 L-1F	KVA	KVA	MOCESP 100/100 AT
L11	照明回路 L-1B	KVA	KVA	MOCESP 100/100 AT
L12	照明回路 L-1B	0.21 KVA	KVA	MOCESP 50/20 AT
L13	照明回路 L-1B	KVA	KVA	MOCESP 50/20 AT
L14	照明回路 L-1B	KVA	KVA	MOCESP 50/20 AT
FP1	照明回路 L-1B	15.0 KW	FPC 38	MOCESP 150/125 AT
P1	照明回路 L-1B	3.7 KW	CV 38	MOCESP 50/50 AT
P2	照明回路 L-1B	15.0 KW	CV 60	MOCESP 225/150 AT
P3	照明回路 L-1B	5.5 KW	CV 38	MOCESP 100/75 AT
P4	照明回路 L-1B	7.4 KW	CV 14	MOCESP 100/100 AT
P5	照明回路 L-1B	7.592 KW	EM-CET 100	MOCESP 225/175 AT
P6	照明回路 L-1B	42.36 KW	EM-CET 100	MOCESP 225/225 AT
P7	照明回路 L-1B	28.15 KW	EM-CET 100	MOCESP 225/175 AT
P8	照明回路 L-1B	42.41 KW	EM-CET 100	MOCESP 225/225 AT
P9	照明回路 L-1B	28.43 KW	EM-CET 150	MOCESP 225/175 AT
P10	照明回路 L-1B	KW	KW	MOCESP 100/100 AT
P11	照明回路 L-1B	KW	KW	MOCESP 100/100 AT

高圧受電盤

低圧電灯盤

低圧動力盤

一式更新

※既設基礎再使用

承認

審査

検図

製図

特記

改訂番号 改訂月日 改訂内容

業務番号

23128

工事名称 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

図面内容





















受変電設備 改修更新参考図

平成 7 年

A 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×2 FSS5-402 省電 スチール用	B 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×2 省電 スチール用 バック付	C 蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×1 FRS3-401 配線ダクト取付金具共	D 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSS4-401 省電 配線ダクト取付金具共	E 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSR1-401 省電 ダクト付	F 蛍光灯 直付・壁付型 撤去再使用しない 1 FL20W×1 FSS1-201 GH 2 FL40W×1 FSS1-401 省電 3 FL40W×2 FSS1-402 省電
G 蛍光灯 ハイ吊型 撤去再使用しない FL40W×1 FPR10-401 省電 黒板灯 ハイ吊 L250 共	H 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSR11-401 省電 黒板灯	I 蛍光灯 壁付型 撤去再使用しない 1 FL20W×1 FBC2-201 GH 2 FL40W×1 FBC2-401 省電 3 FL15W×1 FBC2-151 GL 4 FL20W×1 FBC2RP-201 GL	J 白熱灯 直付・壁付型 撤去再使用しない 1 IL150W×1 リフレクタランプ 2 IL200W×1 リフレクタランプ 防水型 3 IL300W×1 リフレクタランプ 防水型 4 FL125W×1 赤外線ランプ セード・台座・ダクト 共 白色塗装仕上	K 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない 1 FL40W×2 FSS4-402 省電 2 FL20W×2 FSS4-202 GH 富士型 化粧ソケット	L 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1
M 蛍光灯 チェーン吊型 撤去再使用しない FL40W×2 FCR1MP-402	N 蛍光灯 コード吊型 撤去再使用しない FCL32W×30WGPL	O 白熱灯 直付型 撤去再使用しない 1 IL60W×1 ISC2MP-60 2 IL60W×1 ISC2 -60	P 蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×2 FRL1-402RH	Q 蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×2 FRS8-402RH	R 殺菌灯 チェーン吊型 撤去再使用しない 1 FL30W×1 MP GL 2 FL15W×1 GL
S 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL20W×1 FBS2-201 GL 流元灯	T 白熱灯 直付・壁付型 撤去再使用しない IL60W×1 ホワイトセード	U 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FCL30W×1 FSF2-301 GL			

A	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×2 FSS5-402 省電	B	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×2 省電	C	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×1 FRS3-401	D	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSS4-401 省電	E	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSR1-401 省電	F 蛍光灯 直付・壁付型 撤去再使用しない 1 FL20W×1 FSS1-201 GH 2 FL40W×1 FSS1-401 省電 3 FL40W×2 FSS1-402 省電	
スケール用		スケール用 バックル付		配線ダクト外取付金具共		配線ダクト外取付金具共		ダクト付			
G	蛍光灯 バイパース吊型 撤去再使用しない FL40W×1 FPR10-401 省電	H	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1 FSR11-401 省電	I	蛍光灯 壁付型 撤去再使用しない 1 FL20W×1 FBC2-201 GH 2 FL40W×1 FBC2-401 省電 3 FL15W×1 FBC2-151 GL 4 FL20W×1 FBC2RP-201 GL	J	白熱灯 直付・壁付型 撤去再使用しない 1 IL150W×1 リフレクタランプ 2 IL200W×1 リフレクタランプ 防水型 3 IL300W×1 リフレクタランプ 防水型 4 FL125W×1 赤外線ランプ	K	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない 1 FL40W×2 FSS4-402 省電 2 FL20W×2 FSS4-202 GH	L 蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL40W×1	
黒板灯 バイパース L250共		黒板灯		セード・台座・ダクト共 白色塗装仕上		富士型 化粧ソケット					
M	蛍光灯 チェーン吊型 撤去再使用しない FL40W×2 FCR1MP-402	N	蛍光灯 コード吊型 撤去再使用しない FCL32W+30WGPL	O	白熱灯 直付型 撤去再使用しない 1 IL60W×1 ISC2MP-60 2 IL60W×1 ISC2 -60	P	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×2 FRL1-402RH	Q	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×2 FRS8-402RH	R	殺菌灯 チェーン吊型 撤去再使用しない 1 FL30W×1 MP GL 2 FL15W×1 GL
S	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL20W×1 FBS2-201 GL	T	白熱灯 直付・壁付型 撤去再使用しない IL60W×1 ホワイトボール	U	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FCL30W×1 FSF2-301 GL	V	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL20W×2 FRS3-202	W	白熱灯 埋込型 撤去再使用しない IL125W×1 赤外線ランプ	X	白熱灯 ダクト外取付型 撤去再使用しない IL100W×1
流元灯								埋込穴200φ			
Y	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない FL40W×3 FRF3-403 省電	Z	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FCL40W+30W FSF2A-C401+301	1	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない FL10W×1 「放送中」バイネ両面型						
				使用中							
				標示灯 白地に赤文字 消し文字バイネ							

A	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない		B	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない		C	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない		D	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない		E	蛍光灯 直付型 撤去再使用しない		F	蛍光灯 バイブ吊型 撤去再使用しない		
1	FL40W×1 FSS2-401			FL40W×1 FSS1-401			FL40W×1 FSR1-401			FL40W×1 FRS3-401			FL40W×2			FL40W×1 FPR10-401 省電		
2	FL40W×2 FSS2-402									FL40W×2 FRS3-402								
3	FL20W×1 FSS2-201																	
									配線ダクト取付金具共			スケール用 バックル付			黒板灯 バイブ吊 L250共			
G	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない		H	蛍光灯 壁付型 撤去再使用しない		I	白熱灯 直付型 撤去再使用しない		J	白熱灯 直付型 撤去再使用しない		K	白熱灯 直付・壁付型 撤去再使用しない		L	白熱灯 埋込型 撤去再使用しない		
	FL40W×2 FRS14L1V3-402		1	FL20W×1 FBC2-201 GH		1	IL60W×1		1	IL60W×1		1	IL200W×1 リフレクタランプ 防水型			IL125W×1 赤外線ランプ		
			2	FL40W×1 FBC2-401 省電														
			3	FL15W×1 FBC2-151 GL														
												セード・台座・ガード 共 白色塗装仕上			埋込穴200口			
M	蛍光灯 埋込型 撤去再使用しない																	
	FL40W×2 FRL1-402																	

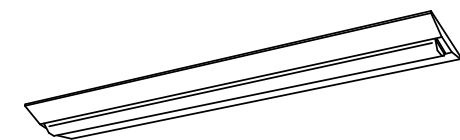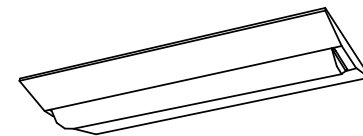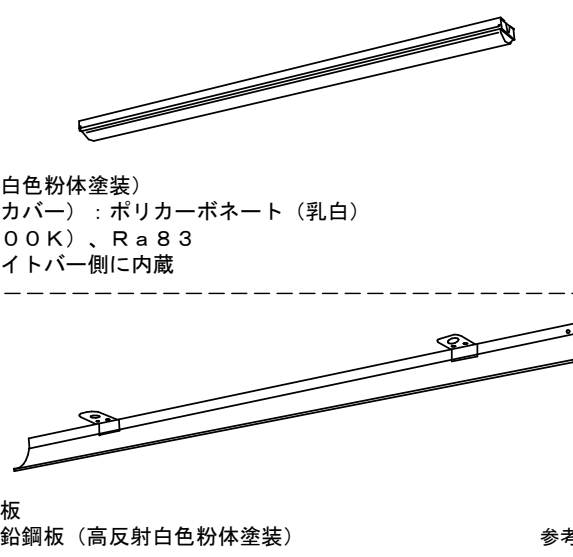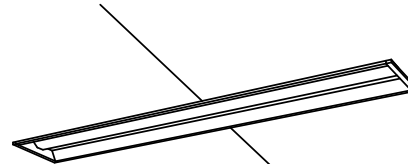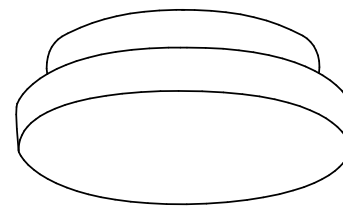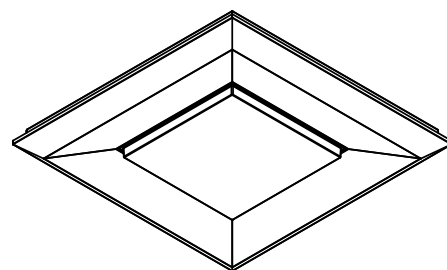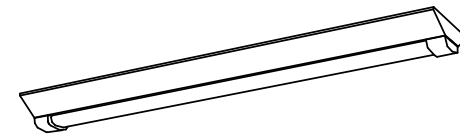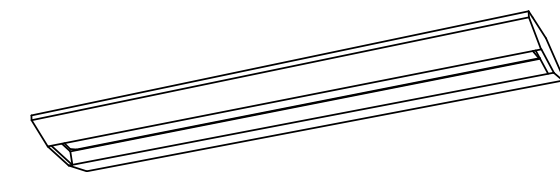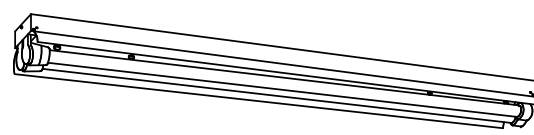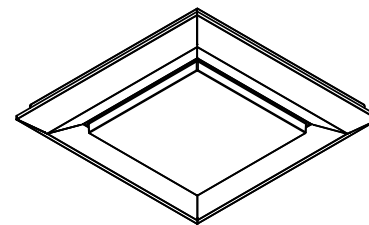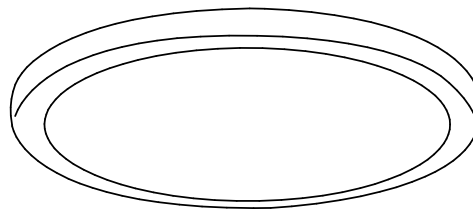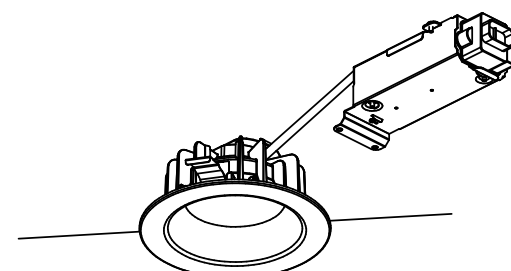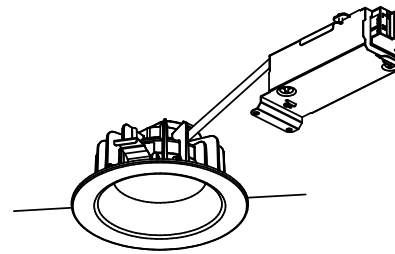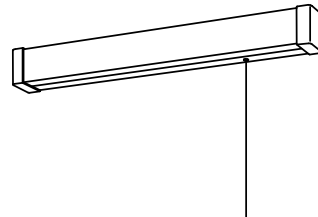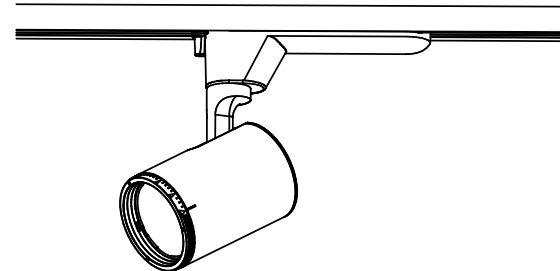L E D照明器具 天井直付型（リニューアル用）40形		B	L E D照明器具 天井直付型 20形	C	L E D照明器具 直付 笠なし型ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 40形	D	L E D照明器具 天井埋込型（リニューアル用）40形	E	L E D照明器具 ｽﾏｰﾄﾀｲﾌﾟ 6 0 形電球 1 灯相当	F	L E Dｽｽﾏｰﾄﾀｲﾌﾟ 直付・埋込兼用型 ｵ570
A 1	2000lm（13.1W） 参考型番：XLX419DEN LE9	 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵	 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵	 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵 片反射笠反射板 片反射板：重鉛銅板（高反射白色粉体塗装） 参考型番：FSK41020	 本体：重鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3、電源装置はライトバー側に内蔵	 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式 カバー：アクリル（乳白）	 昼白色（5 0 0 0 K） スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、4 5 0 0 l mタイプ 本体：銅板（高反射白色粉体塗装）、枠：銅板（高反射白色粉体塗装） 点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）				
A 2	3200lm（20.6W） 参考型番：XLX439DEN LE9										
A 3	4000lm（25.0W） 参考型番：XLX449DEN LE9										
A 4	5200lm（31.9W） 参考型番：XLX459DEN LE9										
A 5	6900lm（43.1W） 参考型番：XLX469DEN LE9										
G	L E D照明器具 天井直付型 防湿型・防雨型 40形	H	L E D照明器具 学校用黒板灯	I	L E D照明器具 天井直付型 40形 スｸｰﾙｺﾝﾌｫｰﾄ	J	L E D照明器具 天井直付型笠付 40形 防湿・防雨型	K	L E Dｽｽﾏｰﾄﾀｲﾌﾟ 直付・埋込兼用型 ｵ470	L	L E D照明器具 天井直付型 シーリングライト
	5200lm（32.5W） 参考型番：XLW453DENZ LE9		6900lm（43.1W） 参考型番：XLX450BSNT LE9		6000lm（43.1W） 参考型番：XLX465GENT LE9		6910lm（62.0W） 参考型番：NNFW42221K LE9		4500lm（31.9W） 参考型番：XLX140NENJ LA9		4899lm（36.3W） 参考型番：LGC41127K
 本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング 1 P 2 3 防湿型、昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵	 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵	 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3、電源装置はライトバー側に内蔵	 昼白色（5 0 0 0 K） 本体：ステンレス（クリア塗装） 反射笠：ステンレス（クリア塗装） 光束維持時間4 0 0 0 0 時間 適合ランプ：直管L E Dランプ	 昼白色（5 0 0 0 K） スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、4 5 0 0 l mタイプ 本体：銅板（高反射白色粉体塗装）、枠：銅板（高反射白色粉体塗装） 点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）	 カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り） リモコンで（1 0 0 %～5 %）調光、専用リモコン送信器同梱 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 昼光色（6 5 0 0 K）、R a 8 3、電球色（2 7 0 0 K）、R a 8 3						
M	L E D照明器具 ダウンライト200形	N	L E D照明器具 ダウンライト150形	O	L E D照明器具 防湿・防雨型ウォールライト	P	L E D 標示灯 2枚合わせとし両側視認可能とする事	Q	L E D照明器具 防湿・防雨型ウォールライト	R	L E D照明器具 天井・壁直付 防雨型 ｽﾏｰﾄﾀｲﾌﾟ
	1504lm（15.3W） 参考型番：LGD6200N LE1		1169lm（11.3W） 参考型番：LGD5200N LE1		2020lm（20.0W） 参考型番：NNF41825 LE9 （ランプ共）		参考型番：NNF11930LE1+FK11532		LBF3MP/RP-2-13（1480lm、14.9W）		3280lm（31.0W） 参考型番：NYT1034N LE9
 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 拡散タイプ、高気密S B形 枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し） 埋込穴φ1 2 5	 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 拡散タイプ、高気密S B形 枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し） 埋込穴φ1 2 5	 昼白色（5 0 0 0 K） 壁面（横向き）取付専用 本体：ステンレス カバー：クリーンアクリル（乳白） 参考適合ランプ：LDL40S・N/14/26	 消費電力5W、電圧1 0 0 V R a 7 5、昼白色（5 0 0 0 K） 片面型 壁面（横向きのみ）・天井面取付兼用型 枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）	 昼白色（5 0 0 0 K）	 昼白色、5 0 0 0 K、R a 7 0、拡散タイプ 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレースメタリック） パネル：強化ガラス						
S	L E D照明器具 シｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 20形丸形蛍光灯1灯相当	T	L E D照明器具 20形直管蛍光灯1灯器具相当	U	L E D照明器具 2 0 形直管蛍光灯 1 灯器具相当	V	L E D照明器具 スポットライト 1 5 0 形				
	705lm（7.8W） 参考型番：LGW51714W CF1		1100lm（12.0W） 参考型番：LGB85032LE1		1100lm（12.0W） 参考型番：LGB85032LE1		1020lm（11.7W） 参考型番：NTS01501WLE1				
 昼白色（5 0 0 0 K）、R a 8 3 防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式 プラスチック（ホワイト） カバー：アクリル（乳白）	 昼白色（5 0 0 0 K） 拡散タイプ、天井直付型・壁直付型 カバー：プラスチック（乳白） 両面化粧タイプ W＝5 8 0 H＝6 5 出しろ6 4	 昼白色（5 0 0 0 K） 壁直付型 フルスイッチ付、拡散タイプ カバー：プラスチック（乳白） W＝5 8 0 H＝6 5 出しろ6 4	 白色（4 0 0 0 K） 1 0 0 V配線ダクト取付型、首振り角度約9 0 度、水平回転角度3 6 0 度 L E D内蔵くワンプ（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、可変配光型 灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）								

