工事名 （仮称）野田地区コミュニティ消防センター 建設（建築主体） 建築工事特記仕様書

I 工事概要

1. 1 工事場所　盛岡市津志田4地割57, 58-4
1. 2 敷地面積　200.0 m²
1. 3 工事種別　新築
1. 4 工事規模　木造2階建　199.56 m²　1棟

1. 5 別記工事

II 建築工事仕様

1) 記載なり特記仕様に記載されていない事項は、盛岡市建築工事等基準仕様書（H9）による外
建設大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書（平成○年版）による
2) 特記仕様
(1) 項目は、番号に○印のついたものを適用する
(2) 特記事項は、◎印のついたものを適用する
(3) 印のない場合は、●印のあるものを適用する
(4) ○印○○印のある場合は、共に適用する
3) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、建築工事共通仕様書中の、該当する項目又は表を示す。

章	項目	特記事項
一般共通事項	① 適用基準等	◎建築工事標準仕様書　建設大臣官房官庁営繕部監修（平成5年版） ◎建築工事施工監理指針（上・下）　建設大臣官房官庁営繕部監修（平成5年版） ・鉄骨設計標準図　建設大臣官房官庁営繕部監修（平成　年版） ・ ・ ・
	② 技能士	＊下記工事に適用し、当該機械別技能士1名以上とする。合格証明書を添付した　(1.5.2) 使用者名簿を監督員に提出して承諾を受ける。 適用工事種別 ◎鉄筋工事　◎コンクリート工事　・鉄骨工事　・ブロック及びALCパネル工事 ・防水工事　・石工事　◎タイル工事　◎木工事　◎屋根及びとい工事　◎金属工事 ・左官工事　◎塗装工事　◎建具工事　◎内装工事　・植栽工事 ・適用しない
	3. 電気保安技術者	・置く　・置かない　(1.2.3)
	④ 特別な材料の工法	建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。
	③ 建築材料等	建築材料の製造所、製品及び施工業者などは、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。 木材その他主要材料等は可能な限り県産品を使用するとともに、建設資材は県内販売業者から調達するよう努めること。 ・引渡しを受けるもの：　(1.1.10) ・自由処分：コンクリートガラ、木くず、内装くずなどの建設廃材は最終処分場にて処理すること。 ・再生資源の利用を図るもの： 下記のものを原則とし監督員に提出する。
	6. 発生材の処理	
	⑦ 工事写真	区分 / 分類 / 現像 / 撮影箇所数 / 部数 / 備考 着工前 / ◎カラー ＊ / ＊サービス版 ＊ / 監督員の指示による。（撮影計画を提出する） / 1部 工事施工状況 / ◎カラー ＊ / ＊サービス版 ＊ / 1部 完成 / ◎カラー ＊ / ＊サービス版 ◎キャビネ版 / 2部
	⑧ 設備工事との取合い	施工範囲 ＊図示した鉄筋コンクリート部分貫通孔、開口部の埋め及びそれらの補強 ＊図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強 ＊駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・ 施工図 設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。
	⑨ 提出図書	下記図書を監督員の指示により提出する。（軽易な工事の場合一部省略することができる） （契約後）◎工事着手届　◎工事工程表　◎現場代理人、主任技術者及び現場技術員届 ◎職種別（特殊）施工者承諾届　◎下請施工者届書　◎資材等使用承諾届 ◎火災保険加入受付者（写）　◎工事施工管理画書 （工事中）◎各種工事施工計画書　◎各種工事施工図　◎工事作業日報 ◎主要資材現物又は品質証明書　◎各種試験結果書又は報告書 ・特殊施工技術者資格証明書　◎主要材料搬入検査簿　◎技能士合格証明書 ◎出来形検査簿 （完成後）◎工事完成・工事完成引渡書（引渡現書は日付入り）◎完成図（指示による）◎工事写真帖 ◎責任施工保証書　◎施工検査証明書　◎官公署許認可及び検査済証 ◎各種証書等写　◎機器管理取扱書（設備機器取扱説明書）等
	⑩ 現場技術員等	現場には下記の技術員等を置く。(1.2.2) ・監督技術者又は主任技術者　建設業法第26条による有資格者を専任又は兼任させる事。 ・現場技術員　　同上の技術員を専任又は兼任させる事。 盛岡市建築工事等基準仕様書（H9）
	⑪ 共通仮設費に包含された項目内容	内訳 / 内容 0.1 仮設建物 / 事務所、宿舎、倉庫、工作所、変電所、便所、手洗所等の仮設建物の設置及びその維持管理費用 0.2 工事施設 / 外構、仮道路、電気施設等の設置及びその維持管理費用 0.3 機械器具 / 全般的な測量、現場、運搬等の機械器具の損料及びその運営費用 0.4 電力用水 / 仮設建物、工事施設及びすべての機械器具まで工事用の電力、用水、ガス、冷暖房等の施設及びその運営費 0.5 環境安全 / 環境対策、安全教育、巡視、保安、防火、防犯、交通整理等の施設及びその運営費用 0.6 整理清掃 / 全般的な整理、清掃、跡片付、廃材等の処理、運搬及びその運営費用 0.7 その他 / 全般後の整理、残存施設等の処理、撤去、広告、看板、特殊の試験、検査、試作等及び(0.1～0.6)に属さない費用 0.8 考慮 / 特別な項目に対する特殊材等の運搬費用外で、仮設材、及び現場小運搬その他、般的な運搬、建設自動車に要する費用
	12. 施工未了	(1.1.10)

② 仮設工事	
① 設置位置	＊現場事務機関高　・図示　・BM　m　◎地点
② 監督員事務所	＊あける　・あけない ・1号(10)　・2号(20)　・3号(35)　・4号(65)　・5号(100)　(2.3.1表) 備品は(2.3.1)によるほか、下記のものを備える。(2.3.4) ・テレビ（カラー）　・電話　・ ・冷暖房　・おかない　・置く 工事用水　構内既存の施設　・利用できる（◎有償　・無償） ◎利用できない 工事用電力　構内既存の施設　・利用できる（◎有償　・無償） ◎利用できない 定置する足場、仮囲の類は、別契約の関係請負者に無償で使用させる。(2.2.4)
③ 工事用水及び電力	
④ 足場等	

③ 土工事	
① 埋めもどし及び盛土の種類	・A種　◎B種　・C種　・D種　・切込砕利又は切込砕石 (3.2.3)(3.2.1表)
② 建設発生土処理	＊構外に搬出し適切に処理する。(3.2.5) ・構内指示の場所に敷きならす。 ・構内指示の場所にたい積する。
③ 隣接施設の防護	低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する

④ 地業工事	
1. 既製コンクリートくい地業及び鋼管くい地業	(1.2.1)(1.2.3)(1.3.1)(1.3.3)(1.5.3) くいの種類：・遠心力鉄筋コンクリートくい　・遠心力プレストレストコンクリートくい　・外殻鋼管付コンクリートくい　・鋼管くい　・目標鋼くい　・ 現像、材質など：JIS規格品 ＊1種 ・2種 / ・遠心法 JIS規格品 種 / ＊遠心法 / JIS A5525 ・SKK400 ・SKK490 / JIS A5526 ・SHK400 ・SHK490 ・SHK690 長さ (m) 断面寸法 (mm)　鋼管厚 長期設計支持力 (t/本) 継手　＊なし　・あり　箇所数　箇所 継手工法　＊アーク溶接継手 継手形状　＊JIS A5525　＊図示 先端形状　＊開そく平たん形　＊開放形 先端形補強　＊4.3.1(2)表 (2)4.3.1表　＊図示 くいの施工法 (4.2.1)(4.3.2) 打撃工法 くい打ち機　＊ディーゼルハンマ 振動工法 ＊打撃併用工法 プレボーリングの掘削長さ及び径 (m) (4.2.2) くい打ち機　・ディーゼルハンマ ・セメントミルク工法 (4.2.2) 試験杭 (本)　＊最初の1本 施工業者 打ちはぎ処理　＊溶接
2. 場所打ちコンクリートくい地業	鉄筋の種類　＊異形鉄筋　＊A類　・B類 (4.4.3) コンクリートの種別　・A種　・B種 (4.4.1表) 鉄筋のかぶり厚 (mm)　＊100 振動工法 (4.4.4) ・アースドリル工法 ・リバース工法 ・オールケーシング工法 くいの本数 (本)　＊最初の1本 (4.5.1) くいの種類　＊本くいと同じ くいの寸法　長さ (m)　断面寸法 (mm)　＊本くいと同じ
3. 試験くい	設計支持力 (t/本) (4.5.3) 支持力の算定方法　＊昭和46年1月29日建設省告示第111号による。(4.5.3) ・平板載荷試験 (4.5.4) 試験荷重 (m)　設計GL＋1 最大荷重 (t) ・くい載荷試験 ・抜荷　・水平 設置後の放置期間 最大荷重 (t) 試験の方法及び報告書は、敷地調査共通仕様書4章7節及び12節による。
4. 載荷試験	
⑤ 砂利地業	厚さ (mm)　◎60　◎150 (4.8.2)
⑥ 捨コンクリート地業	コンクリートの種別　＊6.9.3による。(4.9.1) 厚さ (mm)　＊50
⑦ 防湿層	・ ポリエチレンフィルム◎0.15mm重ね幅横横とも250mm以上

⑤ 鉄筋工事	
① 鉄筋の種類	(5.1.1) 鉄筋 / 種別 / 種別 / 径 (mm) ・異形鉄筋 / ＊A類 / ◎SD295A ・SD295B ・SD345 / ◎D10, 13 ・B類
② 鉄筋の継手	(5.2.1) 接合方法 / 径 (mm) ＊重ね継手 / D16以下 ・ガス圧接 / D19以上 ・
3. 耐久上有効な鋼材などの鉄筋のかぶり厚さ	(5.2.2) 施工箇所等 / 最小かぶり厚さ (mm) ・塩分含有量がNaCl換算で0.04%wtを超える細骨材 / ・5.2.5表(床版を除くものの値＋10 ・
4. 溶接	＊目形　・W－1形　・W－II形　・M形 (5.4.1)(5.4.2図)
5. 溶接金網	補強形式　＊目形　・M目形　・M形 (5.9.1)
6. 溶接金網	形状・寸法及び鉄線の径 (5.9.1)
7. くい頭の補強方法	＊A形　・B形 (5.3.1)(5.3.2図)
8. 圧接完了後の検査	検査方法　・引張試験　・超音波探傷試験 (5.10.1)

⑥ コンクリート工事	
① 設計基準強度	普通コンクリート (6.1.2) Fc (kgf/cm²) / 適用箇所 ＊210 (21N/mm²) ◎180 (18N/mm²) / 基礎 土間 ◎160 (16N/mm²) / 構コン ・ 軽量コンクリート (6.1.2) Fc (kgf/cm²) / 適用箇所 ＊210 (21N/mm²) ・160 (16N/mm²) ・
② レディーミクストコンクリート	種別　＊I類　・II類 (6.1.3)(6.1.1表)
③ セメント	種類　＊普通ポルトランドセメントまたは混合セメントの各種 (6.2.1)(6.10.2) ・早強ポルトランドセメント　・高炉セメントの各種 ・
④ 細骨材の塩分含有量など	塩分含有量 (C wt)　＊0.04以下 (6.2.2) 0.04 (C wt) を超える場合の処置 ・wt
⑤ 混和材料	・減水剤　＊AE剤又はAE減水剤標準形の1種　・ (6.2.4) ・混和材　＊フライアッシュ　・ (6.2.4) 所要空気量 (%)　＊4.5 (6.3.1)
⑥ 普通コンクリートの調合	(6.7.2)(6.7.3表) 種別 / 所要空気乾単位容積重量 (t/m³) / 適用箇所
⑦ 軽量コンクリートの調合	
⑧ 無筋コンクリート	所要空気量 (%)　＊5 (6.7.5) 粗骨材の最大寸法 (mm)　(砂コンクリートまたは防水押さえコンクリートの場合)　＊25 (6.9.2) 適用箇所　＊6.9.4による (6.9.1)
⑨ 床コンクリートこて仕上げ	(6.13.2)(6.13.1表) 種別 / 施工箇所 ＊A種 / 外部土間、電機室倉庫 ・B種 ・
10. 打放し仕上げ	(6.14.3)(6.14.1表) 種別 / 施工箇所 ・A種 ・B種 ・C種
⑪ 寒中コンクリート	適用期間　＊11月～3月末　盛岡市建築工事等基準仕様書（H9） (6.8.1) ・15mm　・20mm　・25mm　・30mm

7 鉄骨工事	
1. 鉄骨製作工場	溶接継目強度は母材と同強度の溶接設計をして　・ある　・ない ＊建設省告示第1103号第2号の規定に基づく建設大臣認定の鋼構造物製作工場 （　）グレード以上 ・監督員の承諾する業者 溶接検査試験　・行う　・行わない (7.5.3)
2. 施工管理技術者	・置く　・置かない (7.1.4)
3. 鋼材の種別	(7.2.1) 材質 / 規格 / 使用箇所 ・ / ＊JIS規格品 ・ / ・7.2.7(b)の試験に合格するもの ・ ・
4. ボルト	種類 (7.2.2)(7.2.4)(7.10.2) ・JISの高力ボルト ・トルシア形高力ボルト ・溶融亜鉛めっき高力ボルト ・普通ボルト 製造所
5. スタッド溶接用材料	製造所 (7.2.3)
6. ターンバックル	制の種類　＊割締式　・パイプ式 (7.2.6) ボルトの種類　＊羽子板ボルト　・両ねじボルト　・アイボルト
7. 溶接部の検査	(7.5.8) 試験の種別 / 試験箇所 / 試験数量 / 編考 ・超音波探傷試験 / 抜取率 ＊7.5.8(b)5)(iii)による / 抜取方法 ＊7.5.9(b)5)(iii)による ・放射線試験 ・マクロ試験 / エンドタブ使用 ・
8. アンカーボルトの保持及び埋込み工法	種別　・A種　＊B種　・C種 (7.8.1表)(7.8.1)
9. 柱底均しモルタル	工法　・A種　＊B種 (7.8.2表)(7.8.1) 無収縮モルタルの製造所
10. さびどめ塗料	＊17.3.1表による (7.6.1)
11. 耐火被覆	(7.7.1) 種別 / 材料及び工法 / 製造所 ・ラス張りモルタル / 15章3節による ・耐火材吹付け / ロックウール / ・乾式 / 建築基準法に基づく認定を受けたもの ・湿式 / 建築基準法に基づく認定を受けたもの ・耐火板 / 建築基準法に基づく認定を受けたもの
12. 床者き現寸図の作成	(7.1.2) ・行なう　・行なわない

8 ブロック及びALCパネル工事	
1. 補強コンクリートブロック造	種別　＊C種普通ブロック　・ (8.1.2)
2. ブロック解	8.1.2表以外のコンクリートの設計基準強度Fc (kgf/cm²)　＊180　・ (8.2.3)
3. 鉄筋の種類	＊異形鉄筋　・A類 (・SD295A　・)　＊B類 (＊SD295A　・) (8.1.2)
4. 目地用材料	長尺石綿為用目地材　・ (8.3.2) 製造所 耐火れんが積み用目地材 製造所
5. キャスタブル耐火物	製造所 (8.3.2)
6. ALCパネルの種類	・使用　・外壁用　・屋根用　・間仕切用 (8.5.2)

⑨ 防水工事	
1. アスファルト防水	(9.1.1表)(9.1.6表) 施工箇所 / 種別 / 施工箇所 / 種別 アスファルトの種類　＊3種　・1種 (9.1.3) 製造所 伸縮目地　・9.2.5(d)(ii)による　・該当目地 (9.1.5) 製造所 断熱材　材質　＊JIS A5511(ポリスチレンフォーム保温材) 板厚3種調高度付　厚さ (mm)　＊25　・ (9.1.5)
2. 合成高分子ルーフィング防水	露出防水のみ適用する (9.2.2) 施工箇所 / 種類 / 厚さ (mm) / 製造所 ・加硫ゴム系 / ＊カラー ・未加硫ゴム系 / ・シルバー ・塩化ビニル樹脂系
3. 塗膜防水	露出防水のみ適用する (9.3.2) 施工箇所 / 種類 / 製造所 ・ / ＊カラー ・ / ・シルバー
4. 換気装置	材質　設置数量 (9.3.2)(9.3.2)
⑤ シーリング用材料	(9.4.2)(9.4.1表)(10.3.2)(10.3.3)(11.1.1)(11.2.3)(16.2.1)(16.11.1) 種別 / 材種 / 施工箇所 A種 / シリコーンシーリング材（1成分形）高モジュラス形 / ガラス与え工法、ガラス支付け / ガラス溝の建具目地 B種 / シリコーンシーリング材（1成分形）低モジュラス形 / シリコーンシーリング材（2成分形） / 金属製笠木目地、建具目地 C種 / ウレタンシーリング材（2成分形） / 建具周囲、コンクリート壁目地、タイル目地 / プレキャストコンクリートカーテンウォール目地 / 右目地 ・変成シリコーンシーリング材（1成分形） / ・ / ・ D種 / ポリウレタンシーリング材 / ALCパネル縦張り挿入筋工法の建具周囲 E種 / ポリサルファン系アクリルシーリング材 / ALCパネル縦張り挿入筋工法の目地 F種 / 油性コーキング材 / 建具等取合部
6. 保証書	＊提出する　・提出しない

10 石工事	
1. 花こう岩類の石張り	(10.2.2)(10.2.1表)(10.2.2表) 施工箇所 / 品質 / 産地・名称 / 仕上げの種類 ・ / ＊1等・2等・3等 ・ / ＊1等・2等・3等 ・ / ＊1等・2等・3等
2. 大理石張り	(10.3.2)(10.3.1表) 施工箇所 / 品質 / 産地・名称 / 仕上げの種類 ・ / ＊1等・2等・3等 / ＊本磨き ・ ・ / ＊1等・2等・3等 / ＊本磨き ・ ・ / ＊1等・2等・3等 / ＊本磨き ・
3. テラゾブロック張り	種石の種類、大きさ　＊大理石の類 (10.4.2) 花こう岩の類 (10.5.2)
4. 敷石及び階段石	施工箇所 / 品質 / 産地・名称 / 仕上げの種類 ・ / ＊1等＊2等・3等 / ＊粗磨き ・
5. テラゾタイル張り	種類　花こう岩類　・大理石　・ (10.5.1) 形状、寸法　・300×300　・100×100 (10.5.1)

⑪ タイル工事	
① 陶磁器質タイル張り	タイルの種類 (11.1.1) 施工箇所 / 形状、寸法 (mm) / きじ 磁器 せっき 陶器 / うわ薬 無うわ ありなし / 使用 内部 外部 / 色 標準 注文 / 備考 RSA-1 / 150×150 / ◎ ・ ◎ ◎ ◎ ◎ AB-30 / 123×123 / ◎ ・ ◎ ・ ・ ◎ ・タイル張りの工法 ＊11.1.4表による　・ (11.1.3) タイルの製造所 保水剤の製造所 (11.1.1) 伸縮目地のシーリング用材料の種類　＊9.4.1表のC種　・ (11.1.1) タイルの種類 (11.2.3)
2. 陶磁器質タイル割付け	施工箇所 / 形状、寸法 (mm) / きじ 磁器 せっき 陶器 / うわ薬 無うわ ありなし / 使用 内部 外部 / 色 標準 注文 / 備考 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ タイルの製造所　項目1.3.2同じ 種類 (11.2.1表)(11.2.2)(11.2.3)

⑫ 木工事	
① 防腐処理材	・防腐処理材はJIS A9108の規格品又は「表材の日本農林規格」、「主要壁・構造用製材の日本農林規格」の防腐、防蟻処理のうえ使用保証品とする
② 代用樹種使用の禁止	・表記図面の樹種について、下記の使用資材及び樹種については代用樹種を使用することはできない。 (12.1.2) ・ ・ ・
3. 防腐処理	施工箇所　・ (12.1.3)

⑬ 屋根及びとい工事	
① 五尺軒和瓦葺き	(13.1.1)(13.1.2) 屋根ふき形式 / 材種 / 板厚 (mm) / 長さ ◎ケラバ水切上 / ＊青色釉瓦葺 / 軒部分 / 計算分 / 上 … 3 （七本くし） / ・ / ◎0.4 / 0.4 / ・ / ・ （丸棒） / ・ / ・ / ・ / ・ ・上板 … 3 / ＊青色釉瓦葺 / 0.8 / 上 … 3 （丸三本） / ・ ◎棟 … 3 / ＊青色釉瓦葺 / ◎0.4 / 上 … 3 専門業者 (13.1.1) ＊業者名　・瓦手葺板金工業組合の会員施工業者　・名称はし承諾する業者 ＊提出する　・提出しない
② 保証書	

年度	施設番号	工事名称	検収
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター 建設（建築主体）工事	

1級建築士事務所　登録第023号（岩手県）
社団法人岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目1番7号
TEL 0196(23) 3684　FAX (23) 3617

検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	工事区分	図面内容	縮尺	図面番号
検図	㈲佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章	佐々木	佐々木	平成 9年 月	新築	建築意匠	特記仕様書 1	—	30 枚ノ内 2

H5 8

13 屋根及びとい工事

(13.1.1)(13.1.3)

	材種	防腐
④と	●気乾用調査	●行う ・行わない
	③硬質化ビニル管	

防腐については(13.1.1表)による。

4. といの補強用 (13.1.2)

5. ルーフドレン (13.1.1表)

防水種別	種別	製造所名			
アスファルト防水	露出	製品名			
合成高分子	機械	製品名			
ウレタン系					
モルタル・塗膜用	露出	製品名			

防水層押さえ線の付けボルト、ナット、ビス類は亜鉛製又はステンレス製(SUS 304)とする。

14 金属工事

1. 軽量鉄骨天井下地
野縁・ハンガーの種類 (14.1.1)(14.1.3表)
野縁 ・19形 ・25形
野縁 ・19形 ・25形
ハンガー・ハンガーキャップの種類 ●14.5.1表による (14.5.2)(14.5.1表)

2. 軽量鉄骨壁下地 (14.6.1)(14.6.2)

③ 手摺及びタラップ

種類	材質	表面処理の種別
手摺	⊙ステンレスSUS304 ・銅製	●彩色の場合 ●14.7.3の A 塗C種
タラップ	・ステンレスSUS304	

4. 金属成形板張り (14.7.1)

材種	・アルミニウム	
製法	・押し出し ・プレス ・ロール	
形状		
寸法(mm)	板幅 板厚	
表面処理		

5. インサート
鉄筋コンクリート造等で、保温板打込み部分は断熱材用インサート(亜鉛めっき製品)、他の一般部は亜鉛めっき製インサートを使用する。
製造所名
部材の種類 ・250形 ・350形 ・ (14.8.2)
表面処理 ●B－1種又はA－1種 ・

15 左官工事

① 防火材料など
●居室の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるものとする。
・次の箇所を除き防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるものとする。
2. 防水剤 製造所 (15.3.5)

(15.6.1)(15.6.1表)(15.6.4)

名称	種類	仕上げ	工法	上塗り材
・漆喰付仕上塗材	・外装薄塗材C ・内装薄塗材C			
	・外装薄塗材E ・内装薄塗材E	・砂壁状 ・着色骨材砂壁状	●吹付け ・ローラー	
	・内装薄塗材S1	・砂壁状ジュラク		
・厚付け仕上塗材	・外装厚塗材C ・外装厚塗材E	・模様吹き ・凸部処理	●吹付け ・こて	
・複層仕上塗材	・複層塗材CE ・複層塗材SI ・複層塗材E ・複層塗材RE ・複層塗材RS	・のび面 ・凸部処理 ・凹凸模様	●吹付け ・ローラー	材料・メタリック ・ウレタン ・色彩・光沢(●1色・2色)

4. 軽量骨材吹付材吹付け (15.7.1)

種類	仕上げ厚さ(mm)
●吹付用軽量骨材仕上塗材 ・	●5 ・

5. ロックウール吹付け (15.7.2)

種類	色彩	厚さ(mm)
・一般用 ・	・着色 原色	・10 ・15 ・20 ・

6. セルフレベリング材
・石こう系 ・セメント系 塗り厚 (mm) (15.8.2)

16 建具工事

① アルミニウム製建具
外部に面する建具 (16.2.1～16.2.3)

類別	・A類	・B類
耐風圧性(kg/m²)		●280以下(2745.9Pa) ・
気密性による等級	・B等級・2等級・	●B等級 ・2等級 ・
水密性による等級	・25等級 ・35等級・50等級・	・25等級 ●35等級 ・50等級 (196.3Pa) (343.2Pa) (490.3Pa)
検査込み寸法(mm)		●70×2280 ・100
表面処理		●B－1種 ・B－2種
製造所		

内部建具の表面処理 ●C－1種 ・C－2種 (11.2.1表)
網の材種 ●ステンレス製・合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製(16.2.5)
ディンプル ●16 ・18
製造所 (16.3.2)
吊合わせ、縦小口当て枠などの材種 ●鋼板 ・ (16.4.2)
塗装付属金 ・行う ●行わない (16.4.3)
製造所
曲げ加工 ●外部曲げ ・かど出し曲げ (16.5.2)
製造所
駆動方 ・電気式 ・電動油圧式 (16.6.2)
検出装置 ●マットスイッチ式 ・電波式 ・熱線式 ・ (16.6.2)
安全装置の使用 ●設ける ・設けない (16.6.2)
製造所
機能による種類 ・防火シャッター ・防煙シャッター (16.7.1)
シャッターケース(防火、防煙以外の場合) ・設ける ・設けない (16.7.1)
開閉機能による分類 ●上部電動式(手動併用) ・上部手動式 ・下部手動式 (16.7.1表)
製造所
開閉機能による分類 ・上部電動式(手動併用) ●上部手動式 (16.8.1)(16.8.1表)
製造所

② 網戸
③ 鋼製建具
1. 鋼製軽量建具 (16.3.2)
(16.4.2)
(16.4.3)
5. ステンレス製建具 (16.5.2)
6. 自動扉 (16.6.2)
(16.6.2)
(16.6.2)
7. 電動シャッター(耐風型) (16.7.1)
(16.7.1)
8. 軽量シャッター (16.8.1)(16.8.1表)
製造所

16 建具工事

⑨ オーバーヘッドドア (16.12.1表)(16.12.2表)

セクション材による種類	開閉機構による種類		ウイドレール付属	アルミニウム等材の表面処理
⊙スチールタイプ	・バネ式	・スタンダード型	●鋼板	4周無機化粧塗布分支柱 ・標準色 ・指定色)
・アルミニウムタイプ	・チェーン式	⊙ローベット型	・ステンレスSUS304で2.0	・陽極酸化処理
・ファイバーグラスタイプ	・電動式	・	・	

製造所
マスタキーの製作 ・製作する ⊙製作しない (16.10.2)
⑪ ガラス (16.11.1)
磨板ガラス ●フロート方式B級品 ・
網入りガラス ●網入り型板ガラス ・網入り磨板ガラス
・線入り型板ガラス ・線入り磨板ガラス
合わせガラス ・フロート、型板合わせガラス ・
強化ガラス ・フロート、磨板強化ガラス ・
熱線吸収板ガラス ・熱線吸収型板ガラス ・熱線吸収網入り板ガラス
色調 ・グレー ・ブルー ・ブロンズ
複層ガラス 断熱性区分 板ガラスの材料

⑫ ガラス留め材 (16.11.1)(16.11.1表)

建具の種類	材種
アルミニウム製	・シーリング材C種(・A種 ・B種 ●C種) ●ガスケット ・
鋼製	●シーリング材C種(・A種 ・B種 ●C種) ・パテ(●1種 ・2種)
ステンレス製	●シーリング材C種(・A種 ・B種 ●C種) ・
木製	・パテ(●製用) ●シーリング材C種

⑬ 建具周囲のシーリング用材料の種別及び目地寸法
種別 ・B種 (16.2.4)(16.3.3)(16.5.2)(16.8.3)
⊙C種 15×10

17 塗装工事

① 防火材料
●居室の壁及び天井の塗装仕上げは、基材同等の認定のあるものとする。 (17.1.1)
・次の箇所を除き防火材料とする。

2. コンクリート打放し面の素地ごしらえ
コンクリート打放し面にアクリル樹脂エナメル塗り、マスチック塗り、無機高分子塗りを行う場合は、セメント系フィラーを全面こて塗りヌはへら付けとする。
セメント系フィラー
製造所名(製品名)

3. マスチック塗料塗り (17.16.2)(17.16.1表)

種色	凸面処理	仕上塗り
・A種	・行う ・行わない	
・B種	・行う	・アクリル樹脂エナメル2回塗り
・C種	・行わない	・つや有合成樹脂エマルションペイント2回塗り

製造所
施工業者 「全マスチック事業協同組合連合会の所属員で同連合会が実施する検定試験に合格する業者」
4. 床用塗料塗り
⑤ 塗装業者
●日本塗装工業会の会員
・監督員の承諾する塗装業者

18 内装工事

① ビニル床シート張り (18.1.1)

材種	材質	色柄	厚さ(mm)	製造所
ビニル床シート	●NC ・	●無地 ・マーブル	・2.0 ●2.5 ・	●JIS A5707の規格品

工法 ・突き付け 施工箇所 (18.1.2)
●熱溶接 施工箇所

2. ビニル床タイル及びゴム床タイル張り (18.2.1)

材種	種類	厚さ(mm)
・ビニル床タイル	・平板型ビニル床タイル ・軟質ビニル床タイル	●2.0 ・

製造所 (18.2.1)

材種	色柄	厚さ(mm)	製造所
・ゴム床タイル			

③ ビニル幅木
材種 ●軟質 ・硬質 (18.2.1)
厚さ(mm) ●2 ・ 高さ(mm) ⊙60 ~~75~~ ~~100~~
(18.3.3)(18.3.3表)

仕上げの種類	厚さ(mm)	製造所
●平滑仕上げ	・	
・防滑仕上げ		
・つや消し仕上げ		

4. 弾性ウレタン樹脂塗り床材

5. エポキシ樹脂塗り床材
仕上げの種類 (18.3.3)(18.3.4表)～(18.3.7表)
・薄膜流し延べ仕上げ ・厚膜流し延べ仕上げ
・樹脂モルタル仕上げ ・防滑仕上げ

構造形式	表面板の材種・厚さ	仕上げ	品質・性能
・パネル式	●鋼板(・0.6・0.8・)	●メラミン樹脂塗料又はアクリル樹脂塗料	●JIS A6512による。
・スタッド式		焼付け	
・スタッドパネル式		・	

⑦ 石こうボード及びその他ボード張り (18.4.1)

材種	種別		厚さ(mm)
石こうボード			壁 ・11(不燃) ●12(不燃) ・15(不燃)
			天井 ●9(不燃) ・12(不燃)
化粧石こうボード	普通	⊙トラバーチン模様	●9(不燃)
		・木目模様	・9(準不燃)
	特殊		・9(準不燃)
			・12(不燃)
			・15(不燃)
無機質繊維強化石こうボード			・12 ・15 ・18
			・21 ・25

18 内装工事

材種	種別	厚さ(mm)
石綿セメント板	⊙フレキシブル板	・4 ⊙5 ・6
	・平板	・6 ・8 ・
	・軟質板	・4 ・5
石綿セメントパーライト板	・0.8石綿セメントパーライト板 ・0.5石綿セメントパーライト板	・10 ・12 ・
無石綿セメントけい酸カルシウム板		・4 ・5 ・6 ・8 ・10 ・12
木毛セメント板	・難燃木毛セメント板 ・断熱木毛セメント板	・20 ・25 ・30 ・
パーティクルボード	表面研磨 単板 曲げ強さ	・15 ・17
シージング石こうボード	JIS A6912の規格品	・9 ⊙12 ・15

8. 吸音板張り

材種		厚さ(mm)	製造所
吸音穴あき石綿セメントけい酸カルシウム板(グラスファイバークロス裏打ち)		・6 ・	
ロックウール化粧吸音板	普通	・9 ・12	JIS A6307の規格品
	立体模様	・12・15・19	

仕上げ ●なし
複合フローリング種別 ・A種 ・B種 ・C種 (18.5.3)
(18.5.3表)
9. フローリング張り (18.6.1)
10. 壁紙張り

施工箇所	品質	防火性能の種別
内壁天井	ビニールクロス	⊙1級 ・2級 ・
		・1級 ・2級 ・
		・1級 ・2級 ・

製造所
(18.8.2)(18.8.3)(18.8.4)(18.8.2表)(18.8.3表)
11. カーペット敷き

種類	種別	敷き込み	色柄	養生防止
・ウイルトンカーペット	・A種 ・B種 ●C種	・グリッパ工法	●無地 ・色柄	・行う ・行わない
・タフテッドカーペット	・A種 ・B種 ・C種	●全面接着工法(下敷き材なし) ・グリッパ工法	●無地 ・色柄	・行う ・行わない

品質検査 ・行う ・行わない (18.8.2)(18.8.1表)
下敷き材 ●黄麻フェルト厚さ8mm2回刺しのもの (18.8.3)
製造所
(18.8.3)

種類	厚さ(mm)	ラバーの有無
・ニードルパンチカーペット		・あり ・なし

品質検査 ・行う ・行わない (18.8.2)(18.8.1表)
製造所
(18.8.2)(18.8.3)(18.8.4)(18.8.1表)(18.8.4表)

種類	種別	敷き込み	色柄	厚さ・形状
・タイルカーペット	・A種 ・B種 ●C種	・全面接着工法	●無地 ・色柄	

品質検査 ・行う ・行わない
製造所
(18.9.2)(18.9.3)

12. 断熱材

種類	材種	厚さ(mm)
●ポリスチレンフォーム保温材	●B類保温板2種 ・	●25 ・
・硬質ウレタンフォーム保温材	・保温板1種2号 ・	・25 ・
・現場吹付け発泡断熱材	●硬質ウレタンフォーム保温材	●25 ・

⊙ガラスウール⊙100 24K ⊙ 発泡プラスチック⊙20

13. 吸音材 (18.4.1表)

種類	品質規格	厚さ(mm)
・ロックウール吸音板	ロックウール吸音ベート1号	・25 ・
・グラスウール吸音板	吸音用グラスウール2号32K	・25 ・

14. 特殊内装工事

種別	施工箇所	施工業者

19 舗装工事

1. しゃ断層及び遮上抑制層用材料
しゃ断層 ●川砂、海砂又は良質な山砂 (19.2.1)
遮上抑制層
2. 盛土材料 (19.2.2)
路床の盛土材料
③ 路床上の支持力比(CBR)試験 ●行わない (19.2.3)
・行う (●乱した土 ・乱さない土)
④ 路盤材料
●クラッシャランのC－40又はクラッシャランスラグCS－40 (19.3.1表)(19.3.1)
5. 路盤の締固め度の検査 ●行わない ・行う (19.3.3)
⑥ アスファルト舗装 加熱アスファルト混合物の種類 (19.4.2表)(19.4.2)

表層	・密粒度アスファルト混合物(13) ⊙細粒度アスファルト混合物(13)
基層	・粗粒度アスファルト混合物(20)

7. コンクリート舗装
早強セメント ・使用する ・使用しない (19.5.1)
骨材全細 ・あり ・なし
カラー舗装の種類 ●顔料を使用した加熱アスファルト混合物 (19.6.2)
・
コンクリート平板の大きさ ・ ●呼び名N300 ・ (19.6.2)
インターロッキングブロックの種類 厚さ(mm) ●60 ・80 (19.6.2)
製造所
コンクリート平板のクッション材 ●砂 ・空練りモルタル (19.6.4)
インターロッキングブロックのクッション材 ●砂 ・空練りモルタル (19.6.4)

20 排水工事

1. 排水管 材種 寸法 (20.1.1)
2. 排水ます及び溝ふた (20.1.1)

種類	形式	耐荷重	製造所
鋳鉄製マンホールふた	・防蓋形 ・	・T－2用 ・T－6用 ・	
ステンレス鋼製グレーチング	⊙受枠付 ・	・500kg/m用 ・T－6用 ⊙T－14g	

21 植栽工事

1. 植栽物本基準の補植と
2. 植込み用土 ●引渡しの日から1年 ・ (21.1.1)(21.2.4)
3. 支柱 ●現場発生の良質土 ・客土 (21.1.1)
4. 支持丸太及び添木丸太 ・三脚 ・四脚 ・鳥居形 ・布掛け ・ (21.1.2)
5. 芝 ●防腐処理 ・焼き丸太 (21.1.2)
種類 ・こうらい芝 ・野芝の類 ・ (21.2.1)
工法 ・目地張り ・べた張り ・暴芝張り (21.2.2)
客土 ・行う ・行わない (21.2.2)

22 雑工事

1. コーナービード
② 天井見切縁
③ 階段滑り止め
(建築仕様書)
材種 ●アルミニウム合金製 ・塩化ビニル製 (22.1.1)
材種 ・ステンレス(SUS304)ピニルタイで入り埋の込み工法 (22.1.2)
幅(mm) ⊙約35 ・
製造所 (22.1.4)

④ 黒板
(自由設置場)

種類	規格名称	寸法など	色彩	施方
・鋼製 ・木製	JIS S6007の規格品	1200×900	⊙黒 ・緑	⊙平面 ・曲面
⊙ほうろう ・焼き付け	JIS S6045による		⊙白	・スクリーン付 ・引掛け

(22.3.1)(22.3.1表)(22.3.2)

きれ地の品質など	ひだの種類	形式	引掛け装置
	・A種・B種・C種	・片引き・引分け	・あり・なし
	・A種・B種・C種	・片引き・引分け	・あり・なし
	・A種・B種・C種	・片引き・引分け	・あり・なし

製造所
材種 ・ステンレス ⊙アルミニウム合金 (22.3.2)
製造所

⑥ カーテン
⑥ カーテンレール (22.4.1)
7. ブラインド

形式	●横形ブラインド	・縦形ブラインド
スラット	●アルミニウム合金 ・	・アルミニウム合金・クロス
開閉方式	●ギヤー式 ・コード式	
スラットの成形幅(mm)	●25 ・	・60 ・100

製造所
表面材 ●ビニルレザー張り(防炎加工)
製造所

8. アコーディオンドア

⑨ 点検口

施工箇所	材種	寸法	製造所	施錠
天井	●アルミニウム ・	・450×150 ⊙600×600 ・		
床	●アルミニウム ・	・450×450 ・600×600 ・		・あり ・なし

10. くつふきマット
材種 ・塩化ビニルはゴム (受わく ステンレスSUS304)
・硬質アルミニウム合金 (受わく 硬質アルミニウム合金)
・ステンレス(SUS304) (受わく ステンレスSUS304)

⑪ ステンレス流し台
自動とびらの場合は検出装置マットの維物を一体とする。
12. 水切りだな ●優良住宅部品(型) 水切付き、ステンレスストラップ付き
・
⑬ つり戸だな ●優良住宅部品(型)
・
⑭ コンロ台 ●優良住宅部品(公共住宅形)
15. アルミニウム製笠木 製造所名(製品名)
16. 腰ざお 腰ざお 高さ(m) ・6 ・8 ・10 ・12 受金物 ・特注 ・市販品
型式 ●テーパー型 ・同一断面型
材種 ・アルミニウム合金
製造所
⑰ 腰ざお受金物 材種 ●ステンレス(SUS304)
18. トラフ 製造所
わく アルミニウム製
小林鐵工KK(のキソーラインピット)、第一鋼材KK(アルグレ)
KKダイケン(アルピット)、ナカ工業KK(アルミ清蓋)、KKB本ピット(アルミ枠)
19. 鋼製書架及びたな 製造所名
⑳ 室名表示 ⊙室名札 ⊙ピクトグラフ ・とびら番号
製造所

㉑ 屋外標示板
(ポスターケース)
発色型1.8×1.2
アルミ製

種別	照明	製造所名(製品名)
・A型 ・1本足	・あり ●なし	
・2本足	・あり ●なし	
・B型 2本足	――	

22. 樹脂用成形ラインマ材
㉓ グレーチング
24. 鋳鉄製マンホールふた

製造所名	軽荷重用(安全荷重500kg)	中荷重用(安全荷重1500kg)	重荷重用(安全荷重5000kg)
			MCM

㉕ フェンス
角パイプ型

製造所名	・出格子型	・わく格子型	・足上手引型	・横宝型

鋼材は、電気亜鉛めっき(C種)のうえ、塗装したものとする。
○鋼製

製造所名	・扉型	⊙溶接金網型	・横宝型

鋼材は、電気亜鉛めっき(C種)のうえ、塗装したものとする。
金網 ・菱型 ・ビニル被覆 ・亜鉛めっき
溶接金網型 4辺以上
型式 ・横型 ・横宝型
製造所名(製品名)
●建築工事で行う ・設備工事で行う
基礎の種別 ・
・
26. 自転車置場
27. 屋内外設備機器の基礎
㉘ 砂利敷き
通路 ●A種 ・B種 (22.5.1)
建物周囲 ・A種 ●B種
縁石内丸之り ⊙玉砂利 ・砕石 径 25 mm以下 ザ 100 mm厚性
間知石 材種 (22.6.1)
コンクリート間知ブロック 種類 ●現状品
基礎コンクリート ●A種 ・B種 無筋コンクリート ・A種 ●B種
材種 ・塩化ビニル系
・レジンコンクリート系 厚さ(mm) ●30
材料工法 ・A種 ●B種 (22.7.1)
㉙ 敷地境界標石 ●30本用 ・60本用 ・100本用 (市販品)
㉚ かき根 親柱 ⊙文字書 ・彫文字

年度	施設番号	工事名称	検収
9		(有)野田地区コミュニティ活動センター 建築(建築主体)工事	

1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県)
(社)岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目1番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
	淘佐々木章設計事務所	1級建築士登録3093433号 佐々木 章			平成9年 月	新築 建築意匠	特記仕様書 2	—	30 枚ノ内 3

H5. 8

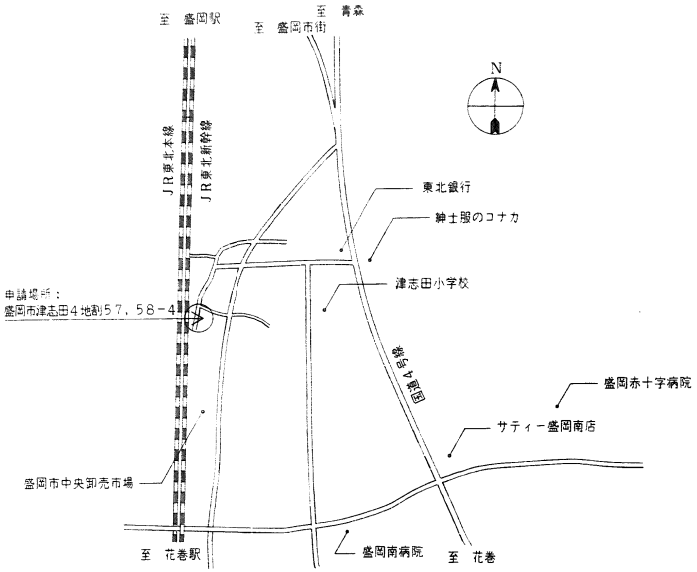

付近見取図

用途地域 -------第一種住居地域
建ぺい率・容積率--60%，200%
防火地域の指定---なし

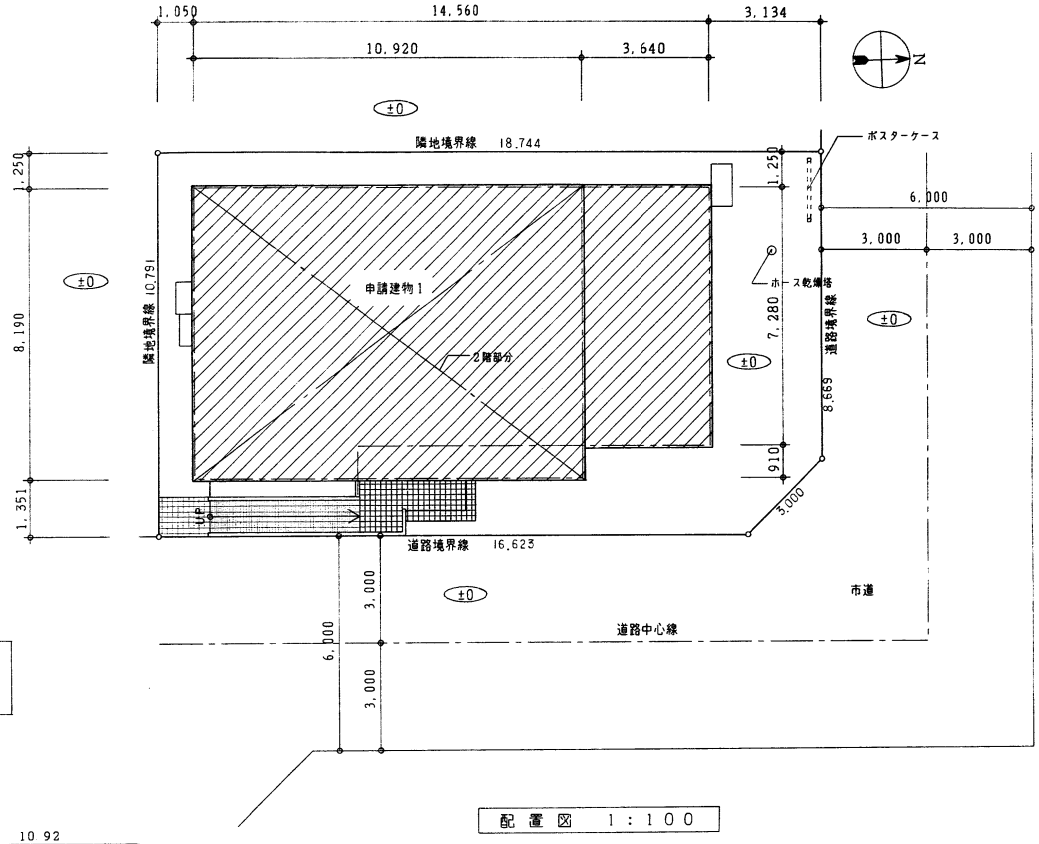

配置図 1：100

①	14.56	× 7.28	=	105.9968
②	4.55	× 0.91	=	4.1405
③	10.92	× 8.19	=	89.4348
④	6.37	× 0.91	=	5.7967

建築面積	①＋②＋④	= 115.93~~4~~
1階床面積	①＋②	= 110.13~~73~~
2階床面積	③	= 89.43~~48~~
延床面積		= 199.56

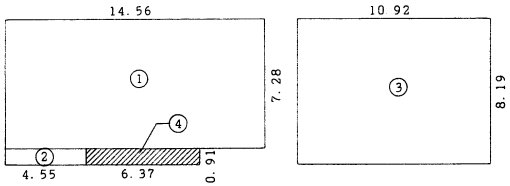

建物求積図 1：200

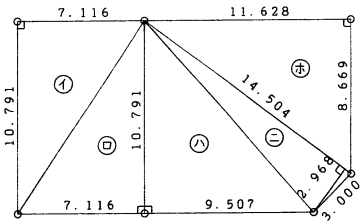

イ	7.116	×	10.791	=	76.788756
ロ	7.116	×	10.791	=	76.788756
ハ	9.507	×	10.791	=	102.590037
ニ	14.504	×	2.968	=	43.047872
ホ	11.628	×	8.669	=	100.803132
					400.018553
				× 1/2	= 200.0092765

敷地求積図 1：200

面積表

敷地面積	200.00	㎡
建築面積	115.93	㎡
1階床面積	110.13	㎡
2階床面積	89.43	㎡
延床面積	199.56	㎡

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター建設(建築主体)工事			(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	附近見取図 配置図 求積図	1:100 1:200	30 枚ノ内 4

1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県)
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

外部仕上表

名称	仕上
屋根	木下地 コンパネ(ア)12 アスファルトルーフィング22kg品下地 長尺カラー鉄板(ア)0.4丸桟型瓦棒葺(元旦ビューティ工業 スフィンクスルーフ2型同等品以上) 軒先廻りは棟葺 化粧棟押エ カラー鉄板(ア)0.4加工 雪止め:L-50×50×6(Znメッキ)2段 軒樋 カラー鉄板(ア)0.4 105φ/2 受金物@450 竪樋 カラー鉄板(ア)0.4 60φ 受金物@900 軒先瓜小舞120×18
軒裏	フレキシブルボード(ア)5目透貼 AEP ステンレスビス止メ 頭パテ処理 (一部有孔板) ポーチ軒天:フレキシブルボード(ア)5目透貼 AEP
外壁	アスファルトフェルト17kg品下地 1階部分 セメント中空押出成形板(ア)18(ストライプ)AEP 2階部分(ア)15平板 AEP 金具止め 腰部 硬質木片セメント板(ア)12(3'×10')平板(ア)12化粧押縁 AEP 土台水切 木製30×40カラー鉄板(ア)0.4包み 化粧リブ及び出窓壁及び妻側棟三角部:硬質木片セメント板(ア)12(3'×10')平板(ア)12貼 AEP 化粧柱,格子:キシラデコール3回塗 窓及び軒先化粧霧除庇:アルミ(ア)2.0 フッ素焼付塗装 外壁目地及び建具周囲:変成シリコンシーリング15×10

名称	仕上
開口部	玄関ドア アルミカマチ戸(ランマ,袖付)カラー その他アルミサッシュ(住宅用外付及び半外付)カラー 複層ガラスサッシュ アミ戸(ステンレス製ネット) オーバースライディングドア:軽量スチール焼付塗装 バランス式 ローヘッド型
基礎廻り	布立上り:コンクリート打放シ補修 床下換気口:165×465 ABS樹脂断熱密閉型
その他	玄関ポーチ:150角磁器質タイル貼 乾洗場:防水モルタル金ゴテ 鋳鉄製グレーチング450□ ステンレス枠 H20 資機材倉庫前タタキ:コンクリート金ゴテ 排水溝:溝幅300 グレーチング(T-14)W350架 北側アスファルト舗装:細粒A-5-35 南,西側:洗い砂利敷 25m/m以下(ア)100 隣地境界側:メッシュフェンスH900 独立基礎 基礎間は歩車道境界ブロックA 施設文字 ステンレスチャンネル文字100×120 16文字 丸ゴシックH.L ポスターケース:アルミ製ブロンズ 1.8×1.2(既製品)独立型 ホース乾燥塔1基(12本掛用) 防油堤:防水モルタル金ゴテ スロープ床:150角磁器質ノンスリップタイル貼 手摺:ステンレス42.7φHL H=800 旗竿受金物:ステンレス製 壁付 スロープ階:コンクリート金ゴテ

内部仕上表

階	室名	床	巾木	壁	天井	廻り縁	天井高	備考
1階	エントランス	モルタル下地 150角磁器質タイル貼 スロープ 150角磁器質ノンスリップタイル貼	同 左 ステンレスHL(ア)1.2 H=60	セメント中空押出成形板(ア)18 ストライプ AEP	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼 一部 上り天井 1800φ	塩ビ	2,850 2,990	上りカマチ:集成材ウレタン塗装 90×180(既製品) 下足入:ポリ合板 上り天井見切:スチール焼付塗装(ア)1.2
	ホール	T1ラワン合板(ア)15下地 化粧複合フローリング(ア)15貼(なら)	木製化粧巾木 H=65 天然化粧合板 H=95	腰:T1ラワン合板(ア)9下地 天然木化粧合板(ア)12貼 H=900 PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼		2,600	カーテンレール 掲示板 900×600
	会議室	コンパネ(ア)12下地 タタミ敷き	タタミ寄	PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼		木製	2,400	物入 上棚:ヒノキ合板 予定黒板:1.2×0.9 式台 付鴨居 名札掛:杉板 250×1350×@15 フック付
	物入	コンパネ(ア)12下地 T1合板(ア)5.5貼	雑巾摺	押入ボード(ア)9.5貼	T1ラワン合板(ア)4貼			中棚 天袋
	炊出訓練室	T1ラワン合板(ア)15下地 長尺塩ビシート(ア)2.5貼	木製化粧巾木 H=65	PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼 (下地共準不燃材) 流し台廻り:フレキシブルボード(ア)5下地 ステンレス(ア)0.6	化粧PB(ア)9.5貼 (ジプトーン同等品以上)(準不燃材)	塩ビ		流し台 コンロ台 吊戸棚 フード 造付食器棚 上りカマチ:ステンレスHL(ア)1.2 巾30
	男子,女子便所		木製 OP H=60	耐水PB(ア)9.5下地 化粧フレキシブルボード(ア)4 目透貼	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼		2,300	ノンスリップ(男子便所)
	手洗	T1ラワン合板(ア)15下地 化粧複合フローリング(ア)15貼(なら)		PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼				面台:メラミン化粧板(ア)25 隅子板:ポリ合板(ア)40
	身障者用便所	T1ラワン合板(ア)15下地 長尺塩ビシート(ア)2.5貼		耐水PB(ア)9.5下地 化粧フレキシブルボード(ア)4 目透貼			2,400	手摺:ステンレス製 ビニール被覆
	階段下物置		ビニール巾木 H=60	PB(ア)12.5貼	PB(ア)9.5貼	—	—	
	防災資機材倉庫	コンクリート金ゴテ仕上	コンクリート打放補修	フレキシブルボード(ア)5 目透貼 AEP	フレキシブルボード(ア)5 目透貼 AEP	塩ビ	3,200	防災衣掛 タイヤ・ホース棚 棚
	物置			フレキシブルボード(ア)5貼	フレキシブルボード(ア)5貼		2,460	木製棚 1段 天袋
2階	ホール	T1ラワン合板(ア)15下地 化粧複合フローリング(ア)15貼(なら)	木製化粧巾木 H=65	PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼	塩ビ	2,400	カーテンレール:ステンレスシングル スリッパ入
	研修室	コンパネ(ア)12下地 タタミ敷き 一部化粧合板貼(和風)	タタミ寄	腰:T1ラワン合板(ア)9下地 天然木化粧合板(ア)12貼 H=1000 PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼			2,600	電動式ロールスクリーン 2.4×1.8H スクリーンボックス:スチール焼付塗装(ア)1.2
	床の間	ヤニ松化粧合板	—	PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼			2,400	出窓甲板:集成材(ア)35ウレタン塗装 フリーハンガー カーテンボックス:アルミシルバー ガラス戸棚 付鴨居
	物置	T1ラワン合板(ア)15下地 長尺塩ビシート(ア)2.5貼	ビニール巾木 H=60		化粧PB(ア)9.5貼			
	手洗・男子,女子便所		木製 OP H=60	耐水PB(ア)9.5下地 化粧フレキシブルボード(ア)4 目透貼	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼		2,300	面台:メラミン化粧板(ア)25
共通	階段	踏込 ラワン(ア)35(ノンスリップ筋加工)ウレタン塗装 踊場 T1ラワン合板(ア)15下地 化粧複合フローリング(ア)15貼(なら)	ササラ桁,ラワン(ア)35 ウレタン塗装 踏込板 ラワン(ア)21 ウレタン塗装	PB(ア)12.5下地 ビニールクロス貼	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼	塩ビ		手摺,笠木:集成材(ア)25ウレタン塗装 壁手摺 :集成材38φ(既製品)ウレタン塗装

その他

断熱材 —— 外壁面,屋根に面する天井裏,外気に面する天井:グラスウール(ア)100 24K
資機材庫を除く内部土間下:防湿ポリエチレンフィルム+スタイロフォーム(ア)25(土間フォームB-1同等品以上)
1階床下:スタイロフォーム(ア)20(アキレスV-1同等品以上) (資機材庫は防湿ポリエチレンフィルムのみ)

木材 —— 造作材:米栂一等材 外部化粧柱及び格子はヒバ上小節 キシラデコール3回塗
構造材:一等材(小屋組材は松,床組材は米松,防腐処理土台 柱 間柱は米栂)
GL+1.0部分は防腐剤(クレオソート)塗布 木部見え掛り:OP塗及びウレタン塗装3回塗(会議室除く)

室名札 —— アクリル板(ア)5文字書(8室) ---- 会議室・炊出訓練室・物置(4ヶ所)・研修室・手洗

ピクトサイン —— アクリル板(ア)5 150□(4室) ---- 便所

上 棚 —— 桧一等材
化粧複合フローリング —— 住建産業 FG0511-B同等品以上
ポーチ,エントランス床タイル —— ダントー(株)アビア150角同等品以上
流し台 コンロ台 吊戸棚 —— サンウェーブ 木製キッチンBNY同等品以上
多目的フリーハンガー —— スギタエース 514同等品以上
ホース乾燥塔 —— 日本アーム工業(株)ホスポール同等品以上
式 台 —— 大建工業(株)WPC式台 45松同等品以上
掲示板 —— (株)青井黒板 APC-0906同等品以上
セメント中空押出成形板 —— 昭和電工 ラムダ同等品以上
3'×10' 平板 —— 三井木材工業 センチュリーボード同等品以上
タタミ —— B種防虫処理品
化粧合板(和風) —— 住建産業 WPC冠松特選同等品以上

ポスターケース —— (株)青井黒板 アルミポスターケース同等品以上
フェンス —— (株)トーアスチール メッシュフェンスFF型同等品以上
腰:天然木化粧合板 —— 大建工業(株)システリアパネルフラットW同等品以上
予定黒板 —— (株)青井黒板 1.2×0.9月間予定ライン入 ホーローホワイト同等品以上
木製化粧巾木 —— 大建工業(株)化粧巾木
電動式スクリーン —— (株)ヤガミ YEA23同等品以上
ビニールクロス —— リリカラ POP1000同等品以上

年度	施設番号	工事名称	検収	1級建築士事務所 登録第023号(岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事					(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章		平成 9年 月	新築 建築意匠	仕上表	—	30 枚ノ内 5

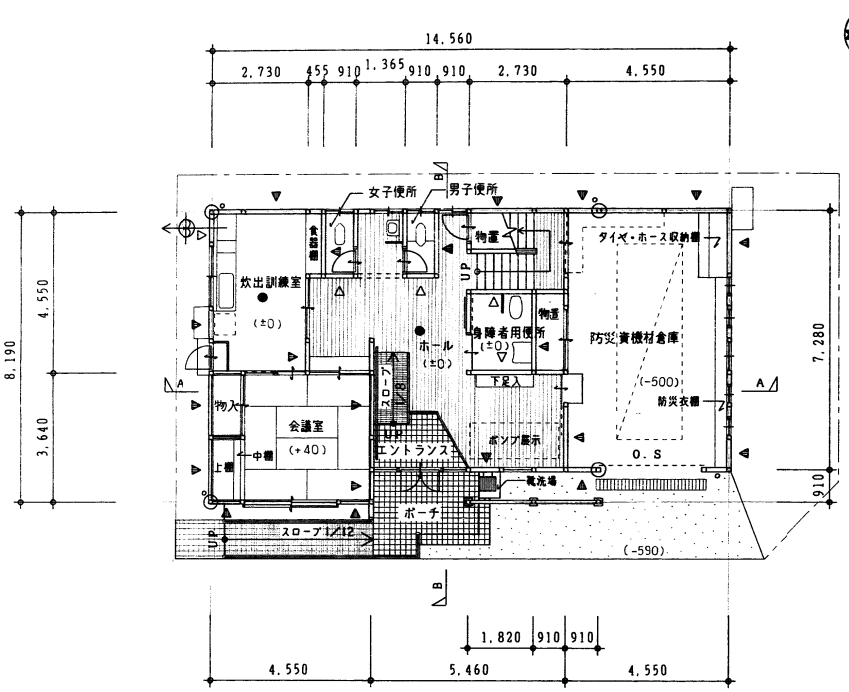

1階平面図　1：100

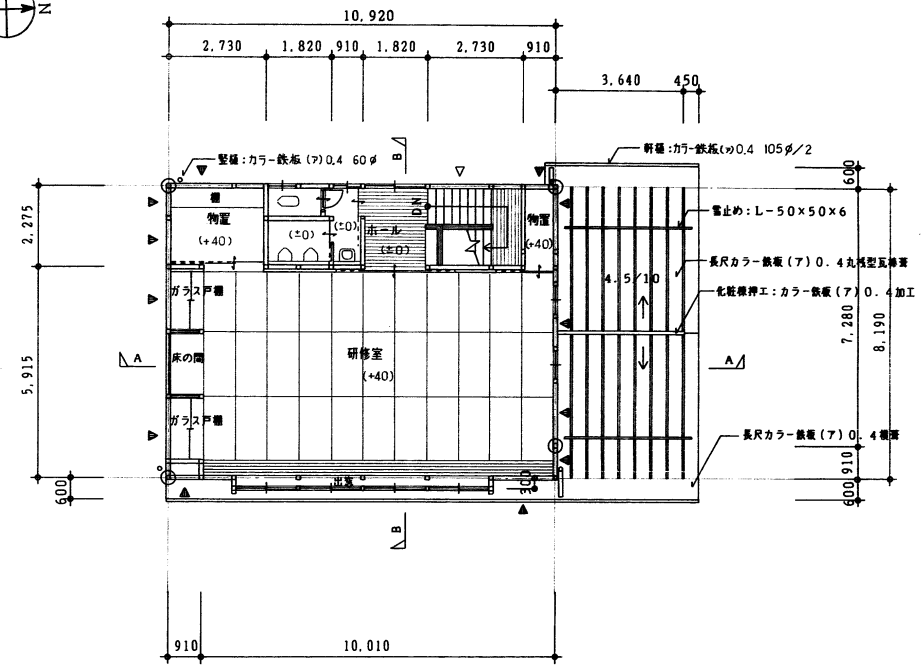

2階平面図・1階屋根伏図　1：100

凡例

- ▽ 筋違を示す 45 × 105 シングル
- ▼ 筋違を示す 45 × 105 ダブル
- 通し柱
- ※隅管柱は金物補強
- ● 非常用照明

採光検討表

室名	床面積 ㎡	1/10㎡	有効採光面積 ㎡	判定
会議室	13.24	1.33	2.55 × 1.35 = 3.44	○
炊出訓練室	12.42	1.25	= 0	非常用照明設置
研修室	59.20	5.92	(1.65 × 1.35) × 4 = 8.91	○

排煙検討表

室名	床面積 ㎡	1/50㎡	有効排煙面積 ㎡	判定
会議室	13.24	0.27	2.55/2 × 0.6 = 0.76	○
炊出訓練室	12.42	0.25	0.74 × 0.36 = 0.26	○
研修室	59.20	1.19	1.65/2 × 0.6 × 4 = 1.98	○

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター建設(建築主体)工事			(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	1・2階平面図	1:100	30 枚ノ内 6

1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県)
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

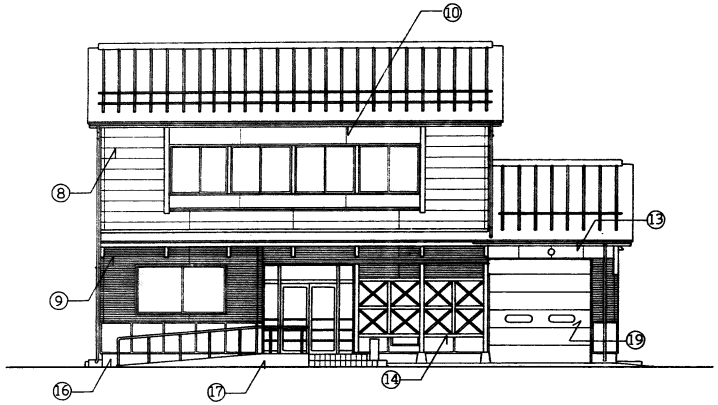

東立面図

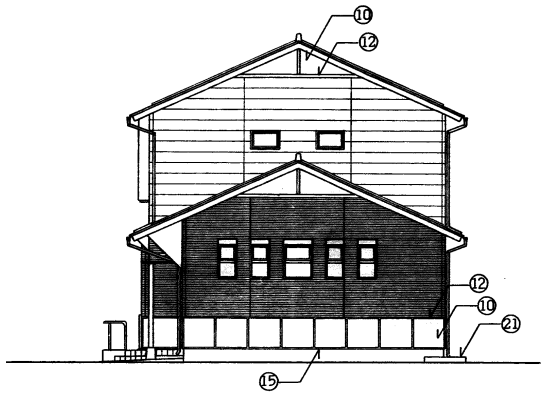

北立面図

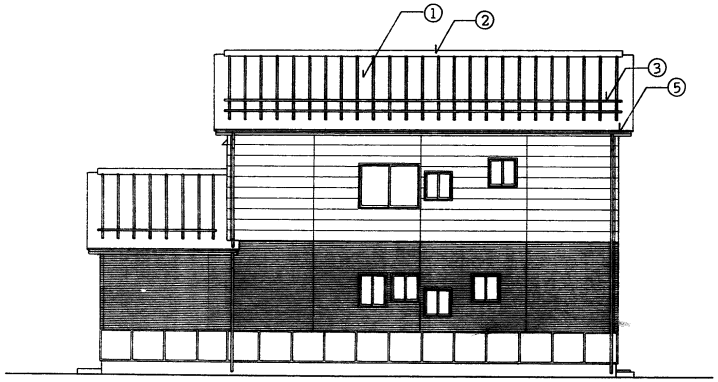

西立面図

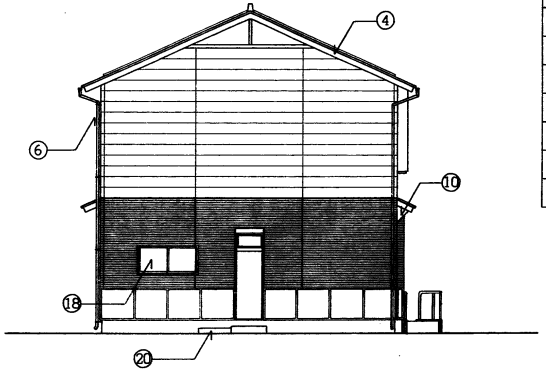

南立面図

①	長尺カラー鉄板（ア）0．4丸桟型瓦棒葺　軒先廻りは横葺
②	化粧棟押エ　カラー鉄板（ア）0．4加工
③	雪止め：L－50×50×6（Znメッキ）
④	21×200　キシラデコール3回塗
⑤	軒樋：カラー鉄板（ア）0.4　105φ／2
⑥	竪樋：　〃　60φ
⑦	
⑧	平板（ア）15　AEP
⑨	セメント中空押出成形板（ア）18（ストライプ）AEP
⑩	硬質木片セメント板（ア）12　（3'×10'）AEP
⑪	
⑫	木製OP
⑬	フレキシブルボード（ア）5　目透張AEP
⑭	化粧材：キシラデコール3回塗
⑮	土台水切：木製30×40カラー鉄板（ア）0．4包み
⑯	コンクリート打放シ補修
⑰	コンクリート打放シ補修AEP
⑱	住宅用アルミサッシュ（外付及び半外付）カラー
⑲	オーバースライディングドア：軽量スチール焼付塗装　バランス式ローヘッド型
⑳	プロパンボンベ置場
㉑	防油堤

年度	施設番号	工事名称	検収	1級建築士事務所 登録第023号（岩手県）社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター建設（建築主体）工事				（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	立面図	1:100	30 枚ノ内 7

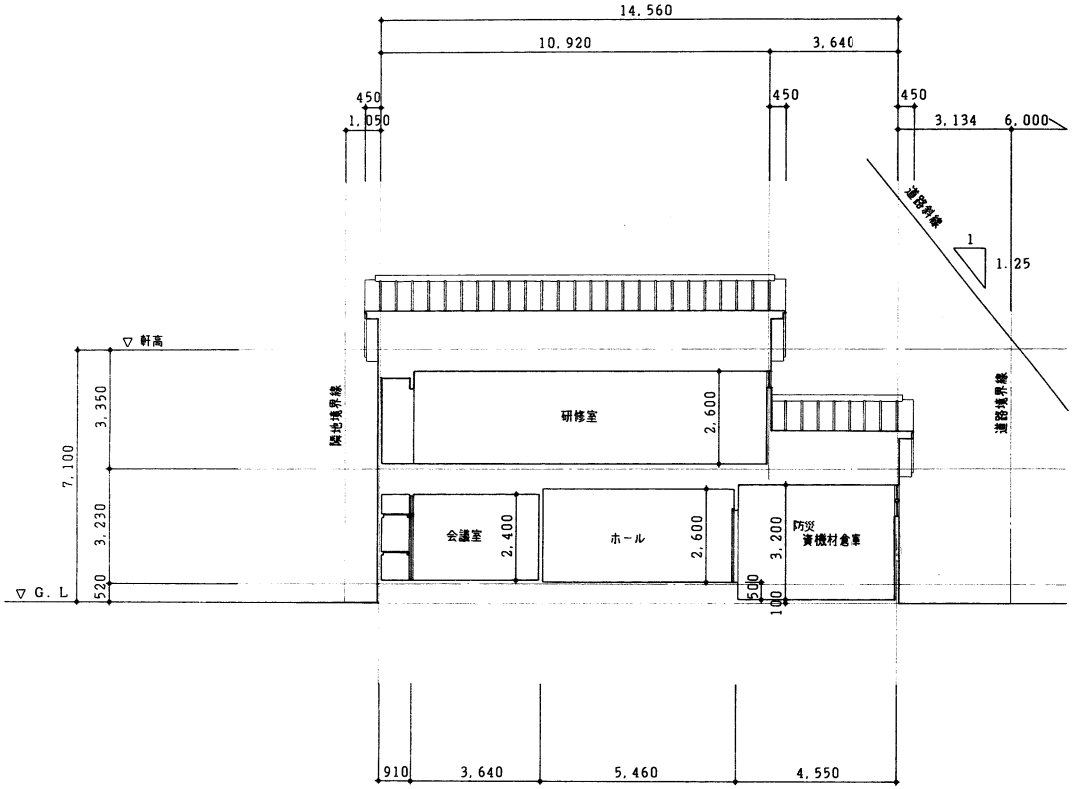

A 断面図　1：100

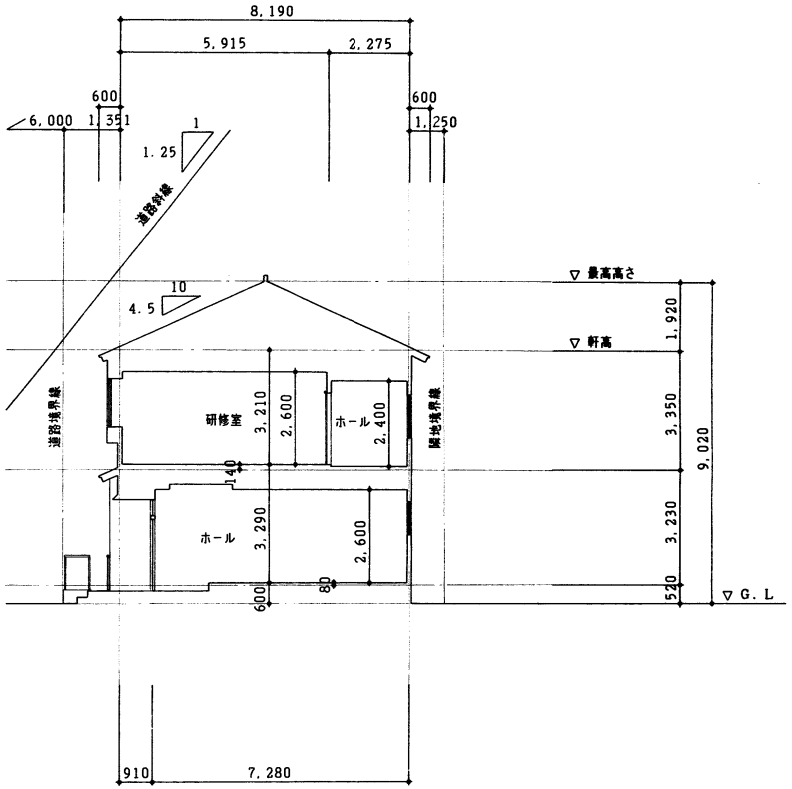

B 断面図　1：100

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所		設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647			(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	断面図	1:100	30 枚ノ内 8

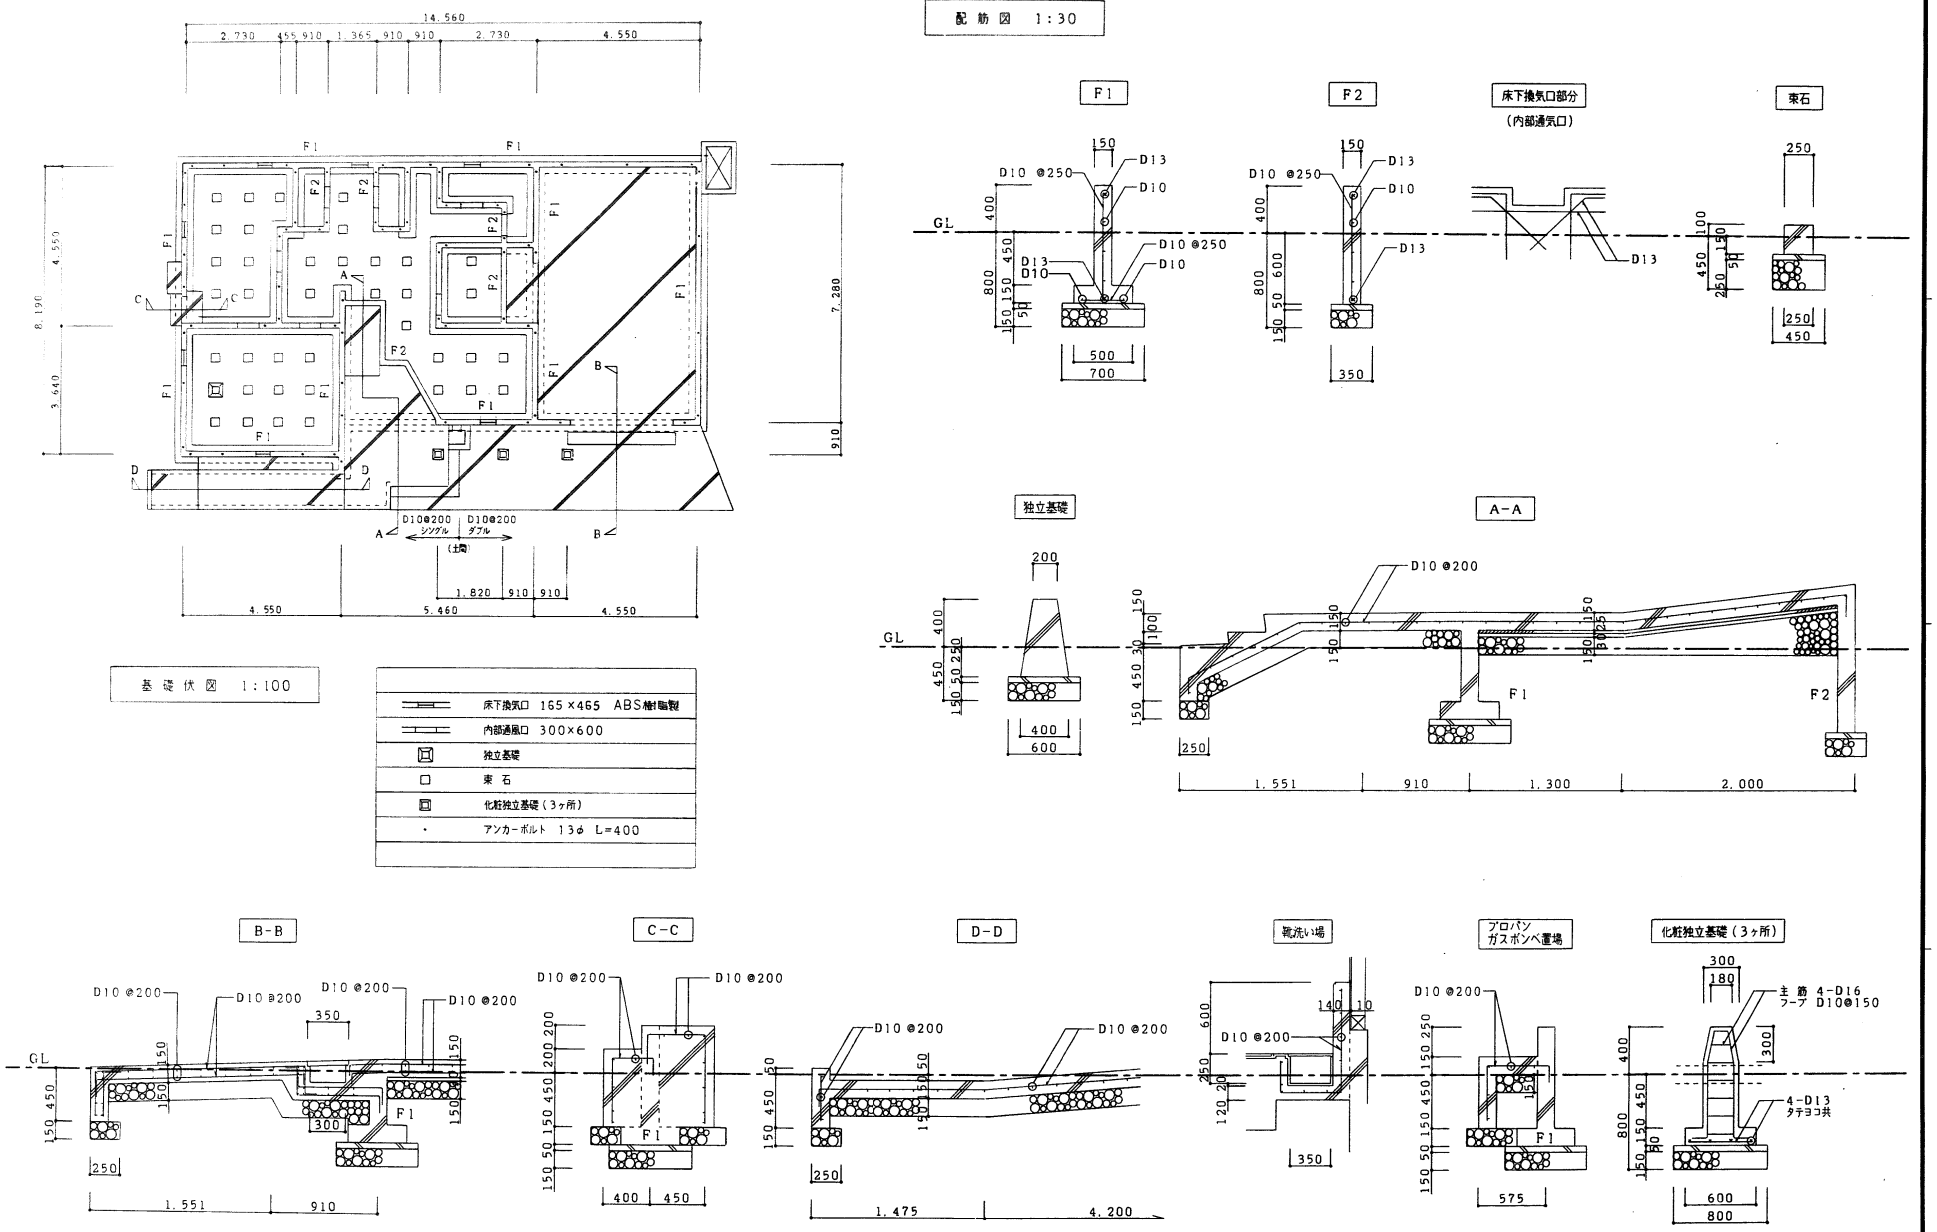

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事番号	工事区分	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647		(有)佐々木章設計事務所	1級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築	建築意匠	基礎伏図, 配筋図	1:100 1:30	30 枚ノ内 9

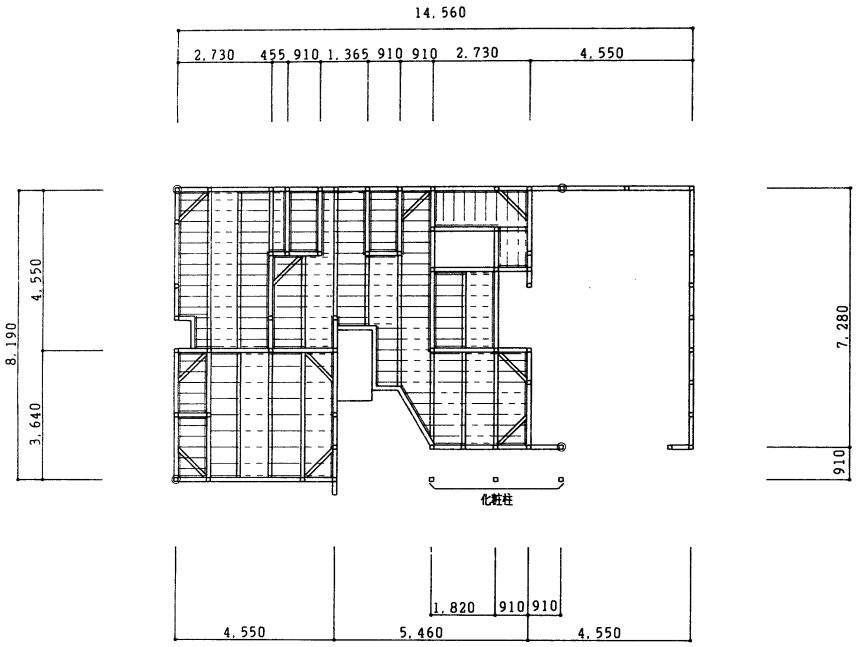

1階床伏図　1：100

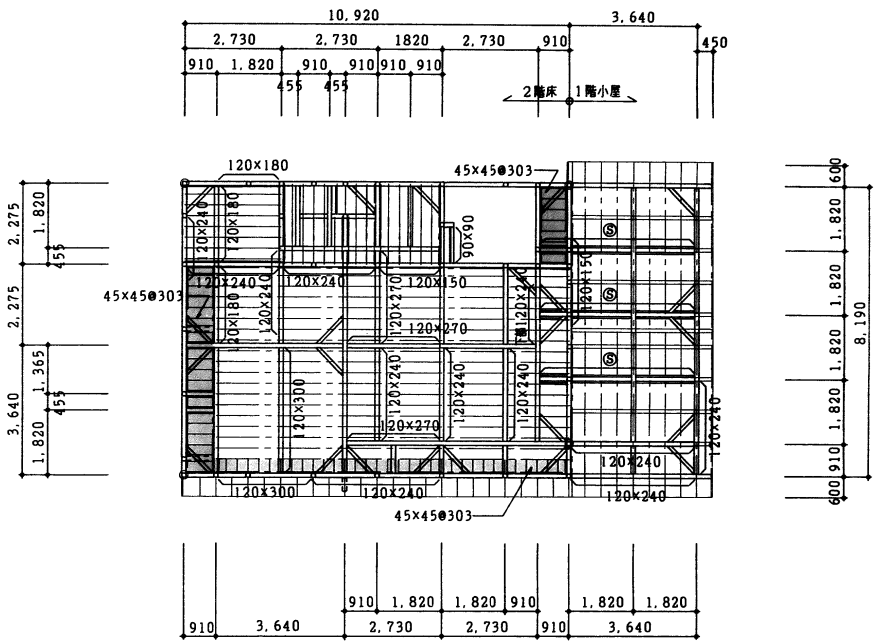

2階床伏図　1：100

※ 特記ナキ限り下記寸法トスル

防腐処理：防腐処理材・室内見掛カリ部分ヲ除ク　地盤面ヨリ1．0M以内ノ部分及び　コンクリート類ニ接スル部分　（クレオソート塗）		
柱	樽	120×120（化粧柱　ヒバ材）
防腐土台	松	120×120
床束	松	90×90
大引	松	105×105
火打土台	松	90×90
根太	松	45×60　@303　会議室@455
根太掛	松	45×90
根絡み	松	15×90
間柱	松	45×120　45×95
胴縁	松	45×21 @ 450
筋かい	松	45×105

※ 特記ナキ限り下記寸法トスル

胴差し・床梁	松	120×120
根太	松	45×120　@303
火打梁	松	90×90
桁	松	120×120
小屋梁	松	寸法ハ図示
Ⓢ小屋梁		2[－250×50×3．2
小屋束	松	105×105
棟木	松	120×105
母屋	松	105×105
垂木	松	45×60　@455
小屋筋違	松	18×90
桁行筋違	松	18×90
野縁	松	45×45　@455
吊木	松	30×30　@910
吊木受	松	φ60丸太　@910

年度	施設番号	工事名称	検収	1級建築士事務所　登録第023号　（岩手県） 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681　FAX (23) 3647	検図	担当設計事務所	設計者	検図	転図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター建設（建築主体）工事				（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	1・2階床伏図	1:100	30 枚ノ内 10

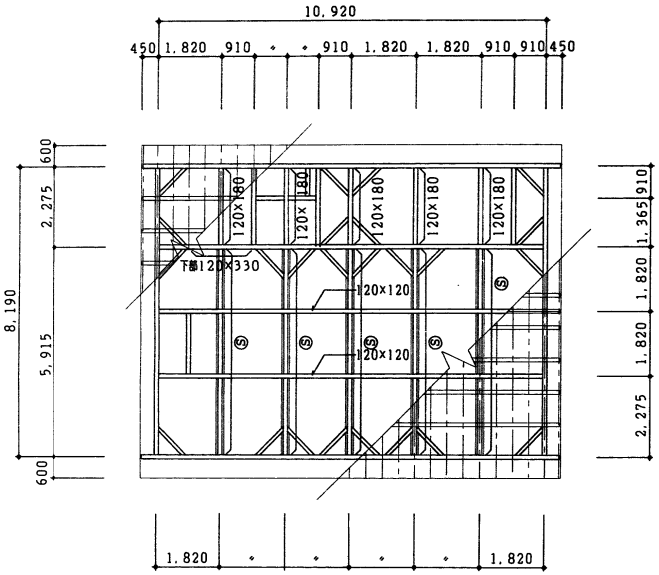

小屋伏図　1：100

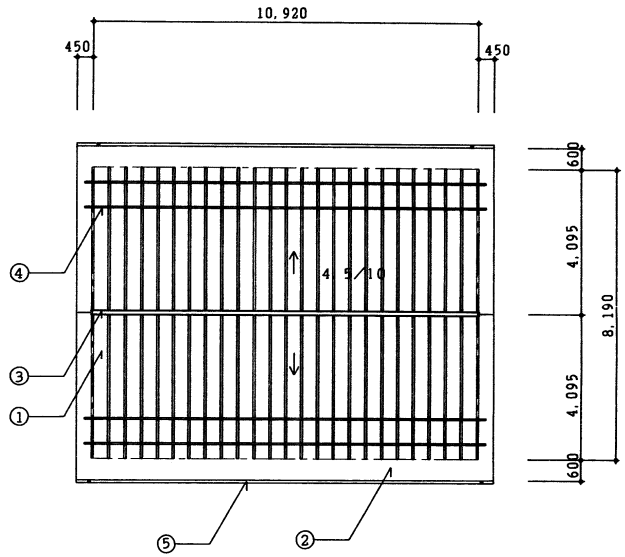

屋根伏図　1：100

※ 特記ナキ限り下記寸法トスル

桁	松	120×120
小屋梁	松	寸法ハ図示
Ⓢ小屋梁		2[－300×50×4
小屋束	松	105×105
棟木	松	120×105
母屋	松	105×105
垂木	松	45×60 @455
火打梁	松	90×90
小屋筋違	松	18×90
桁行筋違	松	18×90
野縁	松	45×45 @455
吊木	松	30×30 @910
吊木受	松	φ60丸太@910

①	長尺カラー鉄板（ア）0．4丸桟型瓦葺葺
②	長尺カラー鉄板（ア）0．4　横葺
③	化粧棟押エ　カラー鉄板（ア）0．4加工
④	雪止め：L－50×50×6（Znメッキ）2段
⑤	軒樋：カラー鉄板（ア）0.4　105Ø／2

年度	施設番号	工事名称	（仮称）野田地区コミュニティ消防センター建設（建築主体）工事	検収	1級建築士事務所　登録第023号　（岩手県） 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681　FAX (23) 3647	検図	担当設計事務所	（有）佐々木章設計事務所	設計者	一級建築士登録93433号 佐々木章	検図	製図	設計年月 平成 9年 月	工事種別	新築	図面内容	小屋伏図 屋根伏図	縮尺	1:100	図面番号	30 枚ノ内 11
9														工事区分	建築窓匠						

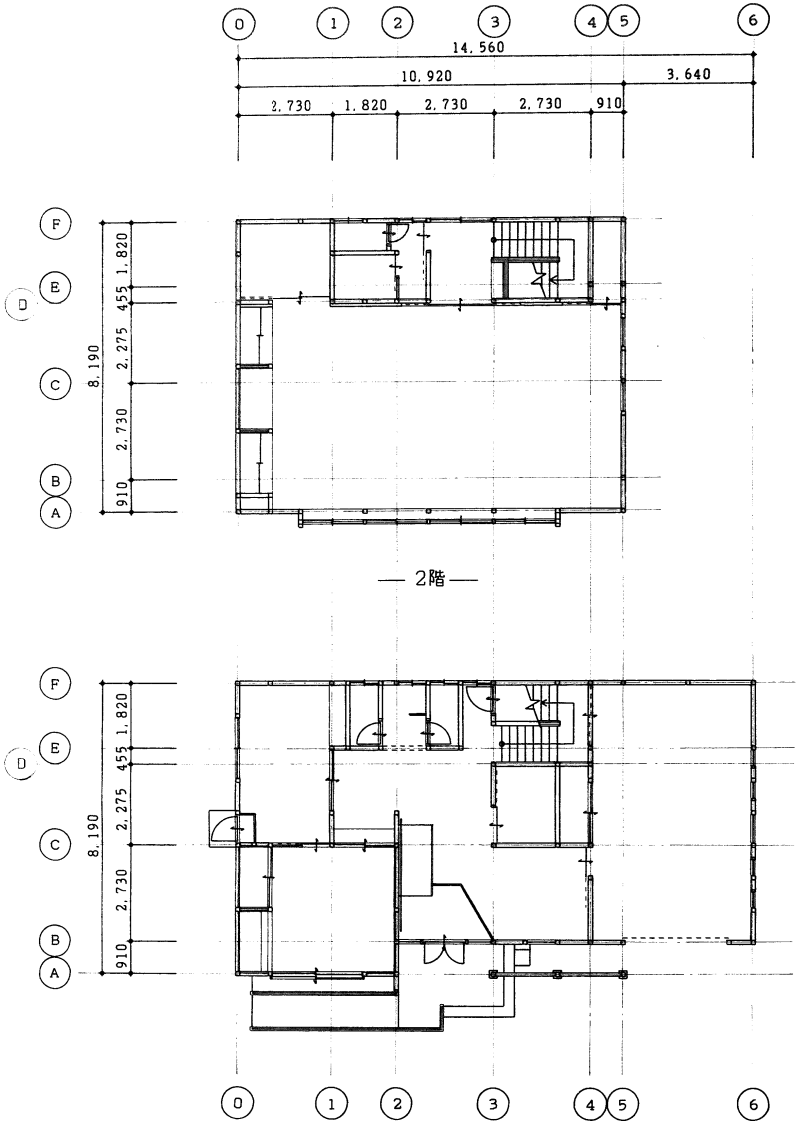

軸組 KEYPLAN 1:100

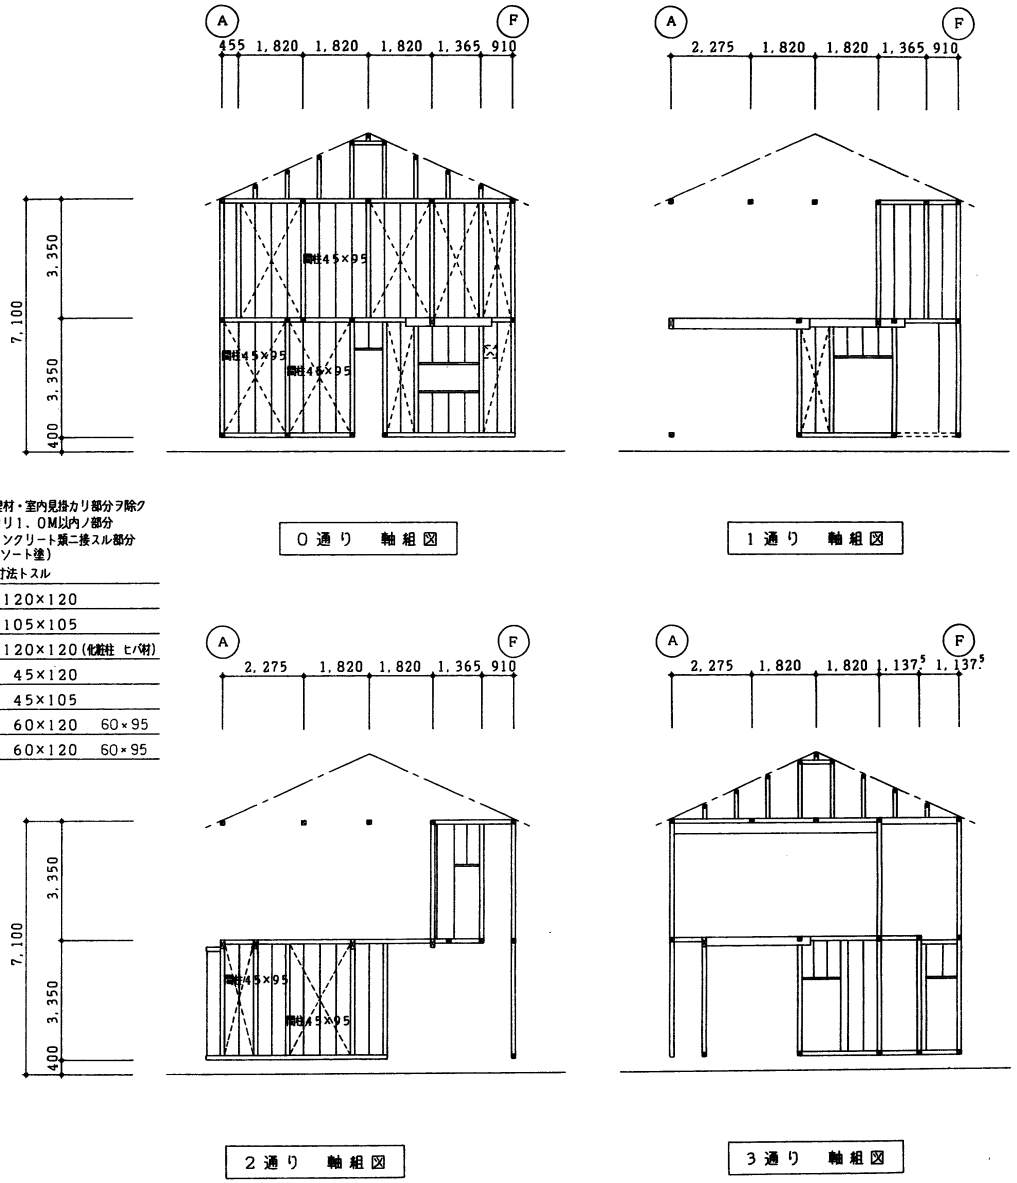

0通り 軸組図

1通り 軸組図

2通り 軸組図

3通り 軸組図

※ 防腐処理：防腐処理材・室内見掛カリ部分ヲ除ク
地盤面ヨリ1．0M以内ノ部分
及び コンクリート類ニ接スル部分
（クレオソート塗）

※ 特記ナキ限リ下記寸法トスル

防腐土台	松	120×120	
大引	松	105×105	
柱	栂	120×120（化粧柱 ヒバ材）	
間柱	松	45×120	
筋かい	松	45×105	
窓台	松	60×120	60×95
窓まぐさ	松	60×120	60×95

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター 建設（建築主体）工事			（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	軸組図 1	1:100	30 枚ノ内 12

1級建築士事務所 登録第023号（岩手県）
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

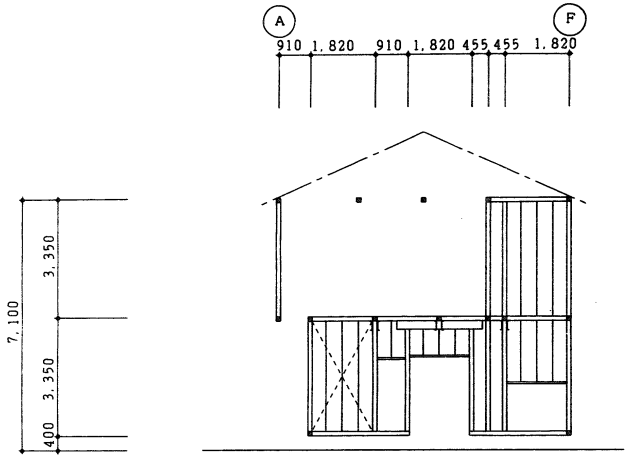

4 通り　軸組図

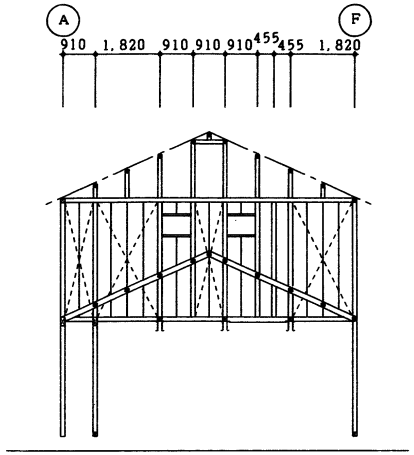

5 通り　軸組図

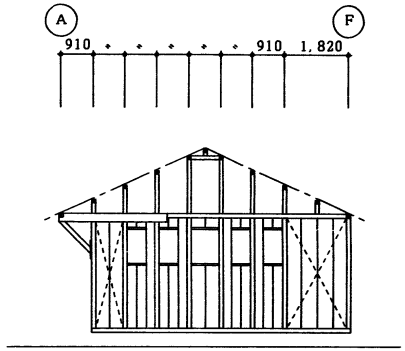

6 通り　軸組図

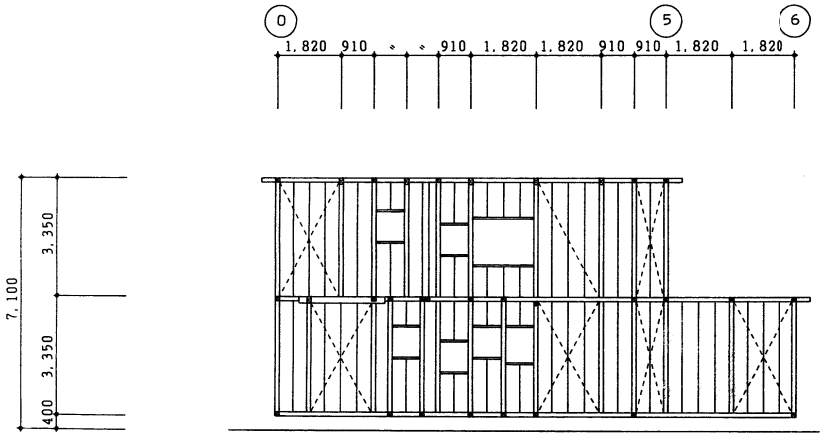

F 通り　軸組図

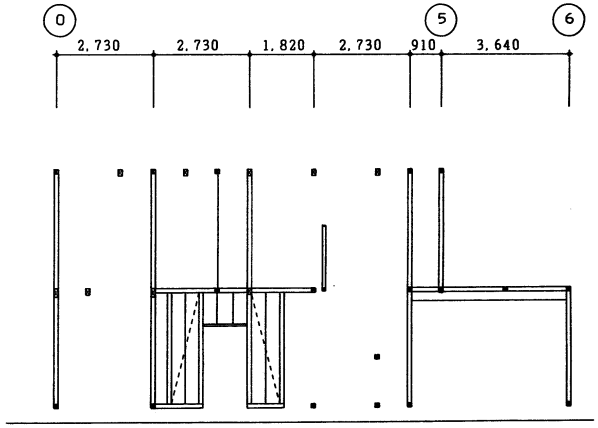

E 通り　軸組図

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所		設計者	検図	製図	設計年月	工事種別		図面内容	縮尺	図面番号	
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647			(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9 年 月	工事区分	新築 建築意匠	軸組図 2	1:100	30 枚ノ内 13

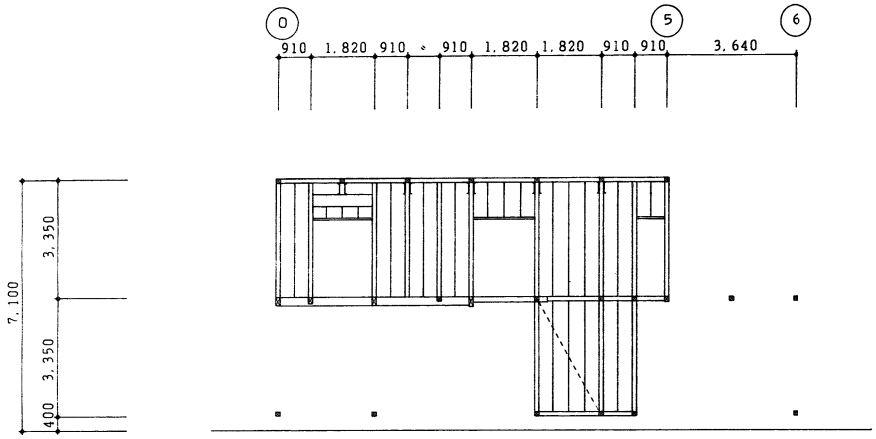

D通り　軸組図

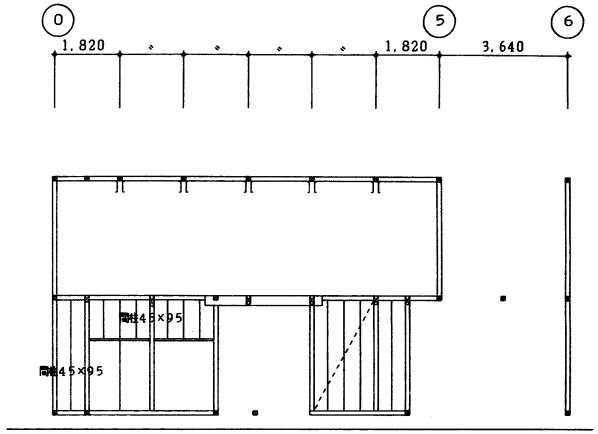

C通り　軸組図

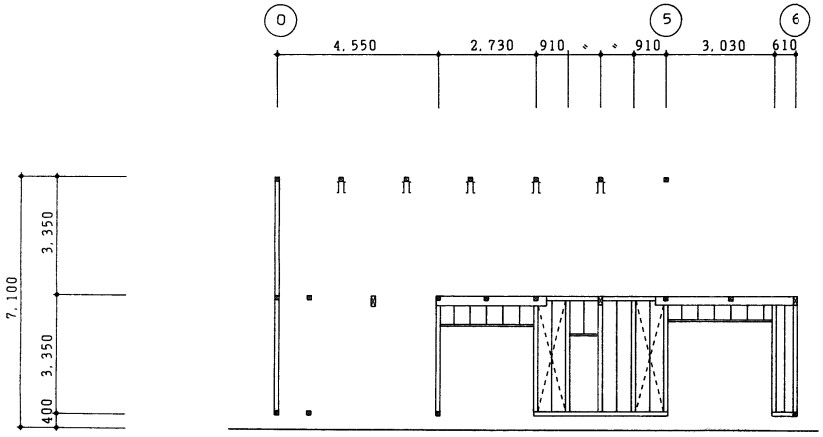

B通り　軸組図

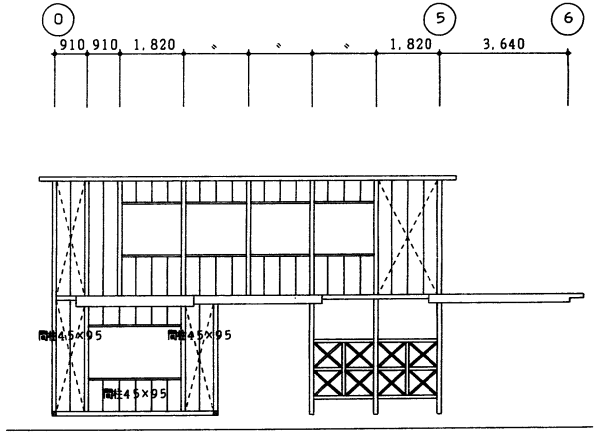

A通り　軸組図

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所		設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647			(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	軸組図3	1:100	30 枚ノ内 14

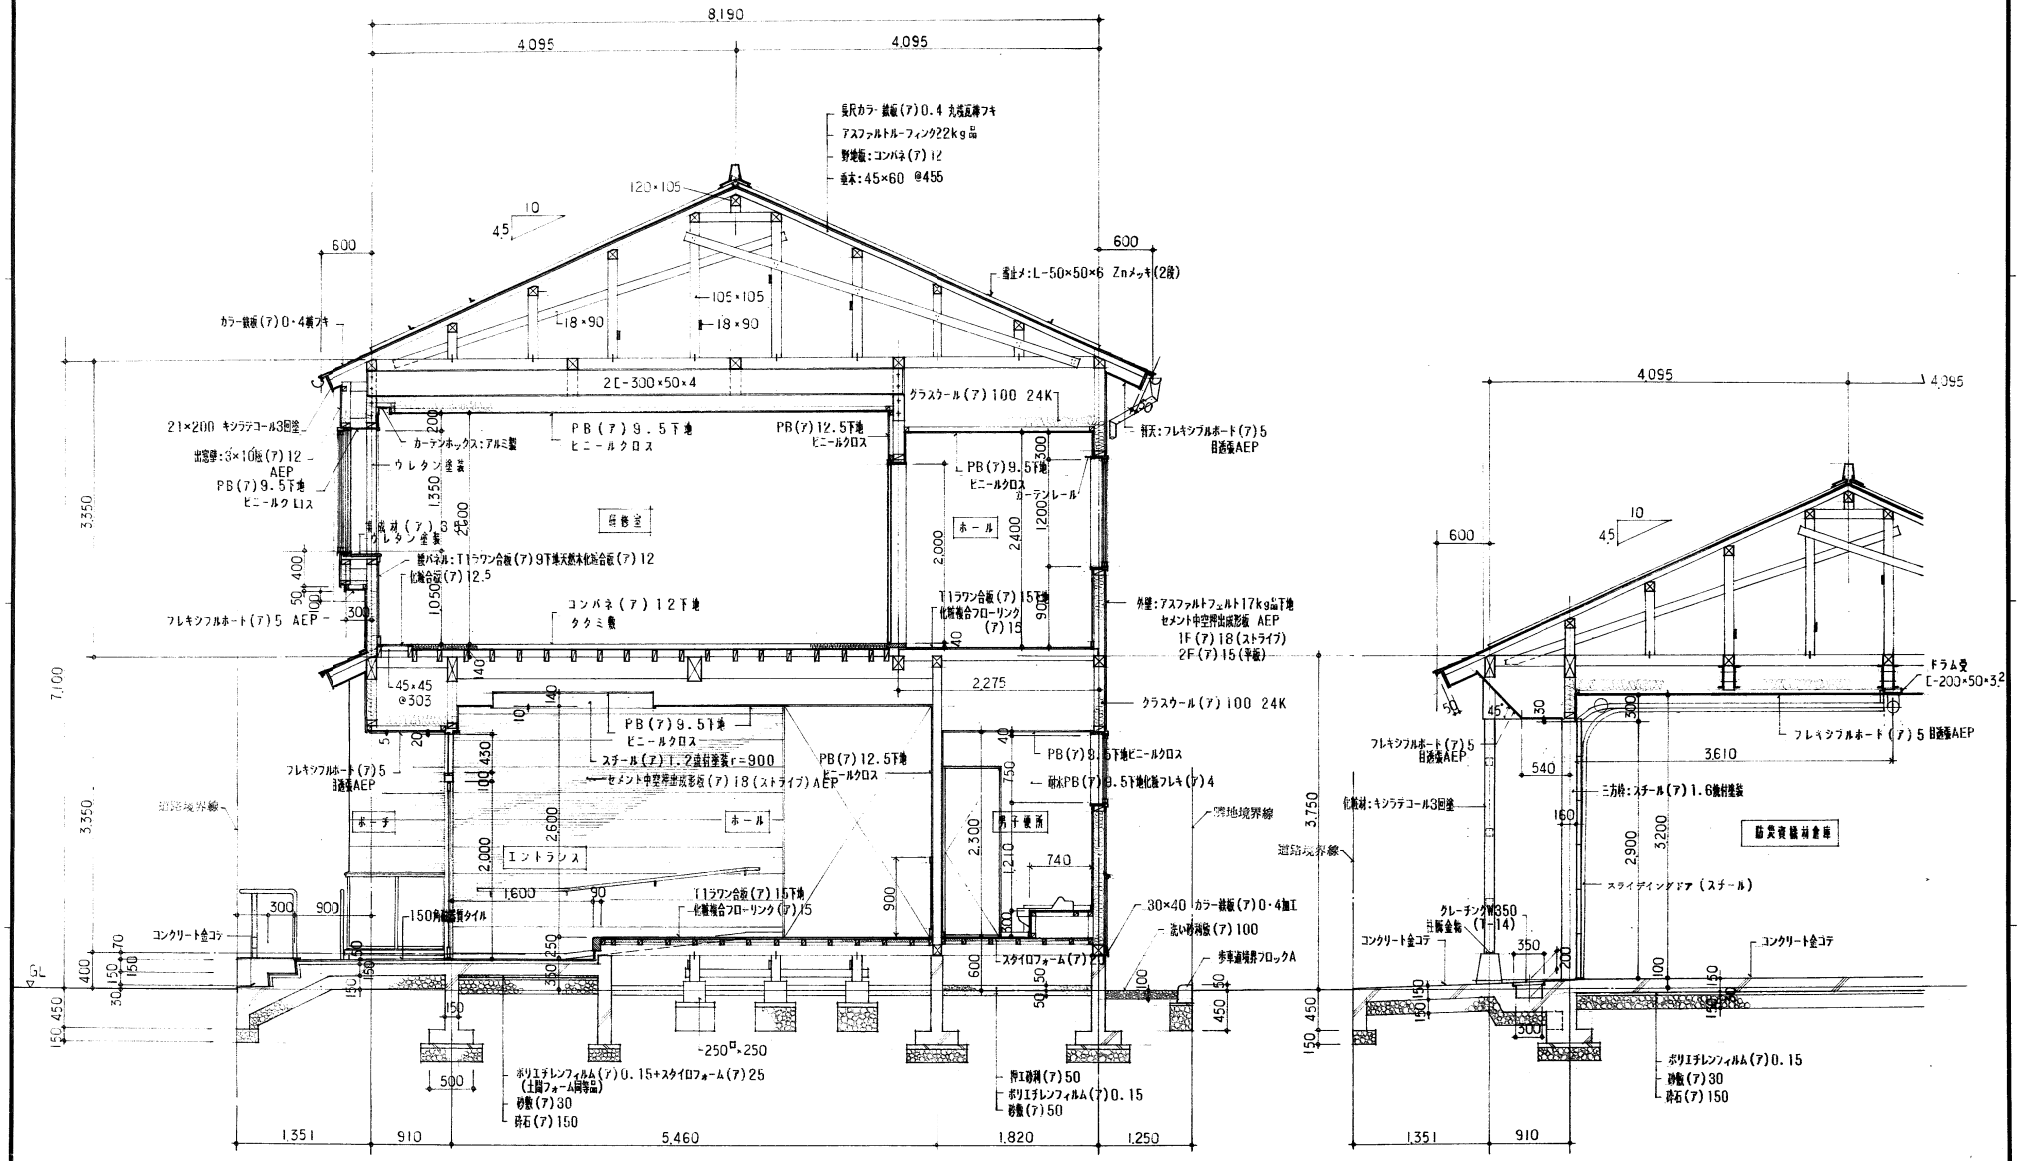

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		㈲佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 建築主体	矩 計 図	1:40	30 枚ノ内 15

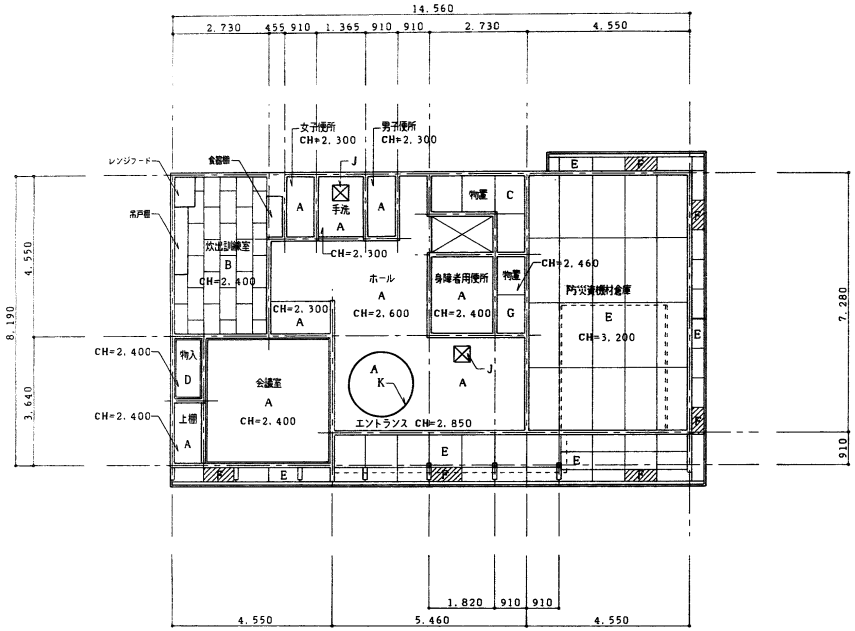

1 階 天 井 伏 図　1:100

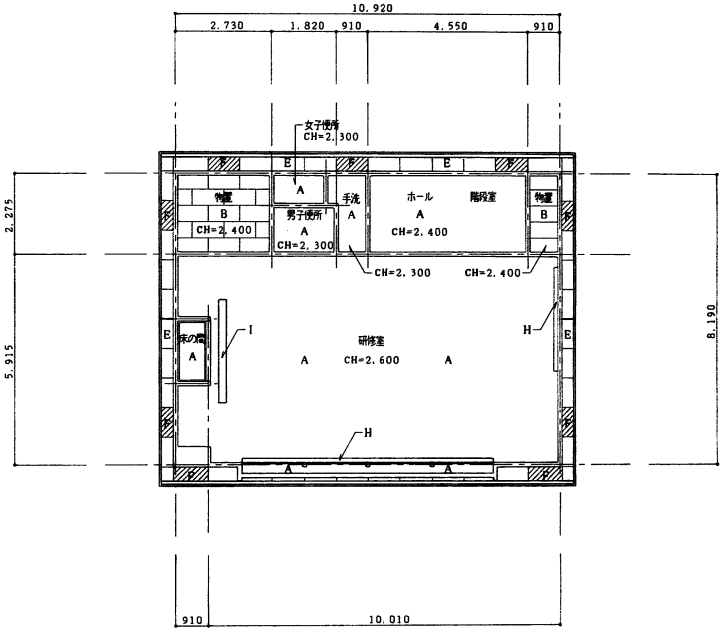

2 階 天 井 伏 図　1:100

	仕　上
A	PB(ア)9.5下地 ビニールクロス貼
B	化粧PB(ア)9.5貼
C	PB(ア)9.5貼
D	Tiラワン合板(ア)4貼
E	フレキシブルボード(ア)5目透貼 AEP
F	フレキシブルボード(ア)5目透貼 AEP(有孔板貼)
G	フレキシブルボード(ア)5貼
H	カーテンボックス:アルミ製
I	スクリーンボックス:スチール焼付塗装(ア)1.2
J	天井点検口 600×600 アルミ枠
K	スチール焼付塗装(ア)1.2
L	

年度	施設番号	工事名称	検収	1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 組合法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事				(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	1,2階天井伏図	1:100	30 枚ノ内 16

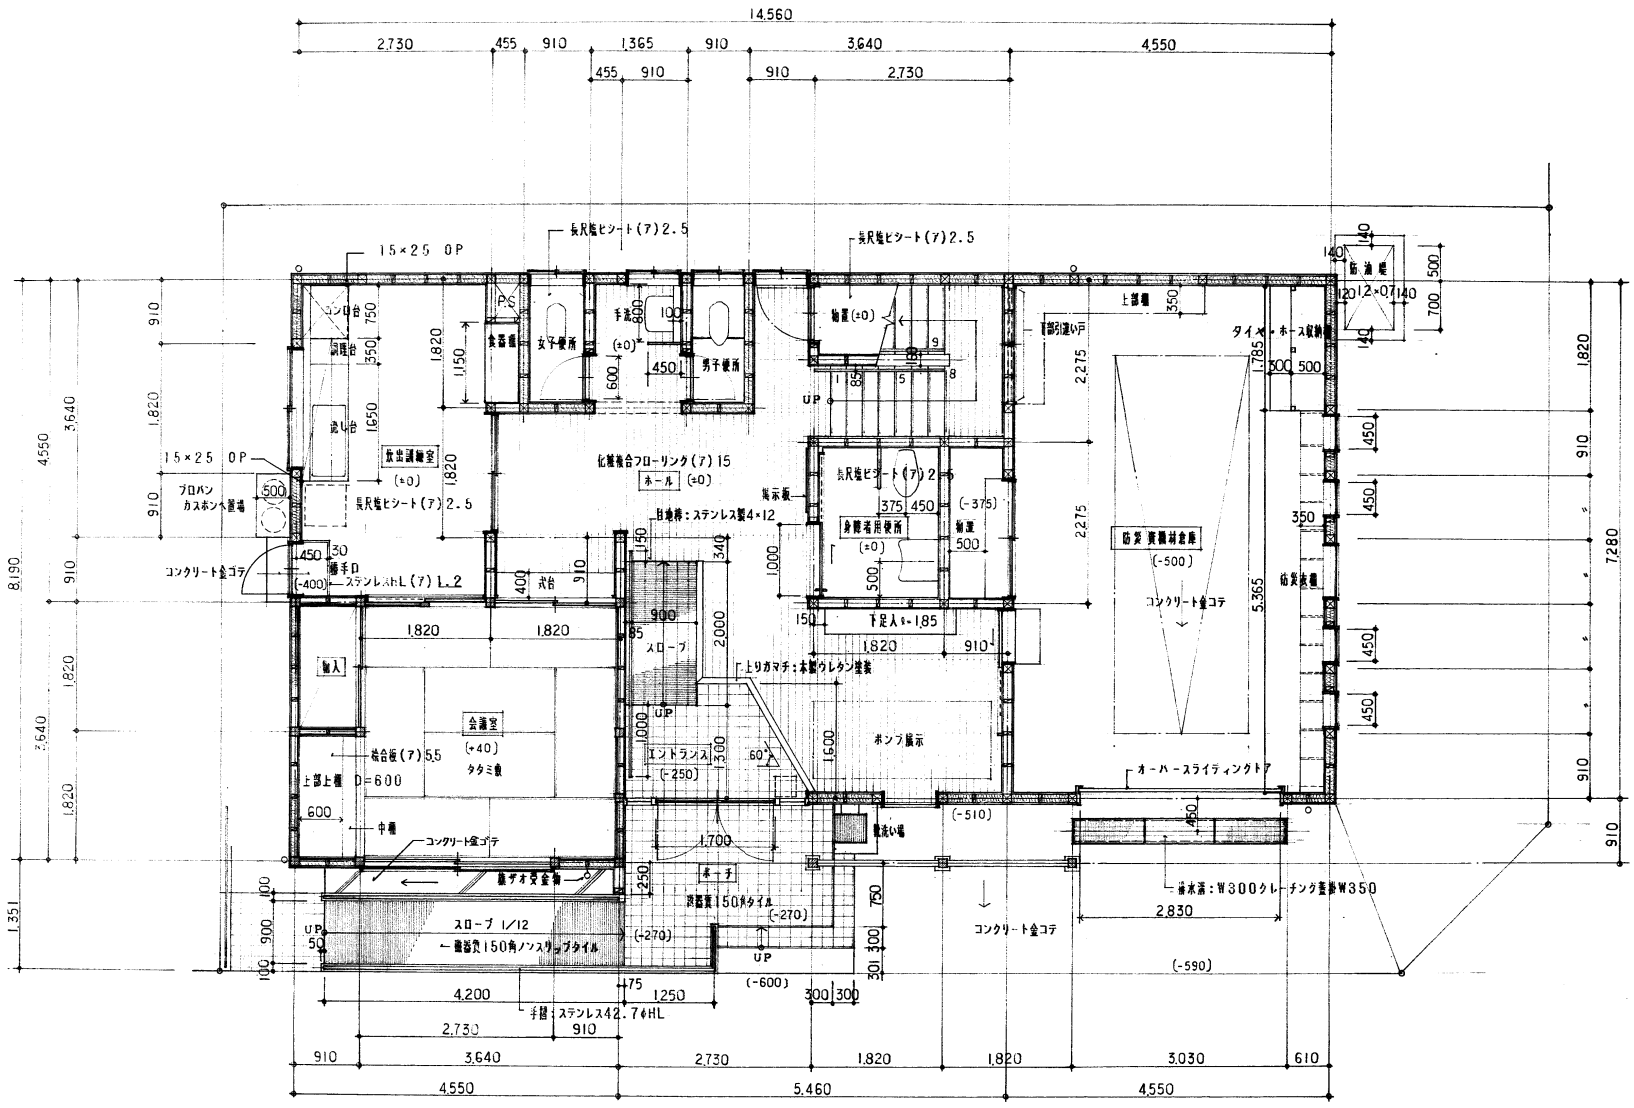

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		㈲佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成9年 月	新築 建築意匠	1階平面詳細図	1:50	30 枚ノ内 17

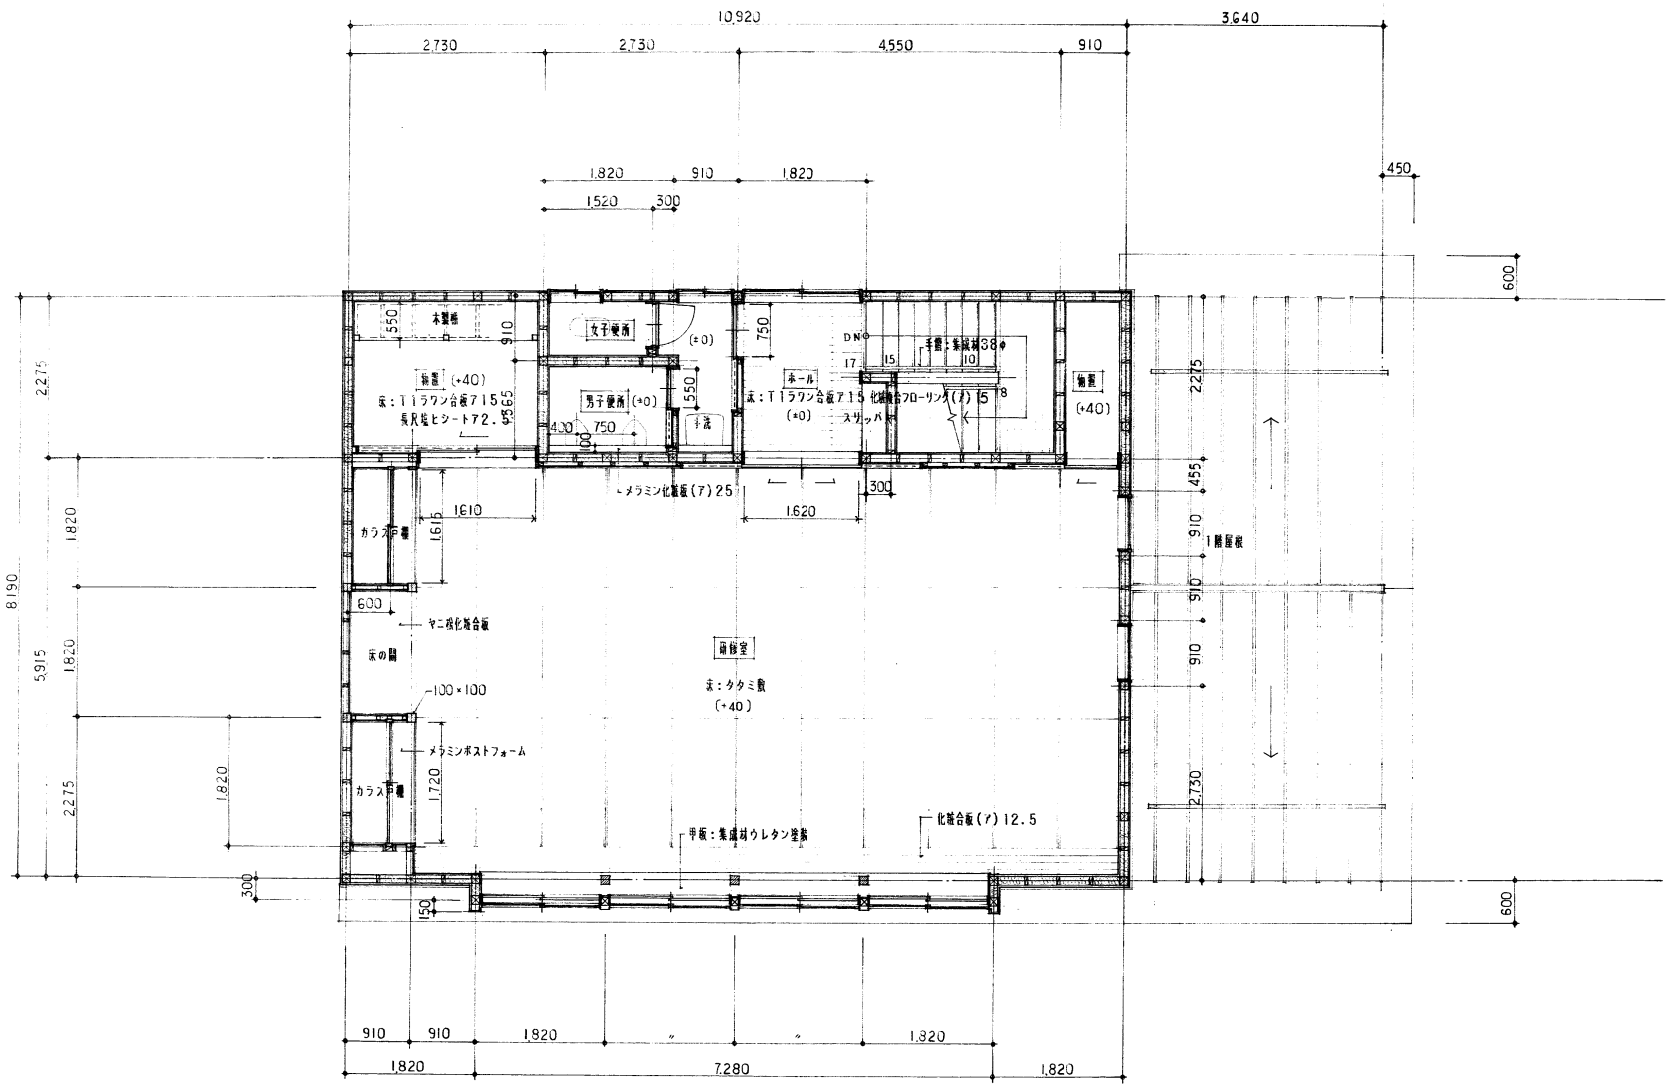

年度	施設番号	工事名称	検収	1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647	検図	担当設計事務所	(有)佐々木章設計事務所	設計者 1級建築士登録第39343号 佐々木 章	検図	製図	設計年月 平成9年 月	工事種別	新築	図面内容	縮尺	図面番号	枚ノ内
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事										建築意匠		2階平面詳細図	1:50	18	30

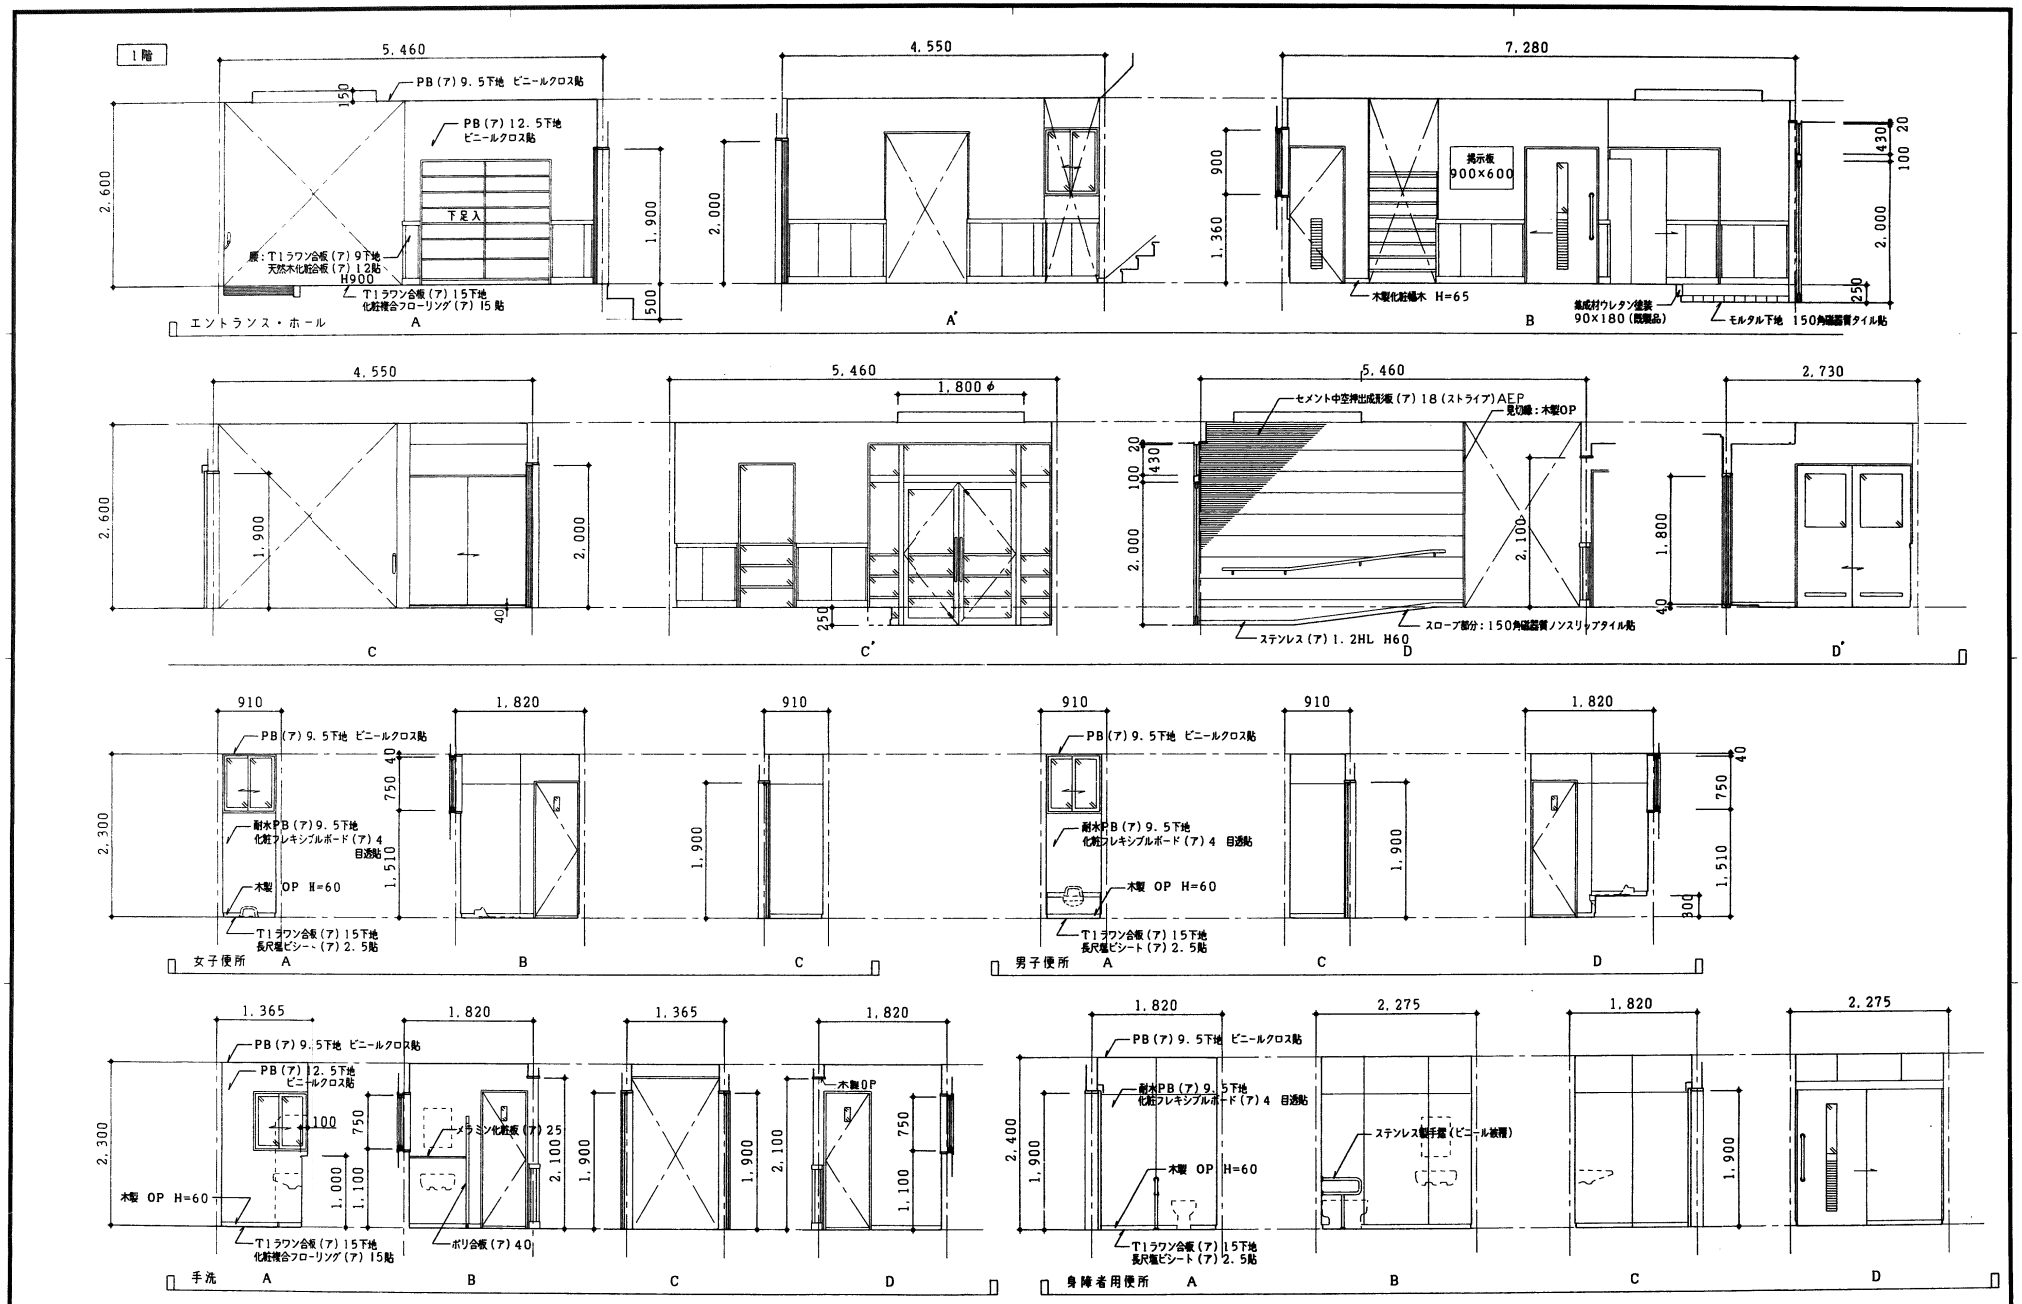

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647		(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 建築意匠	展開図 1	1:50	30枚ノ内 19

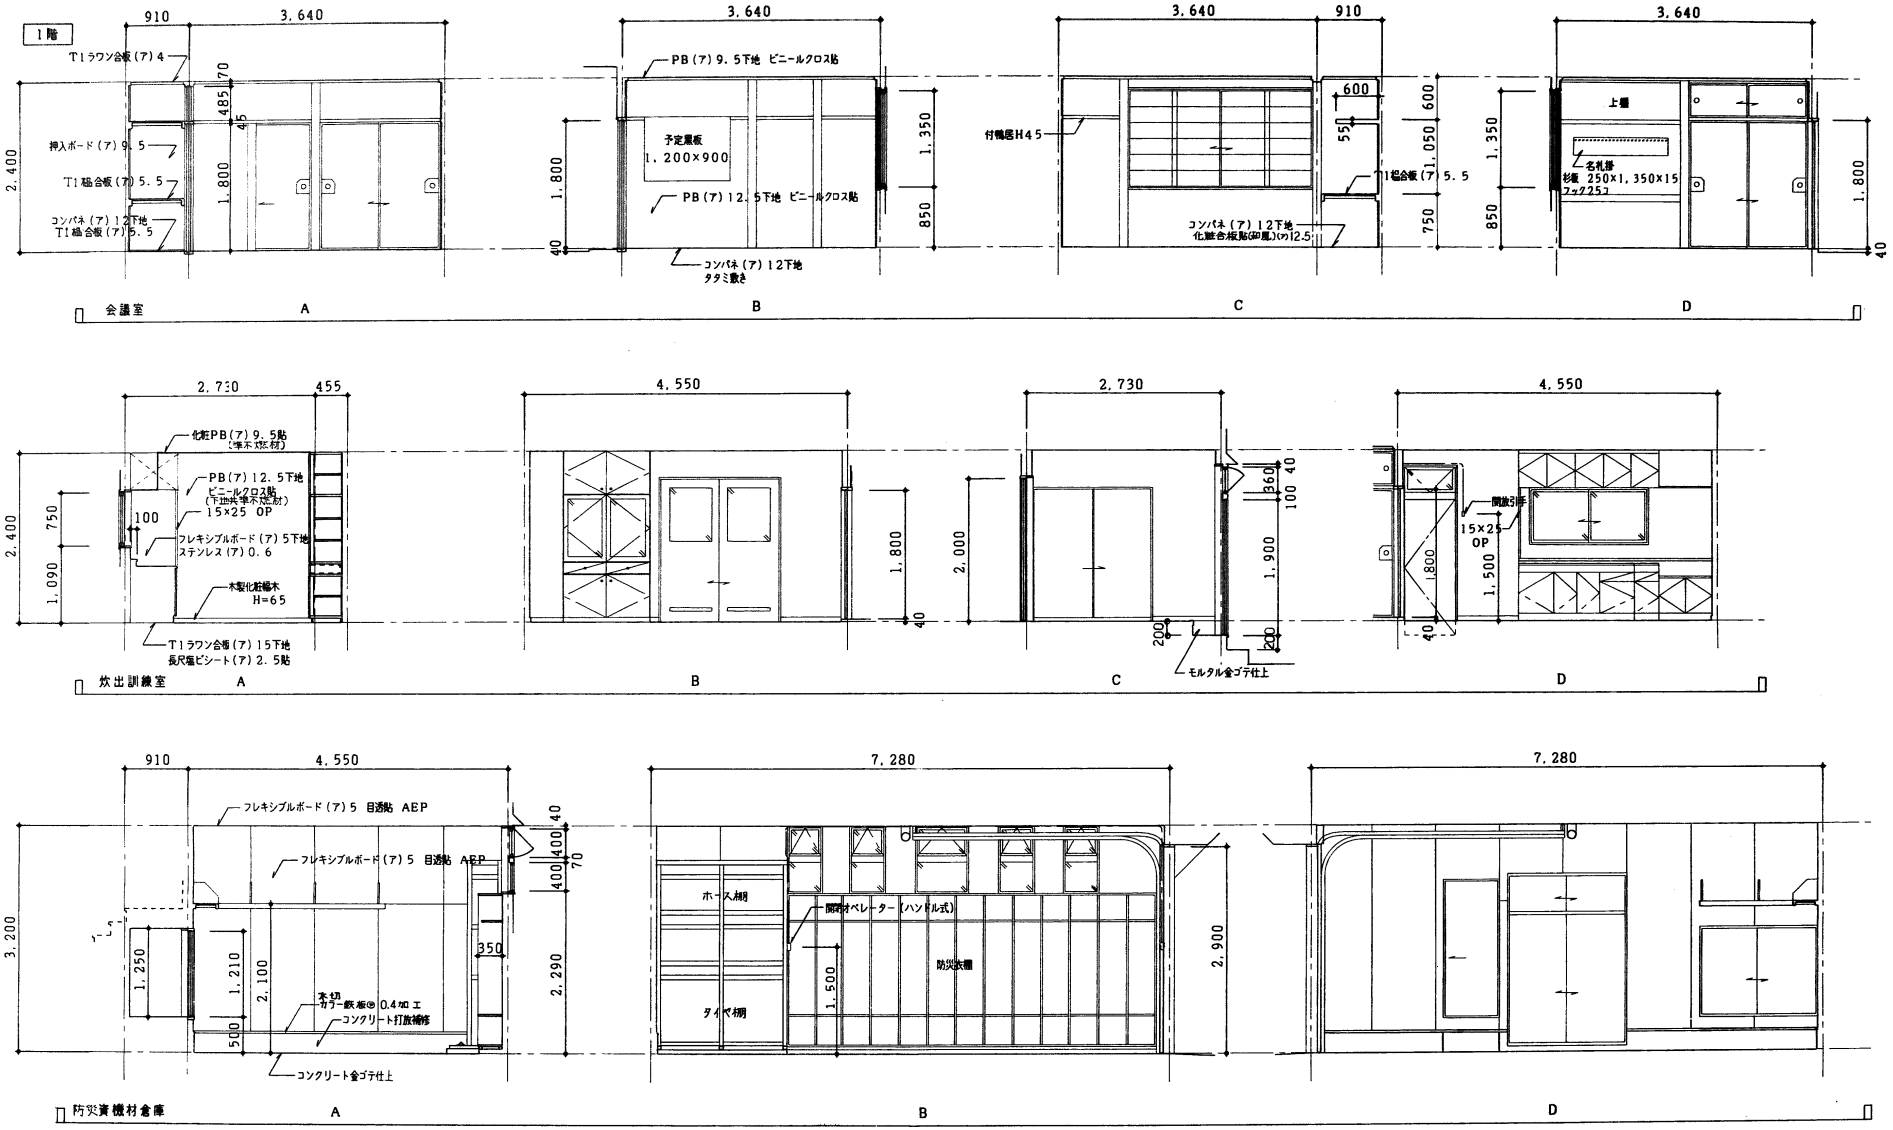

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所		設計者	検図	製図	設計年月	工事種別		図面内容	縮尺	図面番号	
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647		(有)佐々木章設計事務所		一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	工事区分	新築 建築意匠	展開図 2	1:50	30 枚ノ内 20	

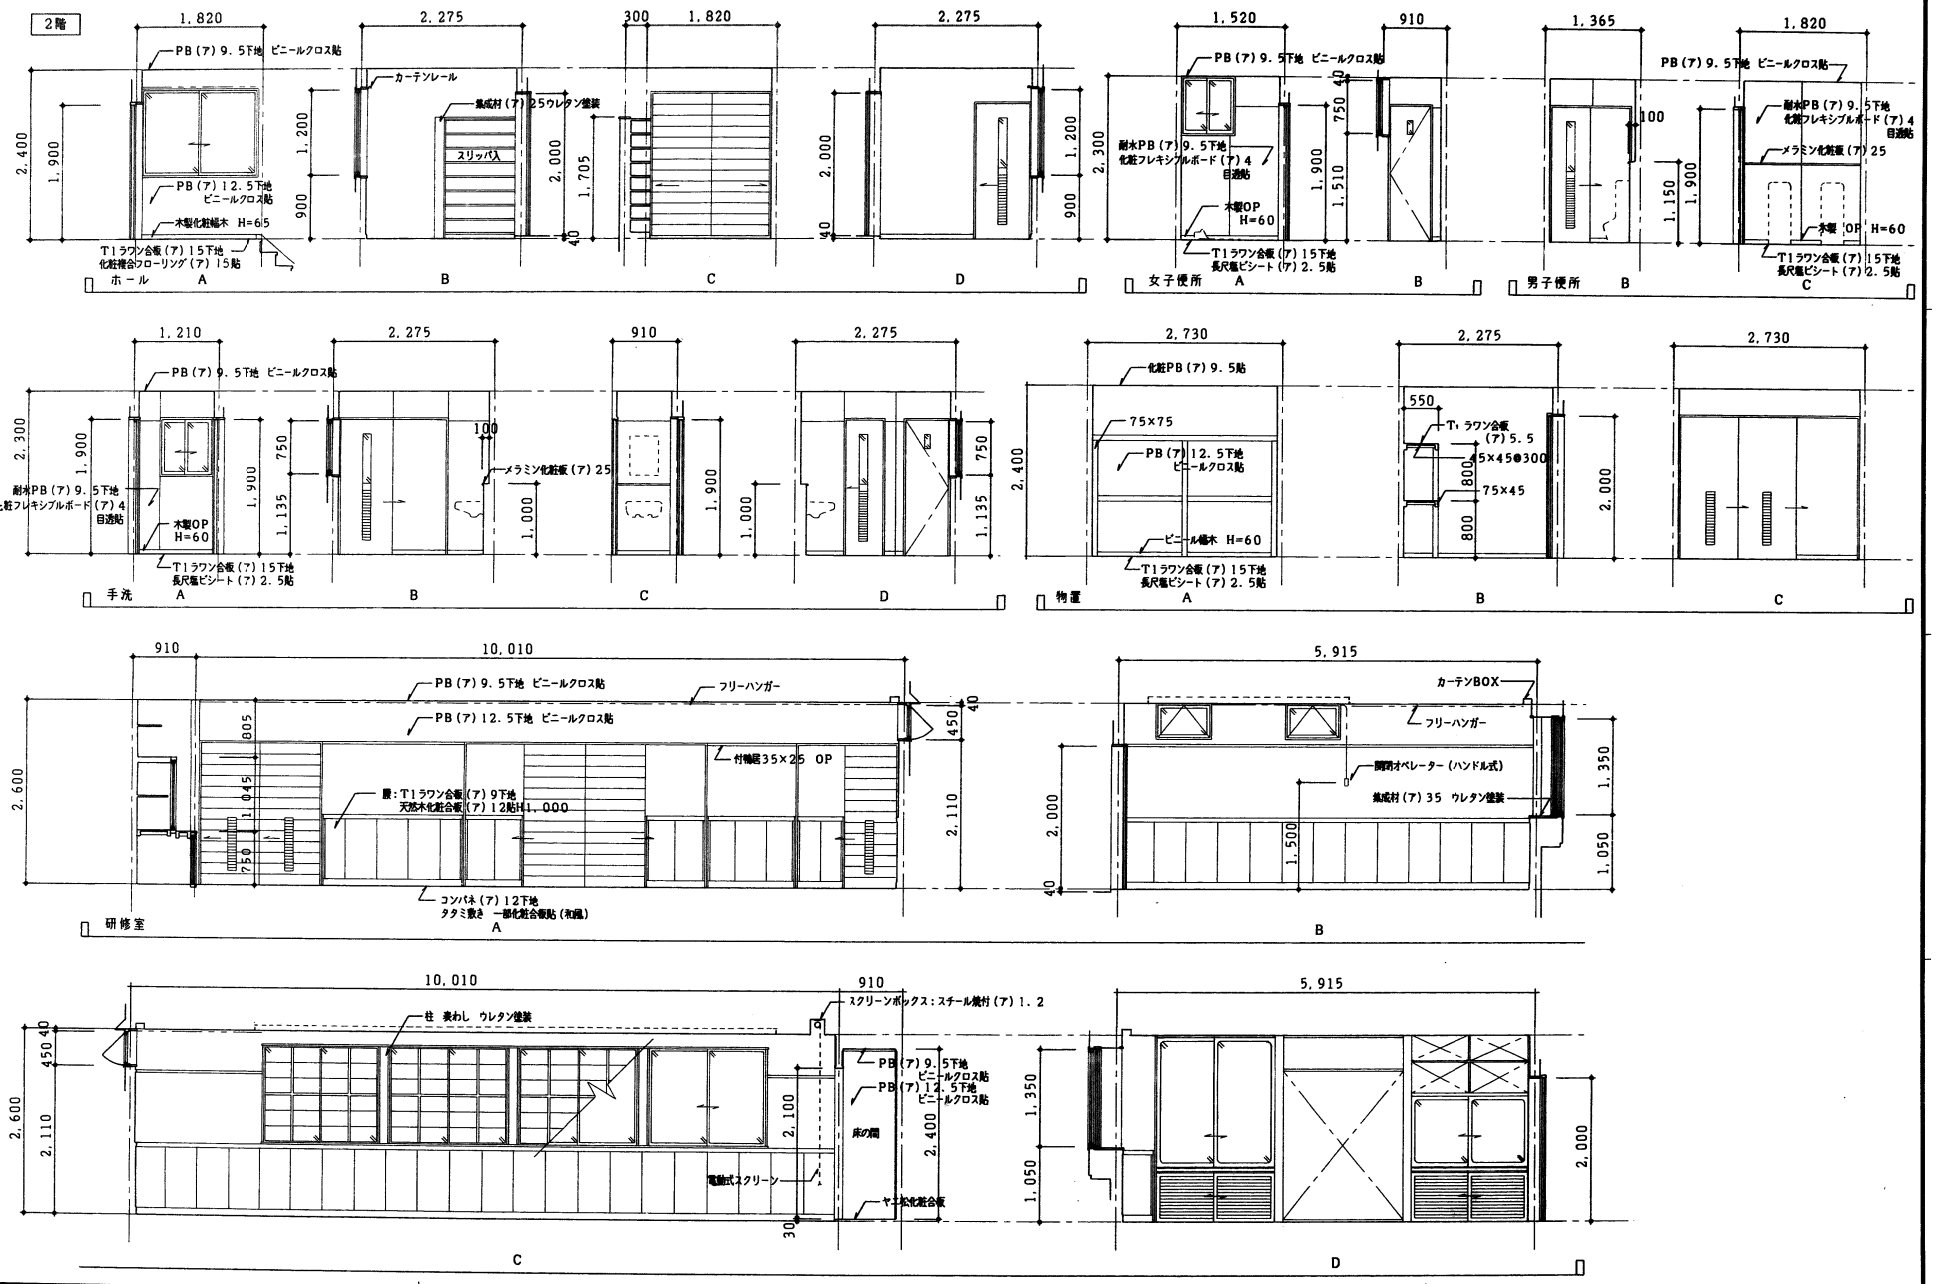

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196(23)3681 FAX(23)3647		(有)佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	展開図3	1:50	30枚ノ内 21

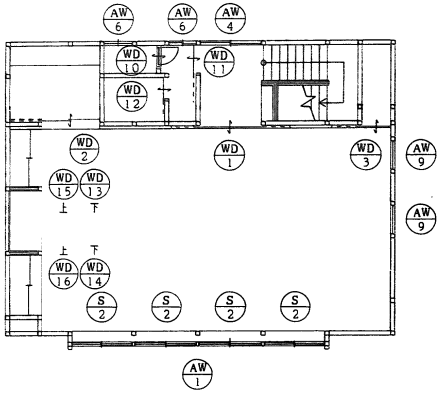

— 2階 —

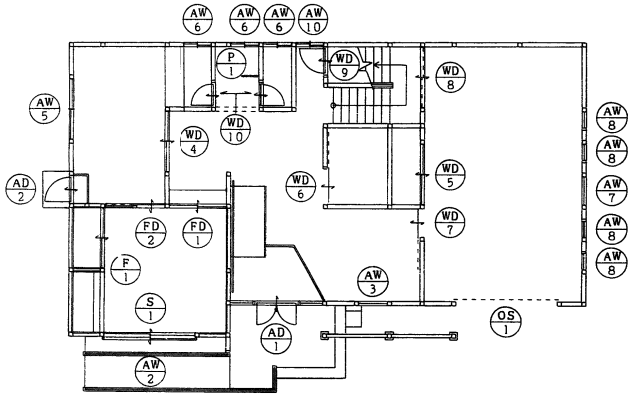

— 1階 —

建具 KEYPLAN

符号・場所・数量	OS 1	防災資機材倉庫	1
姿図			
形式	バランス式ローヘッド型オーバースライディング扉（軽量スチールタイプ）		
材質・仕上［見込］	鋼板（ア）0．5㎜　熱硬化性ポリエステル樹脂系塗料　焼付		
ガラス	——		
建具金物	付属金物一式		
備考	明かり窓　施錠装置　水圧開放装置		

符号・場所・数量	AD 1	エントランス	1	AD 2	炊出訓練室	1
姿図						
形式	両開きアルミ製ドア（両袖 及び 欄間 Fix）			片開きアルミ製ドア（ 欄間 外倒シ）　半外付		
材質・仕上［見込］	アルミカラー		70	アルミアルマイト処理（シルバー）		70
ガラス	フロートガラス（ア）5			ペアガラス（ア）3+6+4		
建具金物	フロアーヒンジ　本締錠　フランス落シ　押棒L=600（アクリル樹脂）			シリンダー錠　ドアチェック　握玉　ステンレスT番　開放引手		
備考						

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター 建築（建築主体）工事			（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	建具表 1	1:50	30 枚ノ内 22

1級建築士事務所　登録第023号　（岩手県）
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681　FAX (23) 3647

符号・場所・数量	AW 1 研修室 1	AW 2 会議室 1	AW 3 1Fホール 1	AW 4 2Fホール 1
姿図	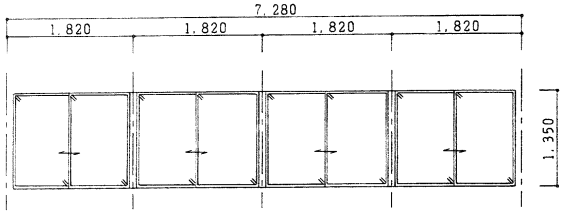			
形式	引違い連窓　半外付	引違いアルミサッシュ　外付	ハメ殺シアルミサッシュ　半外付	引違いアルミサッシュ　半外付
材質・仕上［見込］	アルミカラー	アルミカラー	アルミカラー	アルミカラー
ガラス	ペアガラス（ア）3+6+5	ペアガラス（ア）5+6+5	ペアガラス（ア）3+6+3	ペアガラス（ア）3+6+4
建具金物	クレセント 他 付属金物一式	クレセント 他 付属金物一式	付属金物一式	クレセント 他 付属金物一式
備考	網戸（ステンレス製ネット）	網戸（ステンレス製ネット）		網戸（ステンレス製ネット）

符号・場所・数量	AW 5 太出訓練室 1	AW 6 1F－男子・女子便所，手洗 2F－女子便所，手洗 5	AW 7 防災資機材倉庫 1	AW 8 防災資機材倉庫 4	AW 9 研修室 2
姿図					
形式	引違いアルミサッシュ　半外付	引違いアルミサッシュ　半外付	突出シ＋ハメ殺シアルミサッシュ　半外付	突出シ＋ハメ殺シアルミサッシュ　半外付	突出シアルミサッシュ　半外付
材質・仕上［見込］	アルミカラー	アルミカラー	アルミカラー	アルミカラー	アルミカラー
ガラス	ペアガラス（ア）3+6+4	ペアガラス（ア）3+6+4	型ガラス（ア）4	型ガラス（ア）4	ペアガラス（ア）3+6+4
建具金物	クレセント 他 付属金物一式	クレセント 他 付属金物一式	付属金物一式　開閉オペレーター付（ハンドル式）	付属金物一式　開閉オペレーター付（ハンドル式）1ヶ所で連動	付属金物一式　開閉オペレーター付（ハンドル式）1ヶ所で連動
備考	網戸（ステンレス製ネット）	網戸（ステンレス製ネット）			

符号・場所・数量	AW 10 Fホール 1		WD 1 研修室 1	WD 2 2F物置 1	WD 3 2F物置 1
姿図					
形式	引違いアルミサッシュ　半外付		引分けフラッシュ戸	2枚引きフラッシュ戸	片引きフラッシュ戸
材質・仕上［見込］	アルミカラー		両面：化粧合板貼	片面：ポリエステル化粧合板貼 片面：化粧合板貼	片面：ポリエステル化粧合板貼 片面：化粧合板貼
ガラス	ペアガラス（ア）3+6+4		——	——	——
建具金物	クレセント 他 付属金物一式		堀込引手（木製）　フラットレール　戸車	堀込引手（木製）　フラットレール　戸車	堀込引手（木製）　フラットレール　戸車
備考	網戸（ステンレス製ネット）			アルミ製ガラリ	アルミ製ガラリ

年度	施設番号	工事名称	検収	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	工事区分	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター建設（建築主体）工事		（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築	建築意匠	建具表 2	1:50	30 枚ノ内 23

1級建築士事務所　登録第023号　（岩手県）
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681　FAX (23) 3647

符号・場所・数量	WD 4 吹出訓練室	1	WD 5 1F物置（防災資機材倉庫）	1	WD 6 身障者用便所	1	WD 7 防災資機材倉庫	1	WD 8 防災資機材倉庫	1
姿図										
形式	引違い額入フラッシュ戸		引違いフラッシュ戸		片引き額入ハンガー戸		片引きフラッシュ戸		引違いフラッシュ戸	
材質・仕上［見込］	両面ポリエステル化粧合板貼		片面：ポリエステル化粧合板貼 片面：ラワン合板貼		両面ポリエステル化粧合板貼		両面ポリエステル化粧合板貼		片面：ポリエステル化粧合板貼 片面：ラワン合板貼	
ガラス	型ガラス（ア）4		——		型ガラス（ア）4		——		——	
建具金物	堀込引手（ステンレス製） フラットレール 戸車		堀込引手（ステンレス製） レール 戸車 施錠装置		表示錠 ハンガーレール（カバー付） 取手：アクリル製 L=600		引戸錠（ホール側：シリンダー 資機材倉庫側：空錠） 堀込引手（ステンレス製） フラットレール 戸車		施錠装置 堀込引手（ステンレス製） レール 戸車	
備考	スリット H=50				アルミ製ガラリ 付属金物一式					

符号・場所・数量	WD 9 階段下物置	1	WD 10 1F－男子・女子便所 2F－女子便所	3	WD 11 2F－手洗	1	WD 12 2F－男子便所	1	WD 13 研修室（ガラス戸棚）	1
姿図										
形式	片開きフラッシュ戸		片開き額入フラッシュ戸		片引き額入フラッシュ戸		片引き額入フラッシュ戸		引違いガラリ戸	
材質・仕上［見込］	片面：ポリエステル化粧合板貼 片面：ラワン合板貼		両面ポリエステル化粧合板貼		両面ポリエステル化粧合板貼		両面ポリエステル化粧合板貼		木製ウレタン塗装	
ガラス	——		型ガラス（ア）4		型ガラス（ア）4		型ガラス（ア）4		——	
建具金物	シリンダー錠 ドアチェック 鏡玉 ステンレス丁番 戸当り		表示錠 ドアチェック 鏡玉 ステンレス丁番 戸当り		堀込引手（ステンレス製） レール 戸車		表示錠 堀込引手（ステンレス製） レール 戸車		堀込引手（木製） レール	
備考	アルミ製ガラリ				アルミ製ガラリ		アルミ製ガラリ			

符号・場所・数量	WD 14 研修室（ガラス戸棚）	1	WD 15 研修室（ガラス戸棚）	1	WD 16 研修室（ガラス戸棚）	1				
姿図										
形式	引違いガラリ戸		引違いガラス戸		引違いガラス戸					
材質・仕上［見込］	木製ウレタン塗装		木製ウレタン塗装		木製ウレタン塗装					
ガラス	——		透明ガラス（ア）3		透明ガラス（ア）3					
建具金物	堀込引手（木製） レール		堀込引手（木製） レール		堀込引手（木製） レール					
備考										

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター 建設（建築主体）工事			（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 建築意匠	建具表3	1:50	30 枚ノ内 24

1級建築士事務所 登録第023号（岩手県）
社団法人 岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

符号・場所・数量	FD 1 会議室 1	FD 2 会議室 1		F 1 会議室（物入） 1
姿図	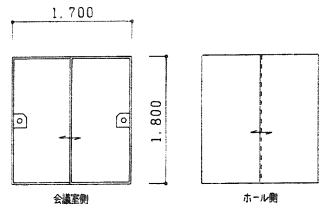	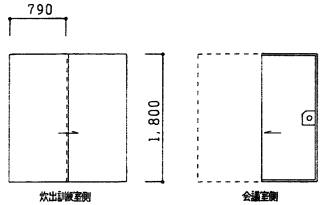		
形式	引違い戸襖	片引き戸襖		引違い襖
材質・仕上［見込］	片面：新鳥の子紙貼 縁クリアー塗装 片面：ポリエステル化粧合板貼	片面：新鳥の子紙貼 縁クリアー塗装 片面：ポリエステル化粧合板貼		片面：新鳥の子紙貼 縁クリアー塗装
ガラス	——	——		——
建具金物	カギ付 敷居スベリ 木製引手 埋込引手（ステンレス製）	カギ付 敷居スベリ 木製引手 埋込引手（ステンレス製）		敷居スベリ 木製引手
備考				

符号・場所・数量	S 1 会議室 1	S 2 研修室 4			
姿図					
形式	引違い障子	引違い障子			
材質・仕上［見込］	木製スプルス 和紙貼	木製スプルス			
ガラス	——	アクリル板			
建具金物	引手 敷居スベリ	引手 敷居スベリ			
備考					

符号・場所・数量	P 1 手洗 1				
姿図					
形式	開テ板パネル				
材質・仕上［見込］	ポリエステル化粧合板 40				
ガラス	——				
建具金物	足金物 取付金物				
備考					

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		（仮称）野田地区コミュニティ消防センター建設（建築主体）工事		1級建築士事務所 登録第023号（岩手県） 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		（有）佐々木章設計事務所	一級建築士登録93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 建築意匠	建具表 4	1:50	30 枚ノ内 25

階段詳細 1：30

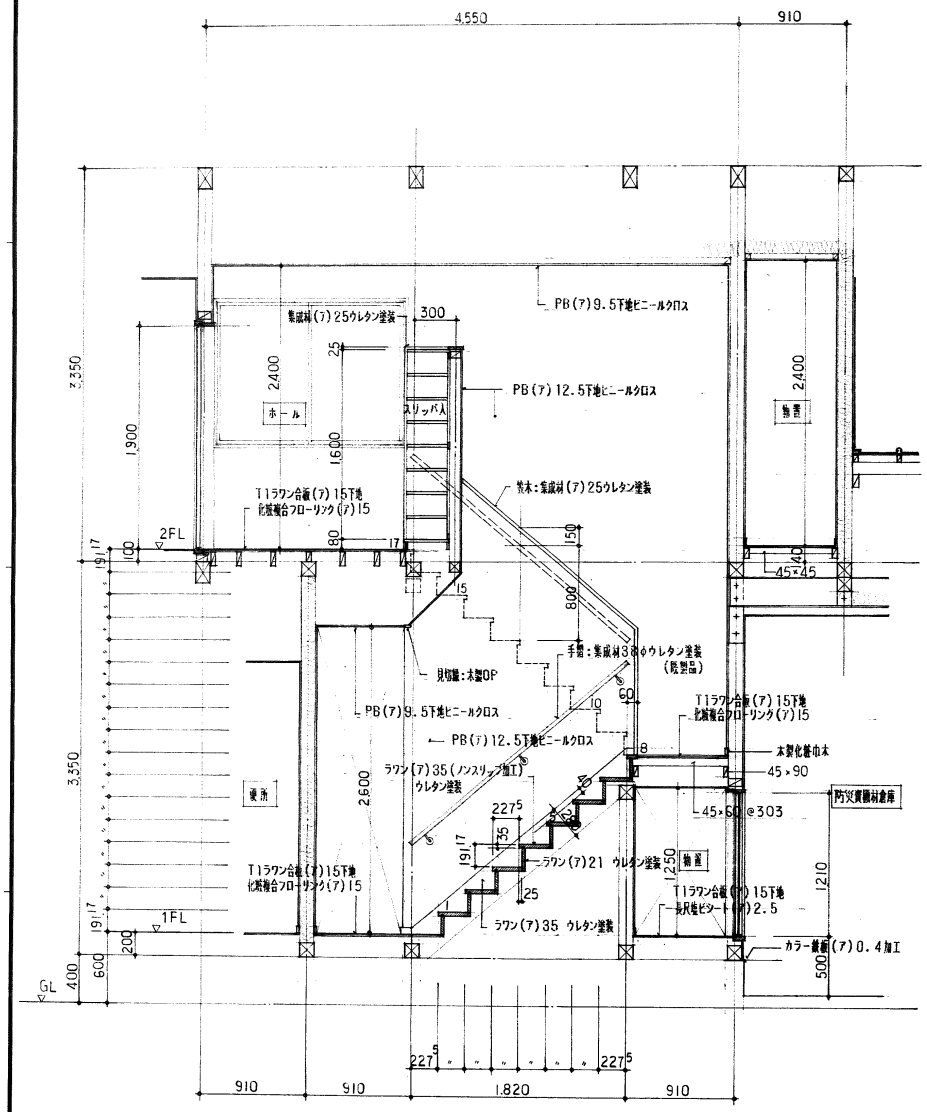

物入廻り 1：30

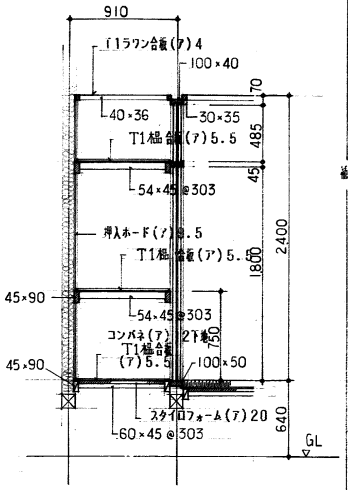

上棚廻り 1：30

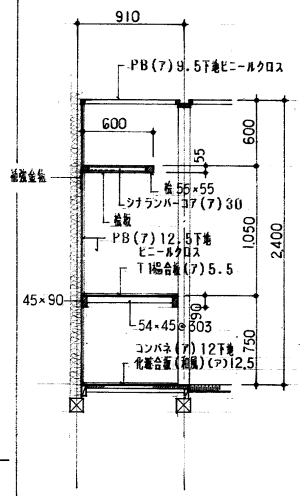

会議室入口廻り 1：30

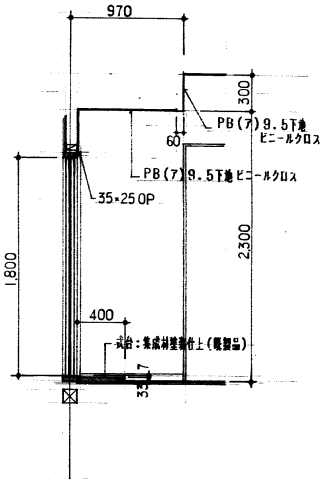

流し台廻り 1：30

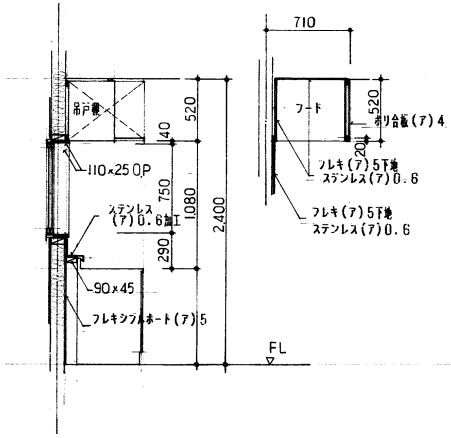

食器棚 1：30

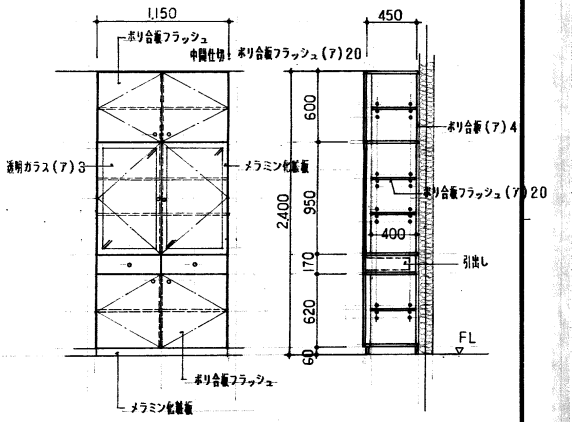

金物 スライド丁番 ステンレスツマミ
マグネットキャッチ ステンレスダボ
引出レール

年度	施設番号	工事名称	検収	検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事			有佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成 9 年 月	新築 / 建築意匠	雑詳細図 1	1：30	30 枚ノ内 26

1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県)
社団法人岩手県公共建築設計監理協会
盛岡市中央通一丁目4番7号
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

エントランススロープ廻り　1：30

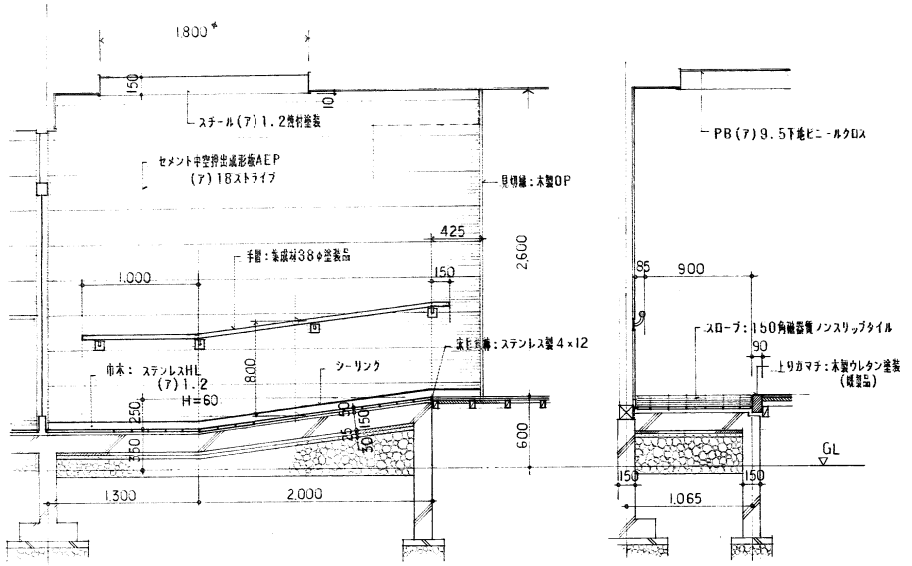

下足入　1：30

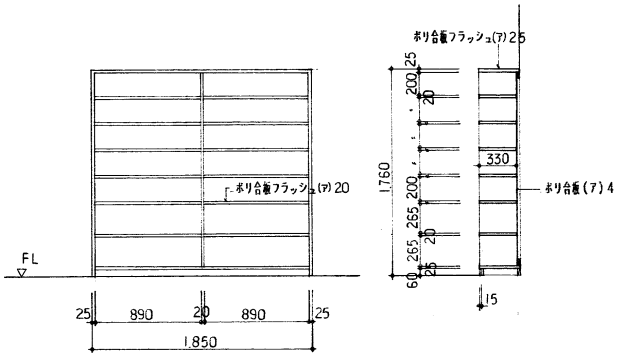

外部スロープ廻り　1：30 . 1：20

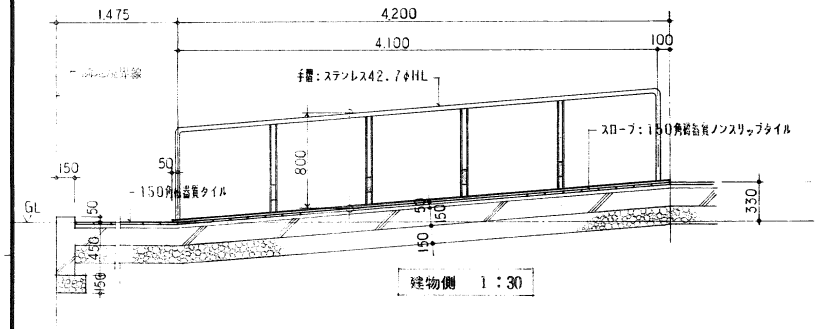

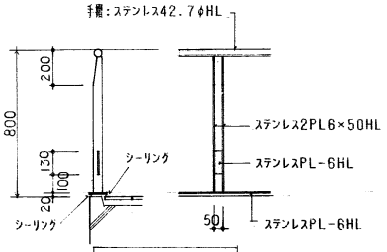

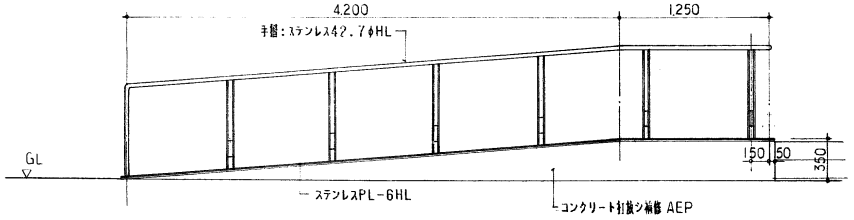



靴洗い場　1：30

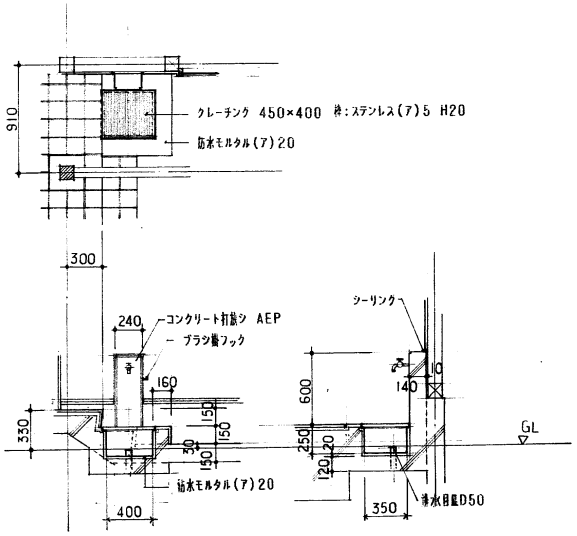

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		(㈱)佐々木章設計事務所	1級建築士登録第393433号 佐々木 章			平成 9 年 月	新築 / 建築意匠	雑詳細図 2	1：30 / 1：20	30 枚ノ内 27

スリッパ棚　1:30

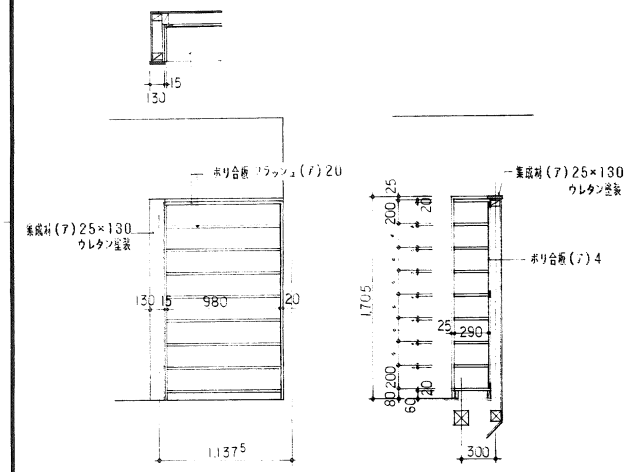

研修室ガラス戸棚　1:30

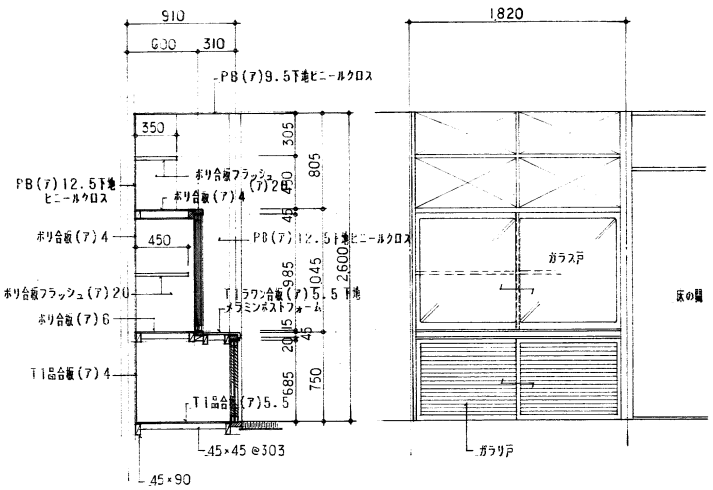

＊ 建具・建具枠はウレタン塗装

研修室電動スクリーン　1:30

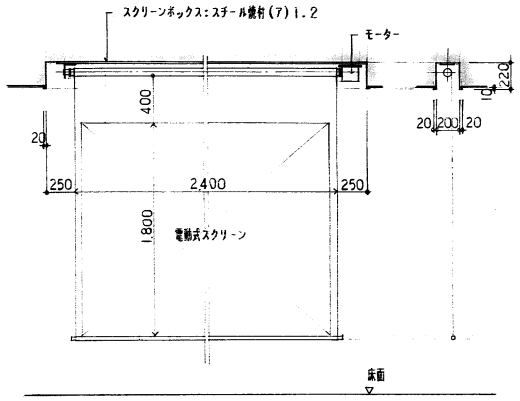

研修室出入口廻り　1:30

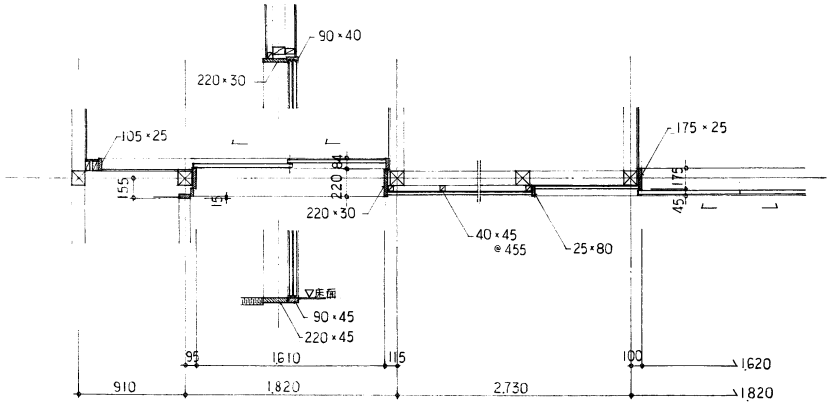

＊ 木部はウレタン塗装

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所		設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)与田集区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647			(有)佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成 9 年 月	工事区分 新築 建築主体	雑詳細図 3	1:30	30 枚ノ内 28

防災衣掛 1:30

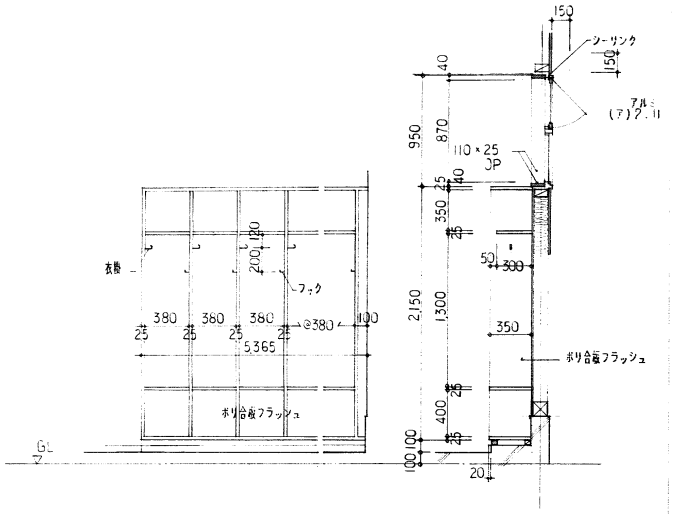

タイヤ・ホース棚 1:30

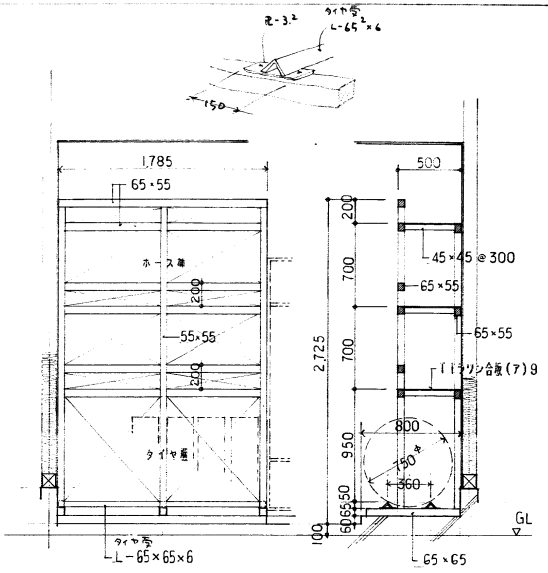

＊ 総てOP塗

タイヤ棚 1:30

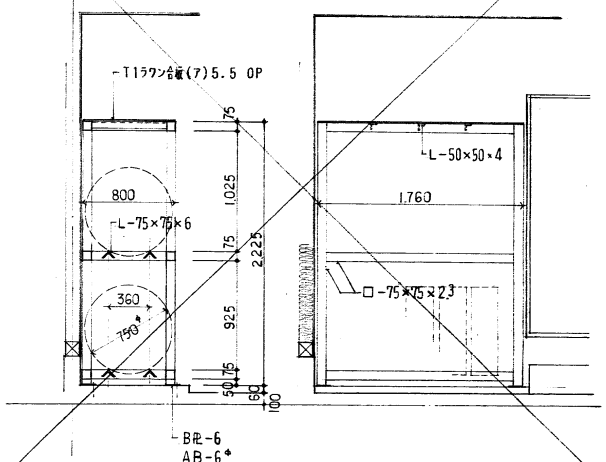

＊ 鉄部はOP塗

物置 1:30

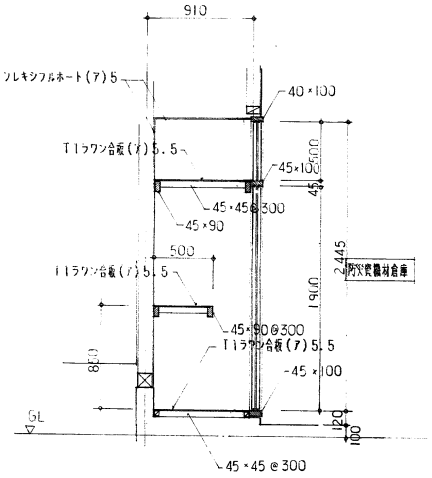

＊ 資機材倉庫よりの見掛りはOP塗

棚 1:30

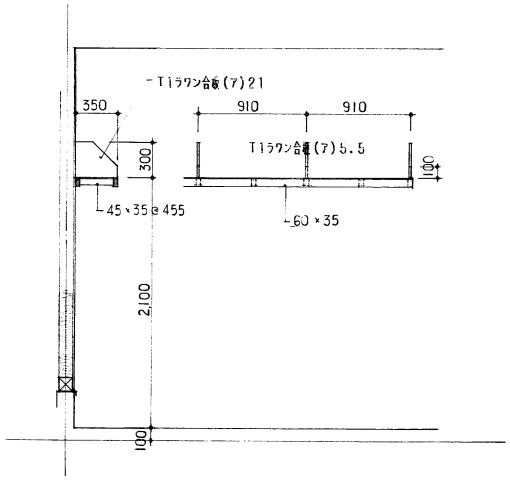

＊ 総てOP塗

化粧格子廻り 1:30

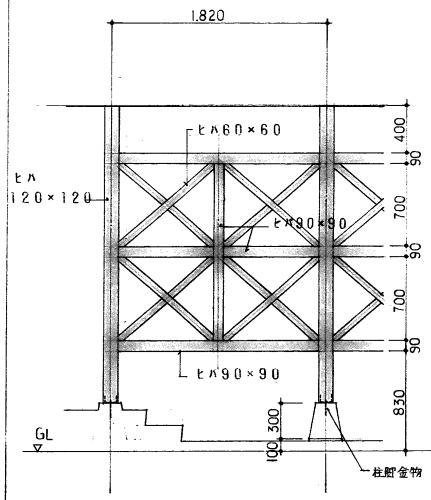

＊ 木部：キシラデコール3回塗

施設文字・腰廻り 1:30

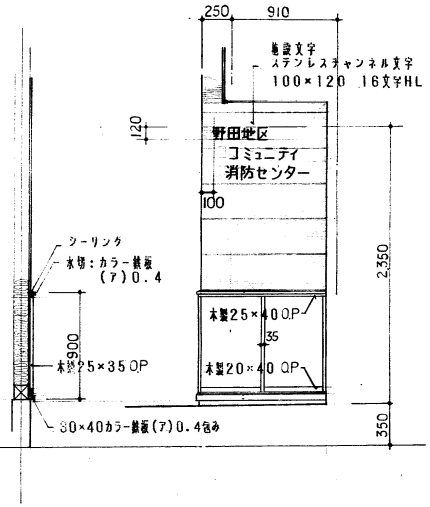

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)野田地区コミュニティ消防センター 建設(建築主体)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		㈲佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成 9年 月	新築 / 建築意匠	雑詳細図 4	1:30	30 枚ノ内 29

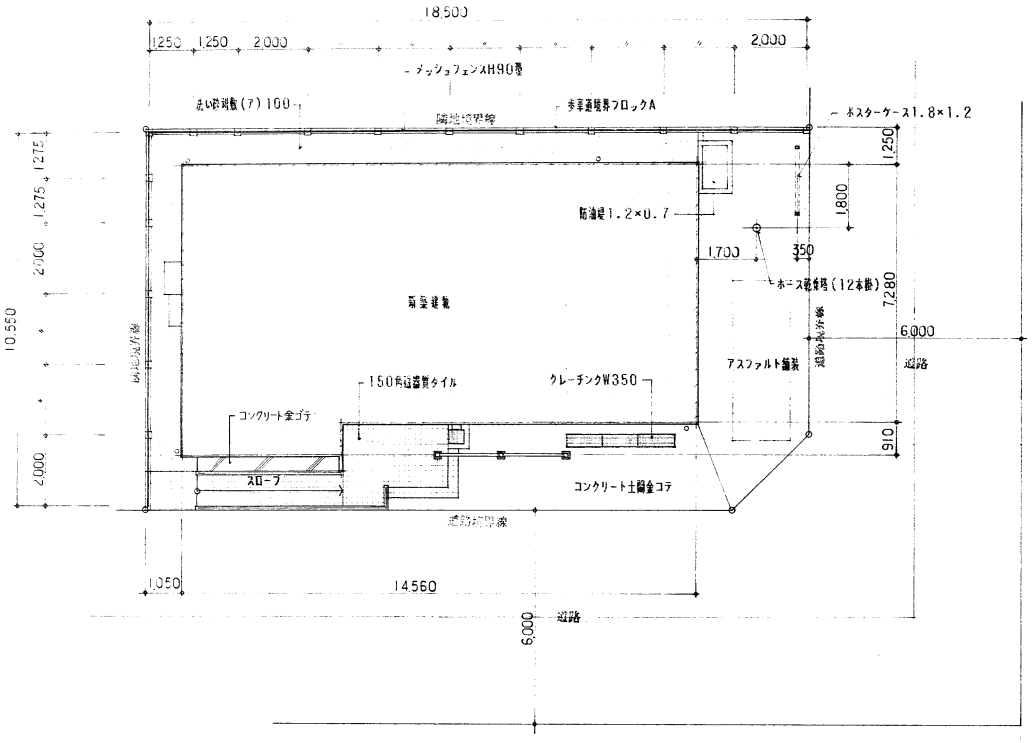

外構配置図 1：100

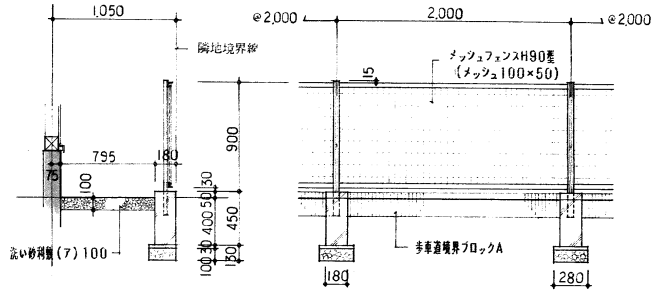

メッシュフェンス詳細図 1：30



防油堤詳細図 1：30

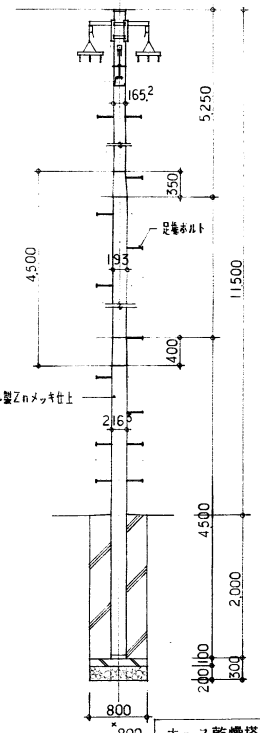

ホース乾燥塔詳細図 1：50

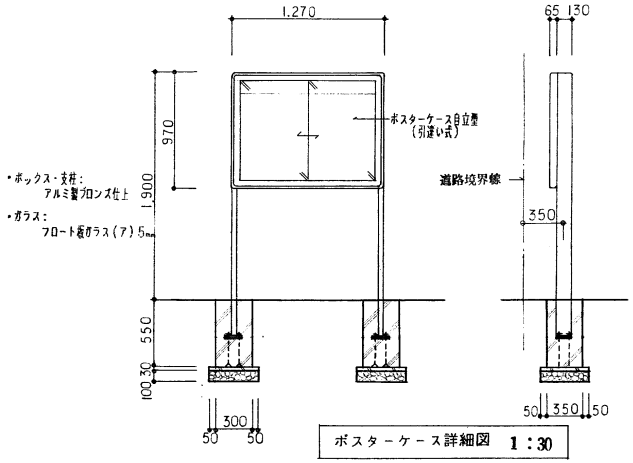

ポスターケース詳細図 1：30

年度	施設番号	工事名称	検収		検図	担当設計事務所	設計者	検図	製図	設計年月	工事種別	図面内容	縮尺	図面番号
9		(仮称)郡山浄医コミュニティ消防センター 警防(消防庁舎)工事		1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 社団法人岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647		㈲佐々木章設計事務所	1級建築士登録第93433号 佐々木 章			平成 9 年 月	新築 / 建築意匠	外構図	1：30 / 1：50 / 1：100	30 枚ノ内 30