


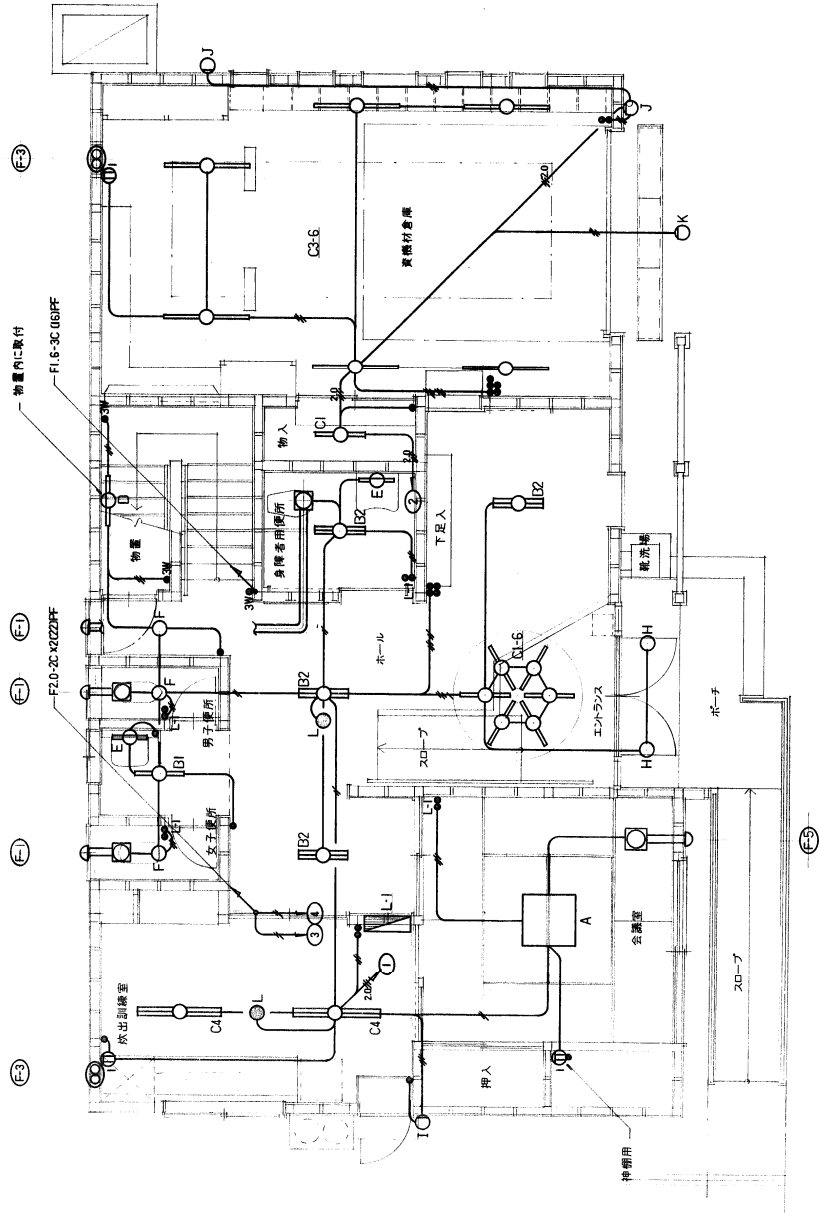

1 階 平 面 図 S=1:50

換気扇仕様は下記による

(E-1)	天井型換気扇 低騒音型 85m³ 100V 8.4W 防虫網付丸形フード(ステンレス製)共 φ100
(E-2)	天井型換気扇 低騒音型 64m³ 100V 2.2W 防虫網付丸形フード(ステンレス製)共 φ80
(E-3)	標準換気扇 電気式シャワー 1200m³ 100V 33W 製作機 フェザーカー(ステンレス製)共 φ300
(E-4)	天井型換気扇 (インテリ) 低騒音型 350m³ 100V 33W 防虫網付丸形フード(ステンレス製)共 φ150
(E-5)	天井型換気扇 (白木格子) 低騒音型 350m³ 100V 33W 防虫網付丸形フード(ステンレス製)共 φ150

サイズ記入なき配管配線、凡例その施は下記による

—	F 1.6 - 2C
—	- 3C
—	- 2C x 2
—	- 2C + 3C
—	- 3C x 2
—	- 2C + 2C x 2
—	F 2.0 - 2C
—	- 3C

* 配線立上り立下り部分はF管にて保護のこと。

年度	施設番号	工 事 名 称	検査	収 入	設計者	校 印	校 図	設計年月	新 築	図面内容	縮尺	図 面 番 号	頁 / 総 頁
		(佐都)野田地区コミュニティ・消防センター建設 (電気設備工事)			佐々木 直			平成 9 年 9 月	電気設備	1 階 平 面 図	S=1:50	E-7	4

設計事務所
〒北陵設計事務所
盛岡市北山一丁目15番27号
電話 019-652-0370 FAX 019-652-0366

設計者
佐々木 直
TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647

[illegible]



* ----- 配線立上り・立下り部分はPF管にて保護のこと。

[illegible][illegible]

[illegible]