




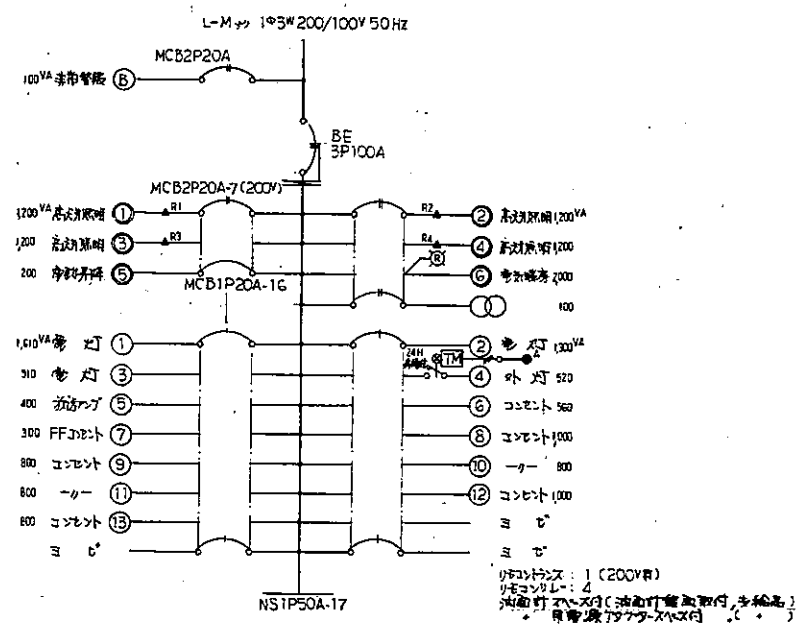

L-1 分電盤 結線図 ○ 負荷合計 19,020VA (理論値)

年度	施設番号	工事 名称	概 要	 1 施設番号等照 照第022号 (第4号) 2 施設名称 岩手県公共建築設計監理協会 3 所在地 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647 盛岡市中央通一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 3681 FAX (23) 3647	概 算 概 計 事務所	設計者 巴 東 政 司 佐 藤 孝 一 0196-4444-2344 0196-4444-2345	施 工 監 理 佐 藤 孝 一 0196-4444-2344 0196-4444-2345	設計年月 平成7年	新 築 工 事 電 気	設備内容 有線電話機、電話機、給電機	竣工 年月	9 E-3
----	------	----------	-----	--	-------------------	---	---	--------------	----------------	-----------------------	----------	----------



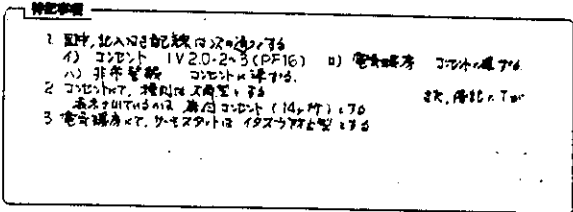



1 国中 記入部配帳は IV16-2-5(PF16)と7d 所、20、待記配帳
2 12 IV20-2(PF16)とある。
3 スイッチボードは不要と7d
4 シェンクスイッチ7, 12, 16, 20 7d IV16のケーブル スイッチとある。
5 シェンクスイッチ12, カットアウト (2L+カー)×2
6 電報局隣接直線位置。ウ 50KHz, P.8200×100 7d

平面图 1:100

[illegible]

