

(仮称) 乙部地区コミュニティ消防センター建設


(電気設備) 工事

図面目録


図面番号	図面内容	縮尺
E-1	図面目録	NO SCALE
E-2	特記仕様書	NO SCALE
E-3	案内図 配置図	S=1:200
E-4	照明器具姿図 結線図	NO SCALE
E-5	平面図 電灯	S=1:100
E-6	平面図 幹線 コンセント 電気暖房	S=1:100
E-7	平面図 弱電機器姿図 電話配管 テレビ共聴 拡声放送 ガス漏警報	S=1:100

年 度	施設番号	工事 名称	(仮称) 乙部地区コミュニティ 消防センター建設 (電気設備) 工事設計図	盛岡市都市計画部建築営繕課 盛岡市内丸12番2号 電話 (019) 651-4111	設計担当 猪 狩	特 記	図面内容	縮尺	E-7 枚ノ内	図 書 号	E-1
1998 H 10	E22-1101 03-4115				10年 9月 日						



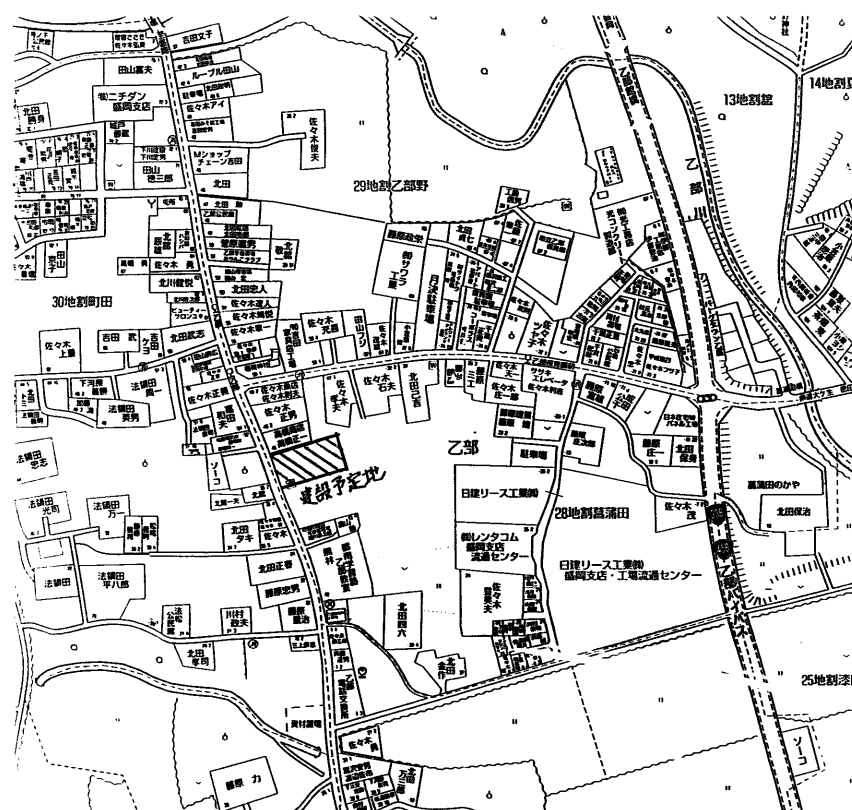






案内図

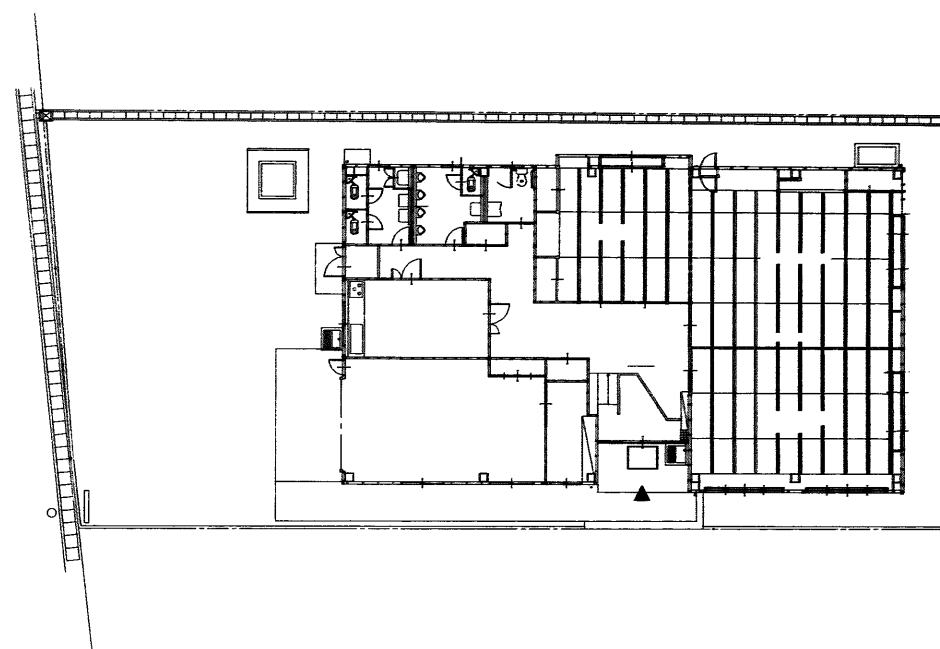

配置図 S=1:200


年 度	施設番号	工 事 名 称	(仮称) 乙部地区コミュニティ 消防センター建設(電気設備) 工事設計図	盛岡市都市計画部建築営繕課 盛岡市内丸12番2号 電話 (019) 651-4111	設計担当 猪 狩 10年 9月 日 検図	特 記	図面内容 案内図 配置図	縮尺 1/200	E-7 枚/内 区分	図 書 号 E-3 電気設備
1998 H 10	E22-1101 03-4115									

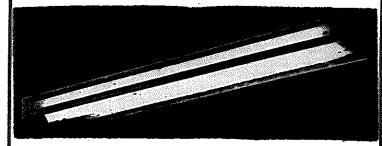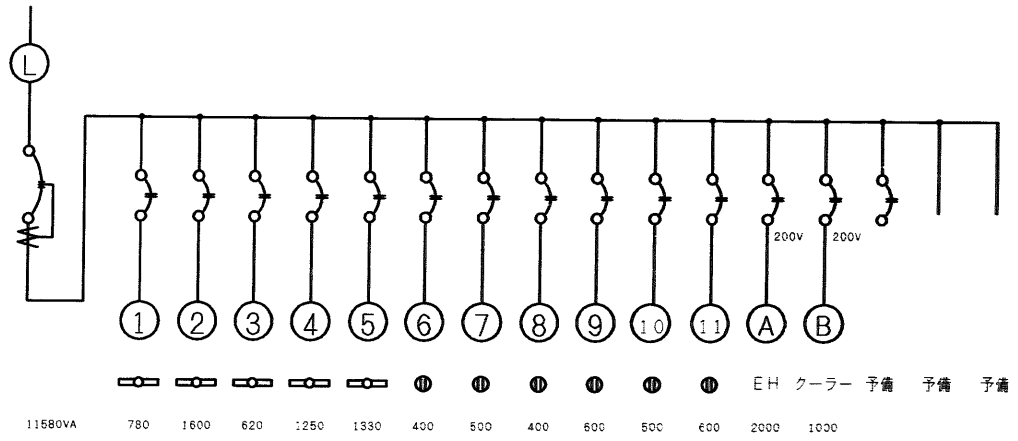

					
FSS4-402	FRS2-402				
A1 FL40WX1 RH	B1 FL20WX2 GH	C1 FL15WX1 GL	D IL100WX1	E FCL40WX1	F 60Wミニクリプトン球 (RP)
A2 FL40WX2 RH		C2 FL20WX1 GL			
A3 FL20WX2 GH					
		アクリル乳白カバー			軒下用ダウンライト
					前面ガラスカバー付
					
G IL40WX1 (RP)	H IL60WX1 (RP)	I IL100WX1 (WP)	J FL40WX1 RH	K FL40WX2	
	赤色ガラスグローブ	アルミダイカスト、オフホワイト		反射板 ホワイト	
				木 製 白木	
				強化和紙張	
			1φ3W200/100V VVR22* -3C * 市販品、プラスチック製、  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ A B 11580VA 780 1600 620 1250 1330 400 500 400 600 500 600 2000 1000 M) ELB3P75AT B) MCB2P20AT x 14 L - 1		

年 度	施設番号	工事名称	(仮称) 乙部地区コミュニティ 消防センター建設(電気設備) 工事設計図	盛岡市都市計画部建築営繕課 盛岡市内丸12番2号 電話 (019) 651-4111	設計担当 猪 狩 10年 9月 日 検図	特 記	図面内容 照明器具配置図 結線図	縮尺 NO SCALE	E-7 枚ノ内 区分 電気設備	E-4
1998 H 10	E22-1101 03-4115									



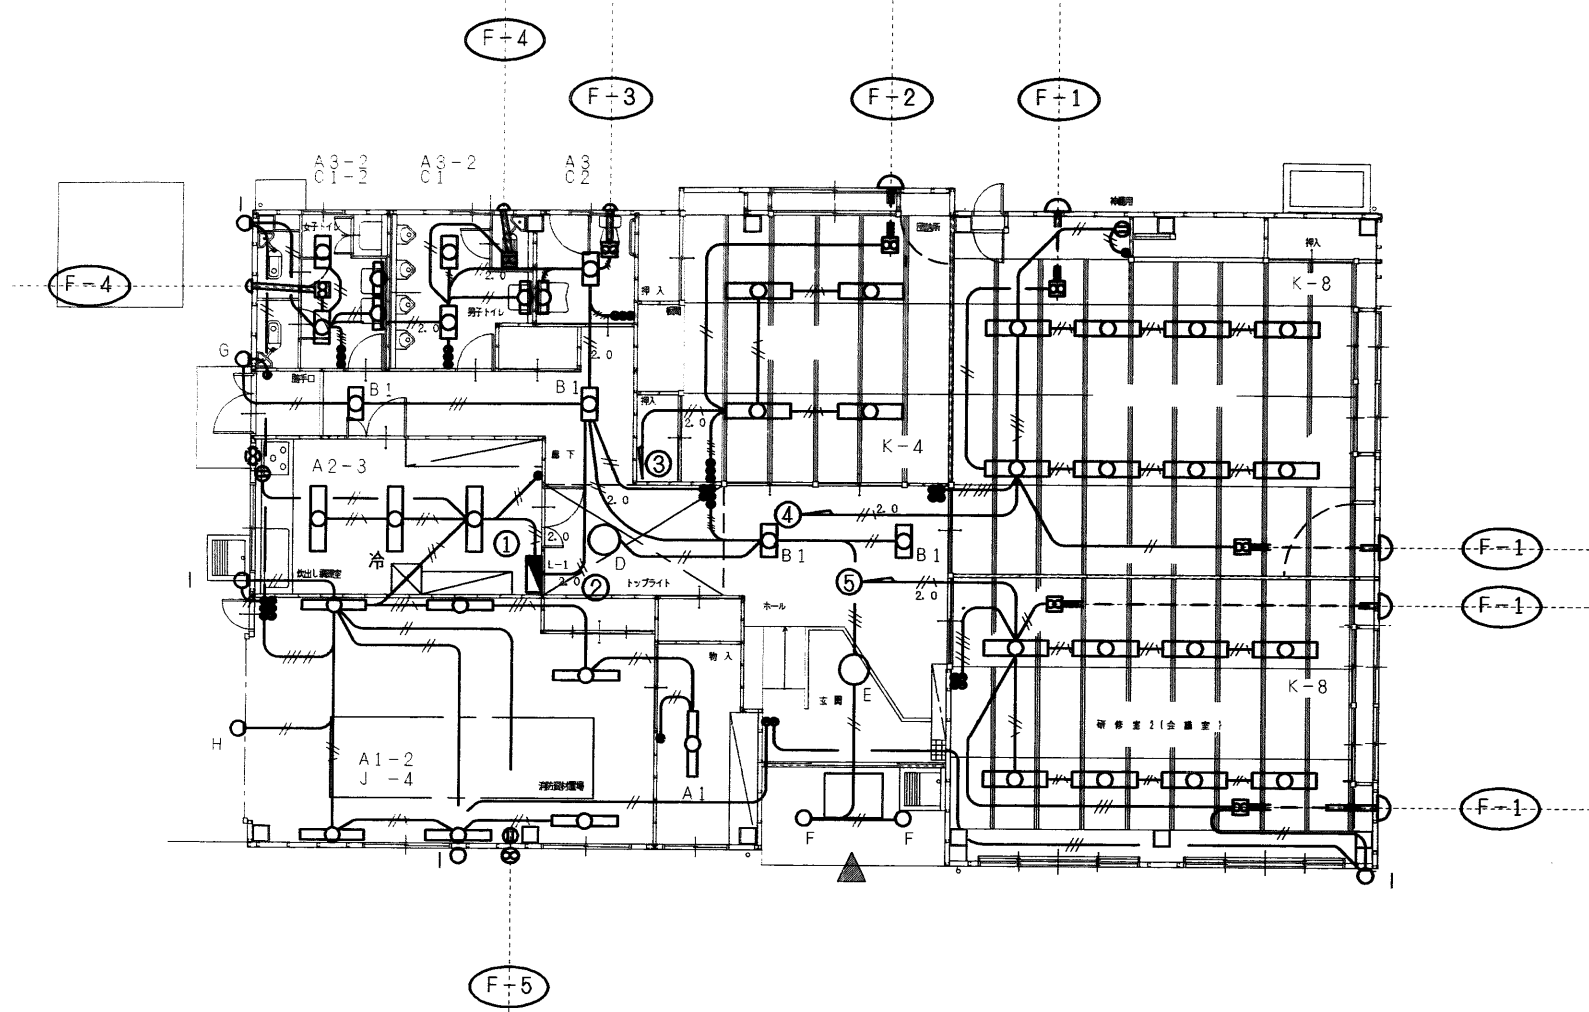




換気扇仕様は下記による	
F-1	天井埋込換気扇、低騒音型、40cm3/h以上 防虫網付丸型フード（ステンレス）製共
F-2	天井埋込換気扇、低騒音型、45cm3/h以上 防虫網付丸型フード（ステンレス）製共
F-3	天井埋込換気扇、低騒音型、50cm3/h以上 防虫網付丸型フード（ステンレス）製共
F-4	天井埋込換気扇、低騒音型、20cm3/h以上 防虫網付丸型フード（ステンレス）製共
F-5	標準換気扇、電気式シャッター、900m3/h以上 取付枠、防虫網付ウェザーカバー（ステンレス製）共

サイズ記入なき配管配線、凡例その他は下記による	
—//—	VVF1.6-2C
—///—	VVF1.6-3C
—//—	VVF1.6-2CX2
—///—	VVF1.6-2C+3C
—///—	VVF1.6-3CX2
—//2.0—	VVF2.0-2C
—///2.0—	VVF2.0-3C
* 配線立上り、立下り部分はP.F.管にて保護のこと	

平面図 S=1:100

年 度 1998 H 10	施設番号 E22-1101 03-4115	工事名称 （仮称）乙部地区コミュニティ 消防センター建設（電気設備）	設計担当 猪狩 10年 9月 日	特記	図面内容 平面図 電 灯	縮尺 1/100	図面番号 E-7 枚ノ内 E-5	区分 電気設備
---------------------	-----------------------------	--	------------------------	----	-----------------	-------------	---------------------------	------------




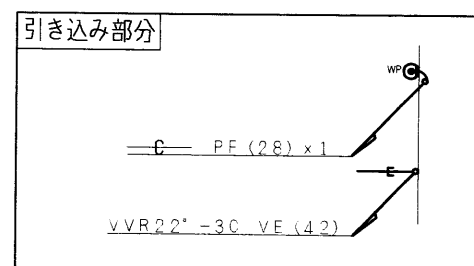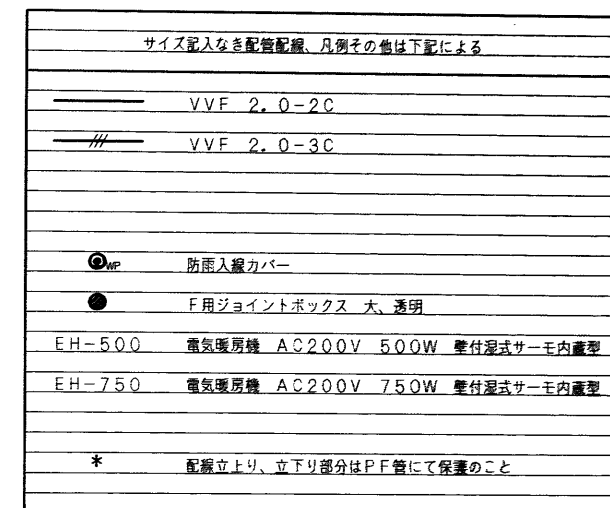

平面图 S=1:100


年 度	施 設 番 号	工 事 名 称	(仮称)乙部地区コミュニティ 消防センター建設(電気設備) 工事設計図	 盛岡市都市計画部建築営繕課 盛岡市内丸12番2号 電話(019)651-4111	設計担当 猪 狩	特 記	図面内容 平面図 幹線、コンセント、電気暖房	縮尺 1/100	E-7 枚/内	図 庫 号 E-6
1998 H 10	E22-1101 03-4115								10年 9月 日	



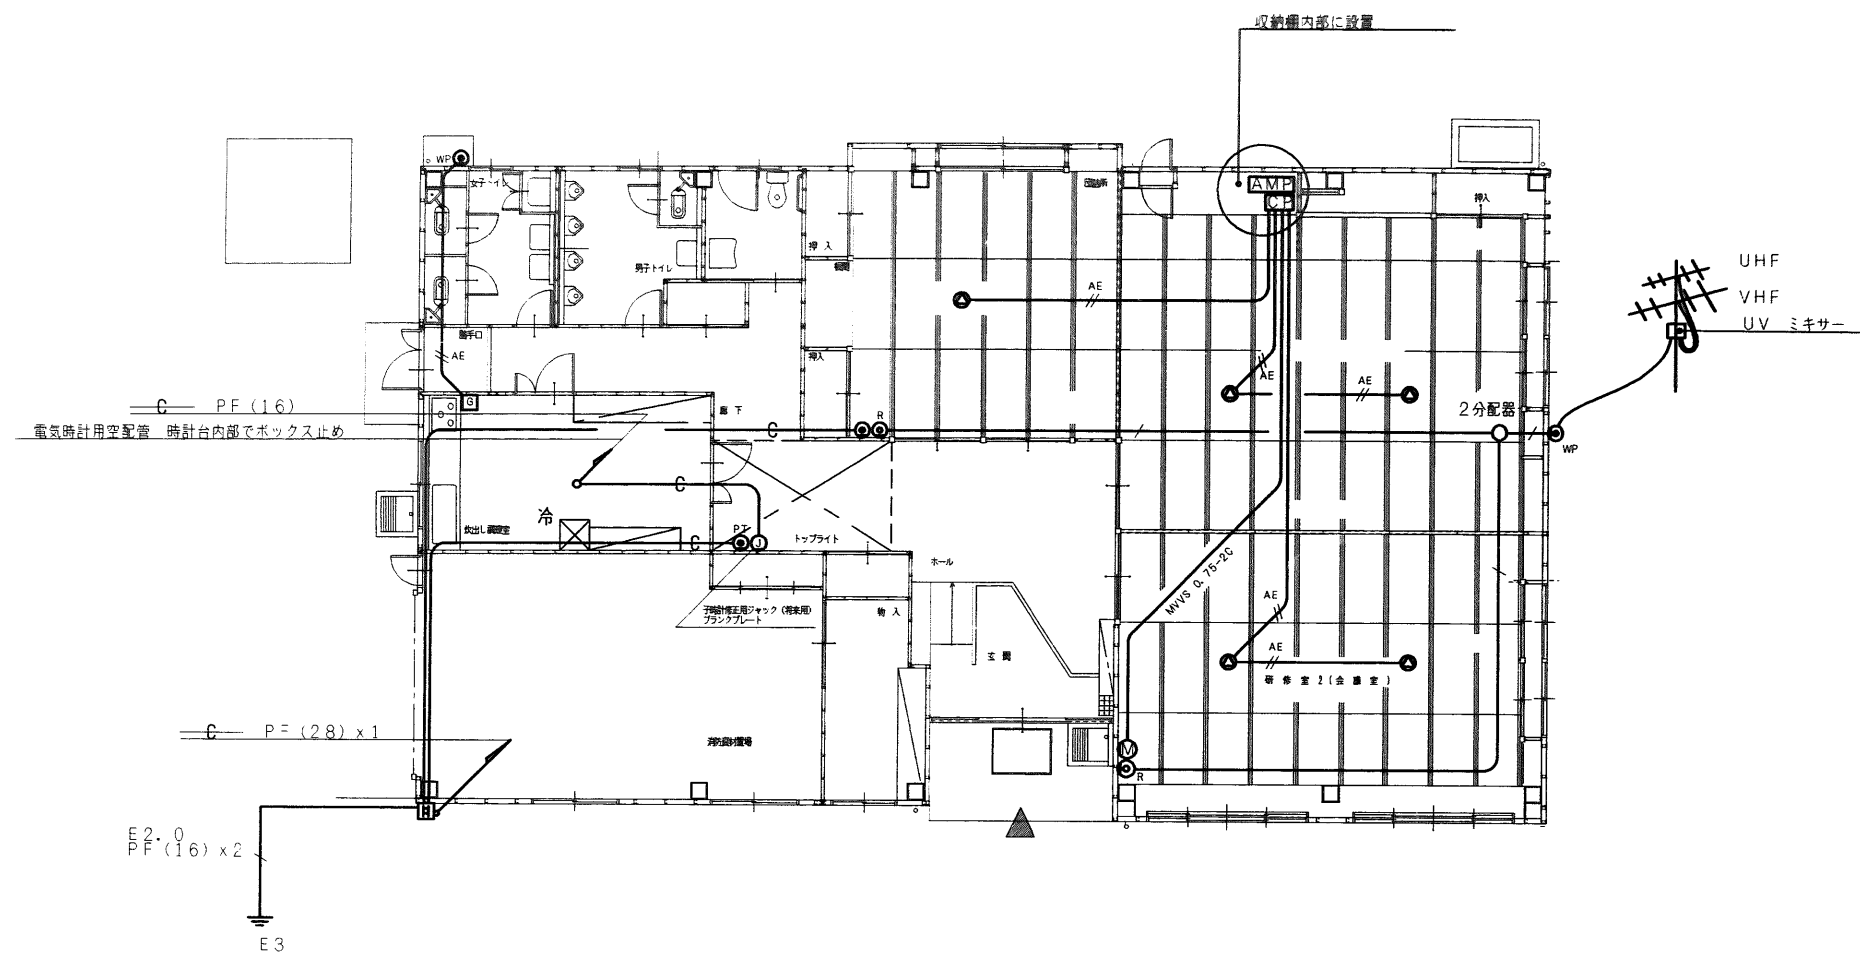

平面図 S=1:100

サイズ記入なき配管配線、凡例その他は下記による	
AE	1.2-2C
5C-FB	
EP	PF (16)
WP	防雨入線カバー
G	ガス漏検知器 AC100V LPG用 移報接点付
B	電話保安器
Q	子時計修正用ジャック



AMP	卓上型アンプ 30W	天井埋込スピーカー 3W
電源 AC100V 50/60Hz		入力インピーダンス 3.3KΩ, 10KΩ
周波数特性 50Hz~20KHz±3dB		周波数特性 100Hz~15KHz
入力 マイック~3、ライン~2		出力音圧レベル 92dB (1m, 1Wにて)
出力 スピーカー (5周+一音)、ライン		使用スピーカー 16cmコーンスピーカー
		フレーム: ABS樹脂、ネット: ジャージネット
M	壁付マイクコネクタプレート	CP
適合プラグ 単頭プラグ		スピーカーコネクタ XLR4-31x1
使用コネクタ 単頭ジャック		マイクコネクタ XLR3-31x1
		新金プレート2連
		接続コード各1.5m
ダイナミックマイクロホン		床上型マイクロホンスタンド
形 式 ダイナミック形		スタンド高さ 約930mm~約1545mm
周波数特性 70Hz~12KHz		スタンド脚径 約φ74.0mm (開脚した場合)
指向特性 単一指向性		
出力インピーダンス 600Ω±30%		
出力コネクタ 単頭プラグ (コード5m)		

年 度	施設番号	工事名称	(仮称) 乙部地区コミュニティ 消防センター建設 (電気設備)	設計担当 猪 狩	特 記	図面内容 平面図 弱電機器配置図、電話配管 テレビ共聴、拡声放送 ガス漏警報	縮尺 1/100	図 号 E-7 枚/内 区分 電気設備
1998 H 10	E22-1101 03-4115	工事設計図		10年 9月 日				

