



○永井地区コミュニティセンター修繕箇所（10.24修正）

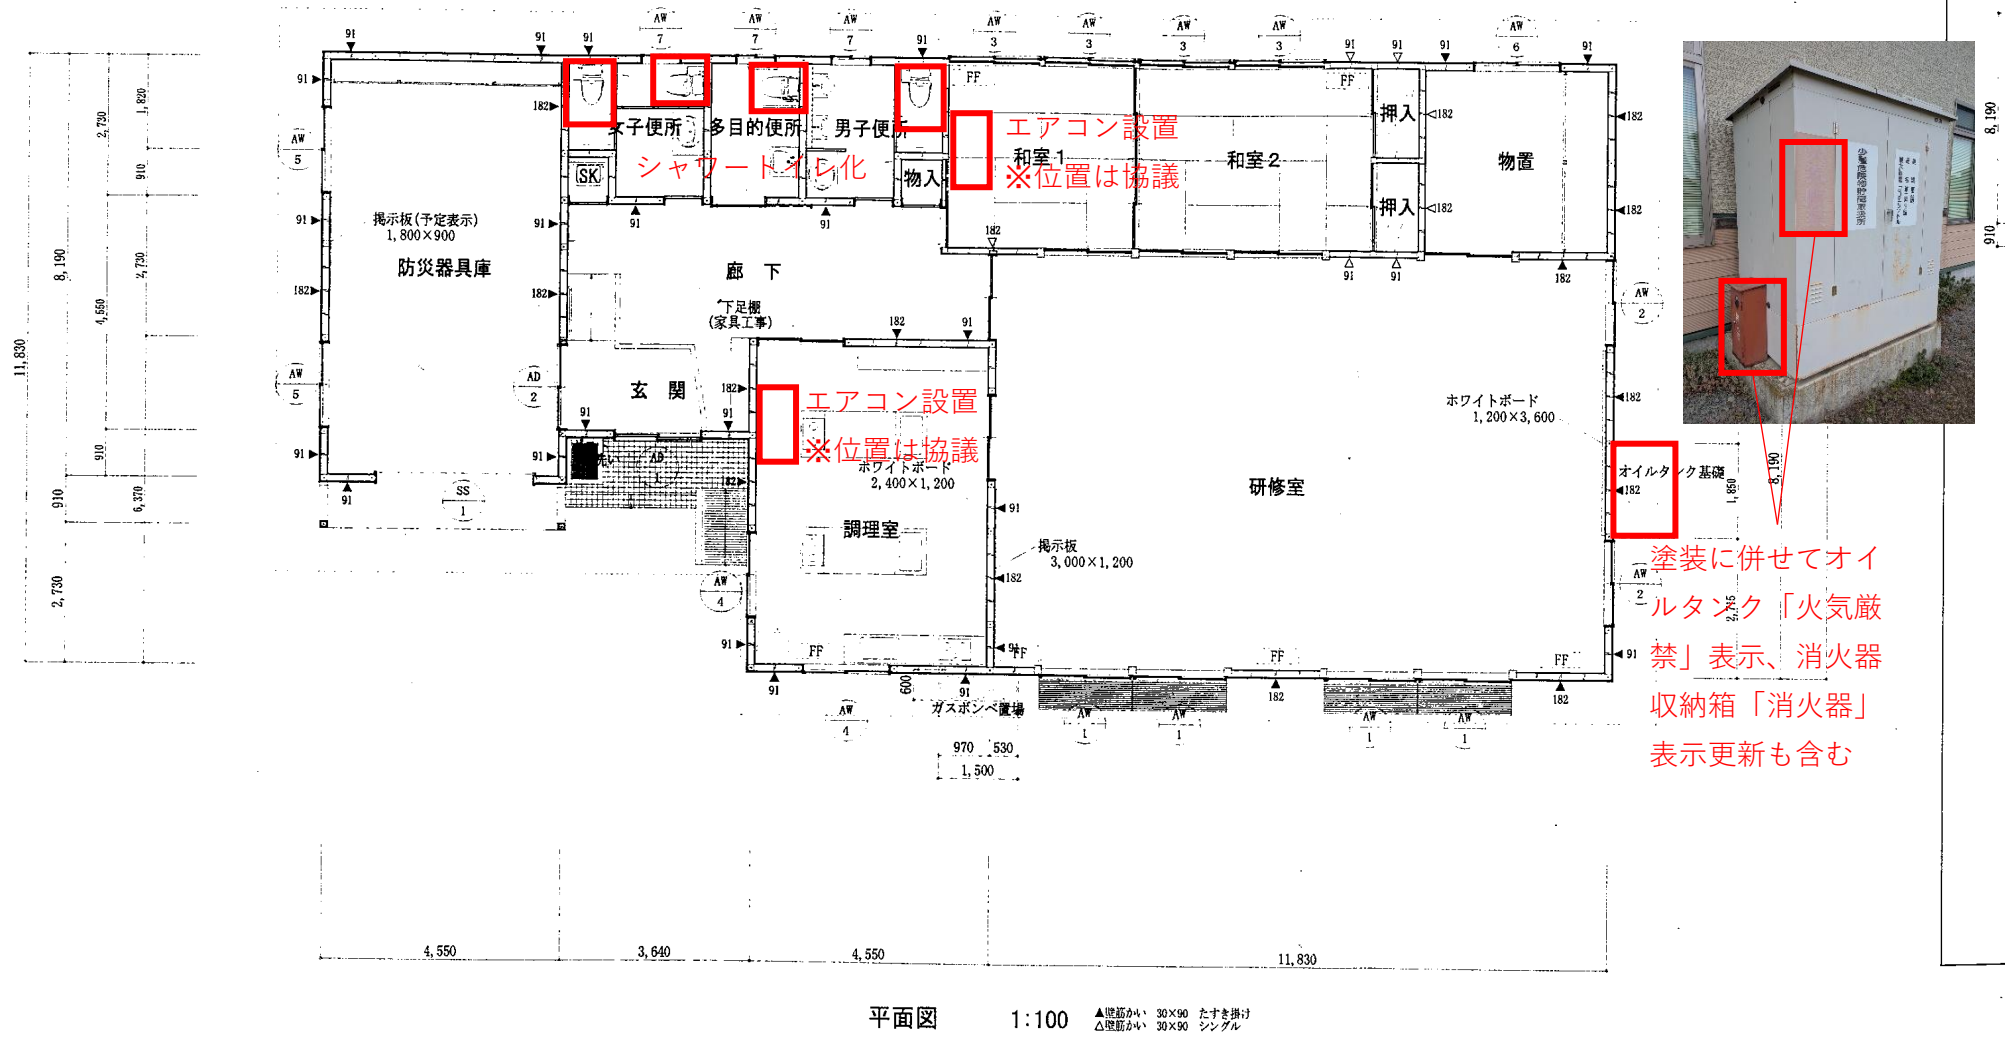

既製品アルミサッシリスト							※既製品アルミサッシは トステムサマール同等品。 既製品玄関引戸は トステム断熱引戸同等品。	
記 号	形 式	寸法(W×H)	排煙有効開口寸法(W×H)	換気有効開口寸法(W×H)	ガラス	数 量	備 考	
AW-1	外付けアルミサッシランマ付き 引き違いテラス窓	1,722×365	(A 2292A 2271) V1 2292V1 10.0 1600F	(A 2272A 2271) V1 2292V1 10.0 1475F	2600C 1A 2600C1A	1		

法規チェック
居室名



平面图 S=1/100

特記事項

1. 記入無き配線は下記の通りとする。

電灯	VVf1.6-2C	VVf2.0-2
///	VVf1.6-3C	/// VVf1.6-2
///	VVf1.6-2C, 3C	/// VVf1.6-3

2. ケーブルの立ち上げはPF管にて保護する事。