

生出3地区コミュニティセンターアスベスト調査状況

○アスベスト調査状況

報告書番号	試料名称	採取箇所	石綿の有無	レベル
24-02350 -01	押出成形セメント板	外壁	含有：クリソタイル	3
24-02350 -02	シーリング材	外壁	含有なし	-
24-02350 -03	壁紙・石膏ボード	和室（会議室）壁	含有なし	-


3. 層別分析結果

層	素材	色	層割合	石綿の有無	推定石綿質量含有率(%)
1	付着物	オフホワイト/白色	2%	含有なし	-
2	化粧材	白色	3%	含有なし	-
3	押出成形セメント板	薄灰色	95%	含有	クリソタイル (0.1-5%)
4					
5					

外観写真



断面もしくは外観写真

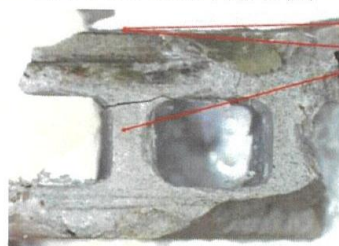

- 1: 付着物 / オフホワイト/白色 / 含有なし
- 2: 化粧材 / 白色 / 含有なし
- 3: 押出成形セメント板 / 薄灰色 / 含有

4. 特記事項

