（令和　７　年度）

平　面　図	縮尺	1／500　0　5　10　15　20m	学校名	大宮中学校	調査番号	（都道府県）03	（市町村）201	（学校）3519	整理番号	507

No.１.学習室
室内機１台設置　単相200V、7.1kw
室外機１台設置　２階（壁掛け架台）
電源　２階分電盤より（ブレーカー新設）

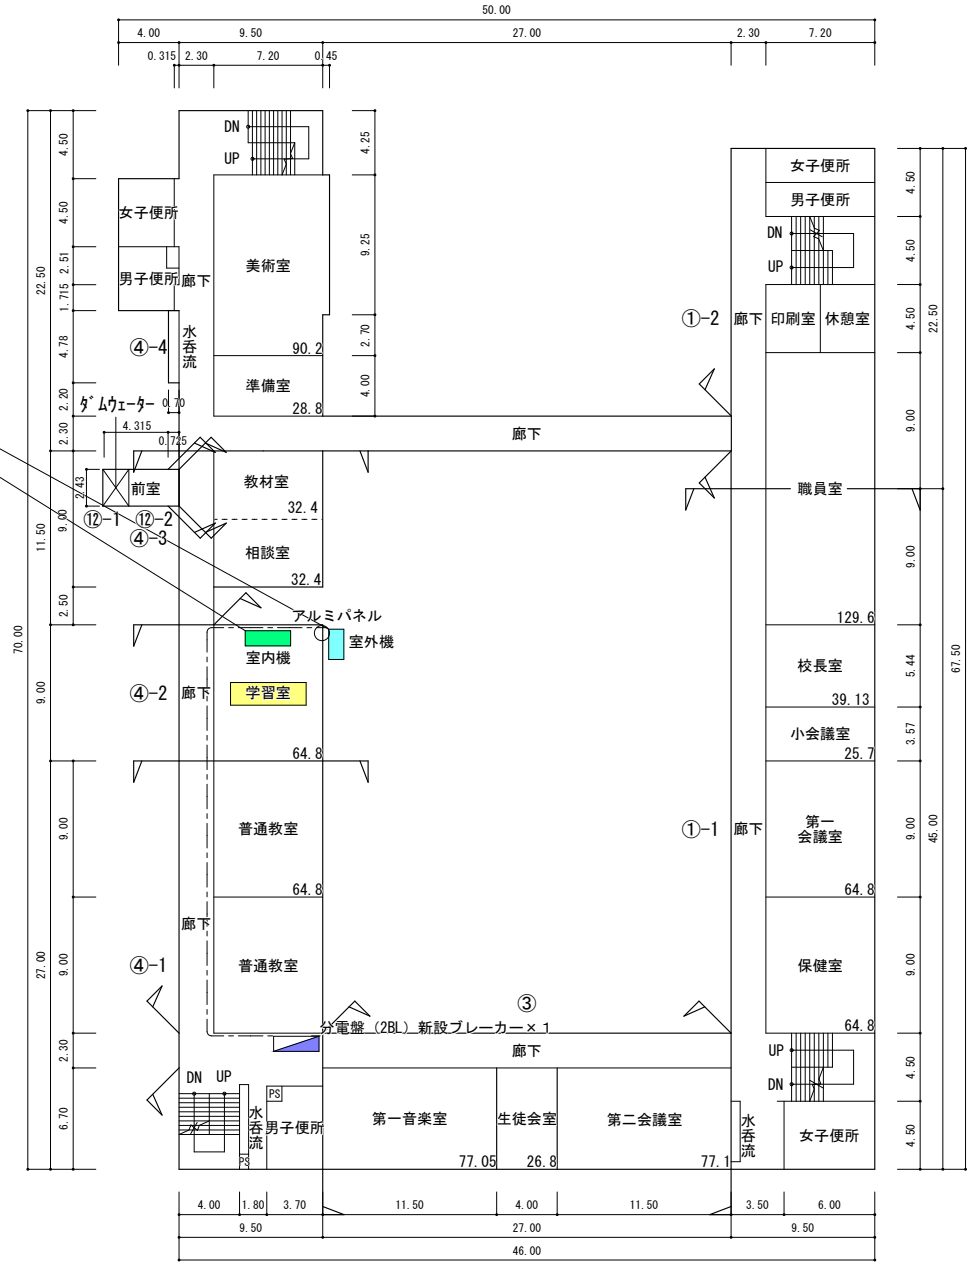

２　階　平　面　図

対象教室（１教室）
No.1.学習室

※凡例
エアコン室内機
エアコン室外機
分電盤（ブレーカー新設）
アルミパネルへ交換
電気　ケーブル